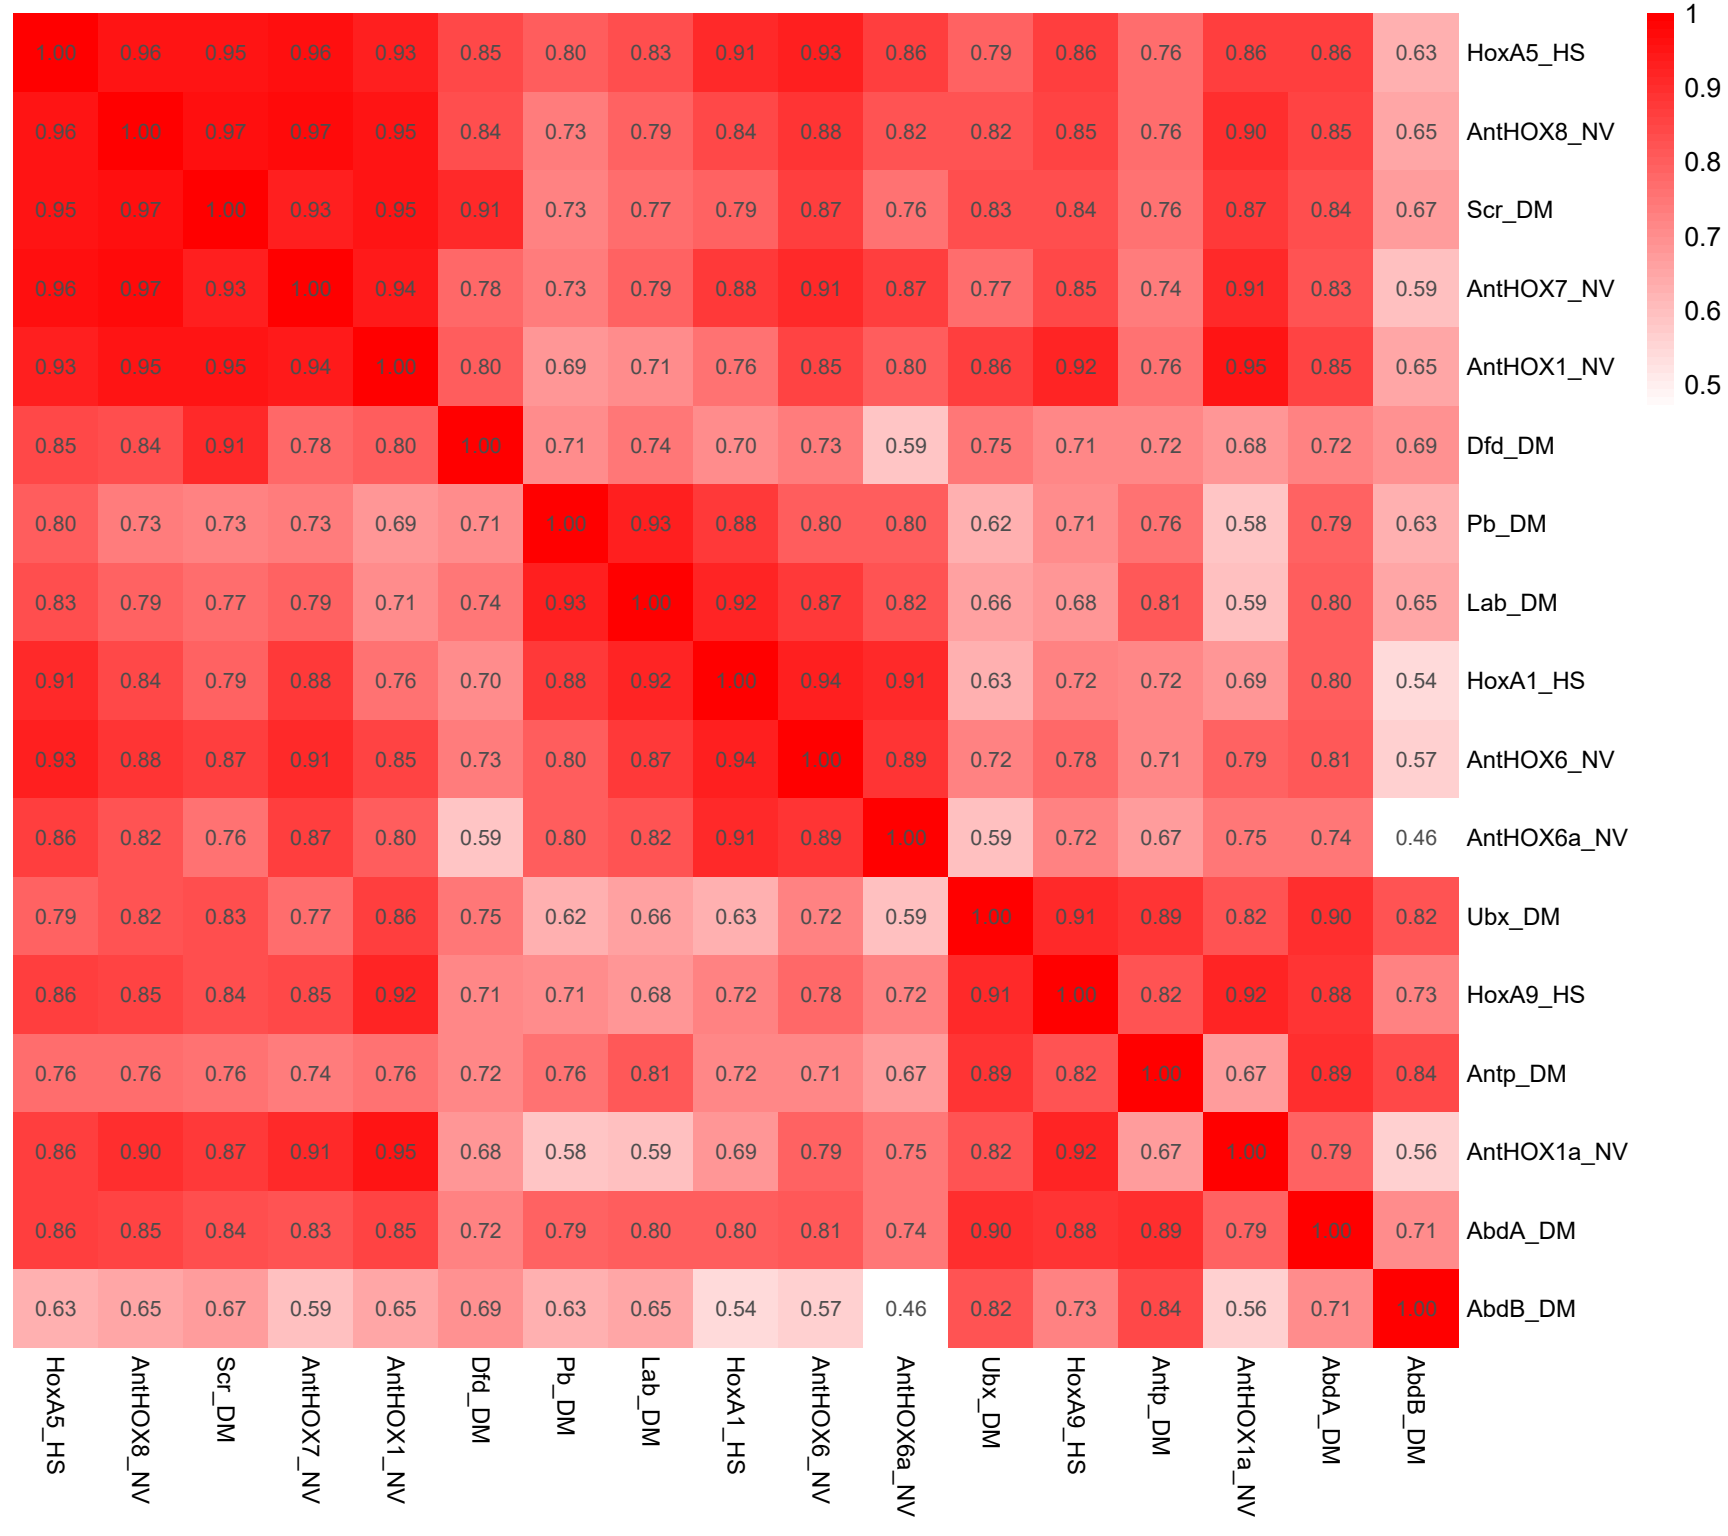
1.00 0.96 0.95 0.96 0.93 0.85 0.80 0.83 0.91 0.93 0.86 0.79 0.86 0.76 0.86 0.86 0.63 HoxA5_HS
0.96 1.00 0.97 0.97 0.95 0.84 0.73 0.79 0.84 0.88 0.82 0.82 0.85 0.76 0.90 0.85 0.65 AntHOX8_NV
0.95 0.97 1.00 0.93 0.95 0.91 0.73 0.77 0.79 0.87 0.76 0.83 0.84 0.76 0.87 0.84 0.67 Scr_DM
0.96 0.97 0.93 1.00 0.94 0.78 0.73 0.79 0.88 0.91 0.87 0.77 0.85 0.74 0.91 0.83 0.59 AntHOX7_NV
0.93 0.95 0.95 0.94 1.00 0.80 0.69 0.71 0.76 0.85 0.80 0.86 0.92 0.76 0.95 0.85 0.65 AntHOX1_NV
0.85 0.84 0.91 0.78 0.80 1.00 0.71 0.74 0.70 0.73 0.59 0.75 0.71 0.72 0.68 0.72 0.69 Dfd_DM
0.80 0.73 0.73 0.73 0.69 0.71 1.00 0.93 0.88 0.80 0.80 0.62 0.71 0.76 0.58 0.79 0.63 Pb_DM
0.83 0.79 0.77 0.79 0.71 0.74 0.93 1.00 0.92 0.87 0.82 0.66 0.68 0.81 0.59 0.80 0.65 Lab_DM
0.91 0.84 0.79 0.88 0.76 0.70 0.88 0.92 1.00 0.94 0.91 0.63 0.72 0.72 0.69 0.80 0.54 HoxA1_HS
0.93 0.88 0.87 0.91 0.85 0.73 0.80 0.87 0.94 1.00 0.89 0.72 0.78 0.71 0.79 0.81 0.57 AntHOX6_NV
0.86 0.82 0.76 0.87 0.80 0.59 0.80 0.82 0.91 0.89 1.00 0.59 0.72 0.67 0.75 0.74 0.46 AntHOX6a_NV
0.79 0.82 0.83 0.77 0.86 0.75 0.62 0.66 0.63 0.72 0.59 1.00 0.91 0.89 0.82 0.90 0.82 Ubx_DM
0.86 0.85 0.84 0.85 0.92 0.71 0.71 0.68 0.72 0.78 0.72 0.91 1.00 0.82 0.92 0.88 0.73 HoxA9_HS
0.76 0.76 0.76 0.74 0.76 0.72 0.76 0.81 0.72 0.71 0.67 0.89 0.82 1.00 0.67 0.89 0.84 Antp_DM
0.86 0.90 0.87 0.91 0.95 0.68 0.58 0.59 0.69 0.79 0.75 0.82 0.92 0.67 1.00 0.79 0.56 AntHOX1a_NV
0.86 0.85 0.84 0.83 0.85 0.72 0.79 0.80 0.80 0.81 0.74 0.90 0.88 0.89 0.79 1.00 0.71 AbdA_DM
0.63 0.65 0.67 0.59 0.65 0.69 0.63 0.65 0.54 0.57 0.46 0.82 0.73 0.84 0.56 0.71 1.00 AbdB_DM
HoxA5_HS AntHOX8_NV Scr_DM AntHOX7_NV AntHOX1_NV Dfd_DM Pb_DM Lab_DM HoxA1_HS AntHOX6_NV AntHOX6a_NV Ubx_DM HoxA9_HS Antp_DM AntHOX1a_NV AbdA_DM AbdB_DM
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5