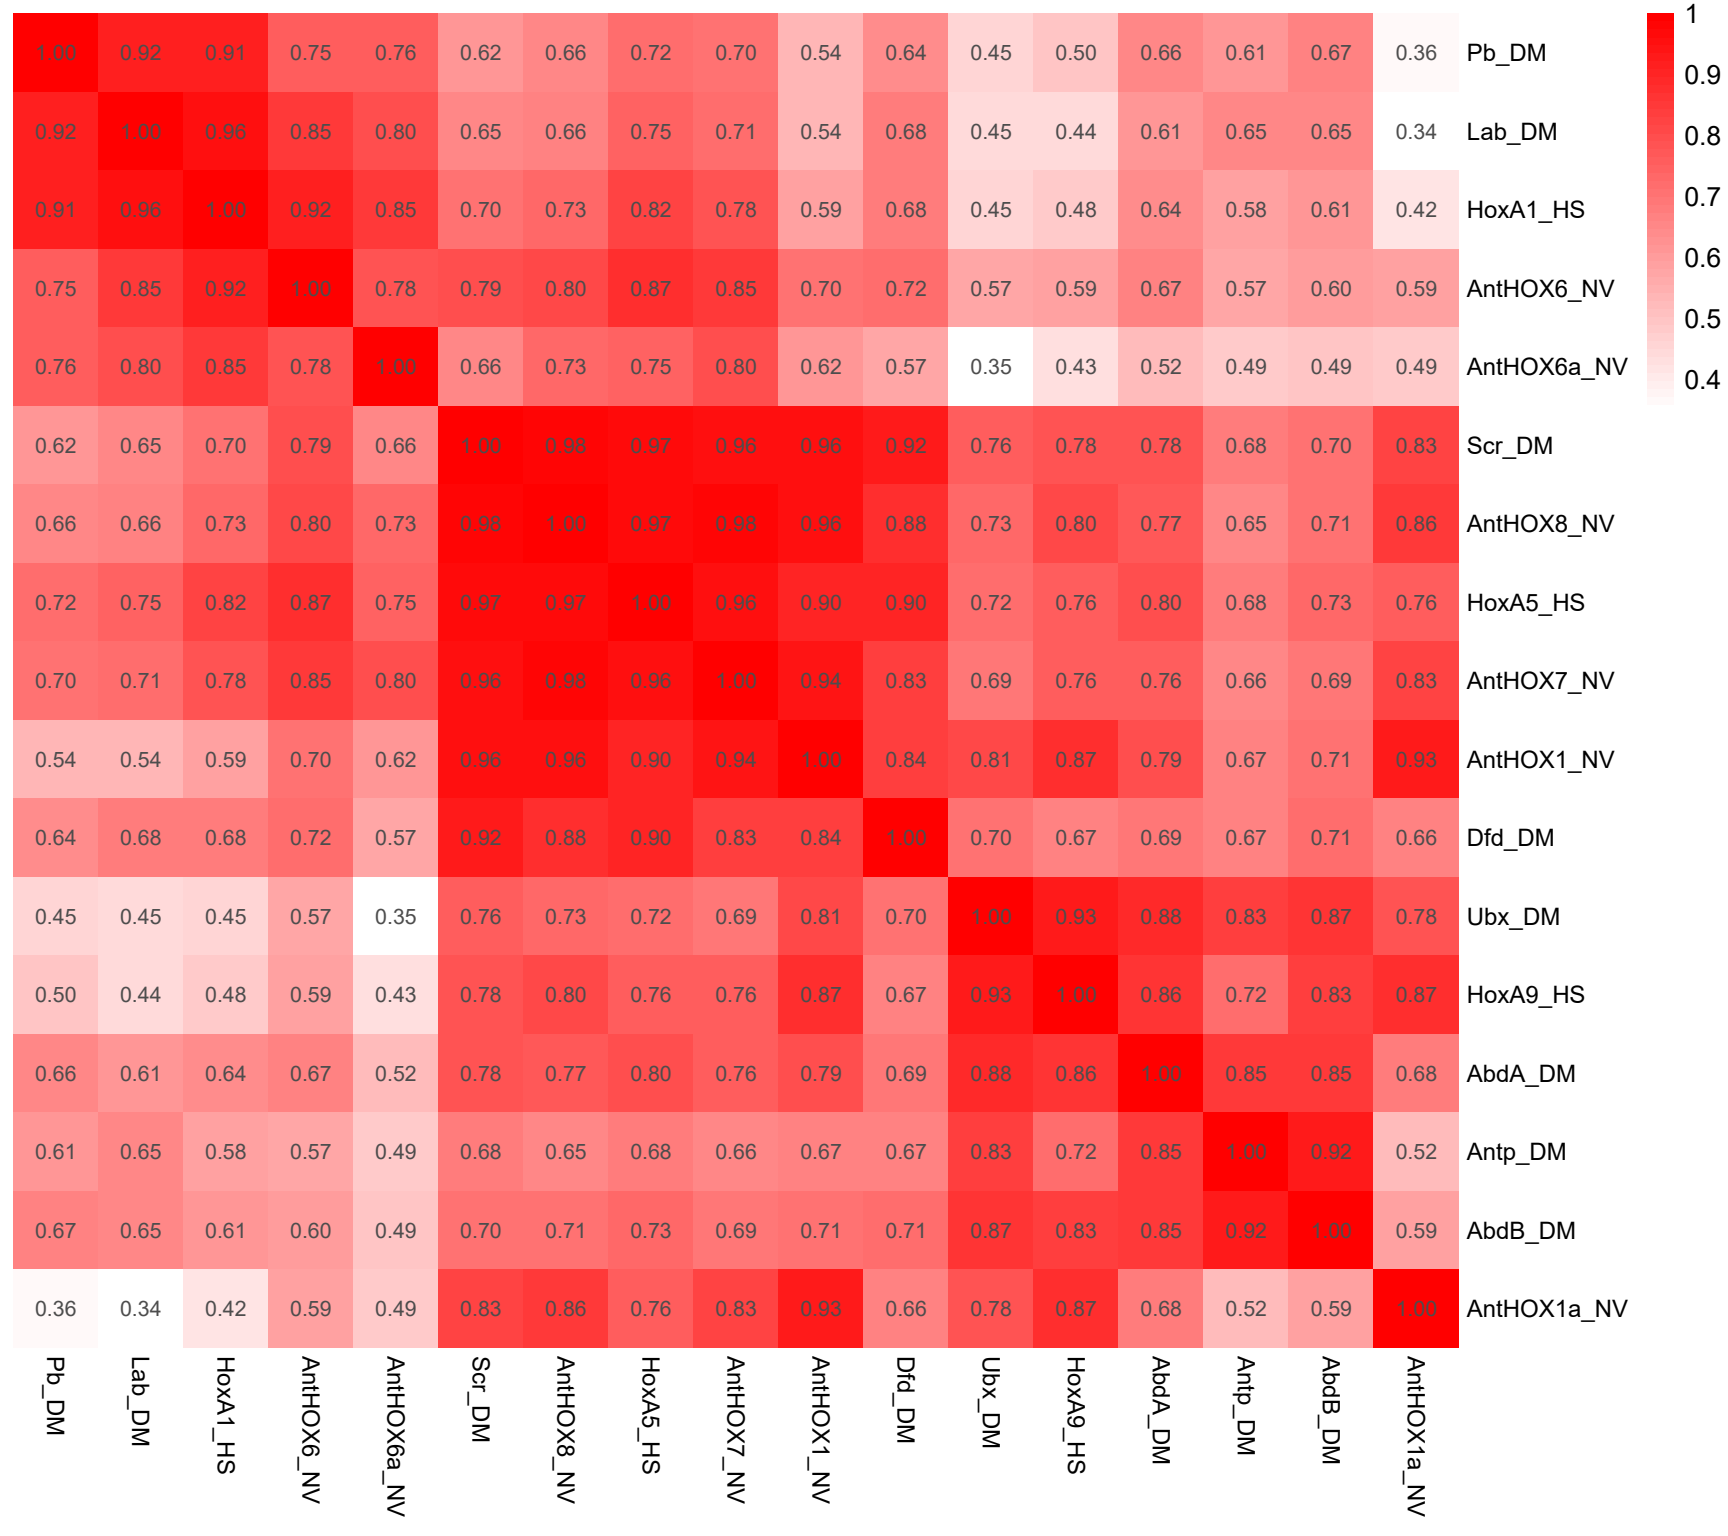
1.00 0.92 0.91 0.75 0.76 0.62 0.66 0.72 0.70 0.54 0.64 0.45 0.50 0.66 0.61 0.67 0.36 Pb_DM
0.92 1.00 0.96 0.85 0.80 0.65 0.66 0.75 0.71 0.54 0.68 0.45 0.44 0.61 0.65 0.65 0.34 Lab_DM
0.91 0.96 1.00 0.92 0.85 0.70 0.73 0.82 0.78 0.59 0.68 0.45 0.48 0.64 0.58 0.61 0.42 HoxA1_HS
0.75 0.85 0.92 1.00 0.78 0.79 0.80 0.87 0.85 0.70 0.72 0.57 0.59 0.67 0.57 0.60 0.59 AntHOX6_NV
0.76 0.80 0.85 0.78 1.00 0.66 0.73 0.75 0.80 0.62 0.57 0.35 0.43 0.52 0.49 0.49 0.49 AntHOX6a_NV
0.62 0.65 0.70 0.79 0.66 1.00 0.98 0.97 0.96 0.96 0.92 0.76 0.78 0.78 0.68 0.70 0.83 Scr_DM
0.66 0.66 0.73 0.80 0.73 0.98 1.00 0.97 0.98 0.96 0.88 0.73 0.80 0.77 0.65 0.71 0.86 AntHOX8_NV
0.72 0.75 0.82 0.87 0.75 0.97 0.97 1.00 0.96 0.90 0.90 0.72 0.76 0.80 0.68 0.73 0.76 HoxA5_HS
0.70 0.71 0.78 0.85 0.80 0.96 0.98 0.96 1.00 0.94 0.83 0.69 0.76 0.76 0.66 0.69 0.83 AntHOX7_NV
0.54 0.54 0.59 0.70 0.62 0.96 0.96 0.90 0.94 1.00 0.84 0.81 0.87 0.79 0.67 0.71 0.93 AntHOX1_NV
0.64 0.68 0.68 0.72 0.57 0.92 0.88 0.90 0.83 0.84 1.00 0.70 0.67 0.69 0.67 0.71 0.66 Dfd_DM
0.45 0.45 0.45 0.57 0.35 0.76 0.73 0.72 0.69 0.81 0.70 1.00 0.93 0.88 0.83 0.87 0.78 Ubx_DM
0.50 0.44 0.48 0.59 0.43 0.78 0.80 0.76 0.76 0.87 0.67 0.93 1.00 0.86 0.72 0.83 0.87 HoxA9_HS
0.66 0.61 0.64 0.67 0.52 0.78 0.77 0.80 0.76 0.79 0.69 0.88 0.86 1.00 0.85 0.85 0.68 AbdA_DM
0.61 0.65 0.58 0.57 0.49 0.68 0.65 0.68 0.66 0.67 0.67 0.83 0.72 0.85 1.00 0.92 0.52 Antp_DM
0.67 0.65 0.61 0.60 0.49 0.70 0.71 0.73 0.69 0.71 0.71 0.87 0.83 0.85 0.92 1.00 0.59 AbdB_DM
0.36 0.34 0.42 0.59 0.49 0.83 0.86 0.76 0.83 0.93 0.66 0.78 0.87 0.68 0.52 0.59 1.00 AntHOX1a_NV
Pb_DM
Lab_DM
HoxA1_HS
AntHOX6_NV
AntHOX6a_NV
Scr_DM
AntHOX8_NV
HoxA5_HS
AntHOX7_NV
AntHOX1_NV
Dfd_DM
Ubx_DM
HoxA9_HS
AbdA_DM
Antp_DM
AbdB_DM
AntHOX1a_NV
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4