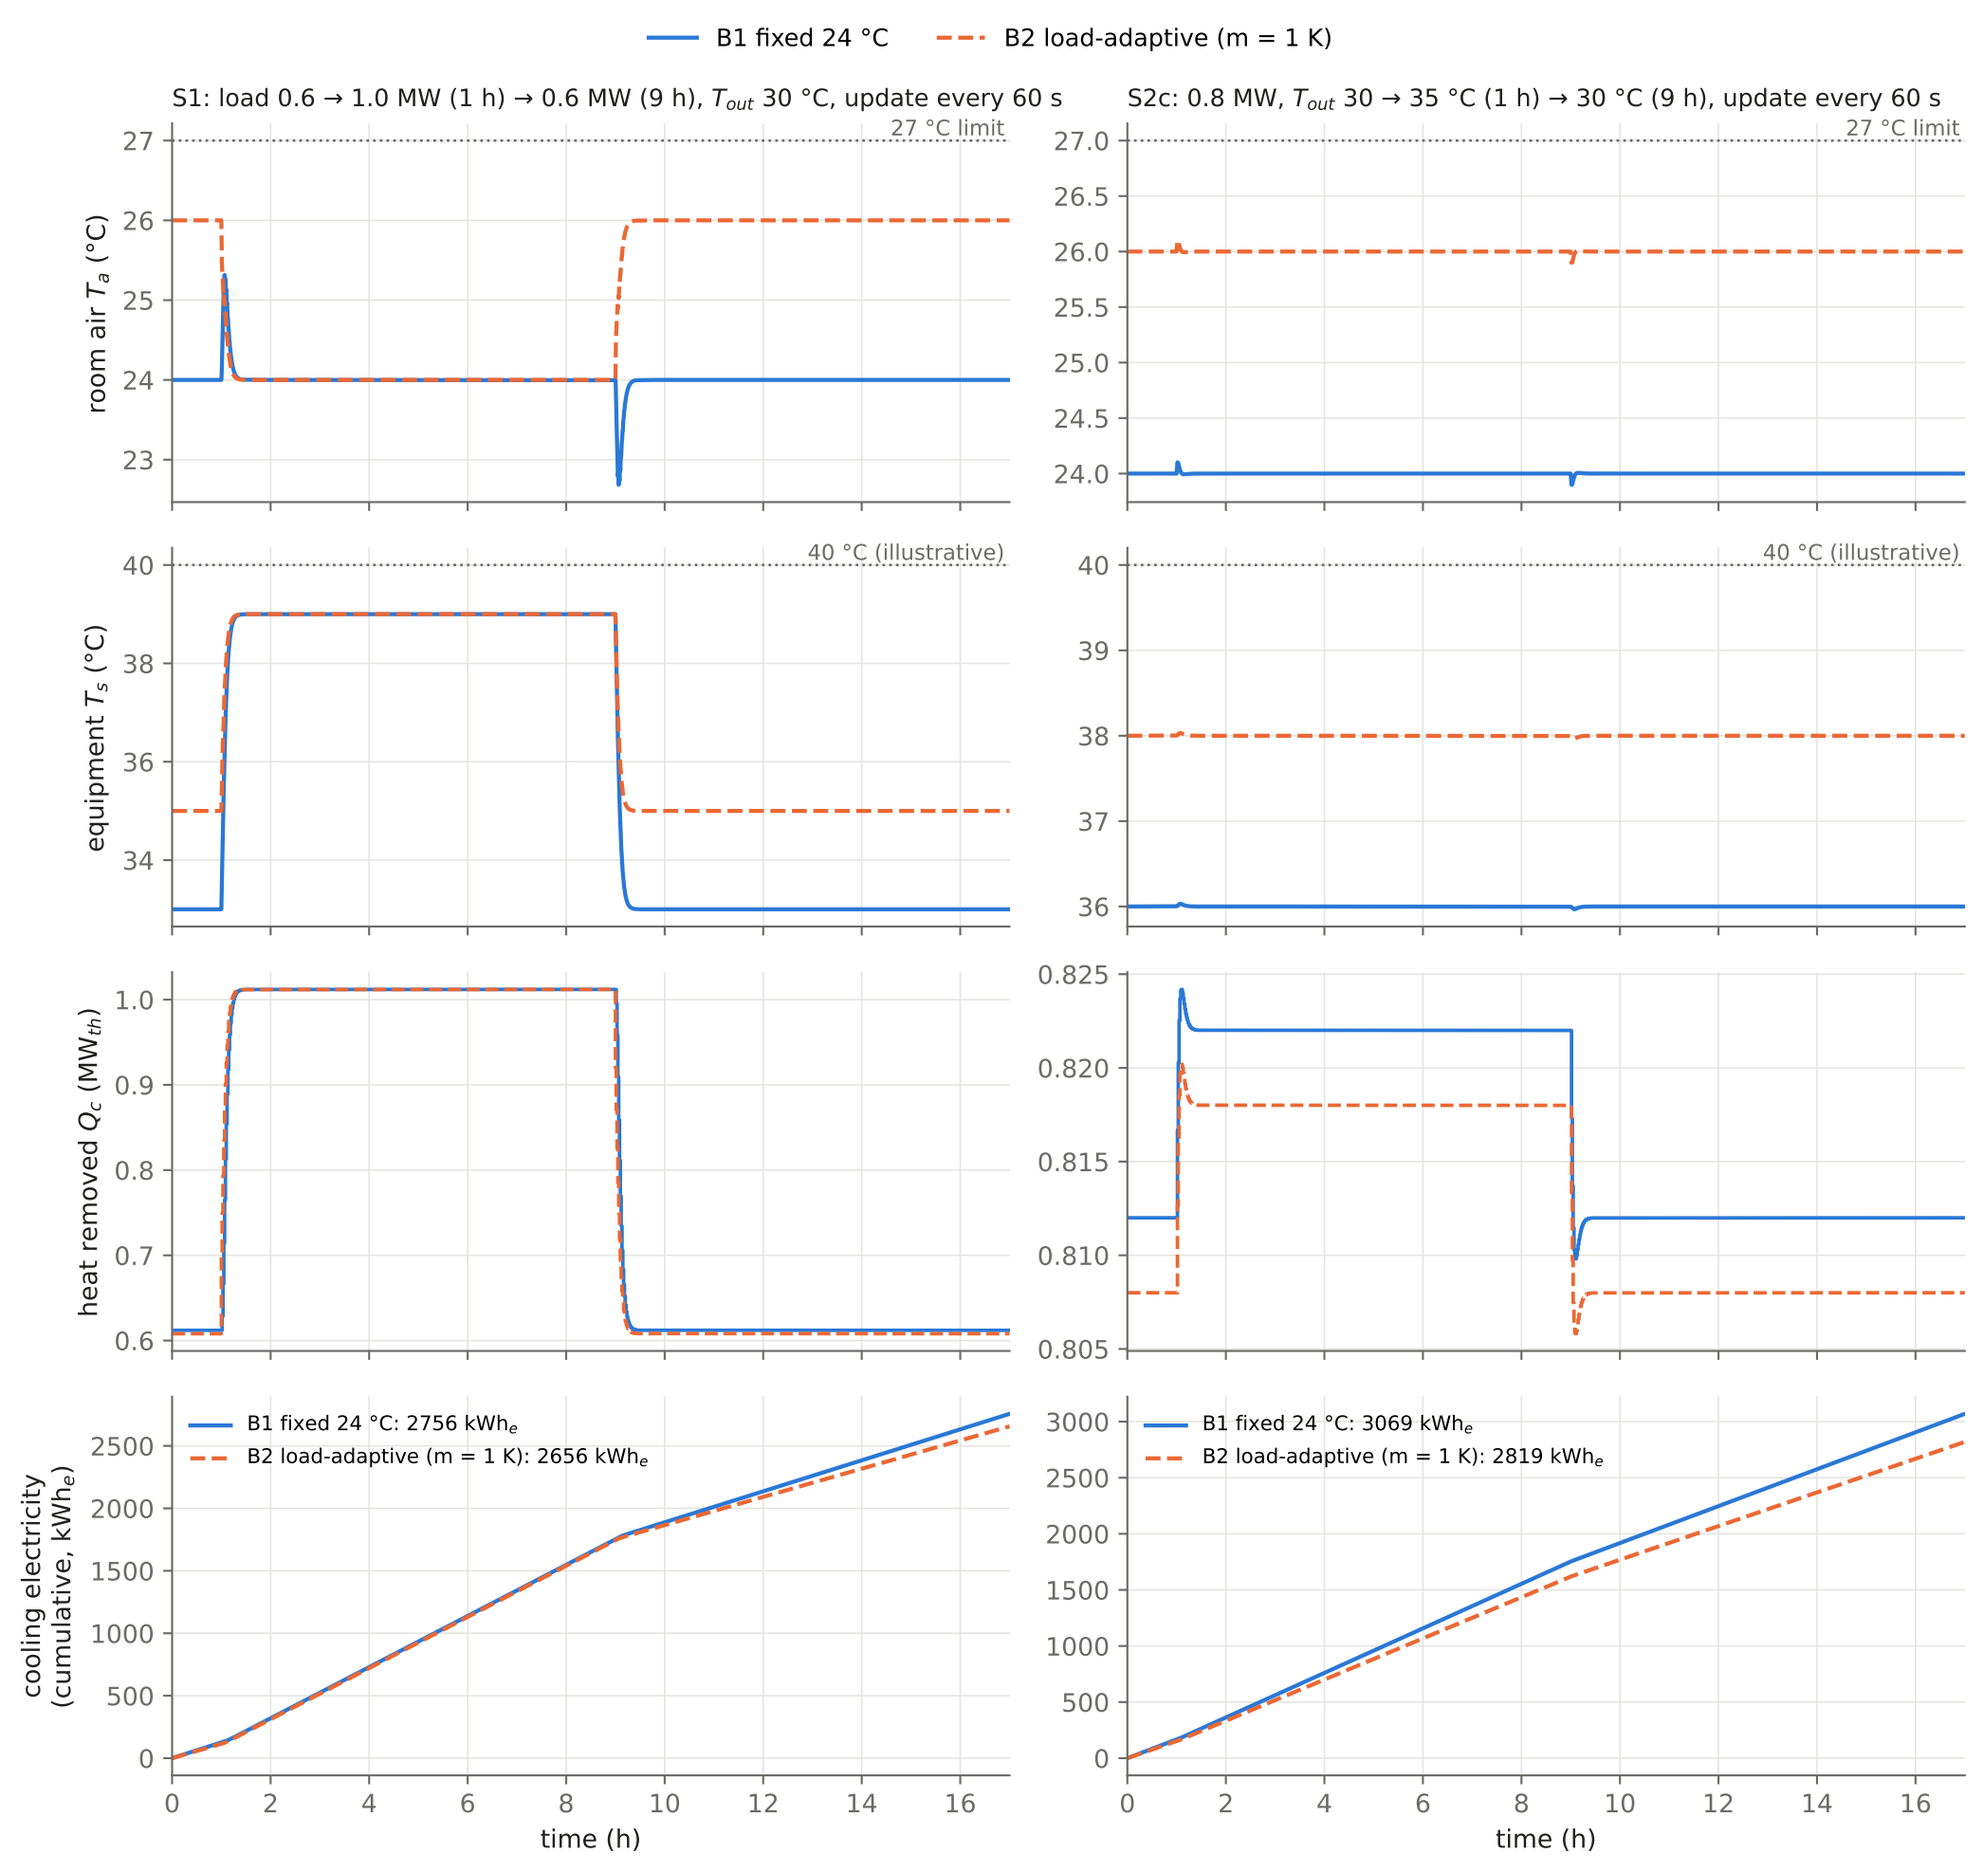
B1 fixed 24 °C
B2 load-adaptive (m = 1 K)
S1: load 0.6 → 1.0 MW (1 h) → 0.6 MW (9 h), T_{out} 30 °C, update every 60 s
S2c: 0.8 MW, T_{out} 30 → 35 °C (1 h) → 30 °C (9 h), update every 60 s
27 °C limit
40 °C (illustrative)
room air T_a (°C)
equipment T_s (°C)
heat removed Q_c (MW_{th})
cooling electricity (cumulative, kWh_e)
B1 fixed 24 °C: 2756 kWh_e
B2 load-adaptive (m = 1 K): 2656 kWh_e
B1 fixed 24 °C: 3069 kWh_e
B2 load-adaptive (m = 1 K): 2819 kWh_e
time (h)