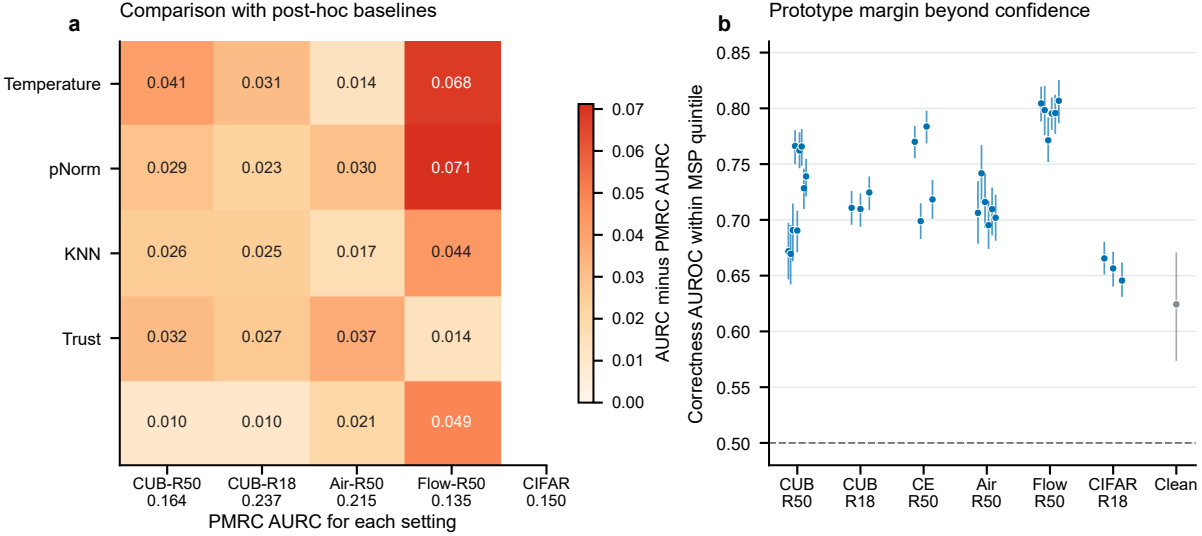
a
Comparison with post-hoc baselines
Temperature
pNorm
KNN
Trust
0.041
0.031
0.014
0.068
0.029
0.023
0.030
0.071
0.026
0.025
0.017
0.044
0.032
0.027
0.037
0.014
0.010
0.010
0.021
0.049
CUB-R50
0.164
CUB-R18
0.237
Air-R50
0.215
Flow-R50
0.135
CIFAR
0.150
PMRC AURC for each setting
AURC minus PMRC AURC
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
b
Prototype margin beyond confidence
Correctness AUROC within MSP quintile
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
CUB
R50
CUB
R18
CE
R50
Air
R50
Flow
R50
CIFAR
R18
Clean