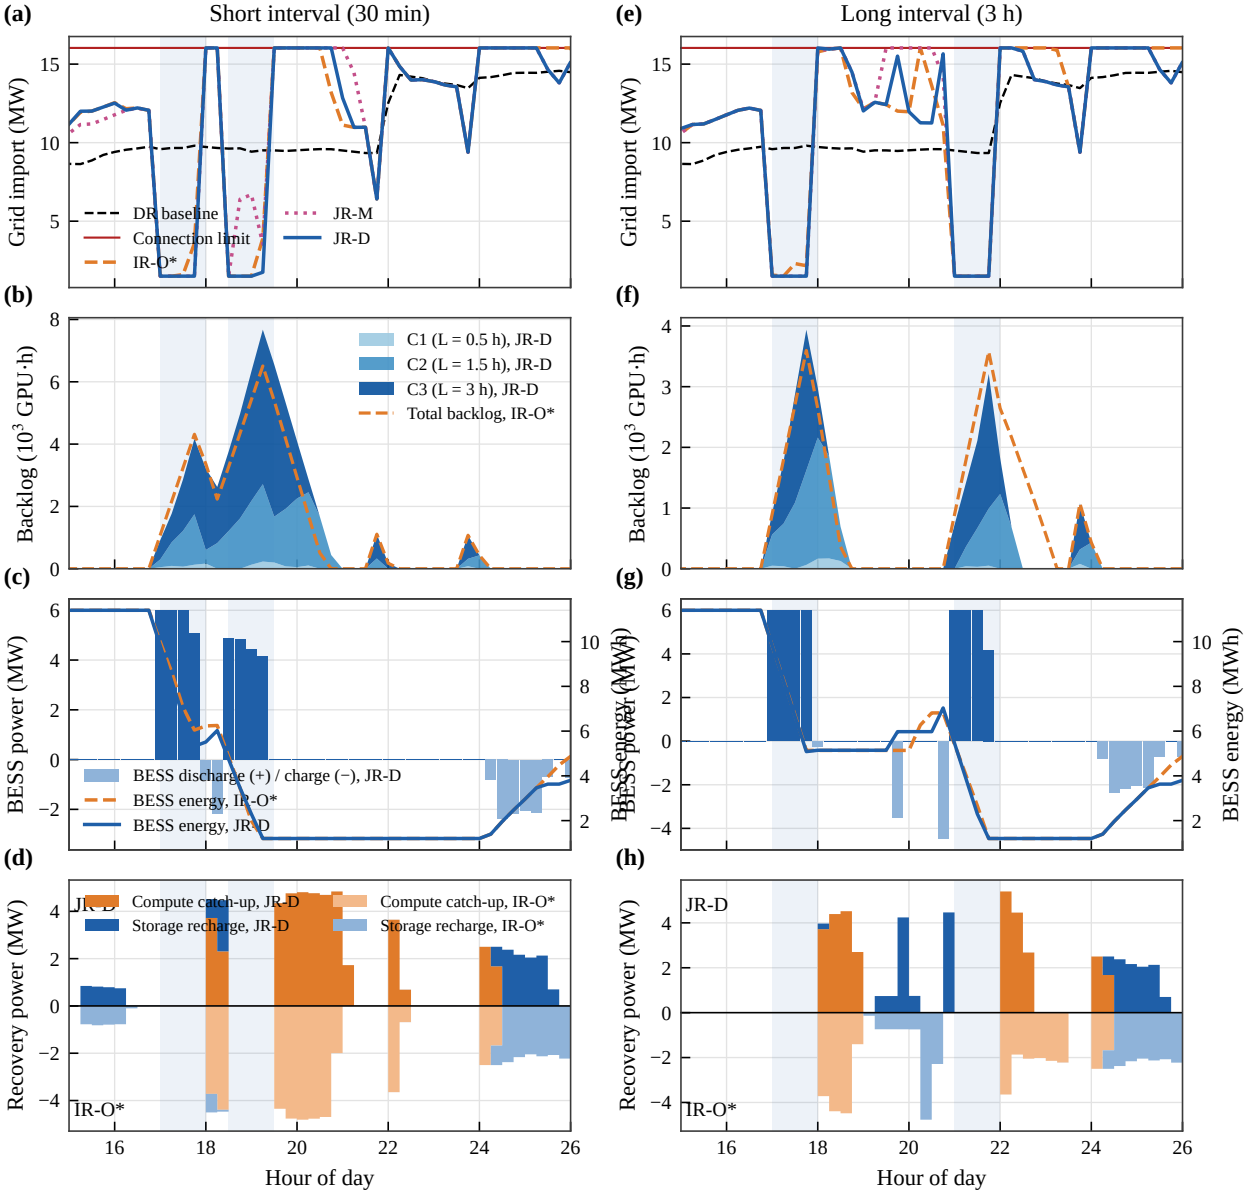

(a)
Short interval (30 min)
(e)
Long interval (3 h)
Grid import (MW)
DR baseline
Connection limit
IR-O*
JR-M
JR-D
(b)
(f)
Backlog (10^3 GPU·h)
C1 (L = 0.5 h), JR-D
C2 (L = 1.5 h), JR-D
C3 (L = 3 h), JR-D
Total backlog, IR-O*
(c)
(g)
BESS power (MW)
BESS energy (MWh)
BESS discharge (+) / charge (−), JR-D
BESS energy, IR-O*
BESS energy, JR-D
(d)
(h)
Recovery power (MW)
Compute catch-up, JR-D
Storage recharge, JR-D
Compute catch-up, IR-O*
Storage recharge, IR-O*
JR-D
IR-O*
Hour of day