

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 1 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	2
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	2
3	RESPONSABILIDADES	2
4	DEFINIÇÕES	4
4.1	Chuva	4
4.2	Descargas Atmosféricas	5
4.3	Evento Climático Extremo de Origem Hidrológica.....	5
4.4	Granizo	5
4.5	Neve	5
4.6	Nevoeiro ou Neblina	5
4.7	Precipitação	5
4.8	Umidade Relativa do Ar (URA).....	5
4.9	Vento	5
5	REFERÊNCIAS	7
6	PRINCIPAIS PASSOS	8
6.1	Considerações Iniciais.....	8
6.2	Equipe, Ferramentas e Equipamentos	12
6.3	Tabela de Riscos e Medidas de Controle.....	13
6.4	Procedimentos de Execução - Passo a Passo.....	14
6.4.1	Procedimentos iniciais	14
6.4.2	Executar atividade conforme atividade específica	15
7	RECURSOS NECESSÁRIOS	16
8	ITEM DE CONTROLE	16
9	ANEXOS.....	16
10	CONTROLE DE REVISÕES	16
11	APROVAÇÃO	16

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 2 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à “Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de construção, manutenção e operação de redes de distribuição de energia elétrica.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção. Estruturar e planejar a disponibilidade dos recursos técnicos necessários para atendimento deste procedimento.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.6 Equipes de Campo

Solicitar autorização para executar a atividade; seguir as orientações dos procedimentos pertinentes e do Centro de Operações; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 3 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 4 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Chuva


Processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a superfície terrestre. Do ponto de vista da intensidade, as chuvas podem ser classificadas conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Classificação da chuva de acordo com a intensidade

Chuva	Intensidade	Características
Chuva leve	$\leq 2,5$ mm/h	Constitui-se de gotas isoladas, facilmente identificáveis (os pingos não se unem no solo); Neste grupo tem-se a garoa na qual as gotículas parecem flutuar no ar – precipitação uniforme, de gotículas de diâmetro inferior a 0,5 mm e muito numerosas; Ao andar de carro, é possível acionar o limpador do para-brisas no estágio temporizado.
Chuva moderada	2,5 mm/h a 10,0 mm/h	As gotas isoladas são dificilmente observáveis; Gotas destacadas e nítidas, chuva com ruído ou chiado; Formação relativamente rápida de poças d'água e fios de água nas sarjetas.
Chuva forte <i>*Acima de 50,0 mm/h a chuva é considerada violenta.</i>	$\geq 10,0$ mm/h	A chuva parece cair em lençóis com ruído muito forte, não sendo possível identificar gotas isoladas; Observa-se formação rápida de poças d'água; A visibilidade é prejudicada; Chuva torrencial, inviável para pessoa andar de carro.

Para fins de identificação da intensidade da chuva durante a realização do trabalho, é necessário que o profissional avalie de forma **visual** as características físicas da precipitação e classifique-a de acordo com os dados da Tabela 1. A Figura 1 ilustra a diferença entre chuva leve e moderada.

Figura 1 – Chuva leve x chuva moderada

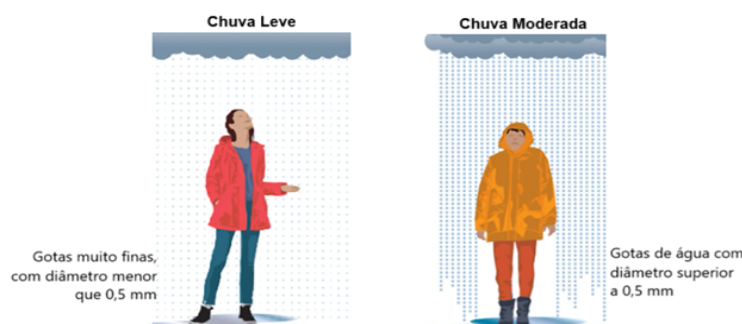

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 5 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.2 Descargas Atmosféricas

São descargas elétricas de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quilos ampères (kA). Tais descargas ocorrem devido ao grande acúmulo de cargas elétricas, localizadas em um componente da atmosfera, geralmente durante tempestades, podendo resultar em surto de tensão de alta periculosidade nas proximidades.

4.3 Evento Climático Extremo de Origem Hidrológica

São eventos críticos de origem hidrológica (inundações bruscas e graduais, alagamentos, enchentes e deslizamentos) que impactam em alterações significativas no regime de funcionamento normal de uma comunidade ou região, que tem como consequência perdas materiais, econômicas e de saúde pública, bem como danos ao ambiente.

4.4 Granizo

Precipitação em forma de pedras de gelo. Tal precipitação pode ocorrer pelo congelamento da gota d'água ao atravessar camadas atmosféricas mais frias ou pela recirculação de cristais de gelo no interior das nuvens.

4.5 Neve

São cristais de gelo que coagulam e se precipitam em forma de flocos. Se formam quando a condensação do vapor d'água ocorre em temperaturas muito baixas (sublimação).

4.6 Nevoeiro ou Neblina

Nuvem ao nível do solo com gotículas de diâmetro médio em torno de 0,02 mm, conhecido também como cerração.

4.7 Precipitação

Qualquer deposição d'água em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, orvalho ou geada.

4.8 Umidade Relativa do Ar (URA)

É um indicador que quantifica a presença de vapor de água na atmosfera, ou seja, mede a quantidade real de umidade de uma amostra de ar em relação a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na mesma temperatura e pressão quando saturado.

4.9 Vento

Pode ser definido como o movimento de uma massa de ar devido às variações de temperatura e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 6 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

pressão. A sua velocidade média é geralmente determinada por um anemômetro e geralmente é categorizada em uma escala de medição padronizada, denominada Escala de Beaufort (Tabela 2).

Tabela 2 – Escala Beaufort

Grau	Designação	nós	km/h	m/s	Aspecto do mar	Efeitos em terra
0	Calmaria	< 1	< 2	< 1	Espelhado	Fumaça sobe na vertical
1	Bafagem	1 a 3	2 a 6	1 a 2	Pequenas rugas na superfície do mar	Fumaça indica direção do vento
2	Aragem	4 a 6	7 a 11	2 a 3	Ligeira ondulação sem rebentação	As folhas das árvores move; os moinhos começam a trabalhar
3	Fraco	7 a 10	13 a 19	4 a 5	Ondulação até 60 cm, com alguns <i>carneiros</i>	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento
4	Moderado	11 a 16	20 a 30	6 a 8	Ondulação até 1,5 m, <i>carneiros</i> frequentes	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores
5	Fresco	17 a 21	31 a 39	9 a 11	Ondulação até 2,5 m, muitos <i>carneiros</i>	Movimentação de árvores pequenas; superfície dos lagos ondula
6	Muito Fresco	22 a 27	41 a 50	11 a 14	Ondas grandes até 3,5 m; borrifos	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda-chuva aberto
7	Forte	28 a 33	52 a 61	14 a 17	Mar revolto até 4,5 m com espuma e borrifos	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento
8	Muito Forte	34 a 40	63 a 74	17 a 21	Mar revolto até 7,5 m com rebentação e faixas de espuma	Quebram-se galhos de árvores; circulação de pessoas difícil
9	Duro	41 a 47	76 a 87	21 a 24	Mar revolto até 9 m; borrifos afetam a visibilidade	Danos em árvores; impossível andar contra o vento
10	Muito Duro	48 a 55	89 a 102	25 a 28	Mar revolto até 12 m; superfície do mar branca	Árvores arrancadas; danos na estrutura de construções
11	Tempestade	56 a 63	104 a 117	29 a 32	Mar revolto até 14 m; pequenos navios sobem nas vagas	Estragos abundantes em telhados e árvores
12	Furacão	> 64	> 119	> 33	Mar todo de espuma; visibilidade nula	Grandes estragos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 7 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

IEEE *Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines*, IEEE Std 516™-2009;

WMO – World Meteorological Organization, 2018 (Rain intensity classifications);

MN. 00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 8 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

- Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não previstas;
- Condições meteorológicas adversas com relação ao tempo, tais como: neblina, chuva, granizo, neve, ventos fortes, descargas atmosféricas, áreas alagadas são fatores determinantes para restringir a realização das atividades no sistema elétrico de potência. A Tabela 3 indica as restrições para os trabalhos:

Tabela 3 – Procedimentos da equipe x Condições meteorológicas

Condição Meteorológica	Procedimentos da Equipe		
	Baixa Tensão Desenergizada/Energizada	Média Tensão Desenergizada	Média Tensão Energizada (Linha Viva)
Nevoeiro ou Neblina	As tarefas poderão ser realizadas caso a condição meteorológica não comprometa a visibilidade ou não dificulte o manuseio de ferramentas ou locomoção (no trabalho em altura, atentar para o risco de escorregamento e queda).	As tarefas poderão ser realizadas caso a condição meteorológica não comprometa a visibilidade ou não dificulte o manuseio de ferramentas ou locomoção (no trabalho em altura, atentar para o risco de escorregamento e queda).	As tarefas não poderão ser iniciadas. As operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.
Chuva leve /moderada	As tarefas poderão ser realizadas. Atentar para o risco de escorregamento e queda nos trabalhos em altura. Nota 1: O colaborador deve estar utilizando capa de chuva ou calça e camisa impermeável durante a atividade, exceto durante as intervenções momentâneas com a rede energizada.	As tarefas poderão ser realizadas. É permitido a operação de chaves seccionadoras (seguir as recomendações do item "I"). Atentar para o risco de escorregamento e queda nos trabalhos em altura. Para avanço das atividades, certificar que o trecho está desenergizado, bloqueado, aterrado e sinalizado conforme as regras de ouro para desenergização de	As tarefas não poderão ser iniciadas. As operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa. Inspeções visuais dentro do veículo poderão ser realizadas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 9 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		circuito. Tarefas de execução de poda com auxílio de motopoda, não poderão ser executadas devido ao grau de proteção IP do equipamento. Nesses casos, outro ferramental (bastão podador, por exemplo) poderá ser utilizado. Nota 2: O colaborador deve usar capa de chuva/ calça e camisa impermeável durante a atividade, exceto durante as intervenções momentâneas com a rede energizada.	
Chuva Forte/ Neve/ Granizo	As tarefas não poderão ser iniciadas. As operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.	As tarefas não poderão ser iniciadas. As operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.	As tarefas não deverão ser iniciadas. As operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.
Ventos	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as atividades com ventos até o nível 5 na escala Beaufort (Tabela 2).	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as atividades com ventos até o nível 5 na escala Beaufort (Tabela 2).	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as atividades com ventos até o nível 5 na escala Beaufort (Tabela 2).
Descargas Atmosféricas	Não é permitido executar tarefas de manutenção com a rede desenergizada nessa condição.	Não é permitido executar tarefas de manutenção com a rede desenergizada nessa condição.	Não é permitido executar tarefas de manutenção com a rede energizada nessa condição.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 10 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Áreas Alagadas/ Inundadas	Não é permitido executar tarefas de manutenção com a rede energizada nessa condição.	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos.	Não é permitido executar tarefas de manutenção com a rede energizada nessa condição.
--------------------------------------	---	---	---

- c. Cabe à equipe analisar e verificar as condições adequadas do tempo (conforme Tabela 3) para decidir sobre a execução de qualquer tarefa;
- d. É sabido que a umidade tem a propriedade de reter as partículas existentes na atmosfera e, como estas geralmente são condutoras, provocam o aumento da corrente de fuga nos materiais isolantes. Logo, avalia-se necessário que se o nível de umidade estiver acima de 80%, é proibido a realização de atividades em redes energizadas no sistema elétrico de potência;
- e. Caso seja detectado chuvas fortes, granizo ou descargas atmosféricas, a equipe deverá paralisar as atividades e procurar um local abrigado e seguro. Também deverá comunicar ao COI, sempre que possível;
- f. A comunicação com o Centro de Operações deve ser clara e objetiva para que não haja erro na execução da atividade;
- g. É permitido trabalhos em altura sob condições de chuva com intensidade leve (Tabela 1) em redes de baixa tensão desenergizada/energizada e média tensão desenergizada. Atentar-se aos riscos de escorregamento e queda devido a redução do atrito em superfícies molhadas;
- h. Nenhuma ação deve ser realizada em situações de área alagada ou inundadas devido aos riscos de afogamento e choque elétrico, salvo para trabalho em eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica em que seja necessário o isolamento elétrico da área através de desligamentos. Estes desligamentos devem ser realizados em pontos anteriores à área alagada;
- i. Em condições climáticas adversas, é necessário que a equipe porte os EPIs “extras” citados no item 6.2. Esses equipamentos perdem suas características físico-químicas quando expostos à chuva, e por isso, devem ser substituídos sempre que houver intervenção com a rede energizada;
- j. Em eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica (inundações, alagamentos, enchentes, deslizamentos) é necessário o uso de vestimentas impermeáveis de poliuretano resistente à chama (ATPV 15 cal/cm²), inclusive botina de segurança classe II, impermeável;
- k. Para o seccionamento de chaves após ocorrência de chuva, o eletricitista deverá avaliar a substituição da vestimenta para realizar o procedimento;
- l. É permitido a operação de chaves seccionadoras da rede de média tensão em condições de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 11 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- chuva com intensidade “leve”. Logo, é obrigatório o uso de DAC para desenergização do circuito (é necessário que todas as ferramentas estejam secas e íntegras antes do uso). Destaca-se que é proibido a operação de chaves ao solo com esse dispositivo de abertura;
- m. Caso seja necessário realizar o isolamento de trecho em condições de chuva com intensidade acima da “leve”, este deverá estar previamente desligado pelo COI para que seja realizado o seccionamento (antes da operação, a equipe deverá certificar a ausência de tensão no dispositivo);
- n. Caso a atividade tenha sido concluída e a chuva persista com intensidade acima da “leve”, em situações excepcionais, o COI poderá ser consultado sobre a possibilidade de desligamento do circuito supridor em questão, temporariamente, para que seja realizada a manobra das chaves seccionadoras (antes da operação, a equipe deverá certificar a ausência de tensão no dispositivo);
- o. Durante as intervenções momentâneas com a rede energizada é proibido o uso de capa impermeável sobre a vestimenta. Ela não possui resistência à chama ao ser exposta a um arco elétrico e devido a temperatura elevada, o material pode fundir e lesionar o colaborador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 12 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Capa de chuva ou conjunto impermeável para chuva (calça e camisa)	02
7	Perneira	02
8	Pano de secagem	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de condições climáticas adversas – extras no veículo		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chama, classe 2	01
2	Botina de segurança	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta impermeável de poliuretano resistente a chama (ATPV 15 cal/cm ²)	02
2	Botina de segurança isolante elétrico, classe II, impermeável	02

Nota 3: Outros EPIs (complementares) e EPCs serão exigidos conforme procedimento operacional da atividade específica.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 13 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e pernas Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
6	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
7	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
8	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
9	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
10	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas e tapetes isolantes conforme classe de tensão
11	Arco elétrico	Usar EPIs básicos Usar balaclava e luvas isolantes conforme classe de tensão

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 14 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Conferir a solicitação de serviço; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; e) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 1, 5, 6
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 2, 3
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Estacionar o veículo em um local seguro e o mais próximo possível do local da ocorrência; b) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; c) Ligar o pisca alerta; d) Observar, ainda dentro do veículo, as condições meteorológicas; e) Determinar, segundo os critérios avaliados na Tabela 3, se a tarefa poderá ser executada.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 2, 3, 5

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 15 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 4 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; c) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR. Nota 5: Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR e registrar os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 3, 4, 5, 6
--	--

6.4.2 Executar atividade conforme atividade específica

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme item 6.4.1.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: -
Passo 2 Executar a manutenção: a) Realizar atividade específica – seguir POP da atividade que será executada. Nota 6: Para a operação de chaves após ocorrência de chuva, o eletricista deverá avaliar e verificar se todos os equipamentos, vestimentas e ferramentais estão secos e íntegros para o uso. Nota 7: Em condições chuva com intensidade leve, é permitido a operação de chaves seccionadoras.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: -

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 16 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Monitoramento dos indicadores: DEC, FEC, DIC, FIC, DMIC, TMA.

9 ANEXOS

Item não aplicável I(NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	02/09/2020		Emissão Inicial	Isaac Lauda Mássigli Flaubert Francisco Marcos Jaziel Cavalcante
01	27/03/2024		Atualização dos itens 1-6	Francisco Oliveira
02	13/06/2024	4	Inclusão de nova definição (Evento climático extremo de origem hidrológica)	Francisco Oliveira
		6.1	Considerações em relação aos itens acrescentados no item 6.2	
		6.2	Inclusão de EPI para trabalho em eventos climáticos extremos de origem hidrológica	
03	23/12/2024	4.1	Melhoramento da Tabela 1	Francisco Oliveira
		6.1	Melhoramento e atualização das considerações iniciais, atualização da Tabela 3	
		6.4	Melhoramento dos passos	
04	18/02/2025	6.1	Reclassificação das intensidades de chuva	Eduardo Nazareno
05	05/03/2026	6.1	Substituição do termo “desenergizado” pelo termo “desligado” no subitem “m”	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 12/03/2026	Página: 17 de 17
Título: Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas		Código: POP.00284.EQTL	Revisão: 05
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Isaac Lauda Silva Seixas – Executiva Gestão SRD

Massigli Flaubert Lima de Oliveira - Gerência Regional Serviços Técnicos e Comerciais Norte

Yasmin Emily de Souza Oliveira – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Serviços de Rede

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços