

Data	Revisão
30/10/2025	00

Anexo II – Formulário de Religação

Formulário de Religação – MA.....	2
Formulário de Religação – PA	3
Formulário de Religação – PI.....	4
Formulário de Religação – AL.....	5
Formulário de Religação – RS	6
Formulário de Religação – AP	7
Formulário de Religação – GO.....	8

A Equatorial Maranhão passou por aqui e deixou um recado para você.



☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 116.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

- ☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.
- ☐ O acesso ao medidor estava obstruído.
- ☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Maranhão ligando grátis para o 116.**



Ligue grátis na Central
de Atendimento


 **116**

 **equatorialenergia.com.br**

Por você hoje.
Pelo futuro todo dia.

equatorial
ENERGIA

A Equatorial Pará passou por aqui e deixou um recado para você.

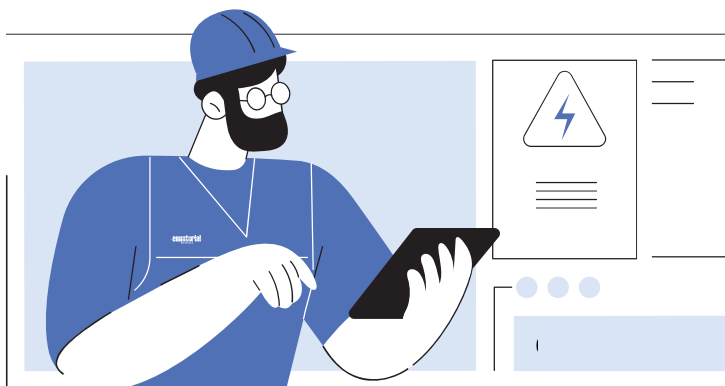

☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 091 0196.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.

☐ O acesso ao medidor estava obstruído.

☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Pará ligando grátis para o 0800 091 0196.**



Ligue grátis na Central
de Atendimento

 **0800 091 0196**

 **equatorialenergia.com.br**

Impressão realizada em: 29/09/2025

Formulário Religação_19x15cm_Para.indd 1

Impressão realizada em: 14/09/2026

22/04/25 11:21

Por você hoje.
Pelo futuro todo dia.

equatorial
ENERGIA

A Equatorial Piauí passou por aqui e deixou um recado para você.



☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 086 0800.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.

☐ O acesso ao medidor estava obstruído.

☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Piauí ligando grátis para o 0800 086 0800.**



Ligue grátis na Central
de Atendimento

 **0800 086 0800**

 **equatorialenergia.com.br**

Impressão realizada em: 29/09/2025

Formulário Religação_19x15cm_Piaui.indd 1

Impressão realizada em: 14/09/2026

22/04/25 11:20

A Equatorial Alagoas passou por aqui e deixou um recado para você.



☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 082 0196.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

- ☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.
- ☐ O acesso ao medidor estava obstruído.
- ☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Alagoas ligando grátis para o 0800 082 0196.**



Ligue grátis na Central
de Atendimento



0800 082 0196




equatorialenergia.com.br



Por você hoje.
Pelo futuro todo dia.

GRUPO
equatorial

A Equatorial Rio Grande do Sul passou por aqui e deixou um recado para você.

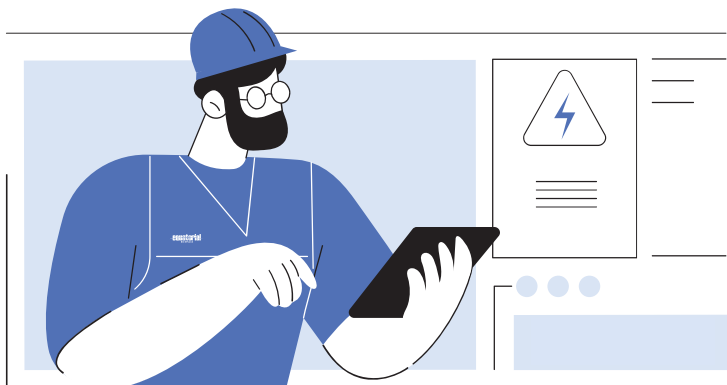

Impressão realizada em: 29/09/2025

Formulário Religação_19x15cm_Rio_Grande_do_Sul.indd 1

Impressão realizada em: 14/09/2026

☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 721 2333.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.

☐ O acesso ao medidor estava obstruído.

☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Rio Grande do Sul** ligando **grátis para o 0800 721 2333**.



Ligue grátis na Central
de Atendimento

 **0800 721 2333**

 **equatorialenergia.com.br**

22/04/25 11:18

cea

Por você hoje.
Pelo futuro todo dia.

GRUPO

equatorial

A Equatorial Amapá passou por aqui e deixou um recado para você.



Impressão realizada em: 29/09/2025

Formulário Religação_19x15cm_Amapa.indd 1

Impressão realizada em: 14/09/2026

☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 096 0196.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.

☐ O acesso ao medidor estava obstruído.

☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Amapá ligando grátis para o 0800 096 0196.**



Ligue grátis na Central
de Atendimento

 **0800 096 0196**

 **equatorialenergia.com.br**

22/04/25 11:22

Por você hoje.
Pelo futuro todo dia.

equatorial
ENERGIA

A Equatorial Goiás passou por aqui e deixou um recado para você.



☐ Sua energia já voltou!

Mas atenção, como medida de segurança, observe se a instalação interna está toda em ordem. Verifique se o disjuntor interno está ligado e, logo em seguida, ligue o disjuntor geral no medidor para a energia voltar. Tente isso antes de ligar para a Central de Atendimento 0800 062 0196.

☐ Não foi possível fazer sua religação.

☐ Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação.

☐ O acesso ao medidor estava obstruído.

☐ Outro motivo:

Observação: ao corrigir suas pendências, entre em contato com a **Equatorial Goiás ligando grátis** para o **0800 062 0196**.



Ligue grátis na Central
de Atendimento

 **0800 062 0196**

 **equatorialenergia.com.br**

Impressão realizada em: 29/09/2025

Formulário Religação_19x15cm_Goiás.indd 1

Impressão realizada em: 14/09/2026

22/04/25 11:21