





이동식 비계에서 떨어짐



재해개요


2025. 08. 23.(토) 12:55경 인천시 미추홀구 소재 현장에서 재해자가 이동식 비계에 올라가 미장 작업을 하던 중 개방된 창호 개구부를 통해 지상 1층 바닥(높이: 24.4m)으로 떨어지면서 사망함



발생원인

▶ 떨어짐 원인

- (안전난간 설치 기준 미 준수) 상부 난간대 미 설치
- (개구부 추락방호망 미 설치) 창호 개구부 개방 상태로 존치
- (안전대 미 체결) 안전대를 체결하지 않은 상태에서 작업

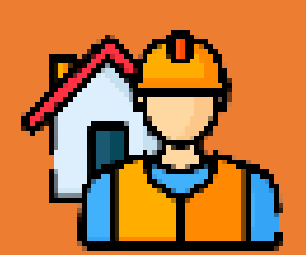

예방대책

① 안전난간 설치 기준 준수

- 이동식 비계에서 작업할 경우 기준에 부합한 안전난간 설치

② 개구부 추락방호 조치 철저

- 벽체 개구부에 근로자가 떨어질 위험이 있는 경우 추락방호망 설치

③ 안전대 체결 철저

- 안전난간, 추락방호망 설치가 어려울 경우, 안전대를 체결한 후 작업

※ 본 DPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.