






승강기 검사 중 추락



재해개요


2025. 02. 14.(월) 13:30경 수원시 소재
0000 아파트에서 승강기 검사원이 승강
기 이상 상황을 확인(추정)하던 중 지하 1층
피트로 추락하여 1명이 사망한 재해임.

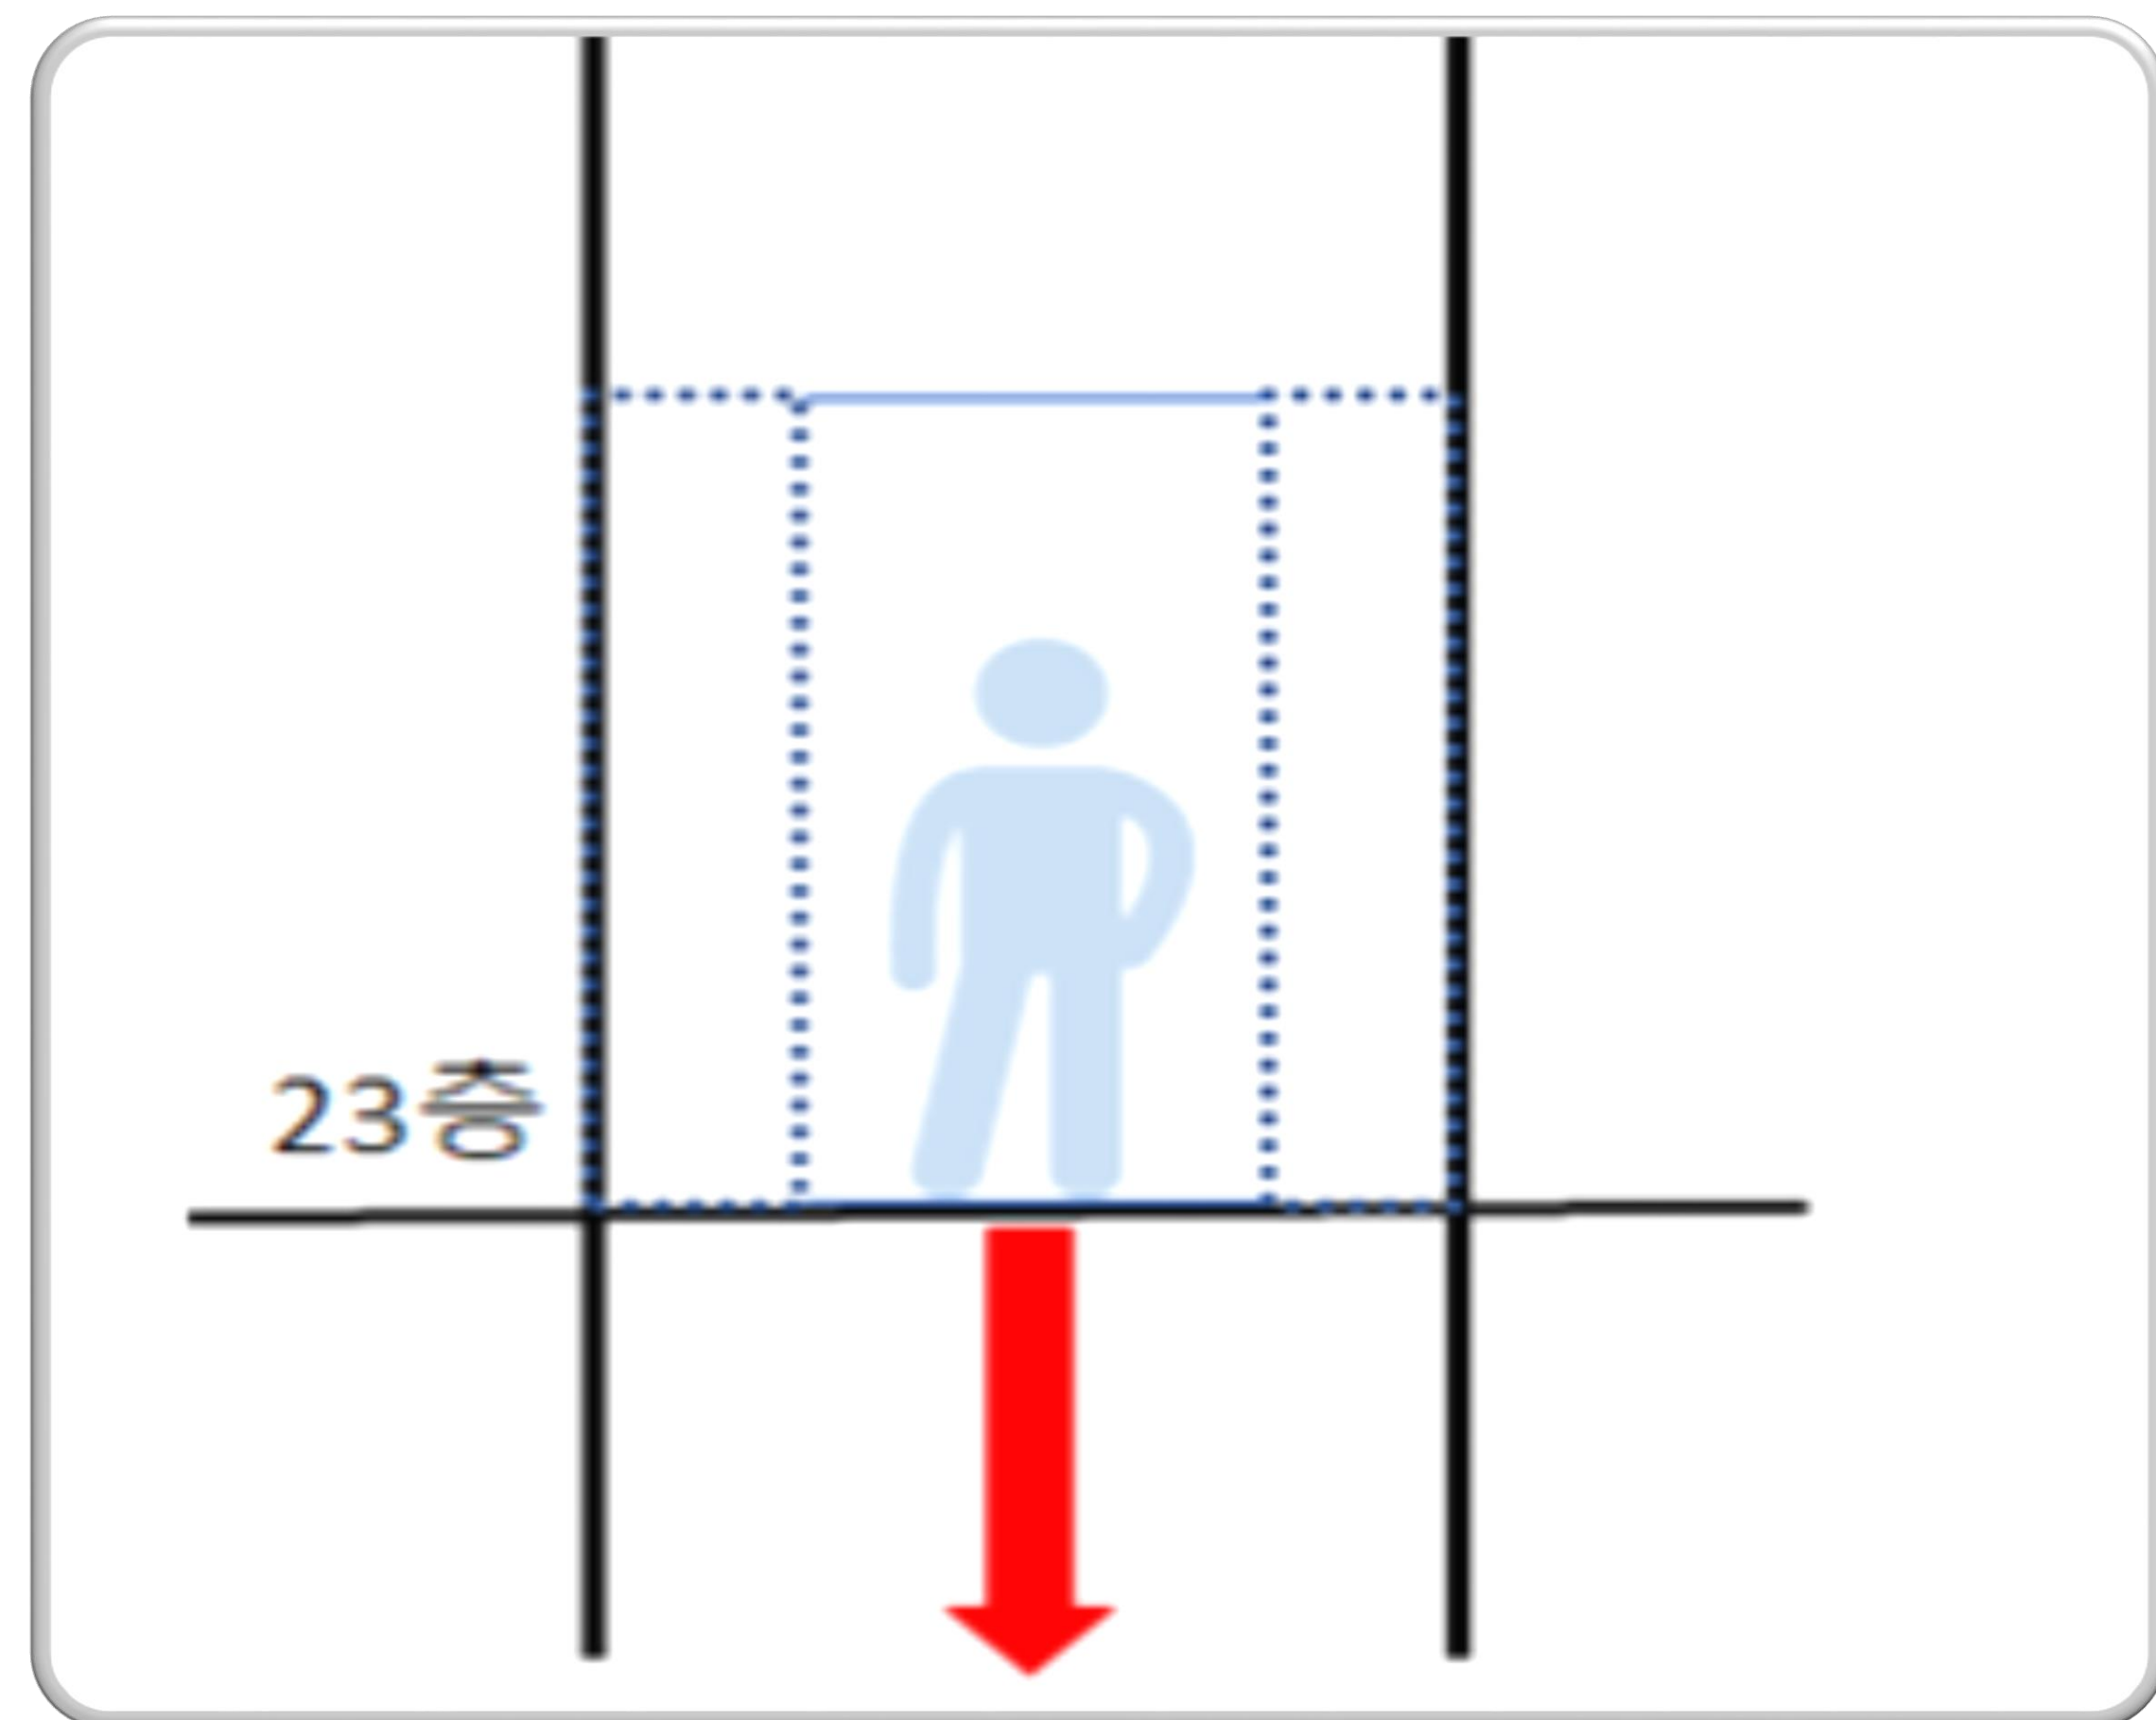

발생원인

▶ 추락 원인

- (추락 방지 조치 미 실시) 승강기 안전 검사 작업 시 최하층으로 옮긴 후 작업하지 않아 높이 2미터 이상의 추락 위험이 있으나, 안전대 부착설비를 미설치 하였음.
- (단독 작업) 승강기 정기 안전 검사 시 2인 1조 작업해야 하나, 단독 작업 수행하였음.
- (개인보호구 미착용) 높이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업할 시, 안전모·안전대를 착용하도록 하고 관리하여야 하나 미착용하였음.

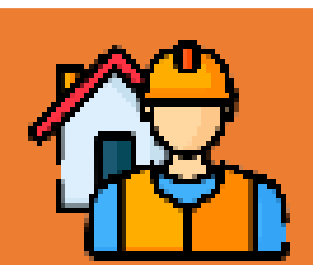

예방대책

1 추락 방지 조치 실시

- 승강기 안전 검사 작업 시 추락 위험이 있으므로 승강기 최하층 이동 후, 안전대 부착설비 설치 및 안전대 체결 등 추락 방지 조치 실시

2 2인 1조 작업 실시

- 승강기 안전 검사 및 현장 확인 등의 작업 시 2인 1조 작업 수행하도록 관리 철저

3 개인보호구 착용

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업할 시, 안전모·안전대 등 개인보호구 착용하도록 관리 철저

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.