






환풍구 상부 이동 중 추락



재해개요


2020. 09. 00.(목) 14:40경 서울시 소재
OOOO에서 재해자가 천막을 어깨에 메고
환풍구 상부를 이동하던 중 개구부에 덮어둔
나무판자가 파손되며 3.45m 아래 환풍구
바닥으로 추락하여 사망함

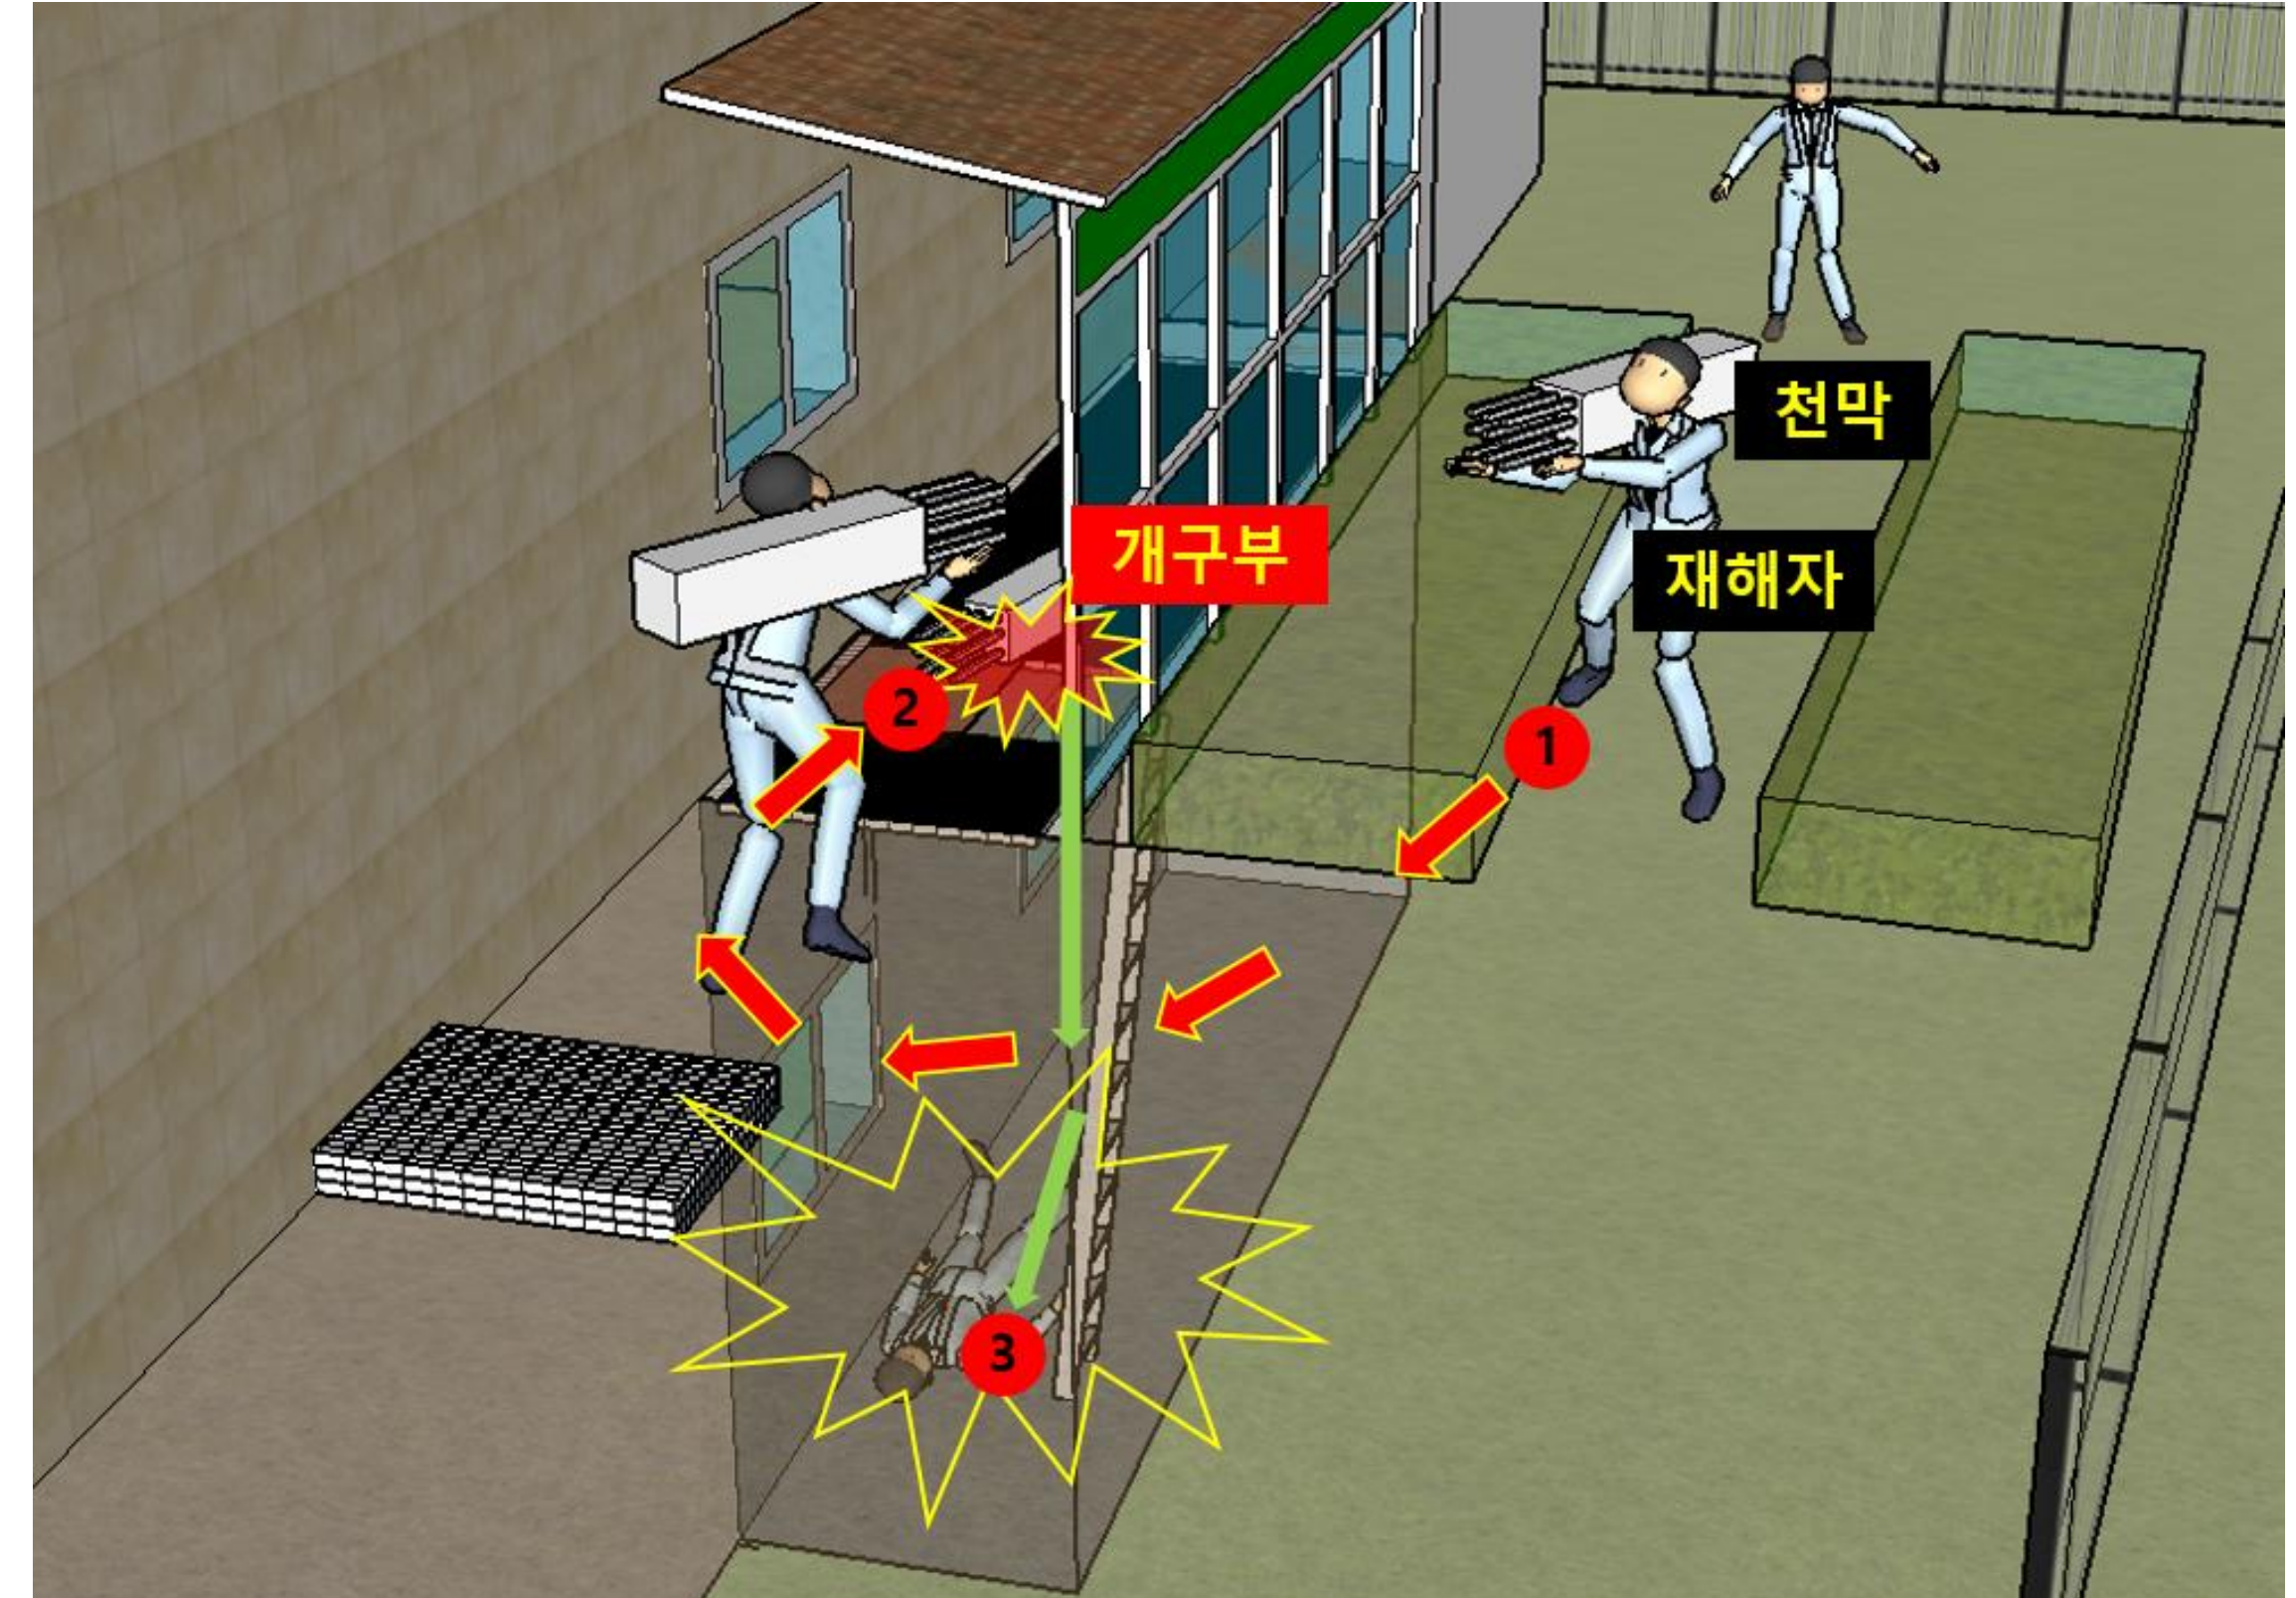

발생원인

▶ 추락재해 발생 원인

- (개구부 안전조치 미흡) 개구부 등 추락할 위험이 있는 장소에 강도가 약한 나무판자를 덮어놓음
- (환풍구 위 용도외 사용) 환풍구 위를 근로자 출입, 중량물 적재 등 창고용도로 사용함

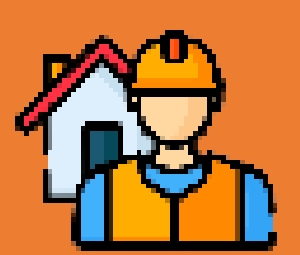

예방대책

1 개구부 안전조치 철저

- 개구부 등 추락할 위험이 있는 장소는 충분한 강도를 가진 덮개, 안전난간, 울타리 등을 이용하여 추락방지조치 실시

2 별도의 안전한 공간을 확보하여 창고로 사용

- 환풍구 그레이팅 위가 아닌 사업장 내 안전한 장소를 창고로 지정 및 사용 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.