




Passing Probes

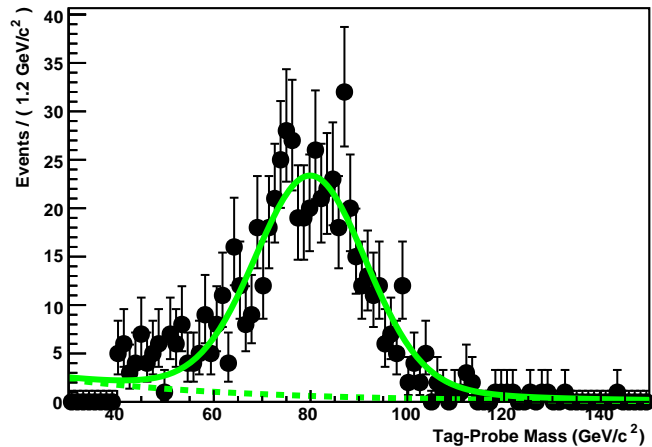

Failing Probes

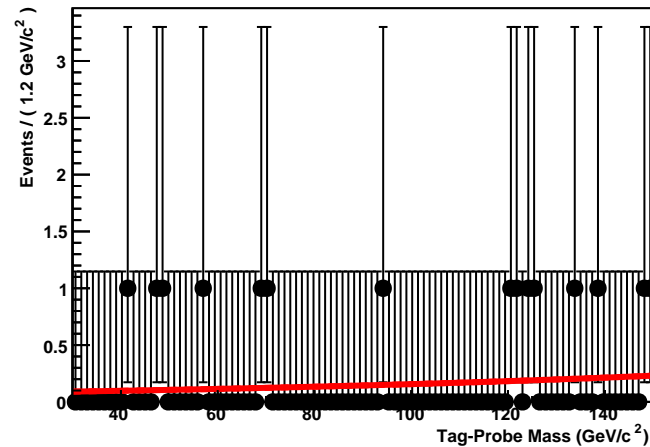

All Probes

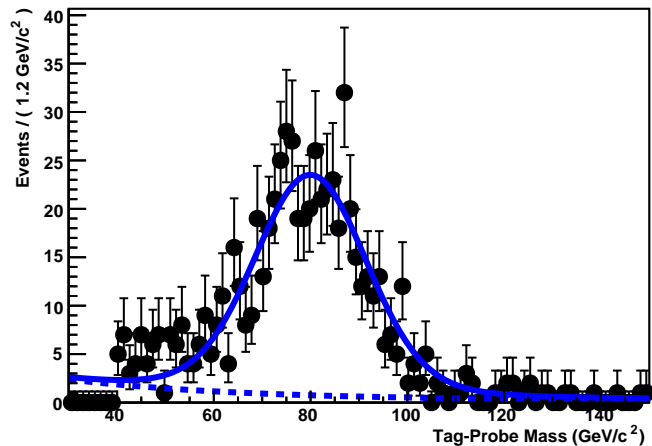

$\text{effBkg} = 0.82 \pm 0.07$
 $\text{efficiency} = 1.000 \pm 0.003$
 $\text{fSigAll} = 0.87 \pm 0.04$
 $\text{If} = 0.008 \pm 0.008$
 $\text{Ip} = -0.0263 \pm 0.007$
 $\text{mean} = 80.0 \pm 0.1$
 $\text{numTot} = 666 \pm 26$
 $\text{sigma} = 11 \pm 1$
 $\text{width} = 5 \pm 3$