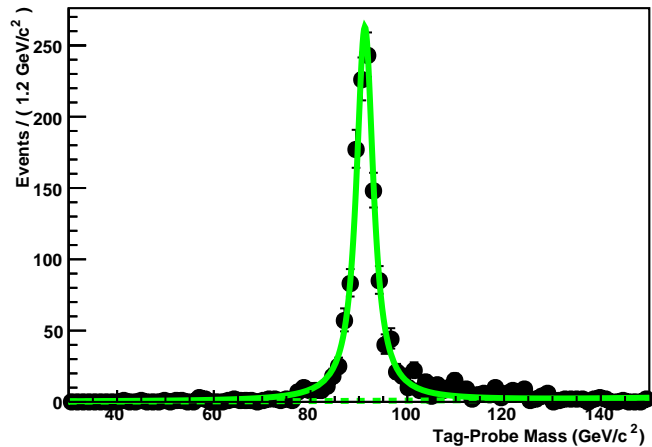
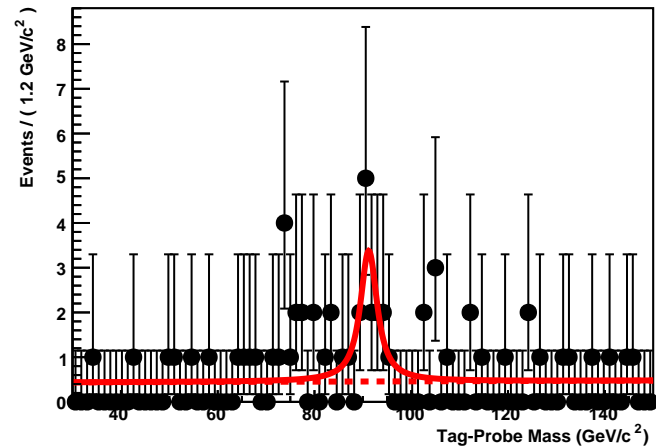
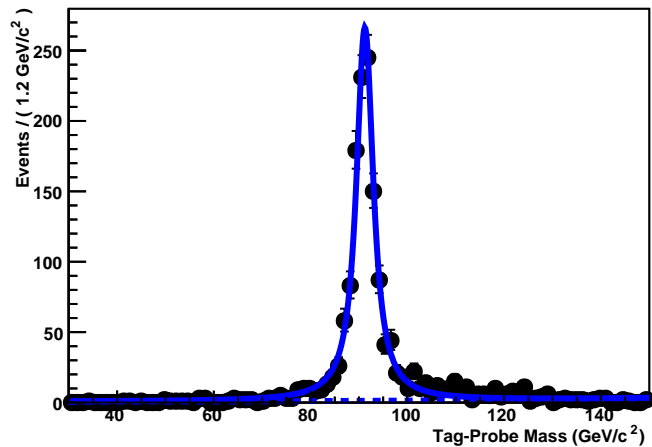


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

$$\text{effBkg} = 0.67 \pm 0.05$$

$$\text{efficiency} = 0.989 \pm 0.004$$

$$\text{fSigAll} = 0.91 \pm 0.01$$

$$\text{If} = 0.001 \pm 0.004$$

$$\text{Ip} = 0.021 \pm 0.004$$

$$\text{mean} = 91.22 \pm 0.08$$

$$\text{numTot} = 1536 \pm 39$$

$$\text{sigma} = 0.4 \pm 0.4$$

$$\text{width} = 3.9 \pm 0.3$$