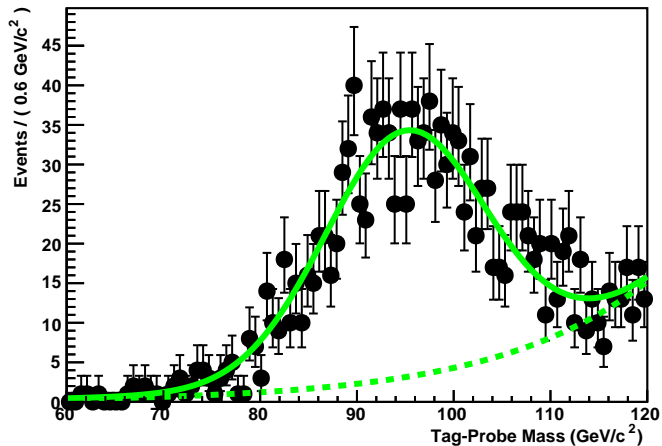
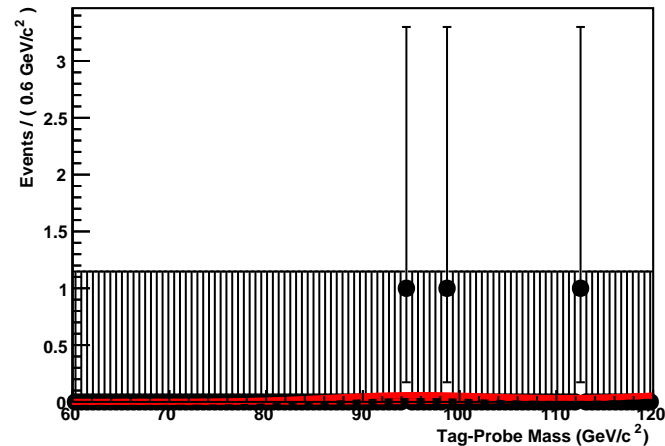
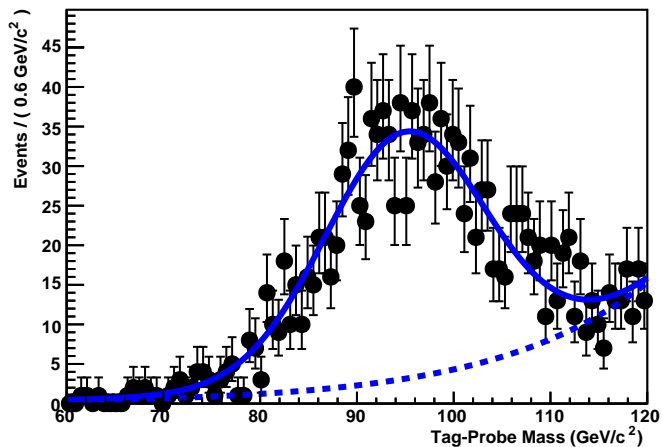


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


$\text{effBkg} = 0.997 \pm 0.004$
 $\text{efficiency} = 0.998 \pm 0.002$
 $\text{fSigAll} = 0.74 \pm 0.03$
 $\text{If} = 0.1 \pm 0.1$
 $\text{Ip} = 0.063 \pm 0.008$
 $\text{mean} = 95.0 \pm 0.1$
 $\text{numTot} = 1501 \pm 39$
 $\text{sigma} = 8.2 \pm 0.4$
 $\text{width} = 1 \pm 2$