




Passing Probes

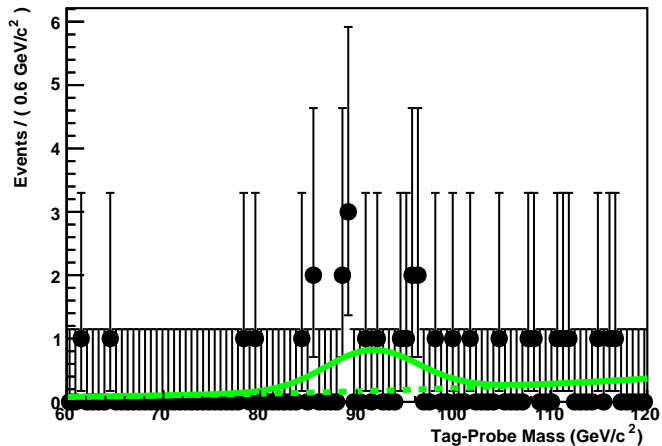

Failing Probes

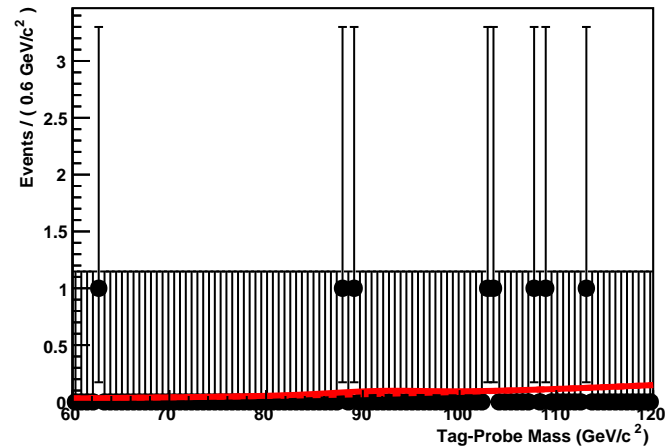

All Probes

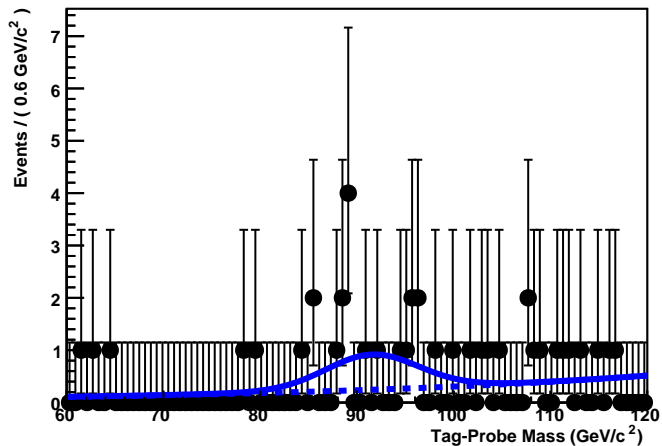

$\text{effBkg} = 0.7 \pm 0.1$
 $\text{efficiency} = 1.0 \pm 0.1$
 $\text{fSigAll} = 0.4 \pm 0.1$
 $\text{If} = 0.03 \pm 0.02$
 $\text{Ip} = 0.03 \pm 0.02$
 $\text{mean} = 92 \pm 2$
 $\text{numTot} = 40 \pm 6$
 $\text{sigma} = 5 \pm 2$
 $\text{width} = 1 \pm 9$