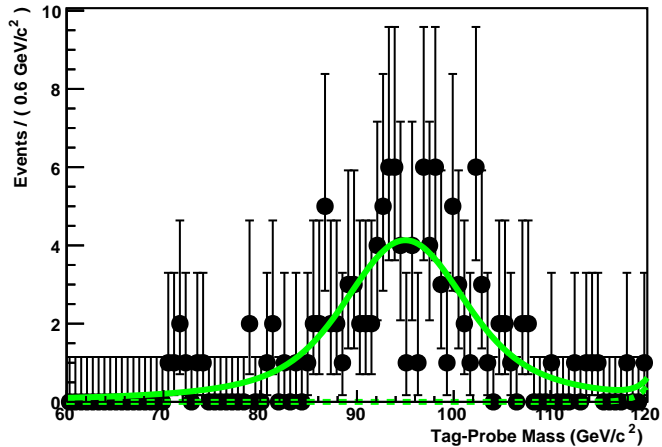
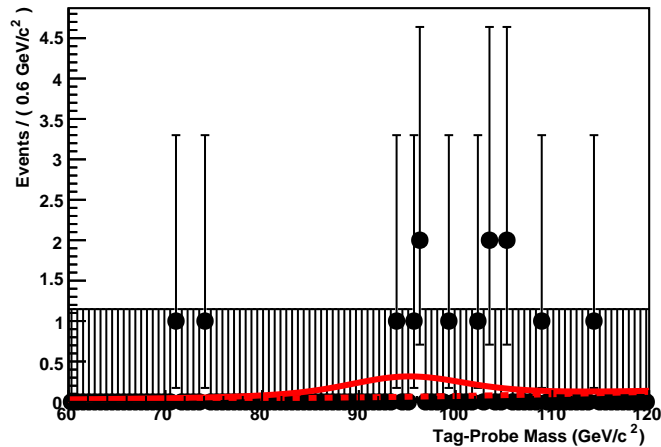
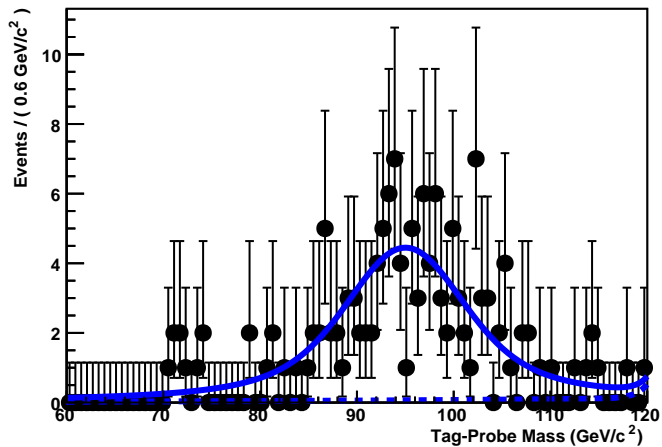


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


$\text{effBkg} = 0.1 \pm 0.2$
 $\text{efficiency} = 0.94 \pm 0.03$
 $\text{fSigAll} = 0.95 \pm 0.04$
 $\text{If} = 0.03 \pm 0.03$
 $\text{Ip} = 1 \pm 2$
 $\text{mean} = 95.0 \pm 0.6$
 $\text{numTot} = 143 \pm 12$
 $\text{sigma} = 4 \pm 2$
 $\text{width} = 9 \pm 7$