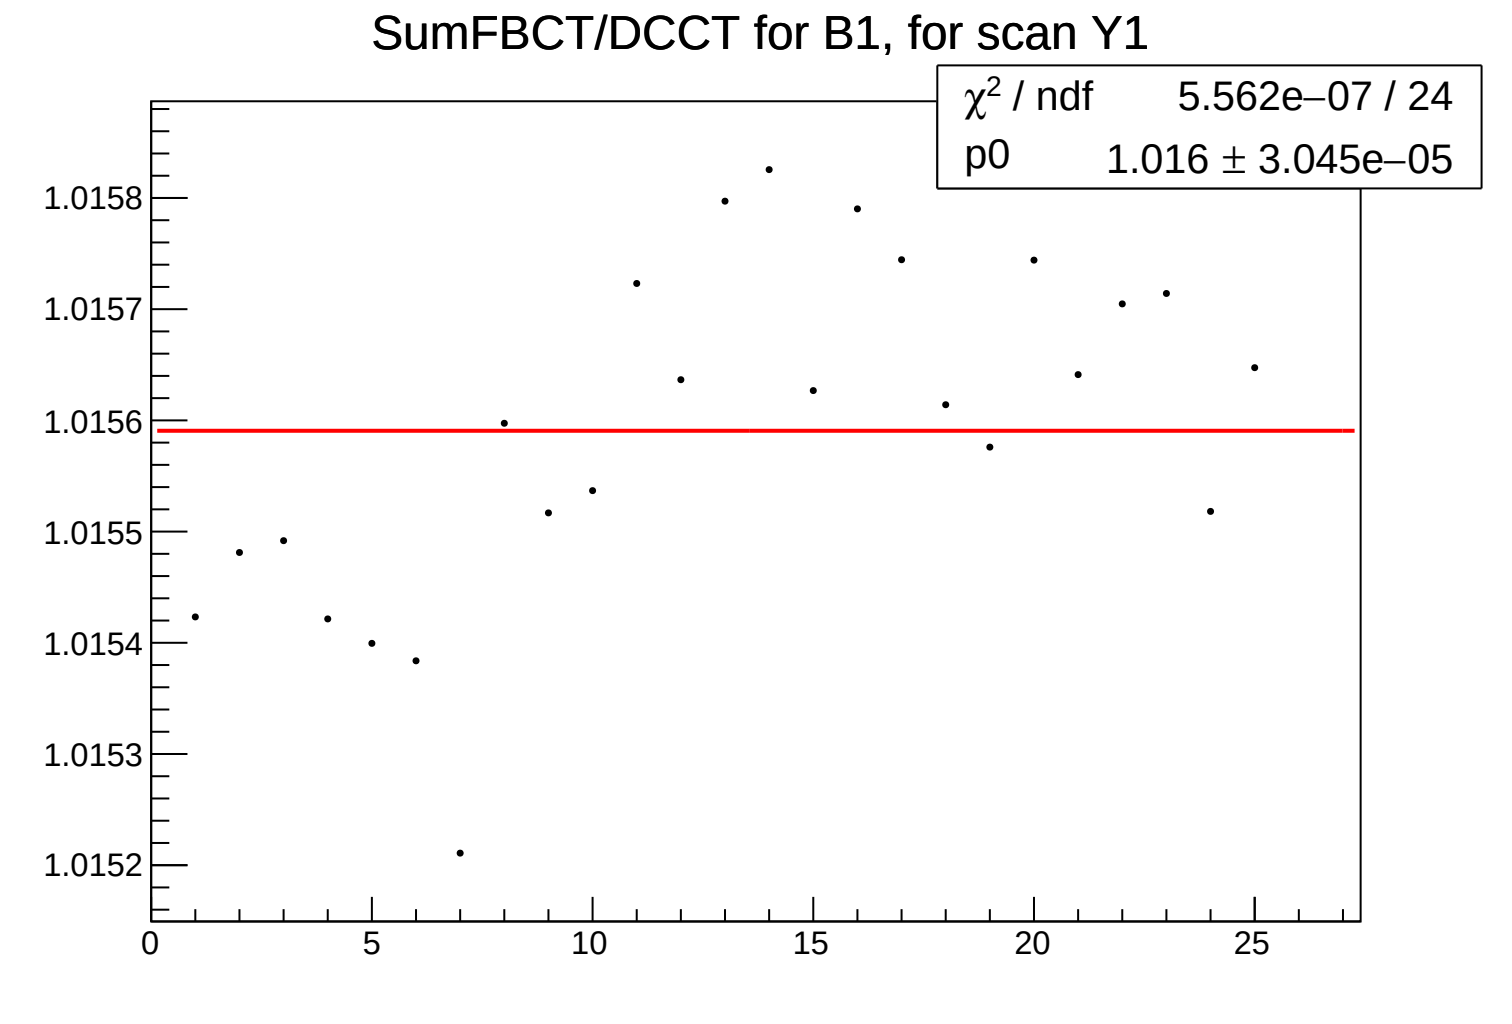
SumFBCT/DCCT for B1, for scan Y1
χ² / ndf 5.562e−07 / 24
p0 1.016 ± 3.045e−05
1.0158
1.0157
1.0156
1.0155
1.0154
1.0153
1.0152
0
5
10
15
20
25

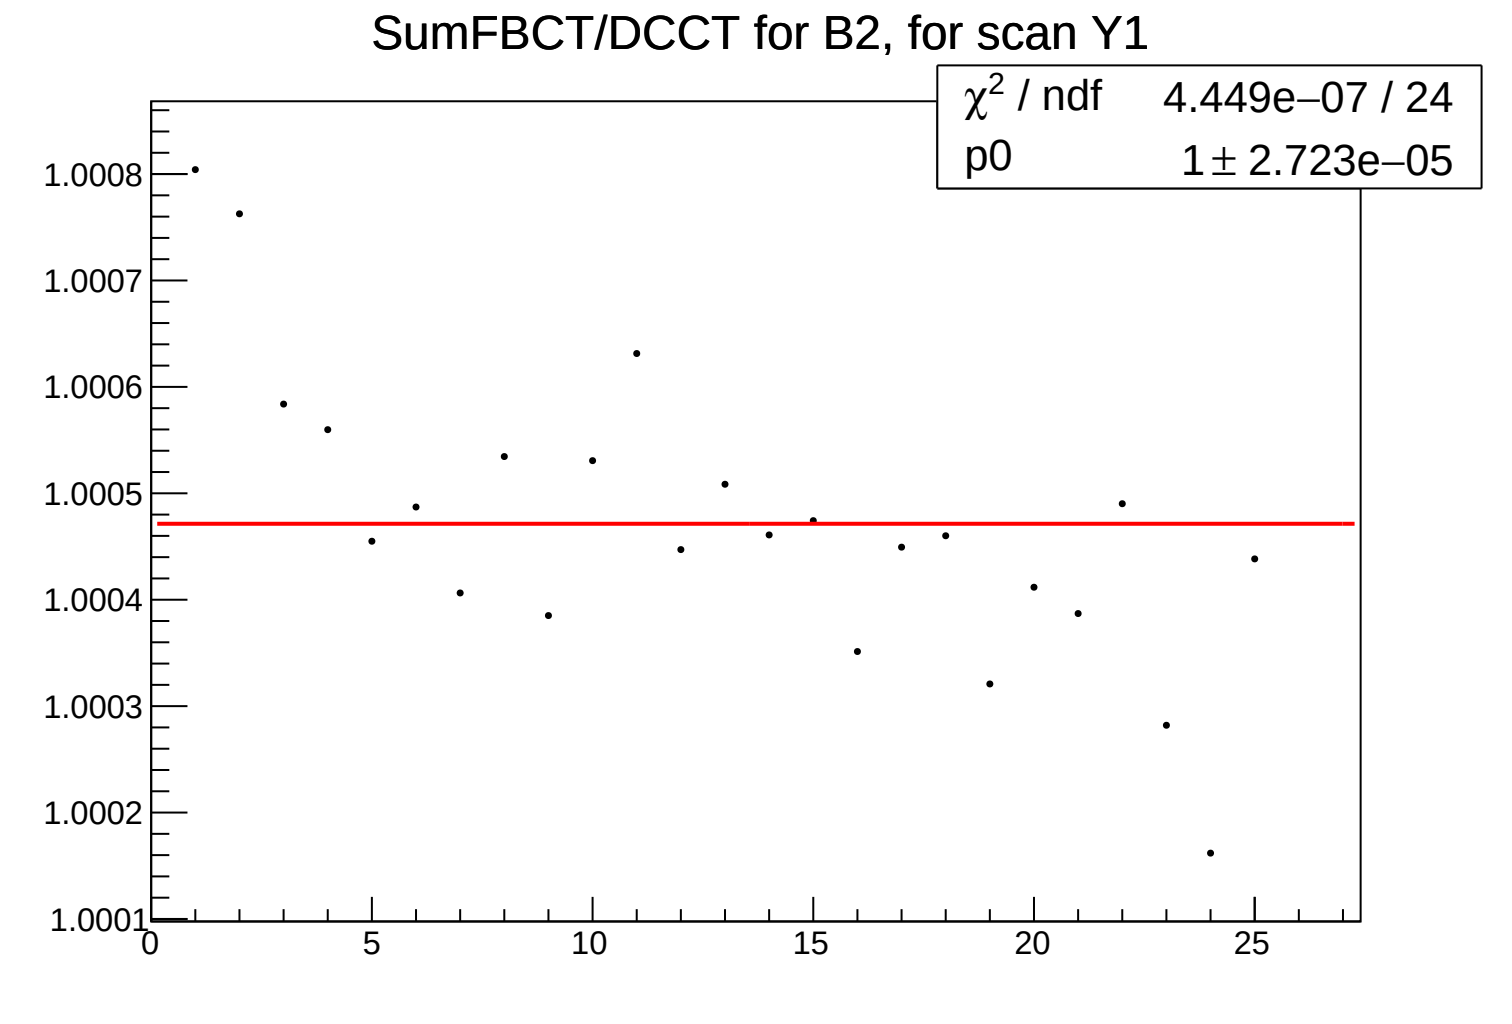
SumFBCT/DCCT for B2, for scan Y1
χ² / ndf 4.449e−07 / 24
p0 1 ± 2.723e−05
1.0008
1.0007
1.0006
1.0005
1.0004
1.0003
1.0002
1.0001
0
5
10
15
20
25

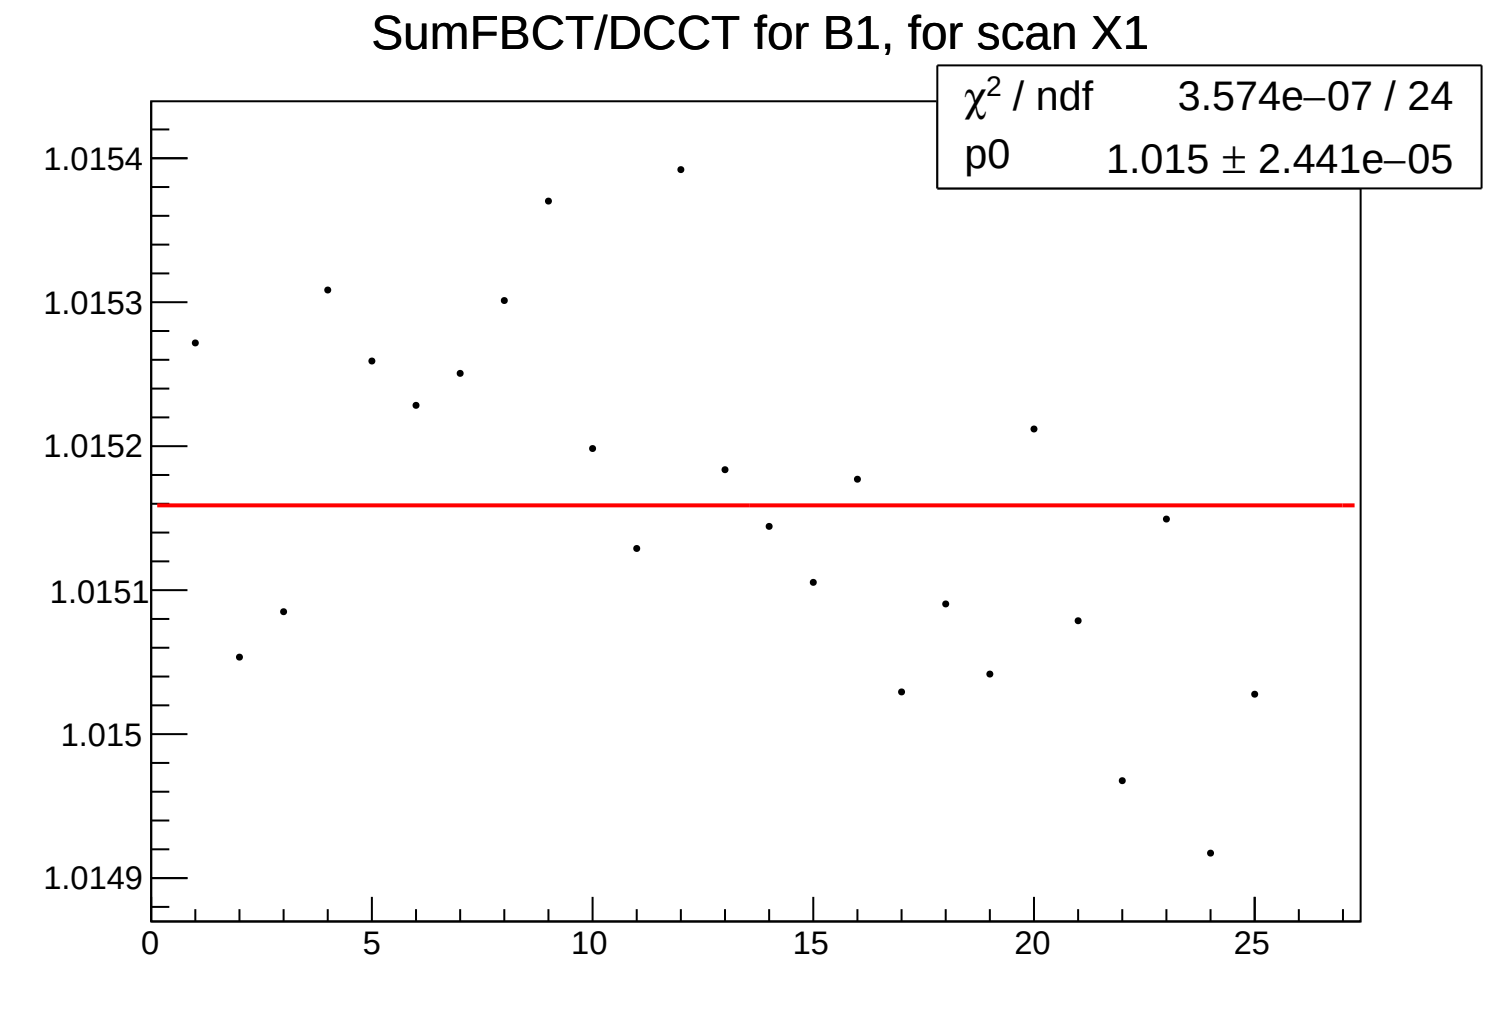
SumFBCT/DCCT for B1, for scan X1
χ² / ndf 3.574e−07 / 24
p0 1.015 ± 2.441e−05
1.0154
1.0153
1.0152
1.0151
1.015
1.0149
0
5
10
15
20
25

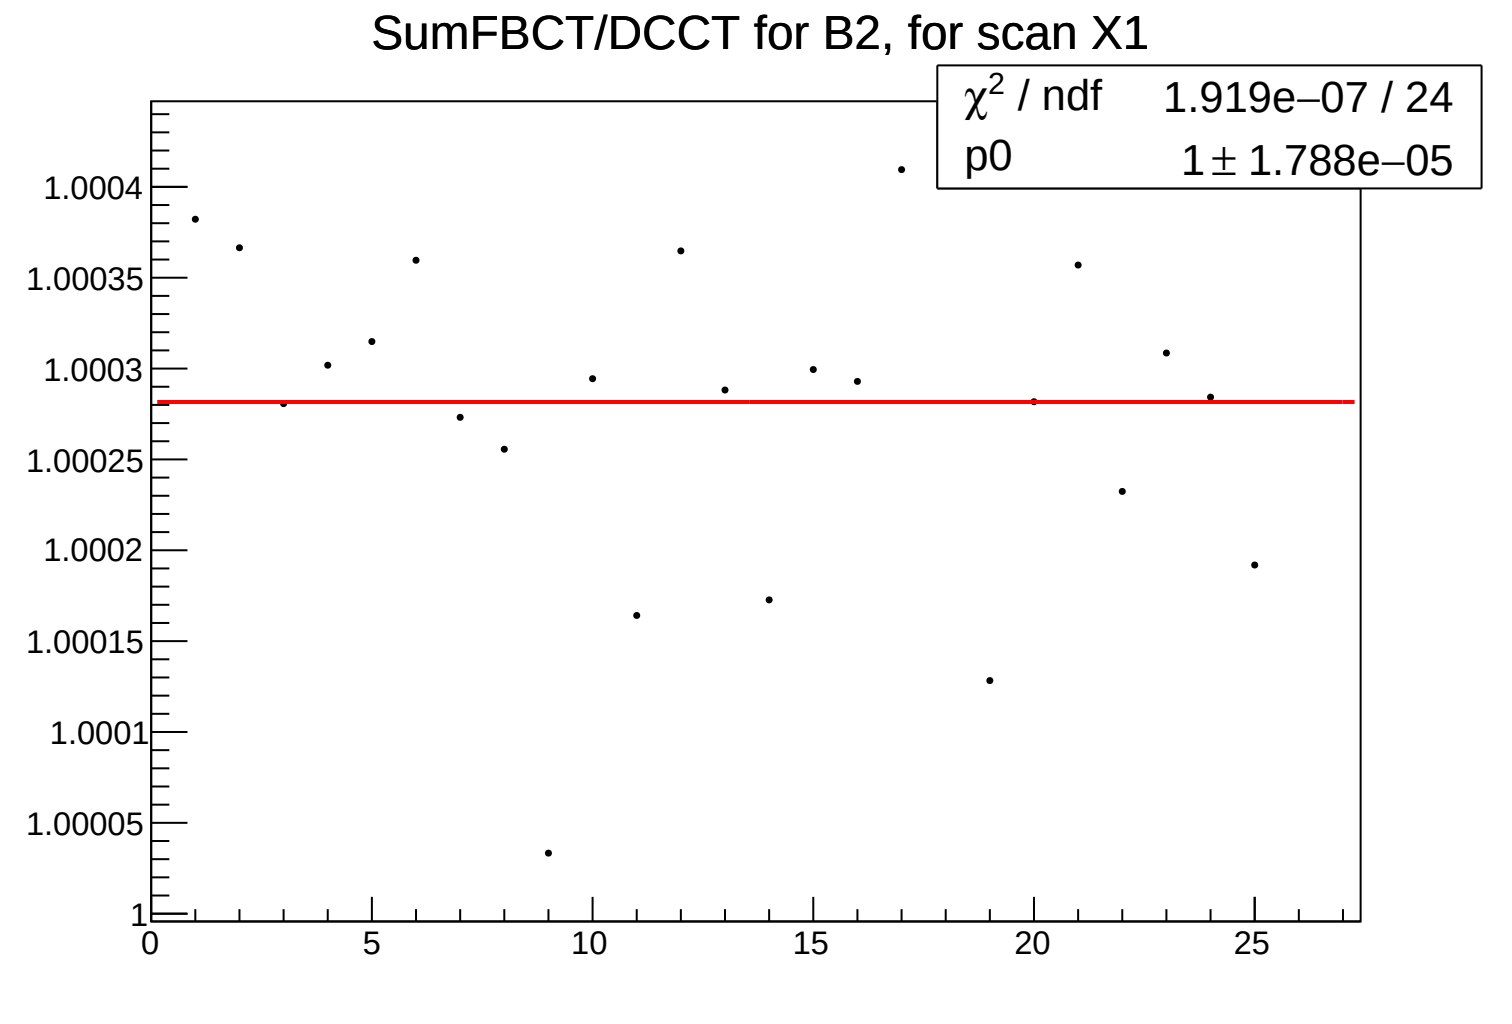
SumFBCT/DCCT for B2, for scan X1
χ² / ndf 1.919e−07 / 24
p0 1 ± 1.788e−05
1.0004
1.00035
1.0003
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0
5
10
15
20
25

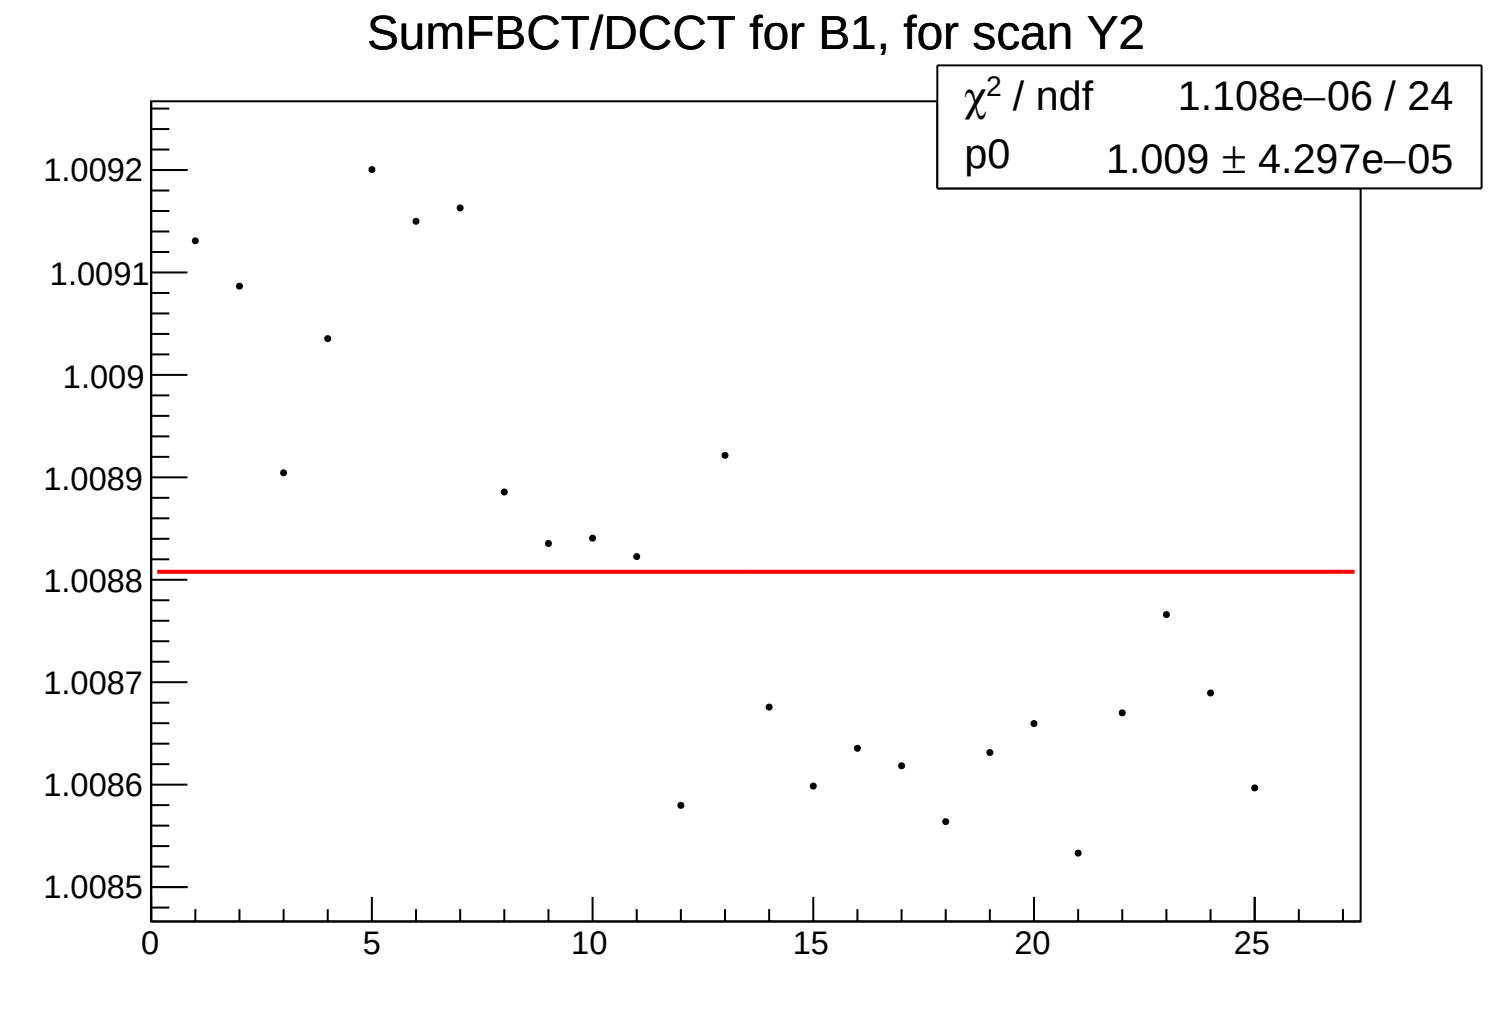
SumFBCT/DCCT for B1, for scan Y2
χ² / ndf 1.108e−06 / 24
p0 1.009 ± 4.297e−05
1.0092
1.0091
1.009
1.0089
1.0088
1.0087
1.0086
1.0085
0
5
10
15
20
25

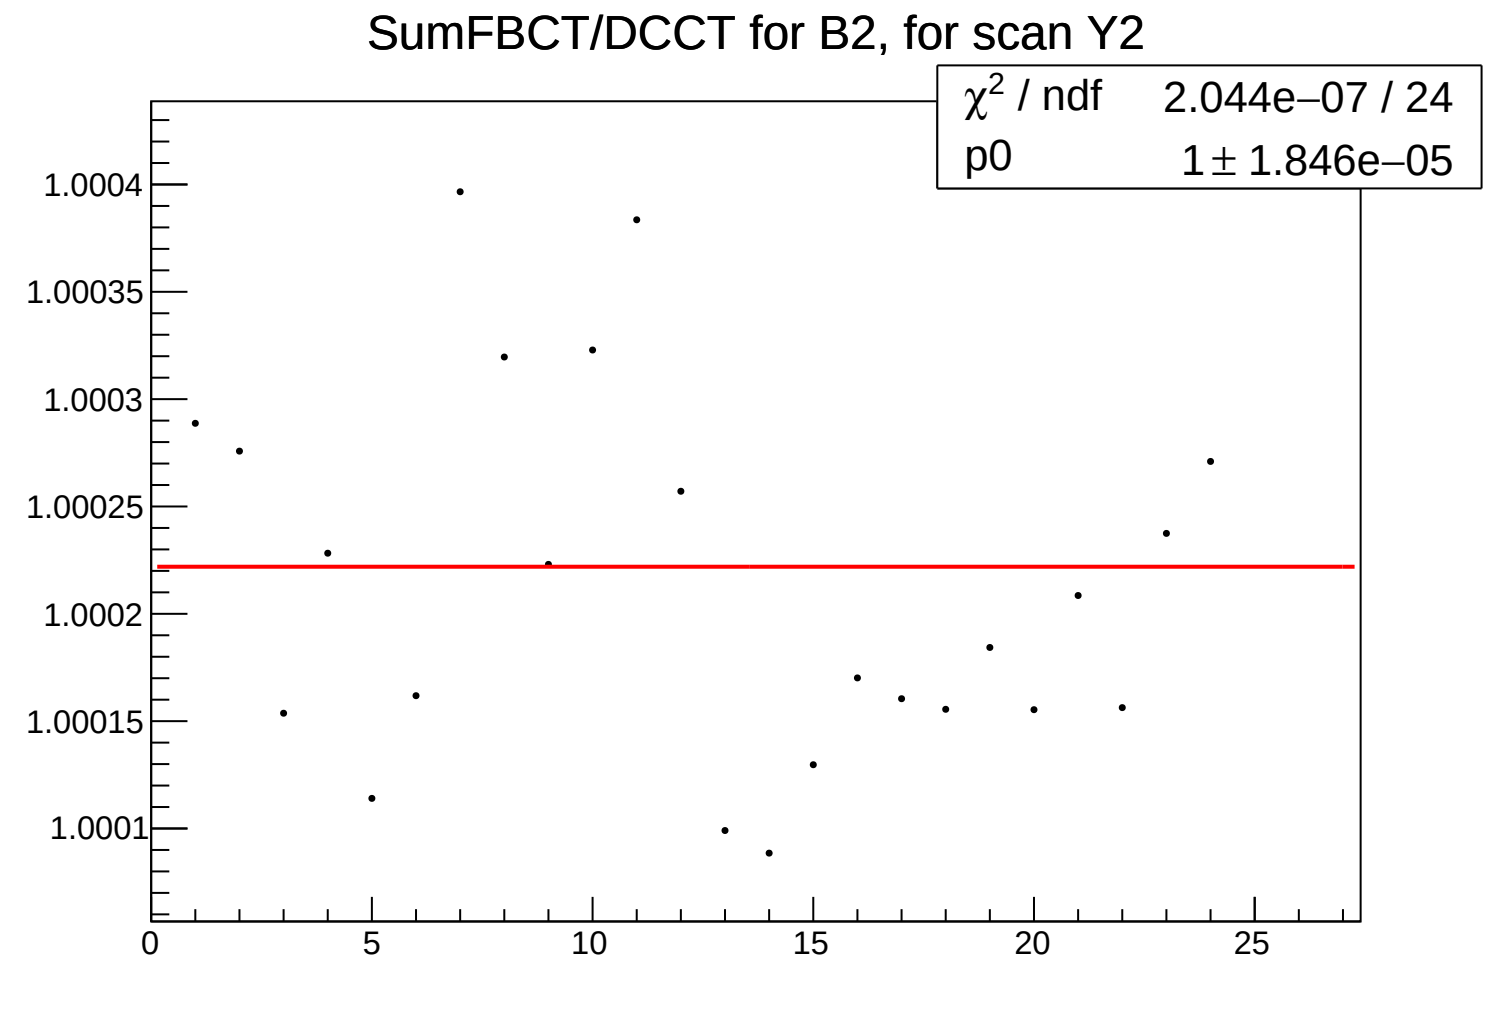
SumFBCT/DCCT for B2, for scan Y2
χ² / ndf 2.044e−07 / 24
p0 1 ± 1.846e−05
1.0004
1.00035
1.0003
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
0
5
10
15
20
25

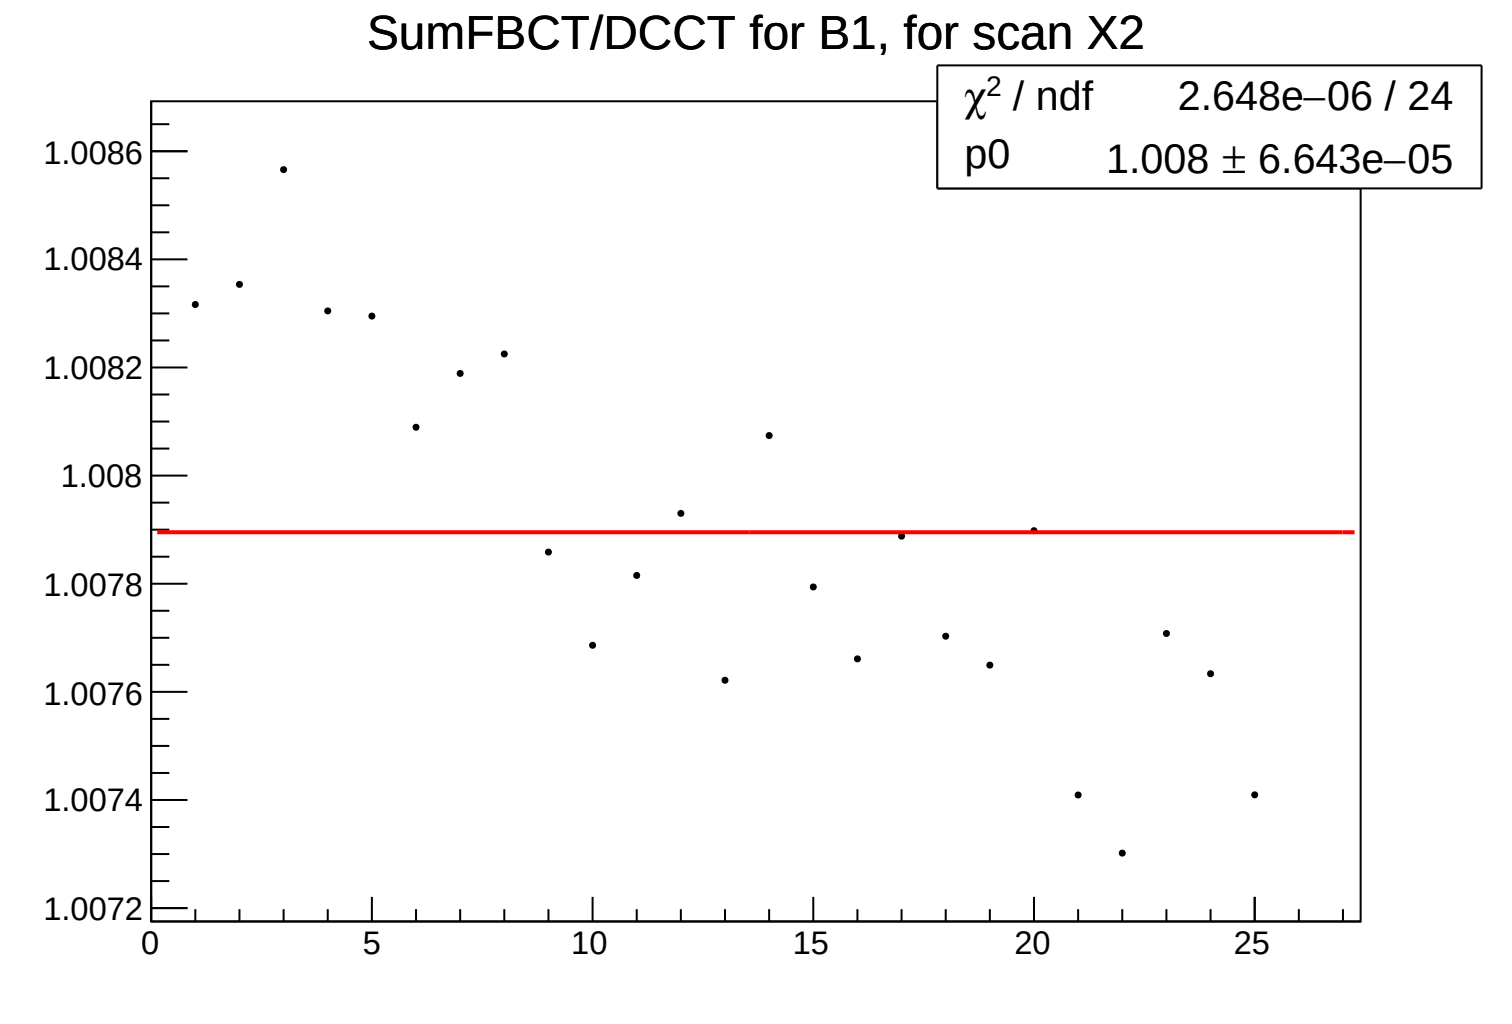
SumFBCT/DCCT for B1, for scan X2
χ² / ndf 2.648e−06 / 24
p0 1.008 ± 6.643e−05
1.0086
1.0084
1.0082
1.008
1.0078
1.0076
1.0074
1.0072
0
5
10
15
20
25

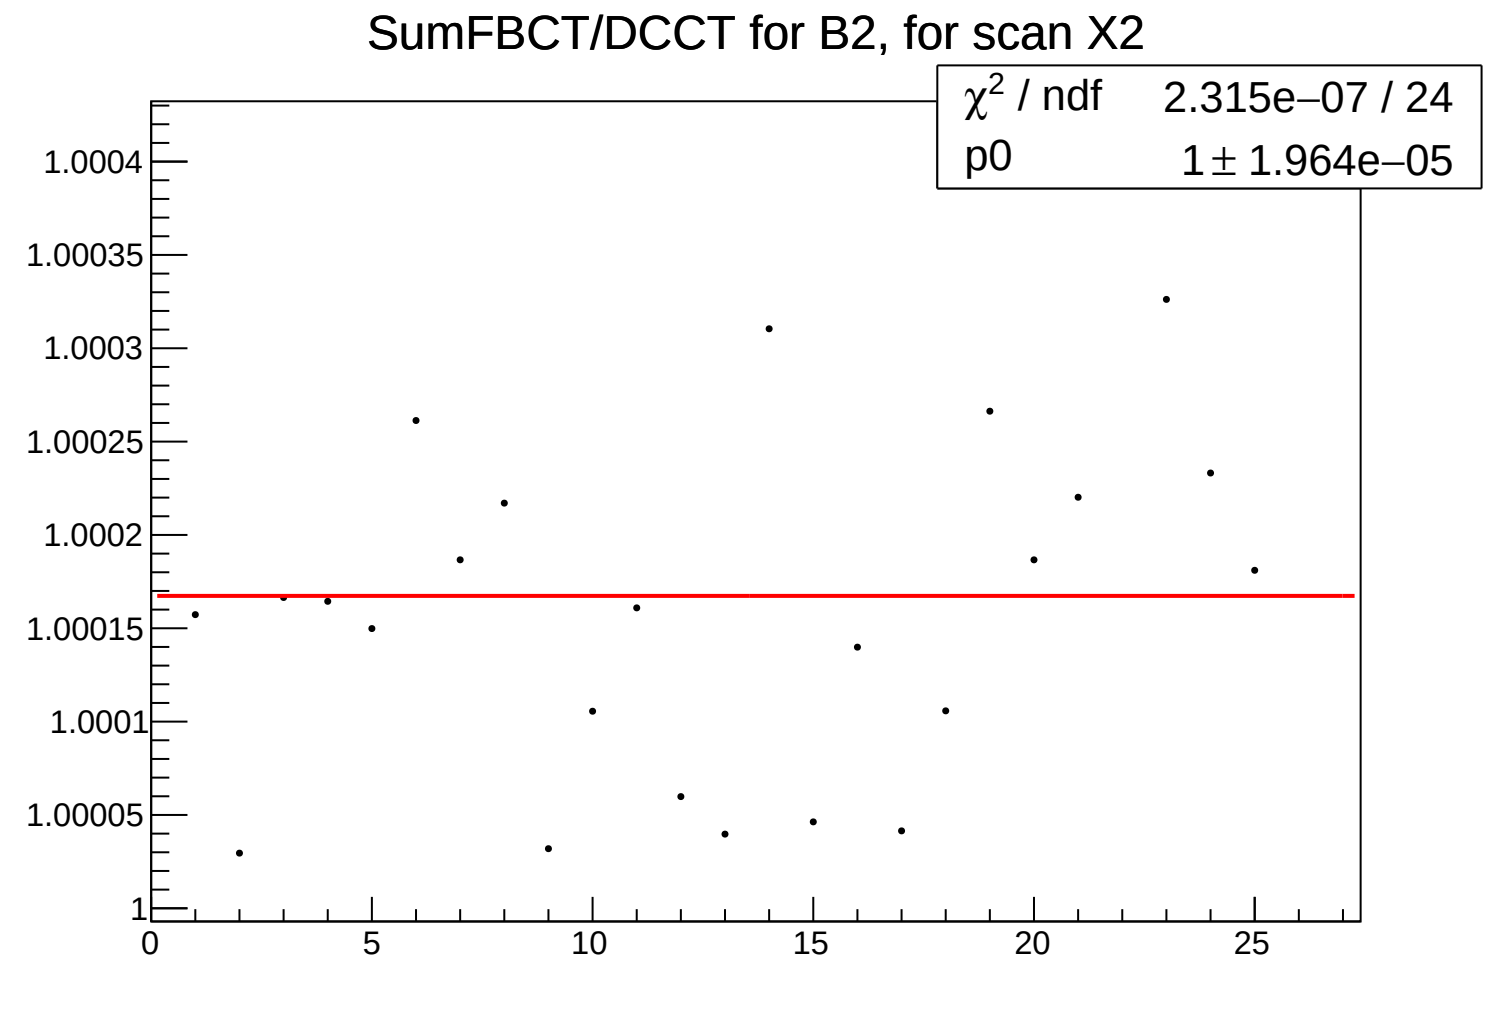
SumFBCT/DCCT for B2, for scan X2
χ² / ndf 2.315e−07 / 24
p0 1 ± 1.964e−05
1.0004
1.00035
1.0003
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0
5
10
15
20
25

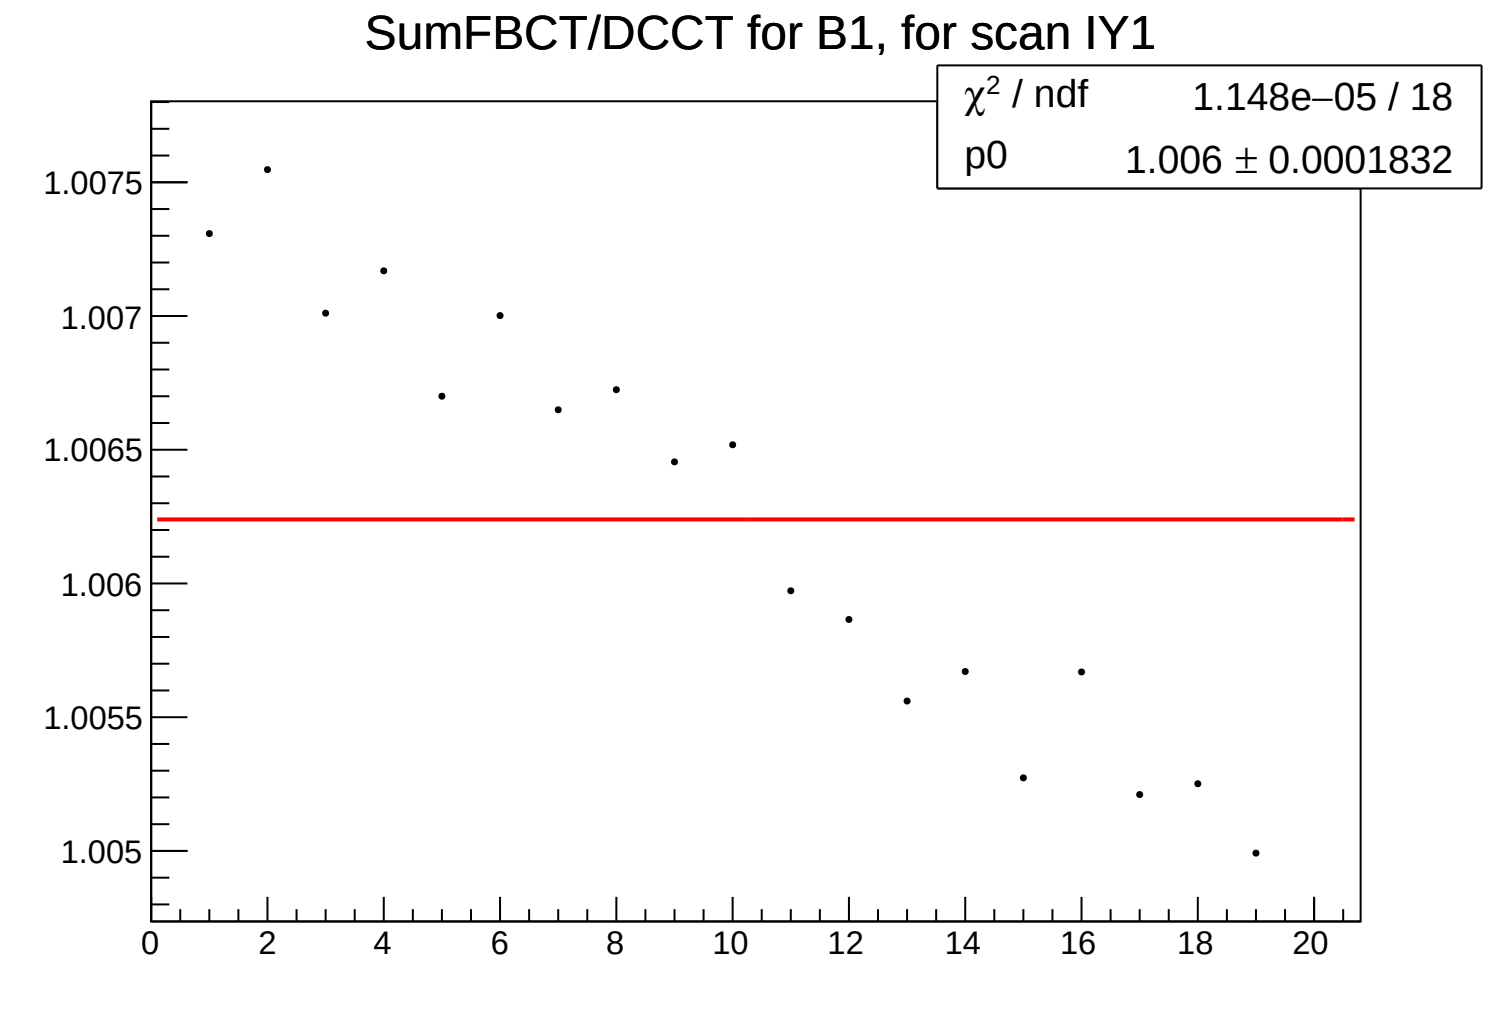
SumFBCT/DCCT for B1, for scan IY1
χ² / ndf 1.148e−05 / 18
p0 1.006 ± 0.0001832
1.0075
1.007
1.0065
1.006
1.0055
1.005
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

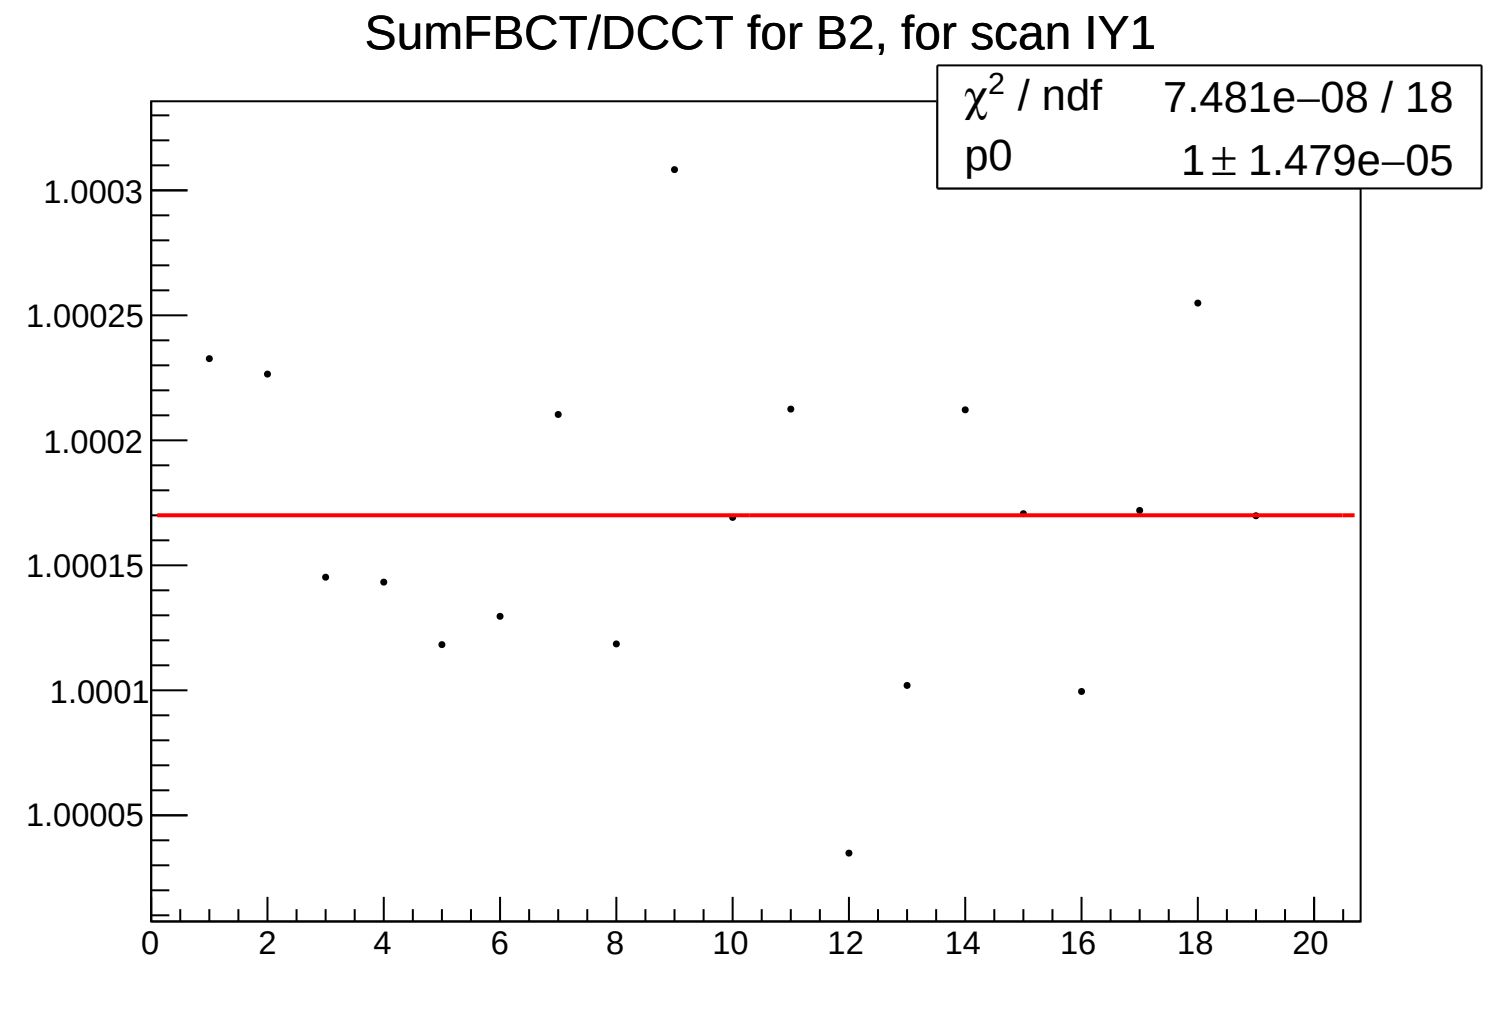
SumFBCT/DCCT for B2, for scan IY1
χ² / ndf 7.481e−08 / 18
p0 1 ± 1.479e−05
1.0003
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

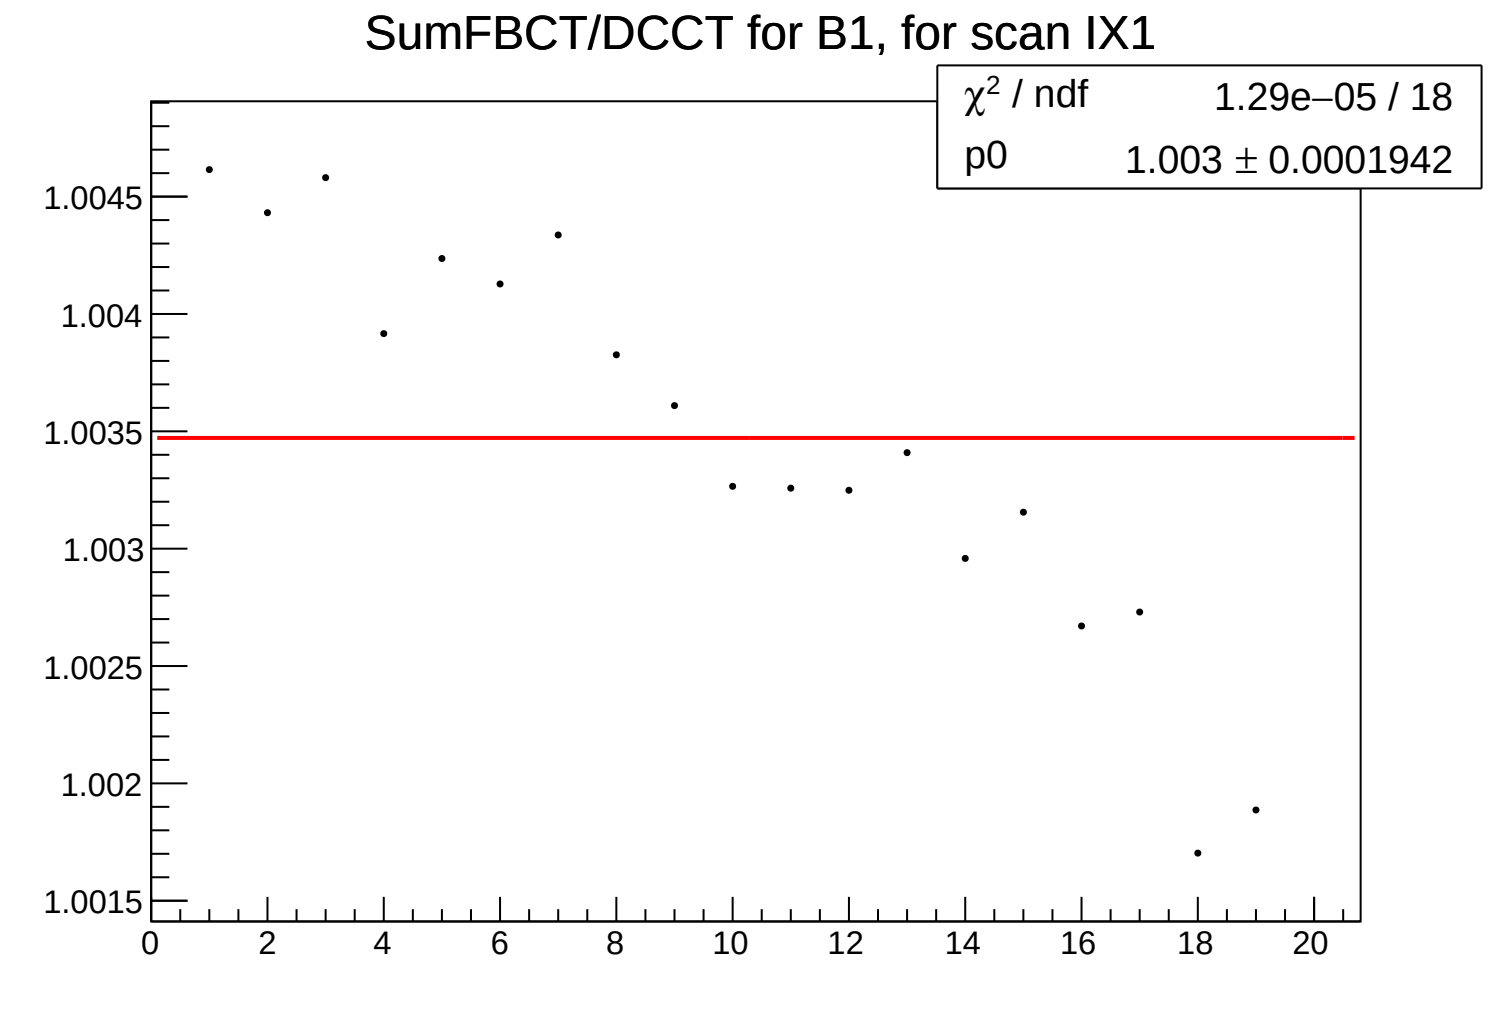
SumFBCT/DCCT for B1, for scan IX1
χ² / ndf 1.29e−05 / 18
p0 1.003 ± 0.0001942
1.0045
1.004
1.0035
1.003
1.0025
1.002
1.0015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

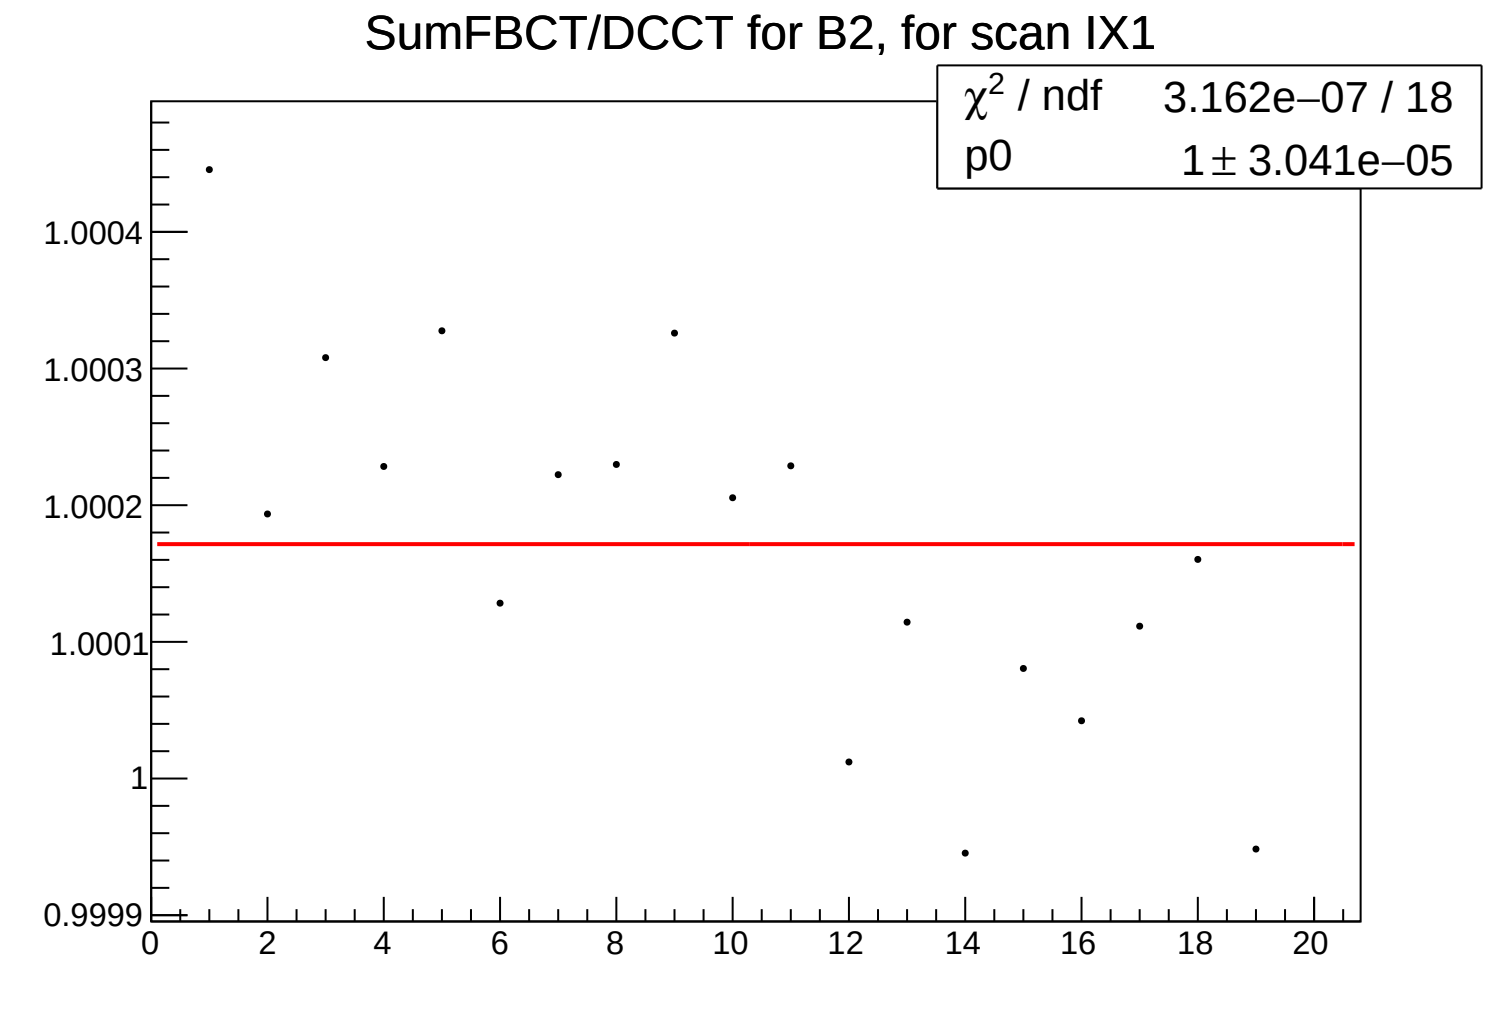
SumFBCT/DCCT for B2, for scan IX1
χ² / ndf 3.162e−07 / 18
p0 1 ± 3.041e−05
1.0004
1.0003
1.0002
1.0001
1
0.9999
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

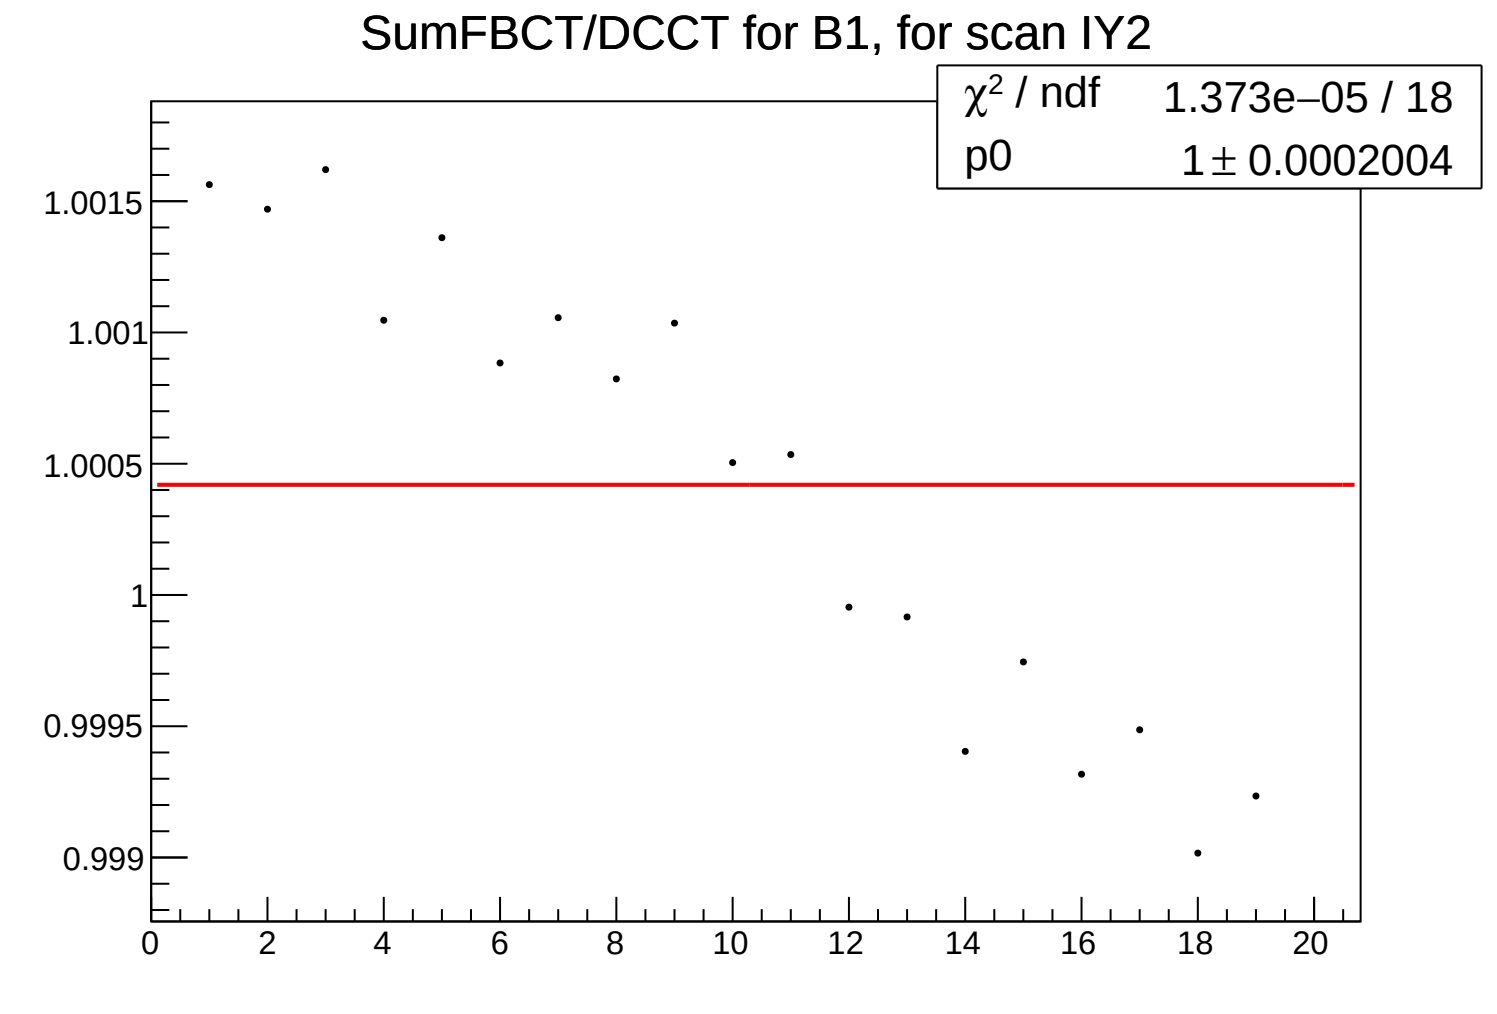
SumFBCT/DCCT for B1, for scan IY2
χ² / ndf 1.373e−05 / 18
p0 1 ± 0.0002004
1.0015
1.001
1.0005
1
0.9995
0.999
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

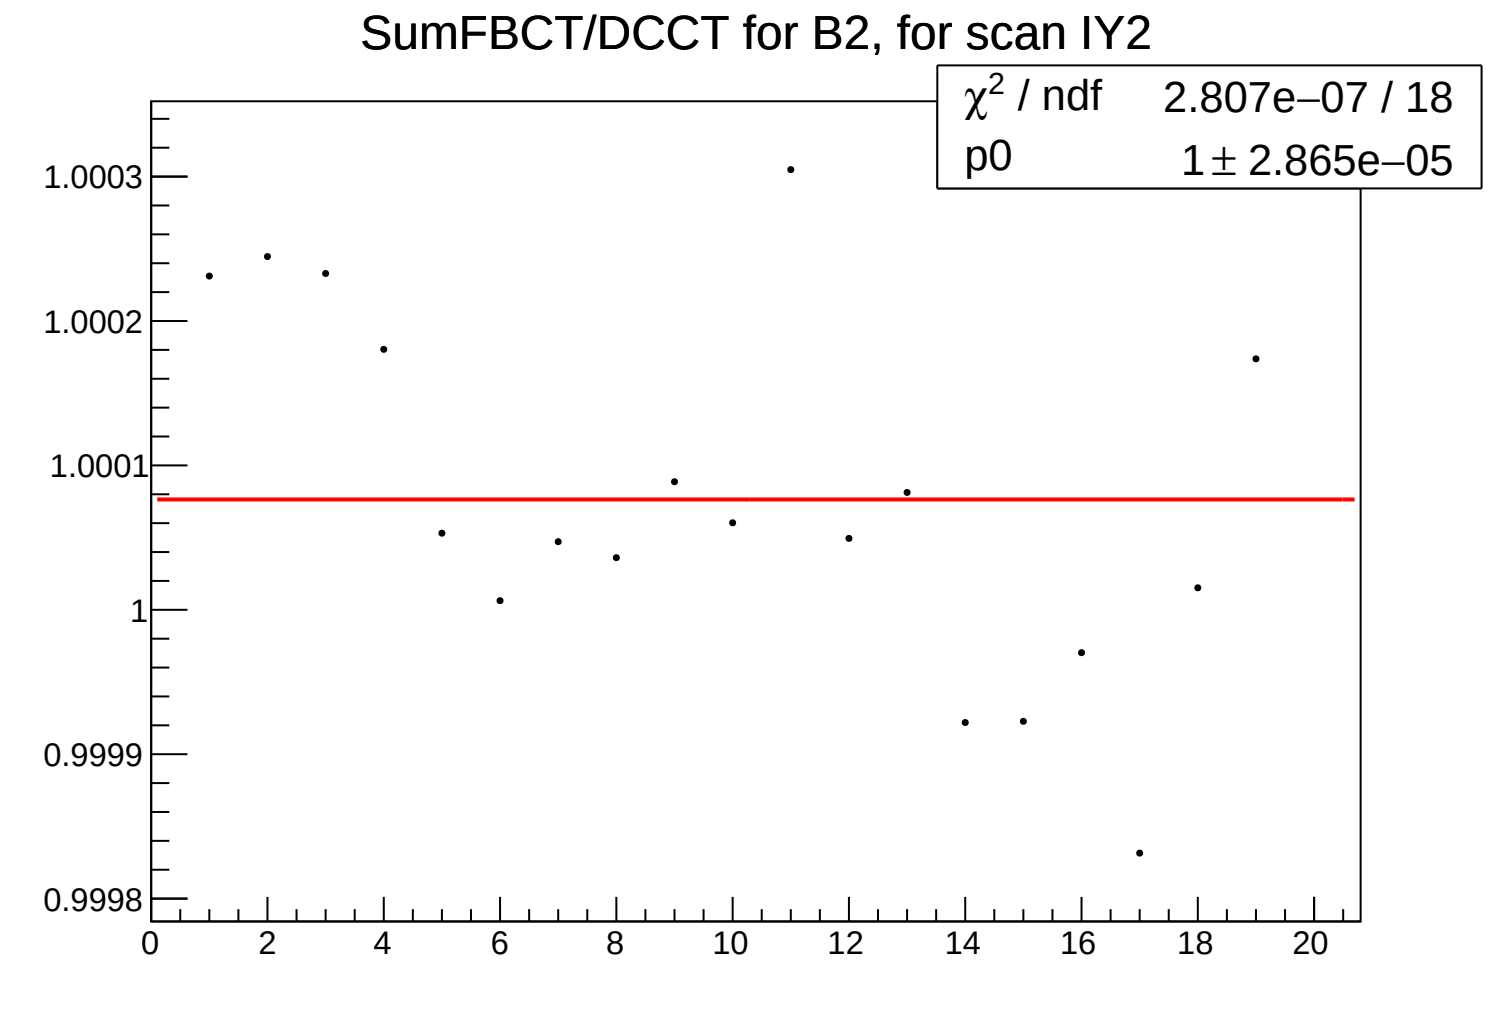
SumFBCT/DCCT for B2, for scan IY2
χ² / ndf 2.807e−07 / 18
p0 1 ± 2.865e−05
1.0003
1.0002
1.0001
1
0.9999
0.9998
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

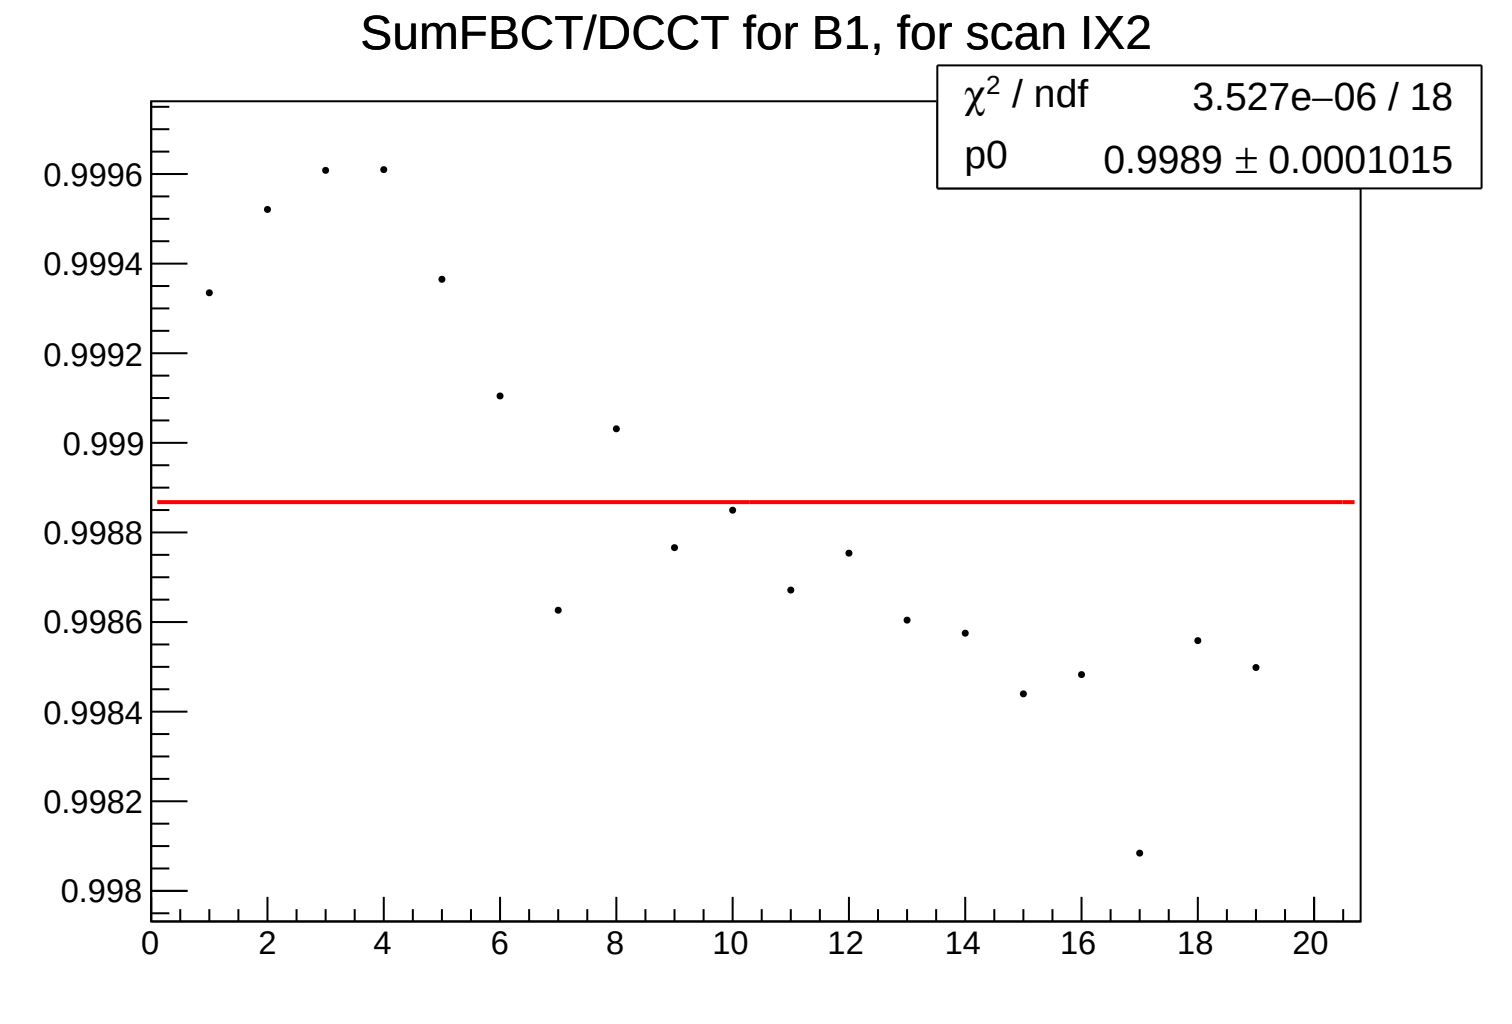
SumFBCT/DCCT for B1, for scan IX2
χ² / ndf 3.527e−06 / 18
p0 0.9989 ± 0.0001015
0.9996
0.9994
0.9992
0.999
0.9988
0.9986
0.9984
0.9982
0.998
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

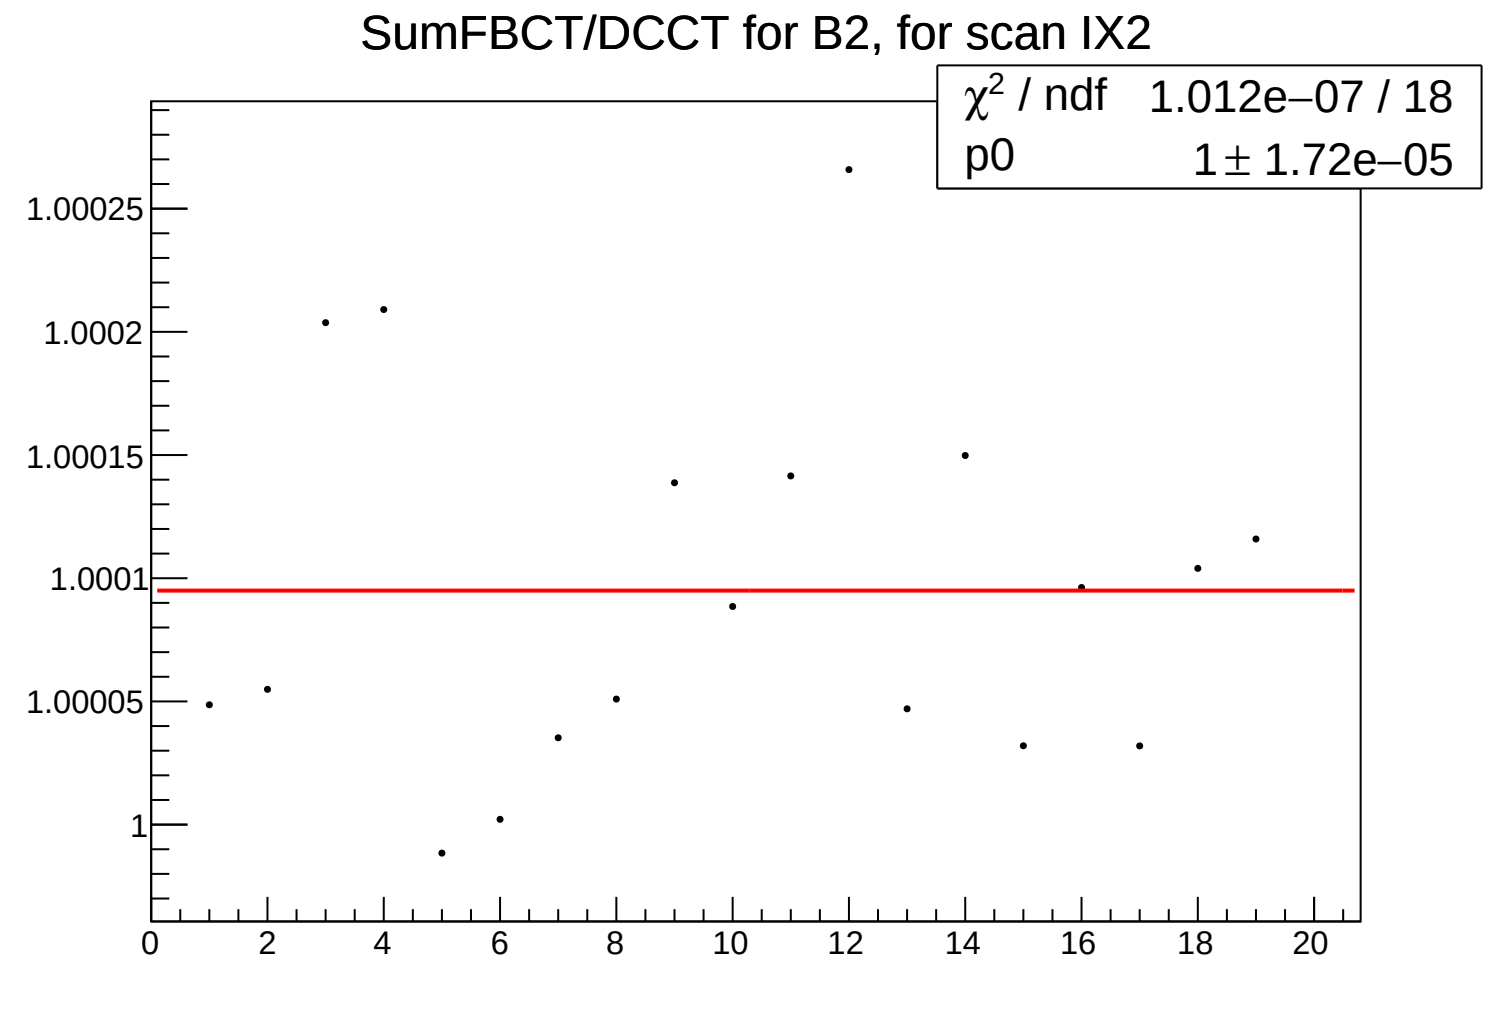
SumFBCT/DCCT for B2, for scan IX2
χ² / ndf 1.012e−07 / 18
p0 1 ± 1.72e−05
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20