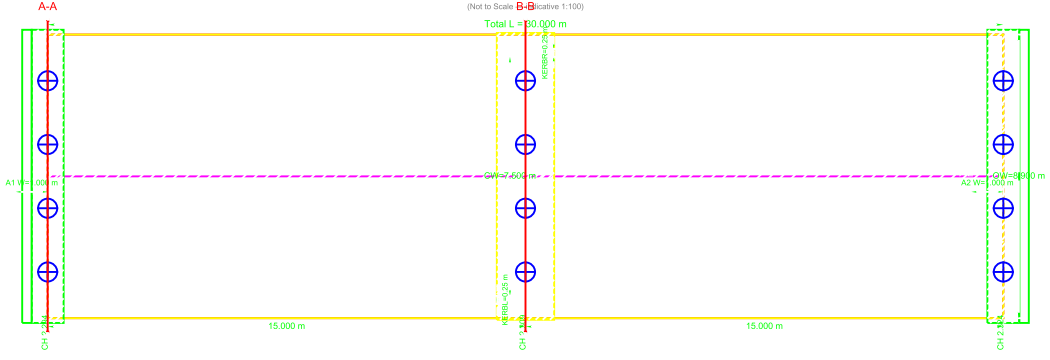
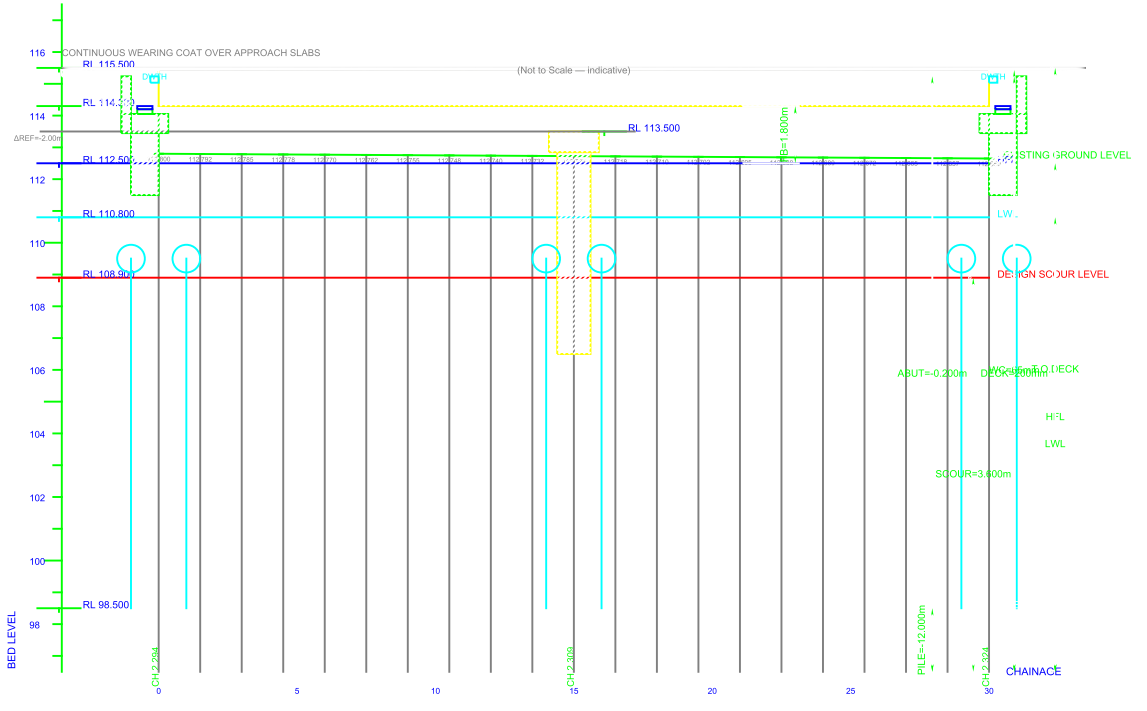
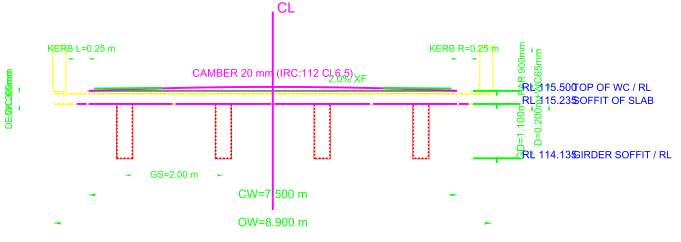

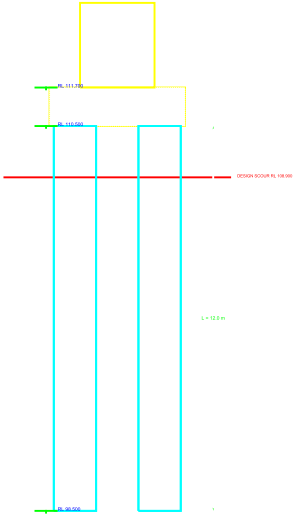


A-A
B-B
(Not to Scale Indicative 1:100)
Total L = 30.000 m
KERB=0.250 m
A1 W=1.000 m
GW=7.500 m
GW=8.000 m
A2 W=1.000 m
CH 2.500
15.000 m
KERB=0.25 m
15.000 m



CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 115.500
(Not to Scale — indicative)
DWH
DWH
RL 114.300
RL 113.500
ΔREF=2.00m
RL 112.500
EXISTING GROUND LEVEL
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
DECK=0.000m
WORKING TO DECK
HTL
LWL
SCOUR=3.600m
RL 98.500
BED LEVEL
CH 2.284
CH 2.302
CH 2.324
PILE=12.000m
CHAINAGE
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
0
5
10
15
20
25
30



CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
D=0.200m
D=1.100m
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
RL 114.135 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m



Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m


RL 111.750
RL 111.000
DESIGN SCOUR RL 108.000
L = 12.0 m
RL 95.000


EWH 0.30m
L=9.20m
WF=2.50m
CAP W=1.80m
EWH 0.00m



EWH 0.30m
L=9.20m
WF=2.50m
CAP W=1.80m
EWH 0.00m








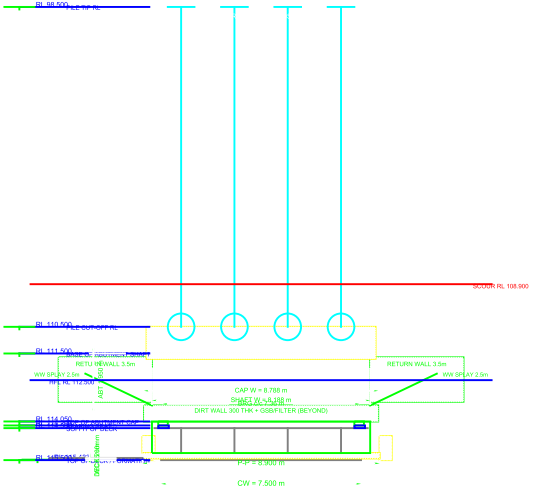
QA-ABT-CAP-**400**	Minimum cap depth	0 mm	>= 400 mm	OK
QA-ABT-CAP-**Obj**	projection from floor	800 mm	h0=250 / 250-800 mm	OK
QA-DWL-THK	Drill shaft thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DWL-TOP	Drill shaft to slab soffit	1.15 m	>= 0.30 m	OK
QA-DWL-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.98	>= 1.80	PAS
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.99	>= 1.80	PAS
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK

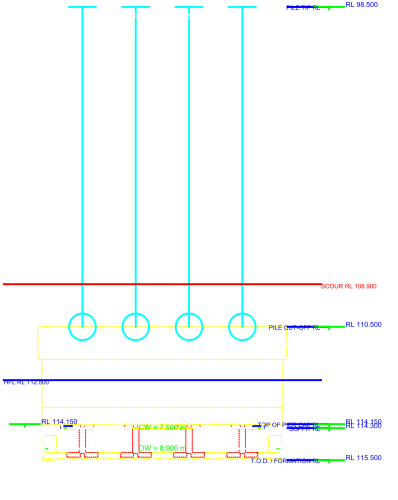



80 mm
450 mm
PIPE Ø570 mm
Ø650 mm
Ø830 mm


GAP 161 mm
+ GAP +
JOINT 160 mm
DEPTH mm

(Not to Scale — indicative)





QA-ABT-C Pile cap top depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C Column section front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S Sliding FOS	1.38	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B Base pressure	199.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK