



A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 48.300 m
A1 W=
A2 W=
CH 0.000
CH 11.300
CH 0.000
11.300 m
CH 0.000
25.700 m
CH 0.000
11.300 m
CH 0.000



CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 0.265
RL 0.000
RL -0.800
RL -0.800
ΔREF=-1.06m
EXISTING GROUND LEVEL
PILE=0.350m
ABUT= 0.200m
CH 0.000
CH 0.011
CH 0.037
CH 0.048
BED LEVEL
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45



CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DEWC=300mm
R 900mm
D=0.265m
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
D=1.200m
D=0.200m
RL -1.465 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=3.500 m
OW=4.900 m

DESIGN SCOUR RL 0.000

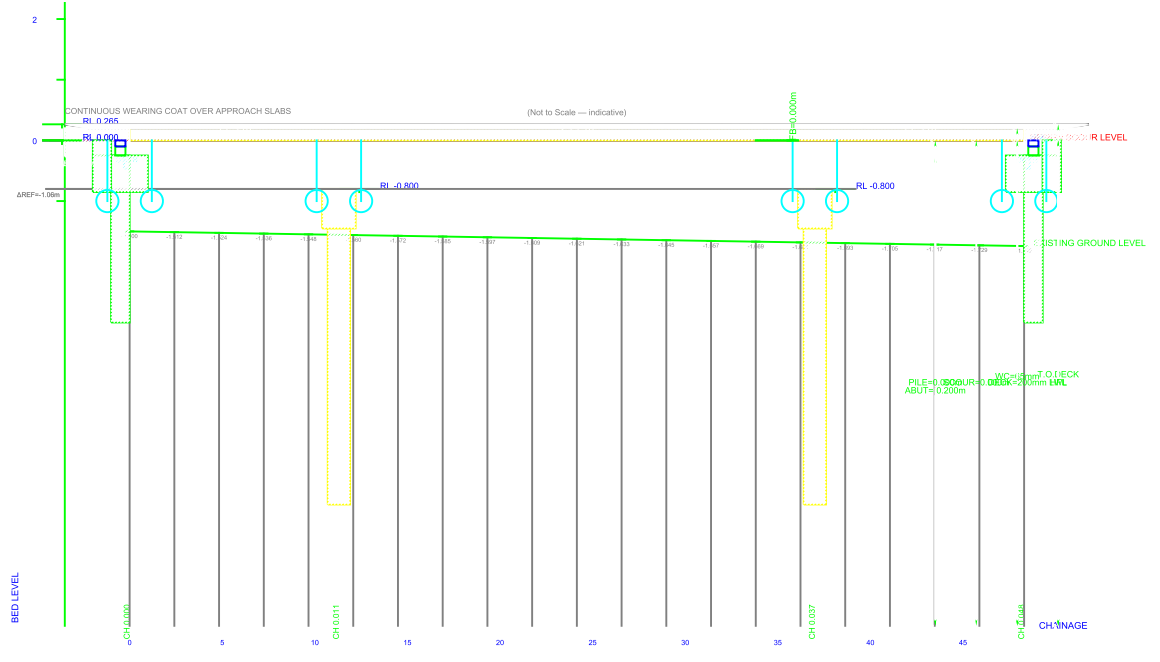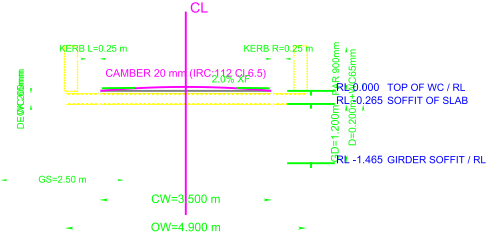












QA-ABT-CAP-001	Bent cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-002	projection front/rear	60 mm	100-250 / 250-800 mm	OK
QA-DW-THK-001	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP-001	Dirt wall to slab soffit	1.45 m	>= 1.50 m	OK
QA-DW-WEEP-001	Weep holes provided	2	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT-001	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL-001	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG-001	Base pressure	193.58 kPa	<= 300.00 kPa	OK





80 mm
450 mm
PIPE Ø570 mm
Ø650 mm
Ø830 mm


GAP 161 mm
+ GAP +
JOINT 160 mm
DEPTH mm

(Not to Scale — indicative)

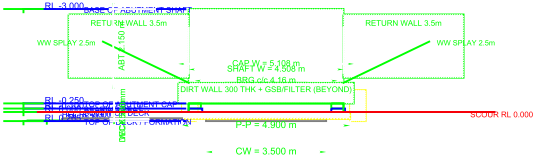

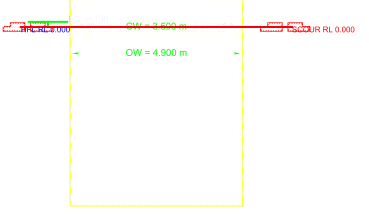

QA-ABT-[illegible]	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP	0/0 mm	100-250 / 250-[illegible]	m
QA-DW-DIR	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	2	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OV	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK