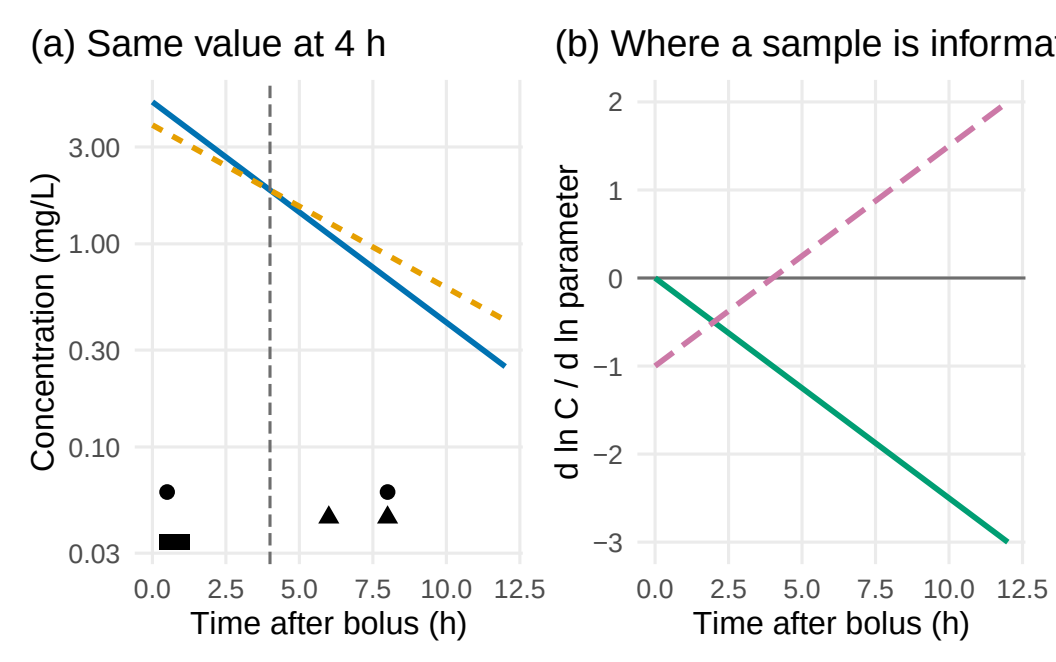
(a) Same value at 4 h
(b) Where a sample is informat
Concentration (mg/L)
3.00
1.00
0.30
0.10
0.03
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
Time after bolus (h)
d ln C / d ln parameter
2
1
0
−1
−2
−3
Time after bolus (h)
V = 20 L, CL = 5 L/h
V = 26 L, CL = 4.79 L/h
Sampling design
A
B
C
ln CL
ln V