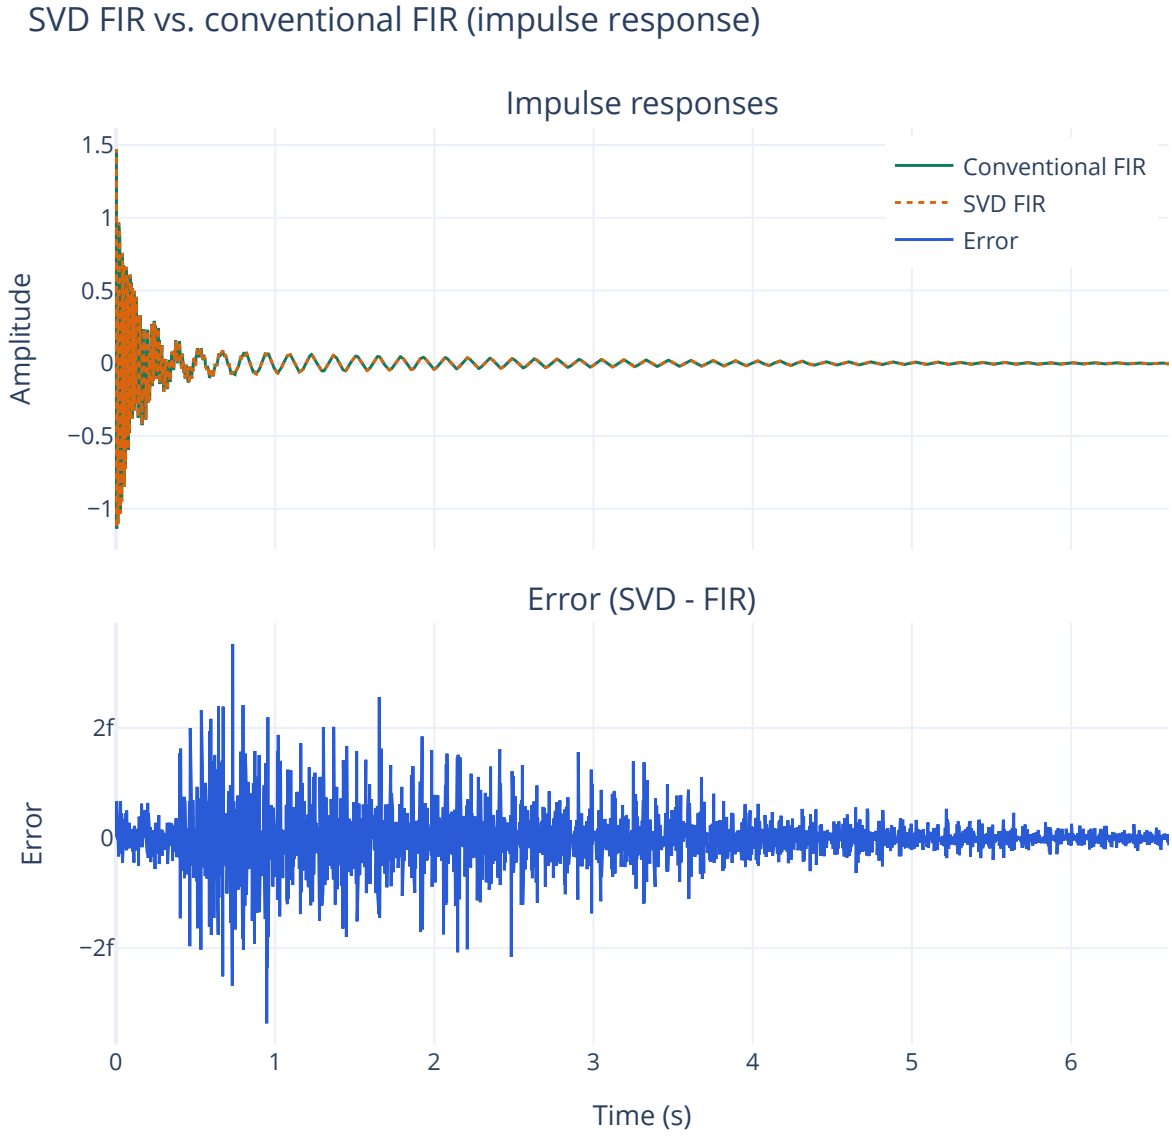

SVD FIR vs. conventional FIR (impulse response)
Impulse responses
Amplitude
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
Conventional FIR
SVD FIR
Error
Error (SVD - FIR)
Error
2f
0
−2f
0
1
2
3
4
5
6
Time (s)