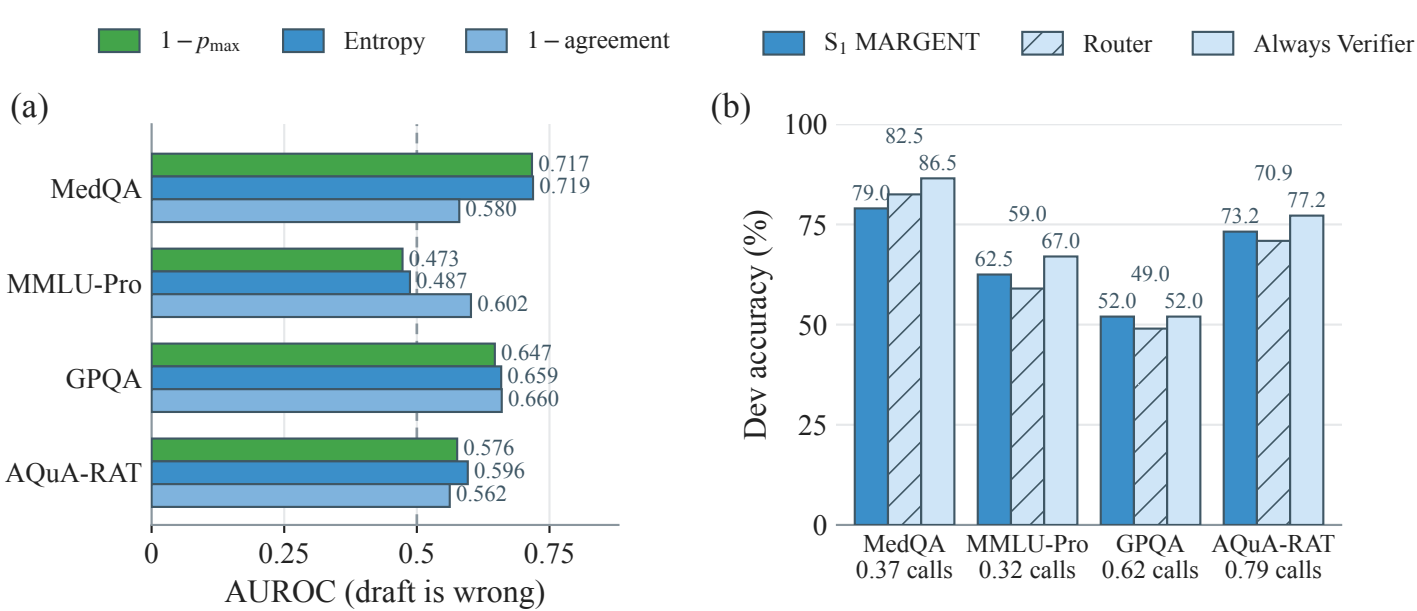
1 − p_{max}
Entropy
1 − agreement
(a)
MedQA
MMLU-Pro
GPQA
AQuA-RAT
0.717
0.719
0.580
0.473
0.487
0.602
0.647
0.659
0.660
0.576
0.596
0.562
0
0.25
0.5
0.75
AUROC (draft is wrong)
S_1 MARGENT
Router
Always Verifier
(b)
Dev accuracy (%)
100
75
50
25
0
79.0
82.5
86.5
62.5
59.0
67.0
52.0
49.0
52.0
73.2
70.9
77.2
MedQA
0.37 calls
MMLU-Pro
0.32 calls
GPQA
0.62 calls
AQuA-RAT
0.79 calls