



**CONCRETEST**  
LABORATORIOS

## INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA.


**Cliente:** Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S. de R.L. de S.V.  
**Obra:** Sitio Nueva Jerusalén, Saltillo Coahuila  
**Fecha de Emisión:** 22/01/2021

**Proveedor Concreto:** HECHO EN OBRA  
**Tipo Concreto:** 250 kg/cm<sup>2</sup> Normal 28 días  
**Elemento Colado:** Dados Eje "A" Cimentación Antena

Métodos de prueba empleados: NMX C-161, C-156, C-159, C-160, C-109, C-083-ONNCCE Vigentes

ID Espécimen	Fecha Muestra	Fecha Ensayo	# Camión Mezclador	Cantidad (m <sup>3</sup> )	# Remisión	f'c/MR (kg/cm <sup>2</sup> )	Edad (días)	Colocación	T.M.A. (mm)	Rev. Obtenido (Cm)	Diámetro (cm)	Area (cm <sup>2</sup> )	Carga Máxima (kg)	Resistencia (kg/cm <sup>2</sup> )	Resistencia (%)
023D	21/12/2020	28/12/2020	NA	1	NA	250	7	TD	20	14	14.9	174.367	37263	213.70	85.48%
023E		04/01/2021					14				15	176.715	41699	235.97	94.39%
023F		18/01/2021					28				14.9	174.367	46100	264.39	105.75%
023F'		18/01/2021					28				14.9	174.367	46412	266.17	106.47%

**OBSERVACIONES:** EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENSAYO REALIZADO A LA EDAD DE 28 DÍAS CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

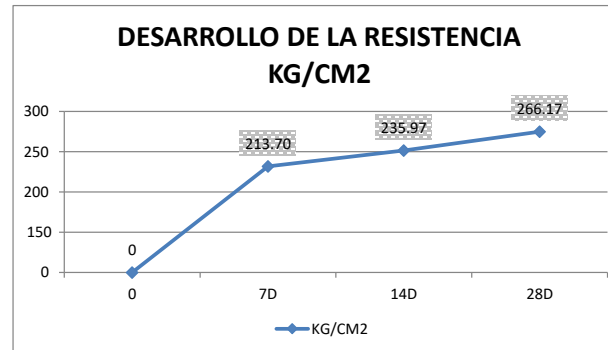

ELABORÓ:

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ORLANDO MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ  
ACI ID 01347528

REVISIÓN:

NOMBRE Y FIRMA

ING. FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ PERALES.  
ACI ID 1156141

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

LEALTAD

SERVICIO

ESMERO