



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA.


Cliente: Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S. de R.L. de S.V.
Obra: Sitio Guerrero Norte # 178962 , Monterrey N.L.
Fecha de Emisión: 25/03/2021

Proveedor Concreto: HECHO EN OBRA
Tipo Concreto: 250 kg/cm2 Normal 28 días
Elemento Colado: Dado #1


Métodos de prueba empleados: NMX C-161, C-156, C-159, C-160, C-109, C-083-ONNCCE Vigentes

ID Espécimen	Fecha Muestra	Fecha Ensayo	# Camión Mezclador	Cantidad (m3)	# Remisión	f'c/MR (kg/cm²)	Edad (días)	Colocación	T.M.A. (mm)	Rev. Obtenido (Cm)	Diámetro (cm)	Area (cm²)	Carga Máxima (kg)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (%)
085D	25/02/2021	04/03/2021	NA	1	NA	250	7	TD	20	13	15	176.715	41012	232.08	92.83%
086E		11/03/2021					14				14.9	174.367	50901	291.92	116.77%
087F		25/03/2021					28				14.9	174.367	55758	319.77	127.91%
088F		25/03/2021					28				15	176.715	56884	321.90	128.76%

OBSERVACIONES: EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENSAYO REALIZADO A LA EDAD DE 28 DÍAS CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

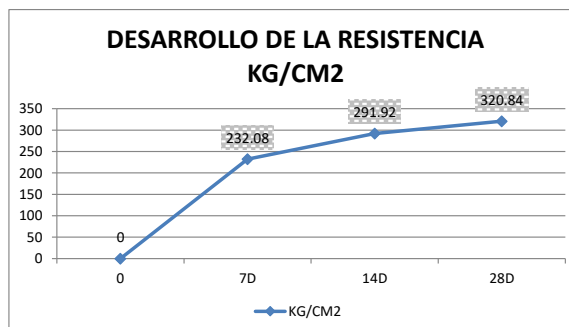

ELABORÓ: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ARQ. ORLANDO MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ
 ACI ID 01347528

REVISIÓN: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ING. FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ PERALES.
 ACI ID 1156141

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

LEALTAD

SERVICIO

ESMERO



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA.


Cliente: Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S. de R.L. de S.V.
Obra: Sitio Guerrero Norte # 178962 , Monterrey N.L.
Fecha de Emisión: 25/03/2021

Proveedor Concreto: HECHO EN OBRA
Tipo Concreto: 250 kg/cm2 Normal 28 días
Elemento Colado: Dado #2


Métodos de prueba empleados: NMX C-161, C-156, C-159, C-160, C-109, C-083-ONNCCE Vigentes

ID Espécimen	Fecha Muestra	Fecha Ensayo	# Camión Mezclador	Cantidad (m3)	# Remisión	f'c/MR (kg/cm²)	Edad (días)	Colocación	T.M.A. (mm)	Rev. Obtenido (Cm)	Diámetro (cm)	Area (cm²)	Carga Máxima (kg)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (%)
089D	25/02/2021	04/03/2021	NA	1	NA	250	7	TD	20	15	15	176.715	41341	233.94	93.58%
090E		11/03/2021					14				15	176.715	49472	279.95	111.98%
091F		25/03/2021					28				14.9	174.367	55979	321.04	128.42%
092F		25/03/2021					28				14.9	174.367	56507	324.07	129.63%

OBSERVACIONES: EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENSAYO REALIZADO A LA EDAD DE 28 DÍAS CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

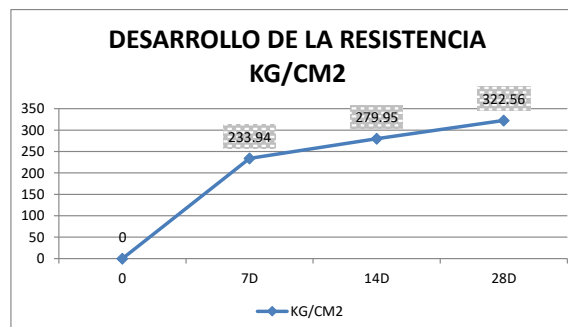

ELABORÓ: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ARQ. ORLANDO MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ
 ACI ID 01347528

REVISIÓN: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ING. FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ PERALES.
 ACI ID 1156141

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

LEALTAD

SERVICIO

ESMERO



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA.


Cliete: Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S. de R.L. de S.V.
Obra: Sitio Guerrero Norte # 178962 , Monterrey N.L.
Fecha de Emisión: 25/03/2021

Proveedor Concreto: HECHO EN OBRA
Tipo Concreto: 250 kg/cm2 Normal 28 días
Elemento Colado: Dado #3


Métodos de prueba empleados: NMX C-161, C-156, C-159, C-160, C-109, C-083-ONNCCE Vigentes

ID Espécimen	Fecha Muestra	Fecha Ensayo	# Camión Mezclador	Cantidad (m3)	# Remisión	f'c/MR (kg/cm²)	Edad (días)	Colocación	T.M.A. (mm)	Rev. Obtenido (Cm)	Diámetro (cm)	Area (cm²)	Carga Máxima (kg)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (%)
093D	25/02/2021	04/03/2021	NA	1	NA	250	7	TD	20	13	15	176.715	42623	241.20	96.48%
094E		11/03/2021					14				14.9	174.367	46872	268.81	107.53%
095F		25/03/2021					28				15	176.715	54029	305.74	122.30%
096F		25/03/2021					28				15	176.715	54806	310.14	124.06%

OBSERVACIONES: EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENSAYO REALIZADO A LA EDAD DE 28 DÍAS CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

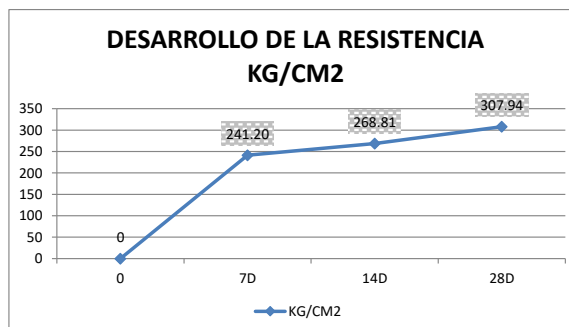

ELABORÓ: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ARQ. ORLANDO MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ
 ACI ID 01347528

REVISIÓN: 
 NOMBRE Y FIRMA
 ING. FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ PERALES.
 ACI ID 1156141

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

LEALTAD

SERVICIO

ESMERO