Wohnungsstudien – Grundrisse, Belichtung, Belüftung, Erschließung

Studien M 1:100 zur Prüfung der Nutzbarkeit (Variante B als Arbeitsgrundlage), keine Planung · Innenmaße mit Wandstärken ASSUMED

Wohnung 1.01–1.05 (1. OG vorn)



- Wohnfläche netto ca, 46,8 m² (Modell)
- Wohnräume an der Fassade: 1, Raumtiefe 4,6 m
- Glasfläche (Annahme) ca, 7,0 m² = 29 % der Wohnraumfläche
- Innenliegend: Küche, Abstell, Bad, Flur (mechanische Lüftung)
- Einseitig belichtet, keine Querlüftung
- Außenraum: Balkon 2,70 × 1,50 m zum Platz
- Stufenlos über Aufzug und Mittelgang

Wohnung 1.06–1.09 (1. OG hinten)




- Wohnfläche netto ca, 58,5 m² (Modell)
- Wohnräume an der Fassade: 2, Raumtiefe 4,6 m
- Glasfläche (Annahme) ca, 10,9 m² = 35 % der Wohnraumfläche
- Innenliegend: Küche, Bad, Flur, Abstell (mechanische Lüftung)
- Einseitig belichtet, keine Querlüftung
- Außenraum: kein Außenraum
- Stufenlos über Aufzug und Mittelgang

Wohnung 3.01–3.04 (Staffel vorn)



- Wohnfläche netto ca, 51,7 m² (Modell)
- Wohnräume an der Fassade: 2, Raumtiefe 4,4 m
- Glasfläche (Annahme) ca, 10,3 m² = 36 % der Wohnraumfläche
- Innenliegend: Küche, Bad, Flur, Abstell (mechanische Lüftung)
- Einseitig belichtet, keine Querlüftung
- Außenraum: Umlauf 0,80 m, kein nutzbarer Außenraum
- Stufenlos über Aufzug und Mittelgang

Wohnung 3.05–3.07 (Staffel hinten)

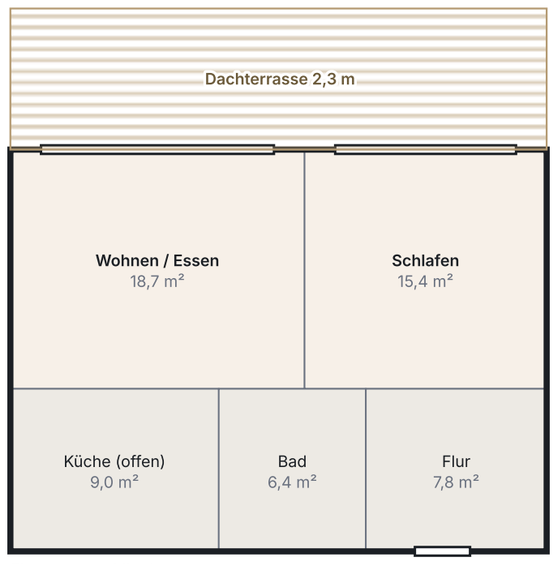

- Wohnfläche netto ca, 57,0 m² (Modell)
- Wohnräume an der Fassade: 2, Raumtiefe 3,9 m
- Glasfläche (Annahme) ca, 13,8 m² = 40 % der Wohnraumfläche
- Innenliegend: Küche, Bad, Flur (mechanische Lüftung)
- Einseitig belichtet, keine Querlüftung
- Außenraum: Dachterrasse 9,0 × 2,3 m = 20,7 m²
- Stufenlos über Aufzug und Mittelgang

0 2 m Maßstab 1:100

KENNZAHLEN

Typen	4
Wohnungen im Modell	16

LEGENDE

- Raum mit Fenster (Aufenthaltsraum)
- innenliegender Raum, mechanische Lüftung
- Fenster / Wohnungstür (Lage Annahme)
- Dachterrasse

OFFENE PUNKTE (NICHT GELÖST)

- C-26 Einseitig belichtete Wohnungen, Lage über der Gastro-Terrasse: Schall und Betriebszeiten nicht geprüft.
- C-33 Hintere Wohnungen im 1. OG ohne Außenraum (Loggien nur als Option, nicht geplant).
- C-39 Dachterrasse: Brüstung, Brand- und Schallschutz, Dachaufbau über Wohnungen und Zugang offen; keine Rettungsfunktion nachgewiesen.
- C-27 Rollstuhlgerechte Wohnung: Kandidaten sind T2 und T4, nicht nachgewiesen.

HINWEISE

Wohnungsgrößen sind Ergebnis der Gebäudetiefe (Mittelgang bei y 9,50 m: vorn 9,5 m, hinten 9,5 m), nicht der Flächenmaximierung. Küche und Bad liegen innen.

Glasfläche = 2,2 m Höhe × (Raumbreite − 0,9 m, höchstens 3,2 m); Regeln zu Tageslicht und Lüftung sind nicht geprüft.

Neue Mitte Werlte · Baufeld 3

Bauvorhaben: Restaurant und Bar, Büros, Wohnungen

Wohnungsstudien

Maßstab 1:100 (A3)

Stand 22.10.2026 · Arbeitsgrundlage B3 (Variante B, nicht festgelegt)

VORLÄUFIGER ARBEITSSTAND – nicht freigegeben