


Calibración en hogares metropolitanos de prueba: modelo seleccionado vs recalibración isotónica

Con escolaridad



Sin escolaridad

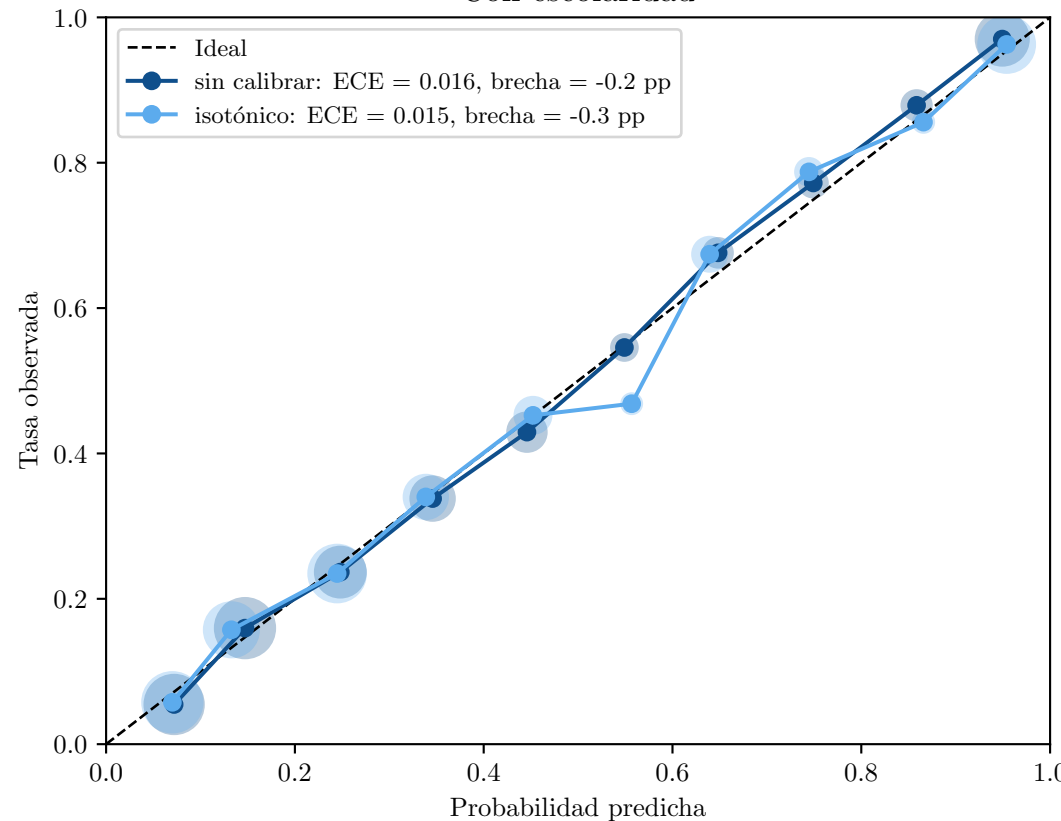