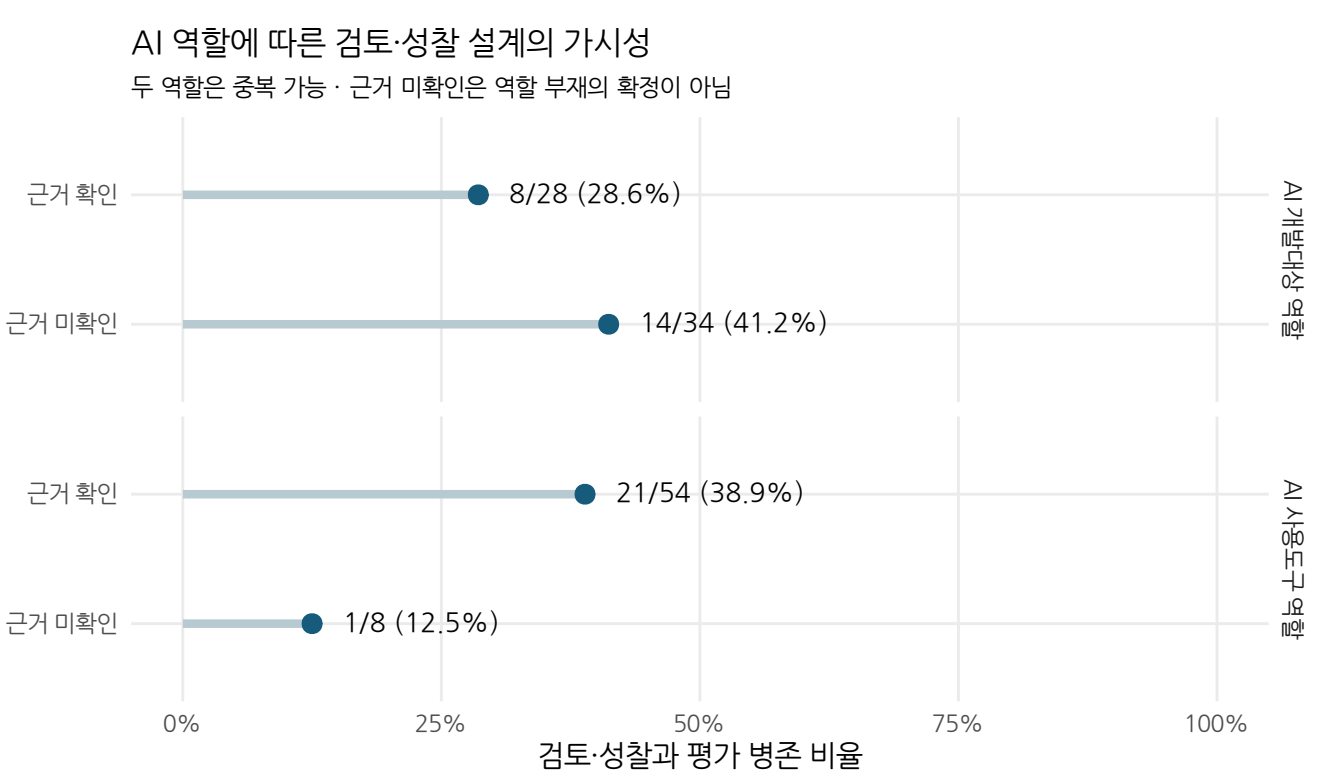
AI 역할에 따른 검토·성찰 설계의 가시성
두 역할은 중복 가능 · 근거 미확인은 역할 부재의 확정이 아님
근거 확인
8/28 (28.6%)
근거 미확인
14/34 (41.2%)
AI 개발대상 역할
근거 확인
21/54 (38.9%)
근거 미확인
1/8 (12.5%)
AI 사용도구 역할
0%
25%
50%
75%
100%
검토·성찰과 평가 병존 비율
도구/개발 근거는 서로 다른 지표. 기술적 구현을 CT활동 부재와 동일시하지 않음.