



กรมยุทธโยธาทหารบก

2254 ถ.พหลโยธิน แขวงสามวาปีน กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-940-1365 www.postengr.to.mil.th/

ผู้เขียนรอบ

พล.ต.

เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก

พล.อ.

นายช่างใหญ่ ชย.ทบ.

พล.อ.

ผู้อำนวยการกองแบบแผน ชย.ทบ.

พล.อ.หญิง

หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม กรม ชย.ทบ.

พล.อ.

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กรม ชย.ทบ.

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรไฟฟ้า
ร.ต. ธนวุฒิ จิตพิศาล ภาที่ 64168

วิศวกรเครื่องกล
ร.ต. ปรีดิษฐ์ น้อยคำ ภาที่ 57180

วิศวกรสุขาภิบาล
ร.ต.หญิง สุธนา วีระยา ภาที่ 64239

ผู้เขียนแบบ

หมายเลข

รายการแก้ไขแบบ		
ครั้งที่	รายละเอียด	โดย
2		พล.อ. กรม ชย.ทบ./...../.....
2		พล.อ. กรม ชย.ทบ./...../.....
2		พล.อ. กรม ชย.ทบ./...../.....


รายละเอียดแบบ

ชื่อแบบ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ
อาคารที่พัก นทน. และ นส.น.ร. ร.ร.ทบ. ชั้น 2

หมายเลขแบบ

แบบประกอบแบบมาตรฐาน

ขนาดตัว
วัน/เดือน/ปี
ท.ศ. 67
หมายเลขแผ่น
แผ่นที่
2
รวม 4 แผ่น

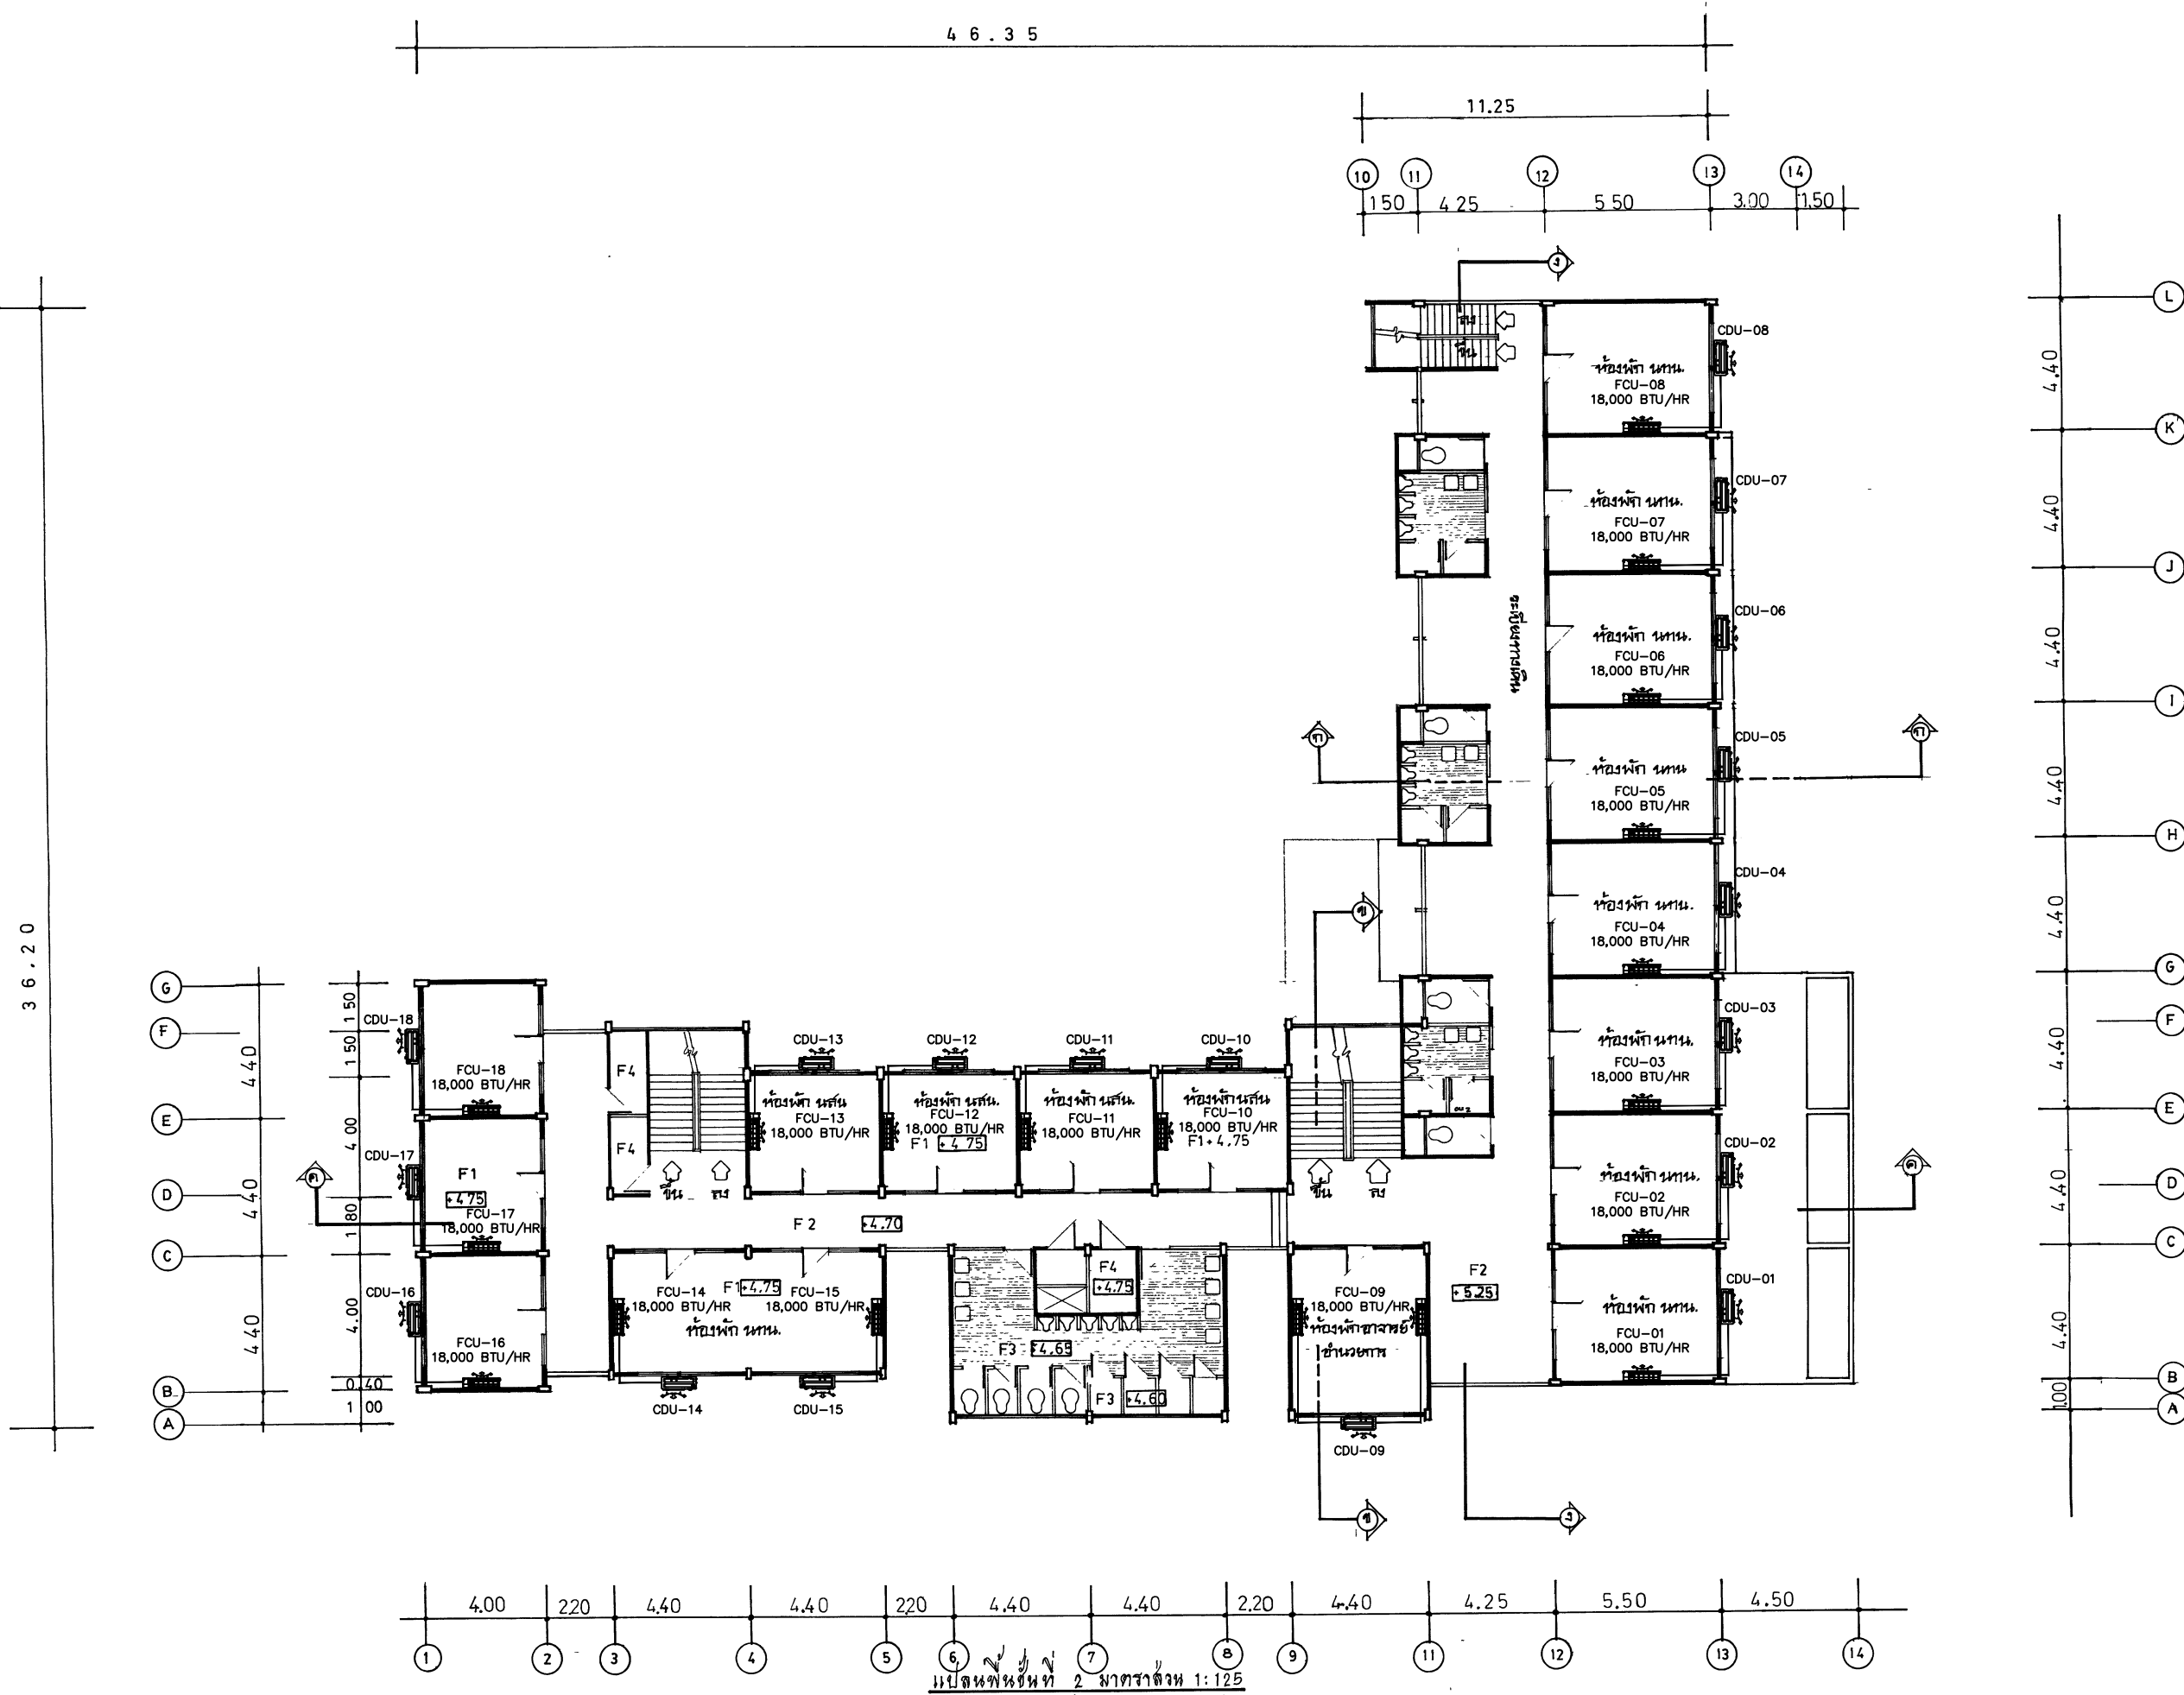

อาคารที่พักนายทหารนักเรียน และ นายสิบนักเรียน ร.ร.ทบ. ชั้น 2
มาตราส่วน 1:150

หมายเหตุ

1. ตำแหน่งติดตั้ง CDU สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม