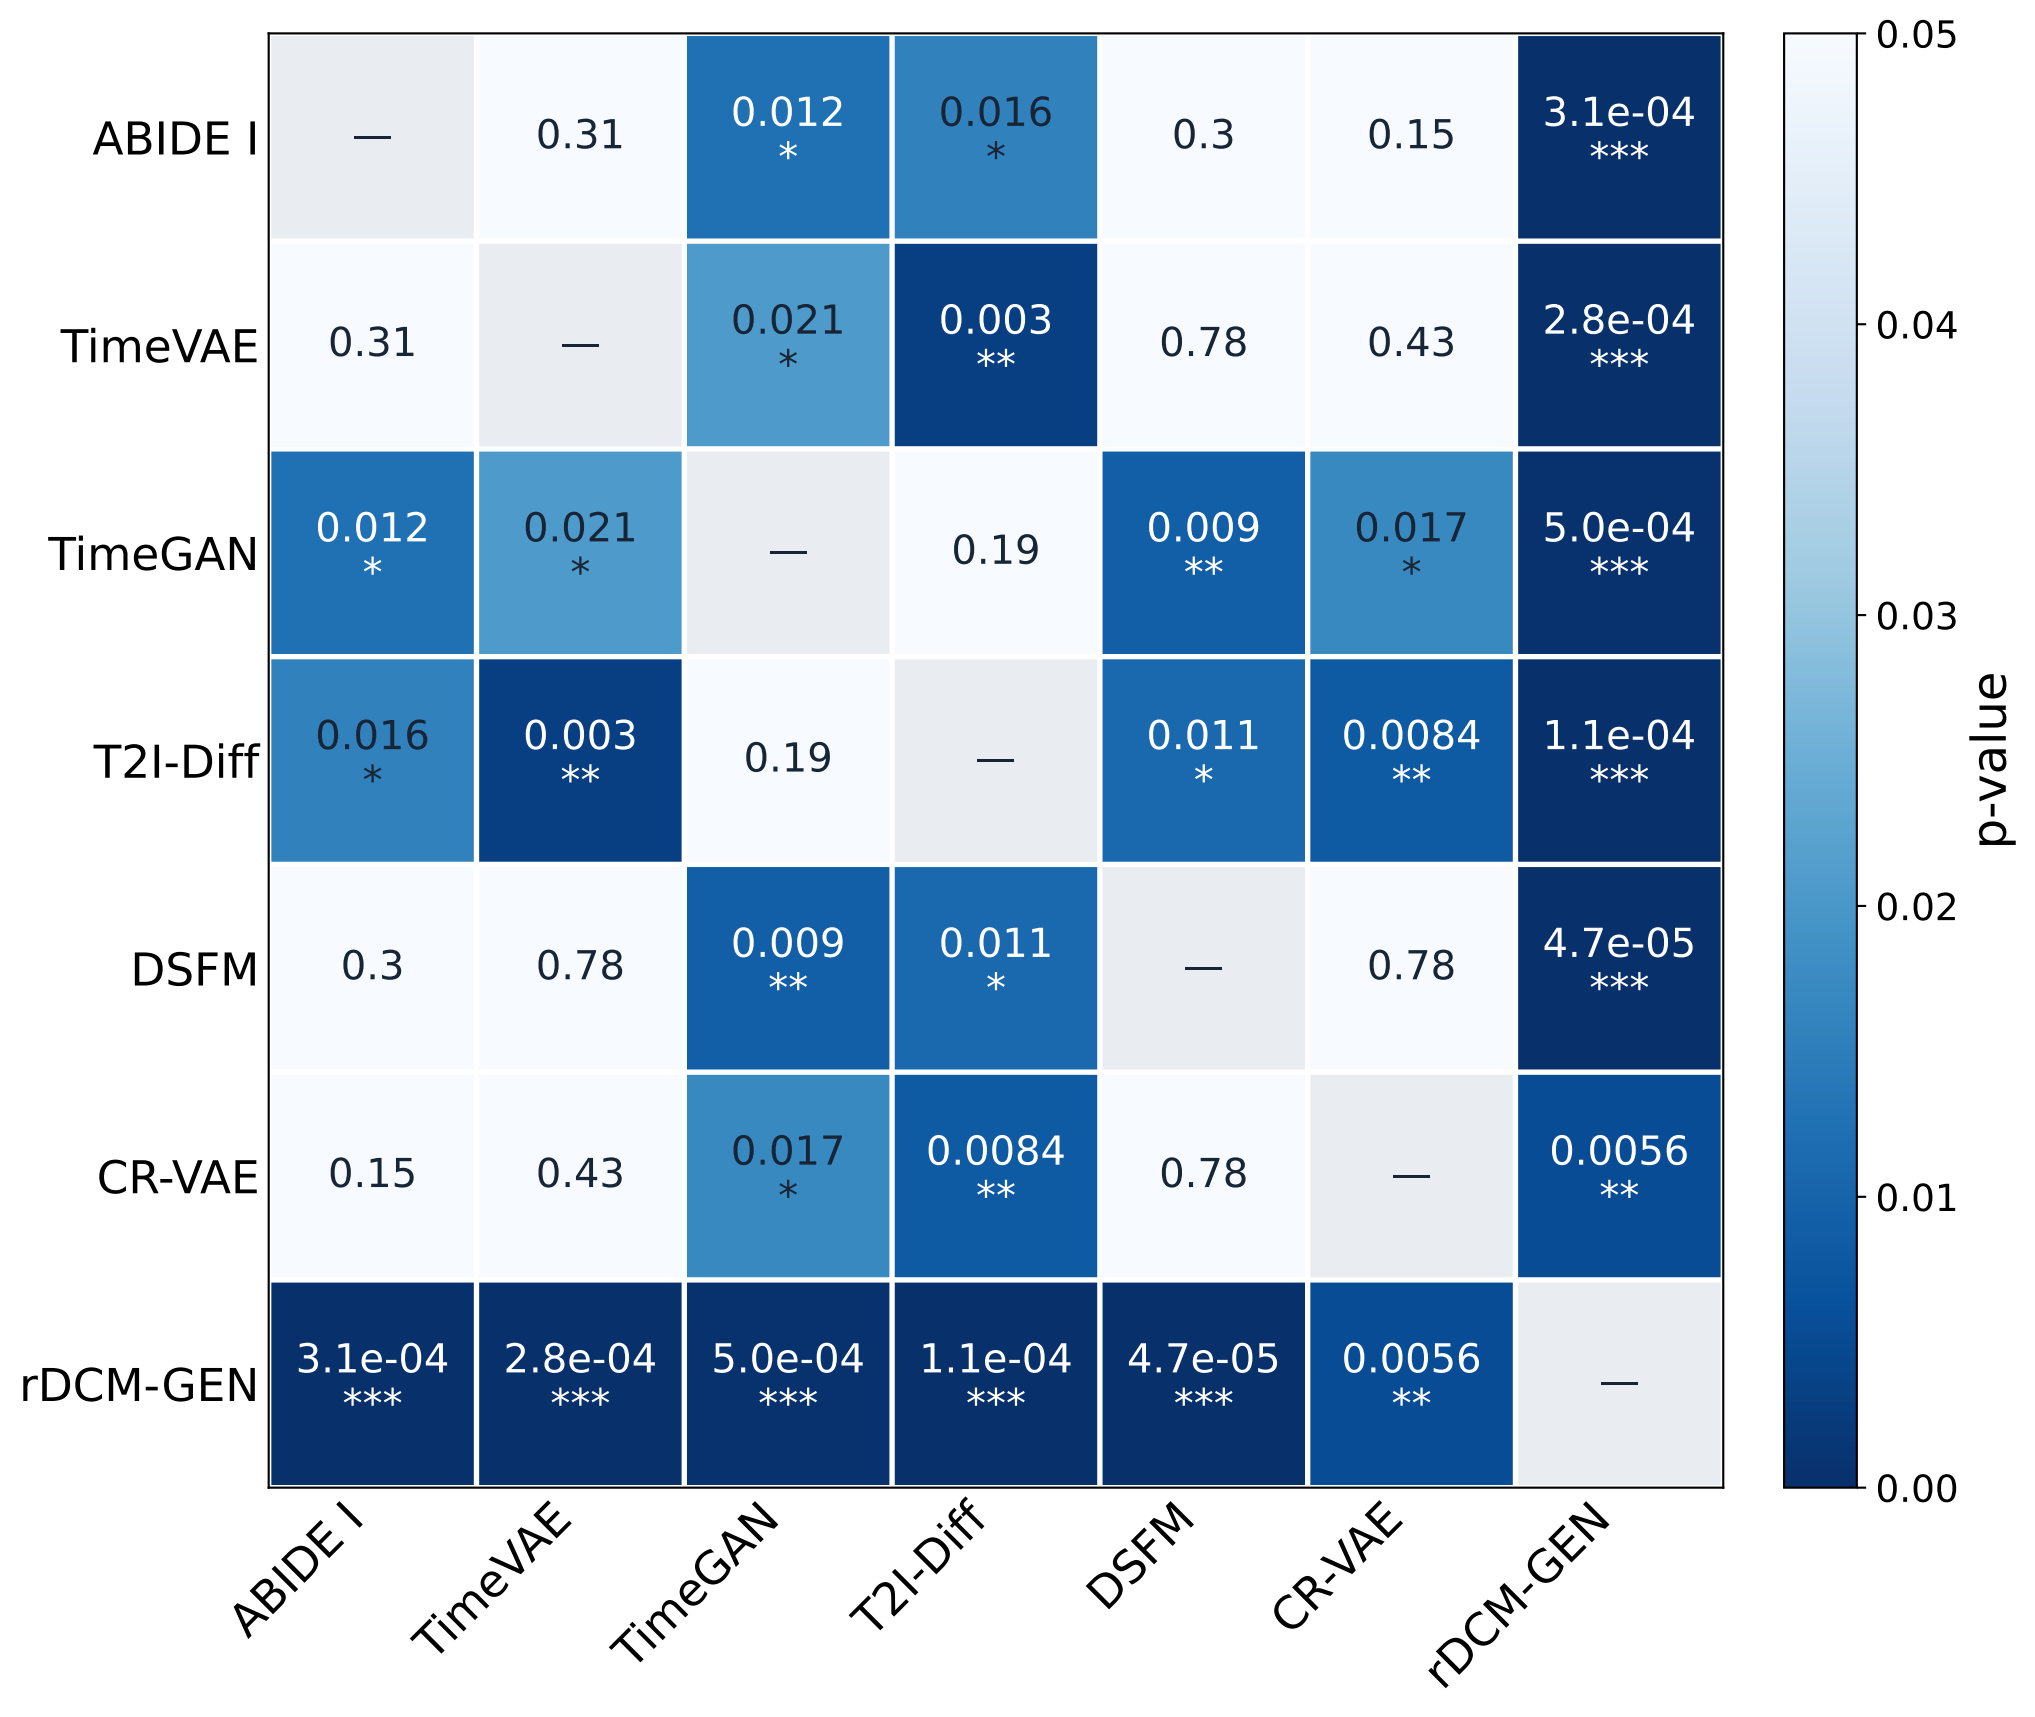
ABIDE I
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
—
0.31
0.012
*
0.016
*
0.3
0.15
3.1e-04
***
0.31
—
0.021
*
0.003
**
0.78
0.43
2.8e-04
***
0.012
*
0.021
*
—
0.19
0.009
**
0.017
*
5.0e-04
***
0.016
*
0.003
**
0.19
—
0.011
*
0.0084
**
1.1e-04
***
0.3
0.78
0.009
**
0.011
*
—
0.78
4.7e-05
***
0.15
0.43
0.017
*
0.0084
**
0.78
—
0.0056
**
3.1e-04
***
2.8e-04
***
5.0e-04
***
1.1e-04
***
4.7e-05
***
0.0056
**
—
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00