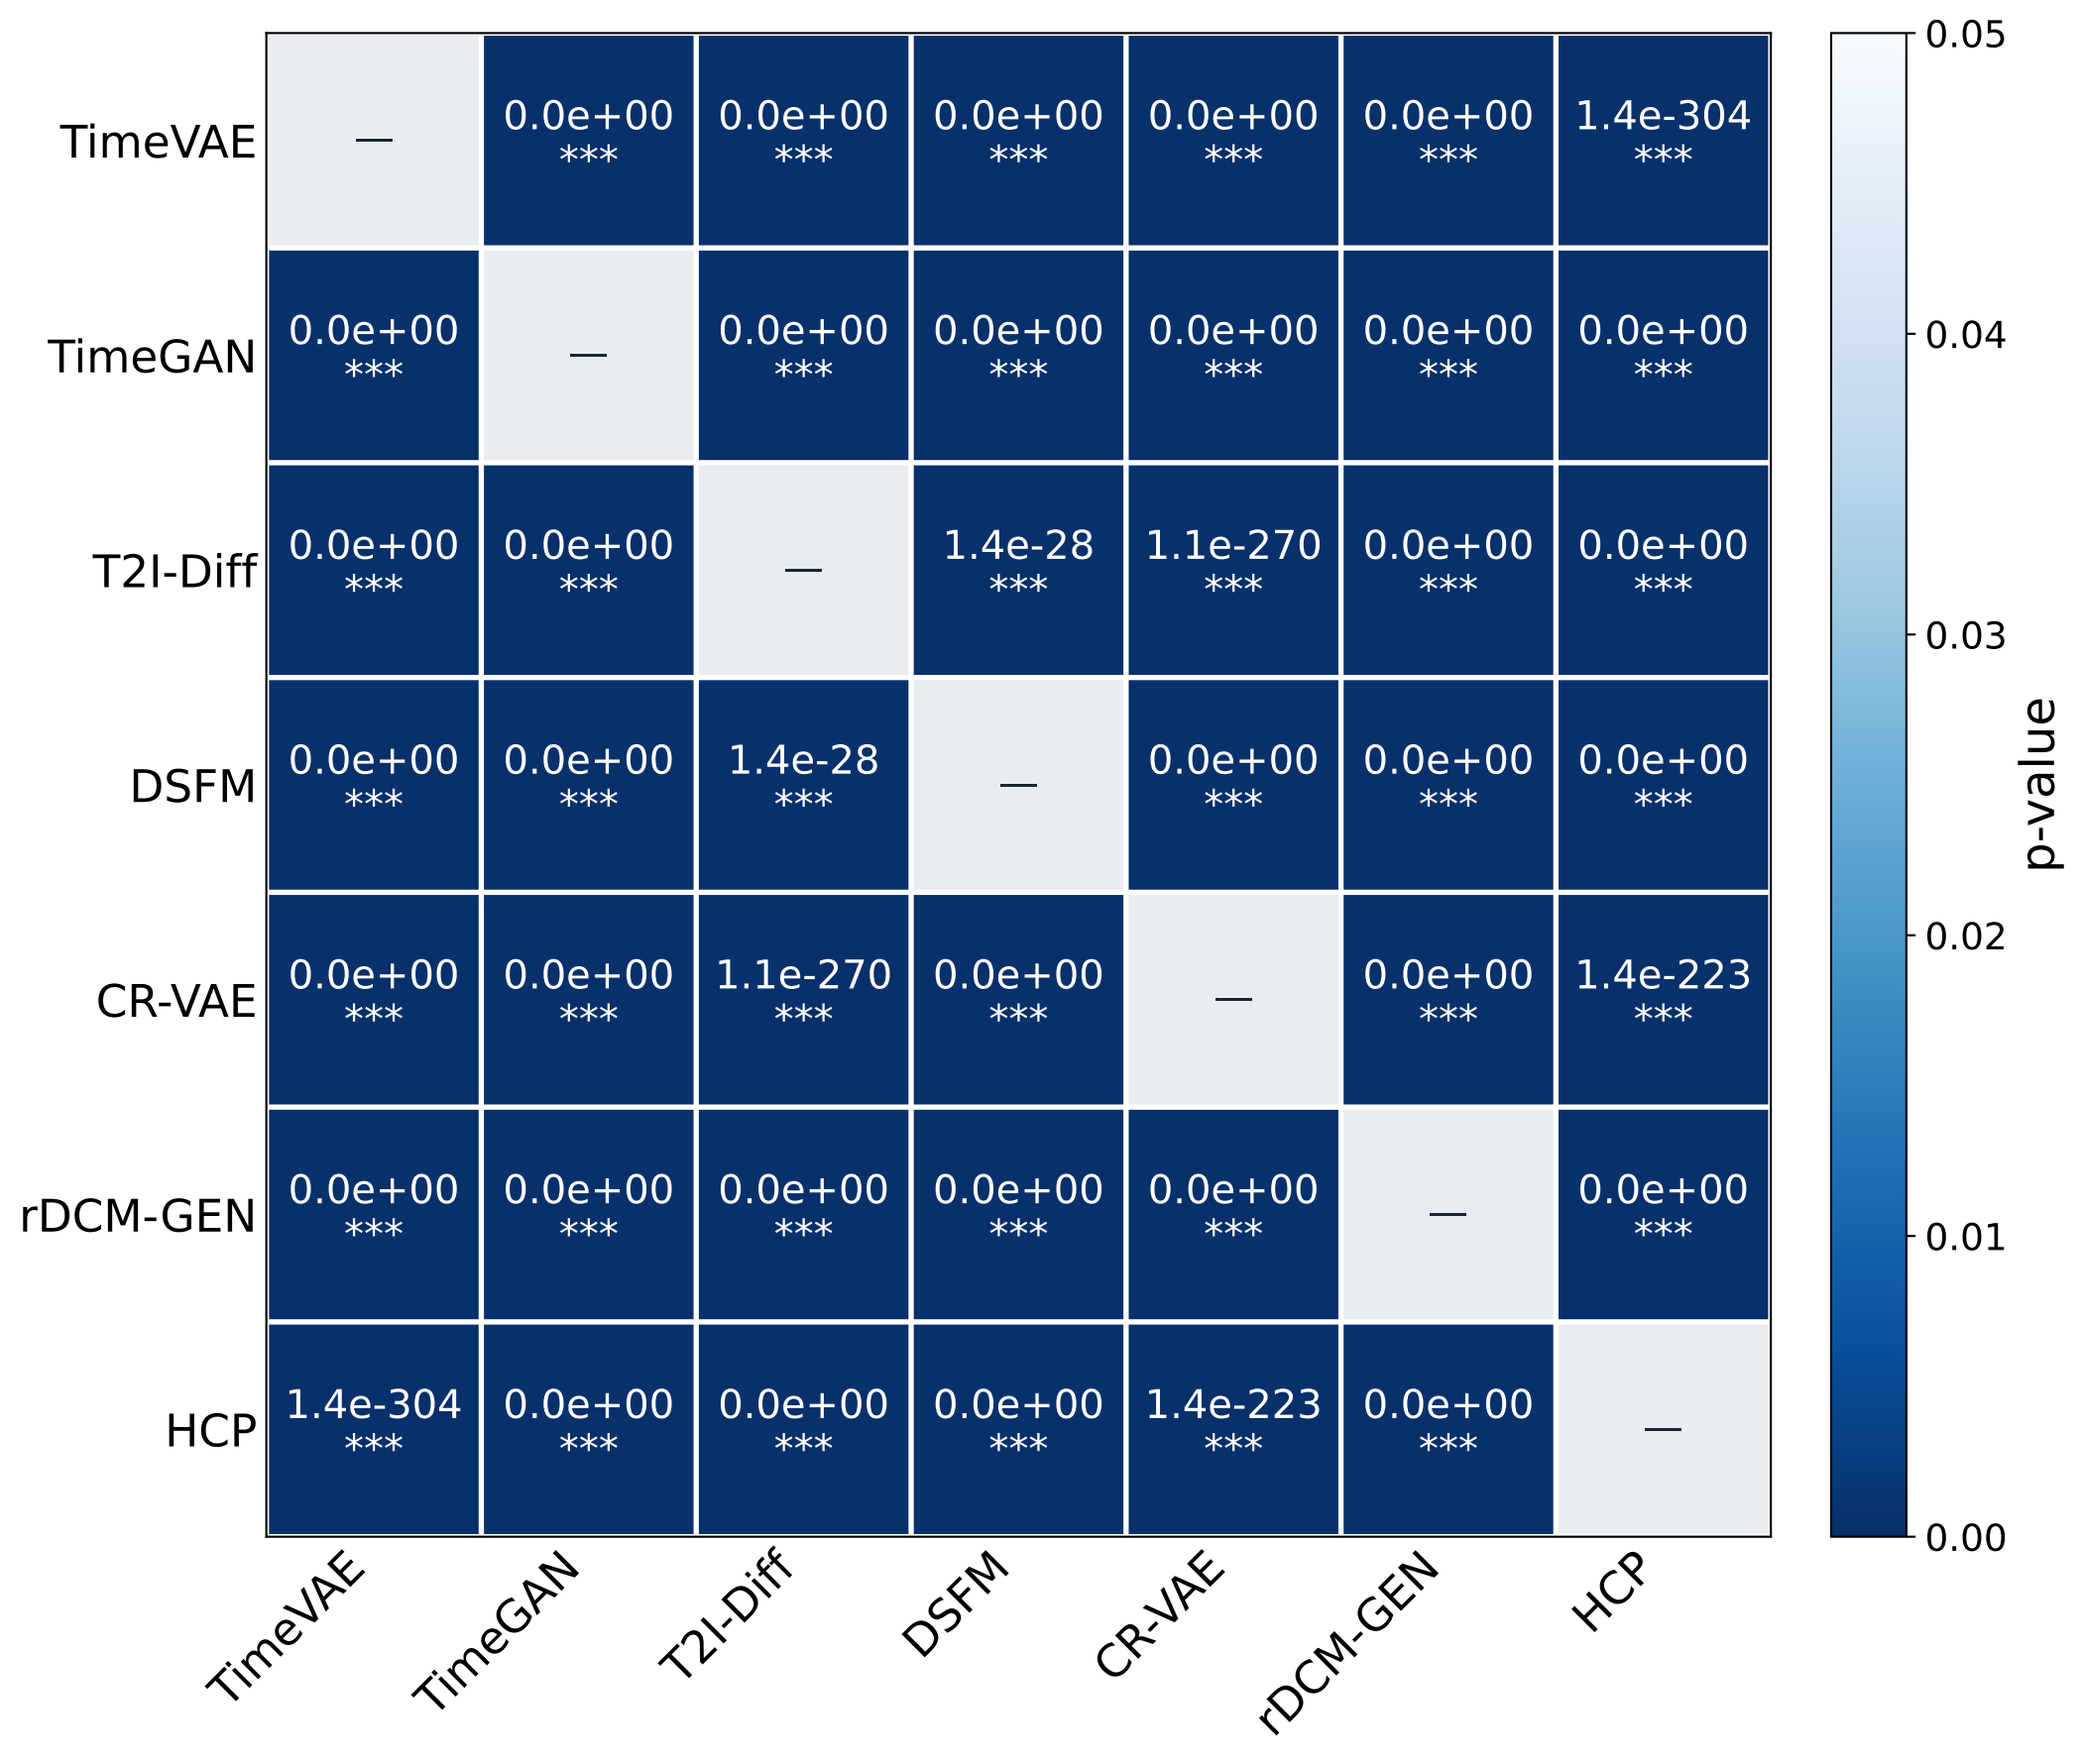
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
HCP
—
0.0e+00 ***
1.4e-28 ***
1.1e-270 ***
1.4e-223 ***
1.4e-304 ***
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00