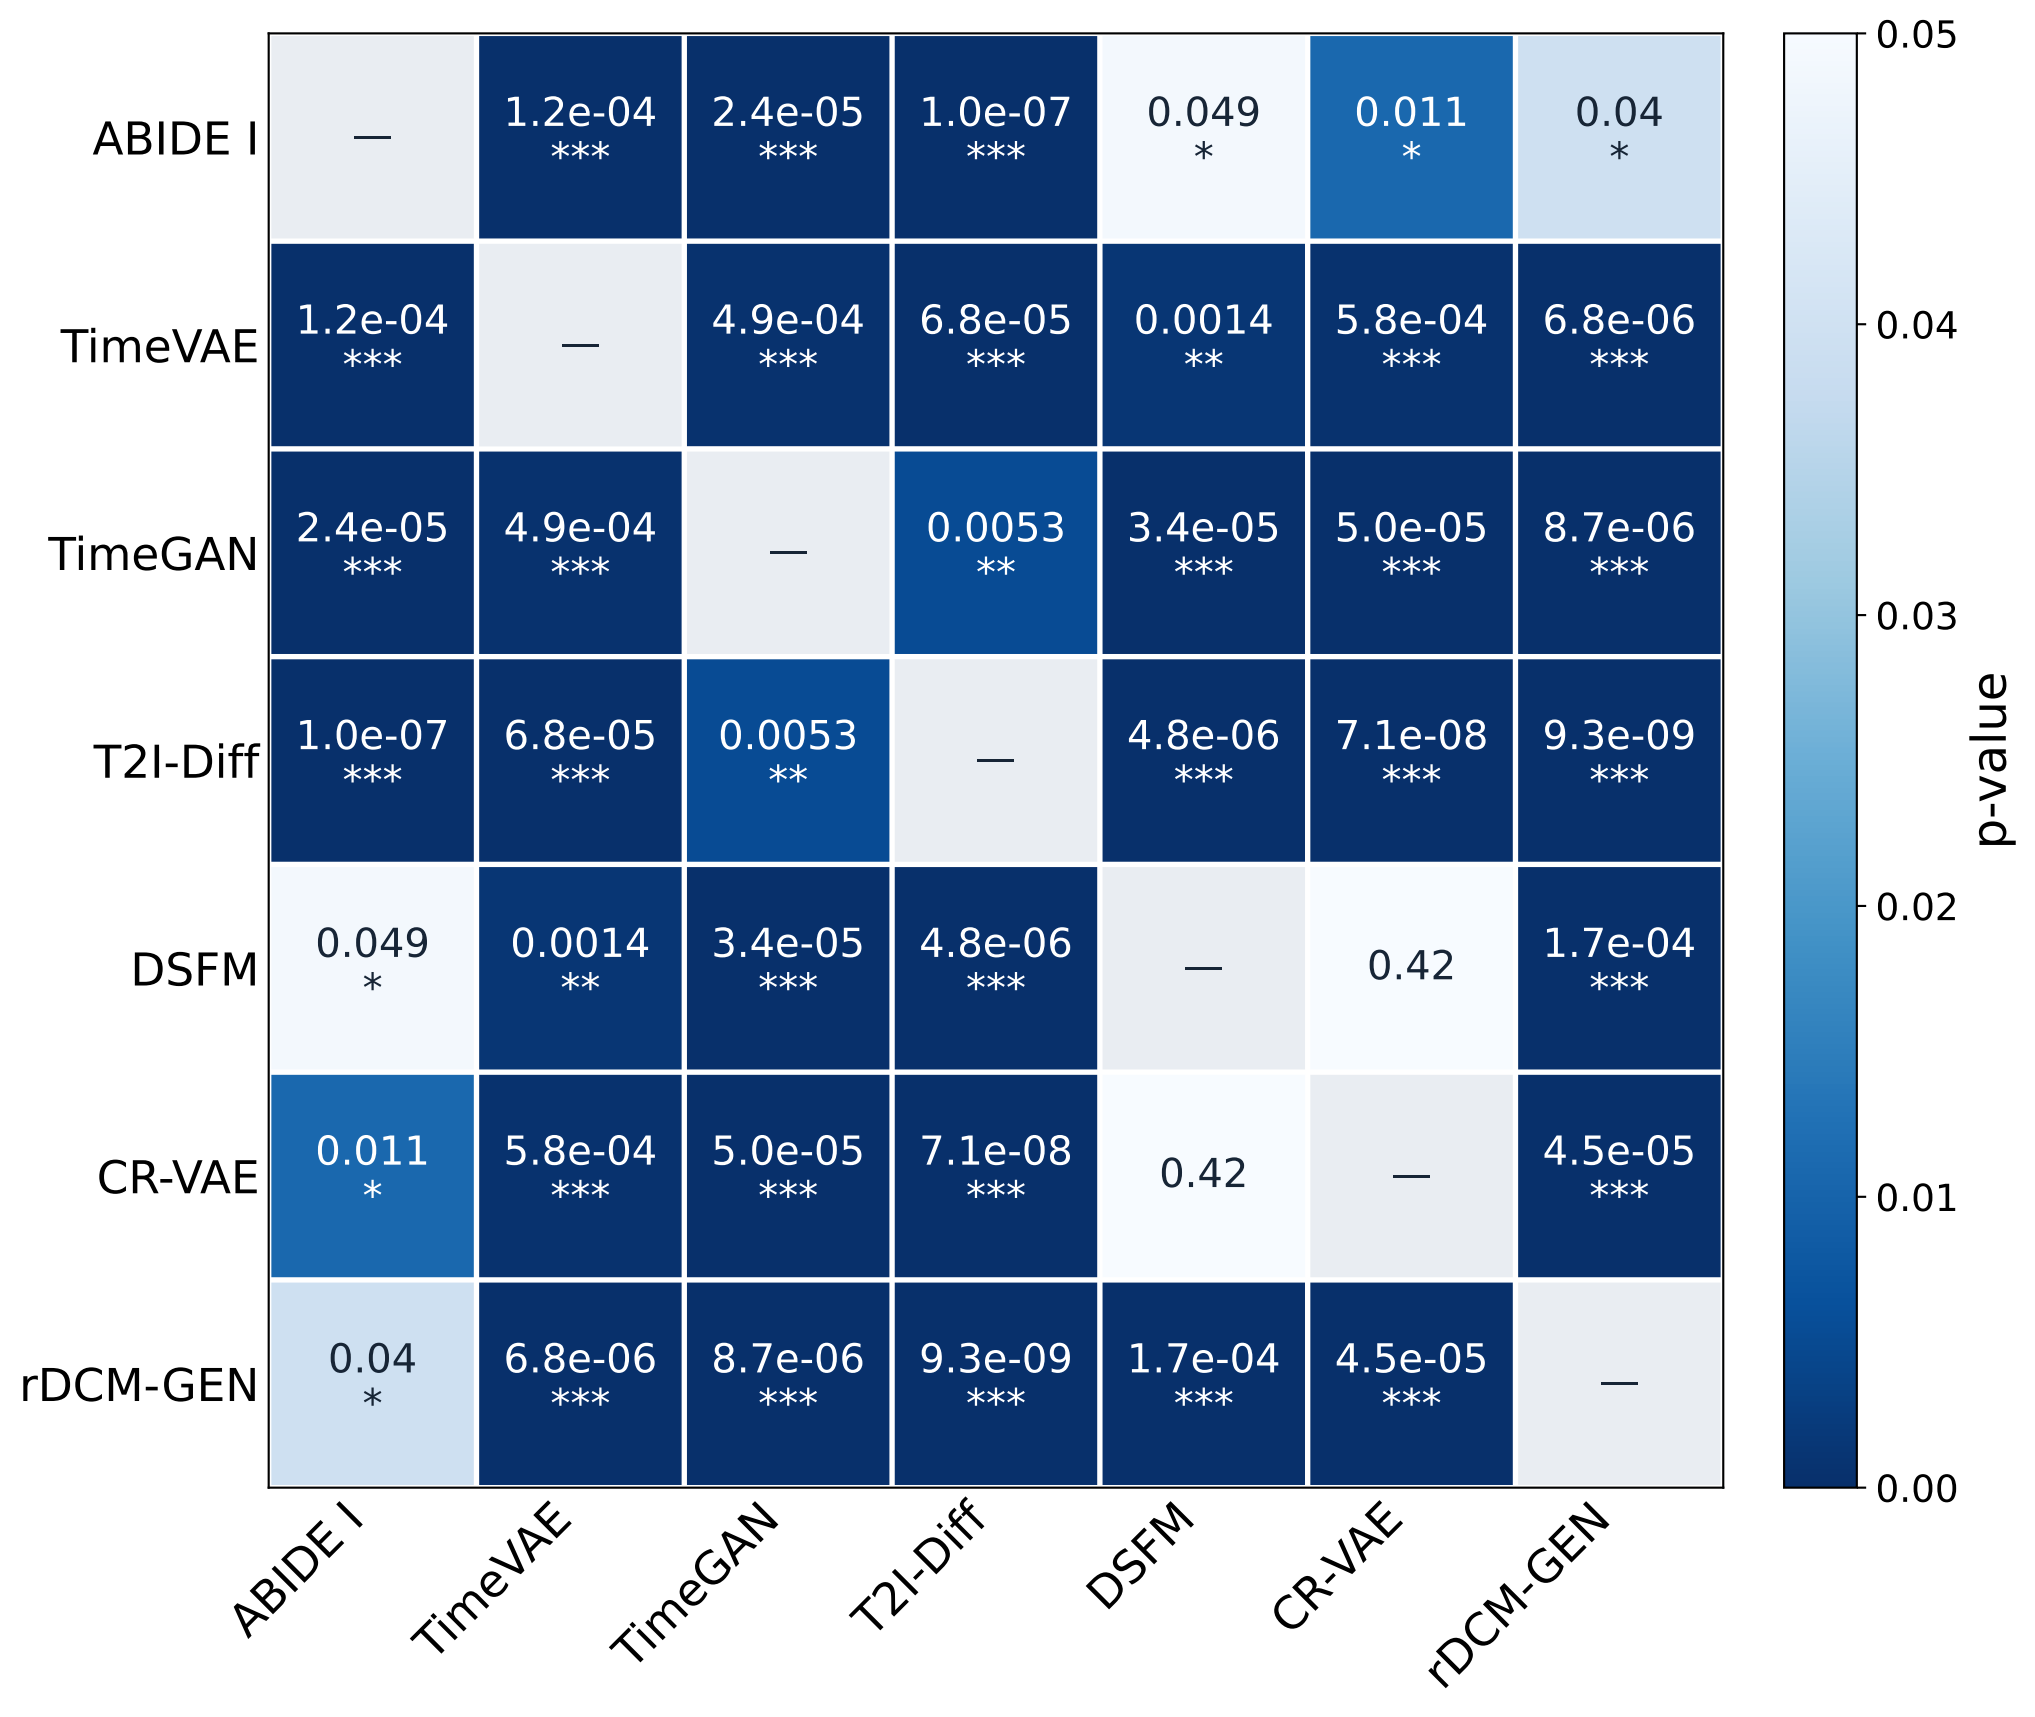
ABIDE I
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
—
1.2e-04 ***
2.4e-05 ***
1.0e-07 ***
0.049 *
0.011 *
0.04 *
1.2e-04 ***
—
4.9e-04 ***
6.8e-05 ***
0.0014 **
5.8e-04 ***
6.8e-06 ***
2.4e-05 ***
4.9e-04 ***
—
0.0053 **
3.4e-05 ***
5.0e-05 ***
8.7e-06 ***
1.0e-07 ***
6.8e-05 ***
0.0053 **
—
4.8e-06 ***
7.1e-08 ***
9.3e-09 ***
0.049 *
0.0014 **
3.4e-05 ***
4.8e-06 ***
—
0.42
1.7e-04 ***
0.011 *
5.8e-04 ***
5.0e-05 ***
7.1e-08 ***
0.42
—
4.5e-05 ***
0.04 *
6.8e-06 ***
8.7e-06 ***
9.3e-09 ***
1.7e-04 ***
4.5e-05 ***
—
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00