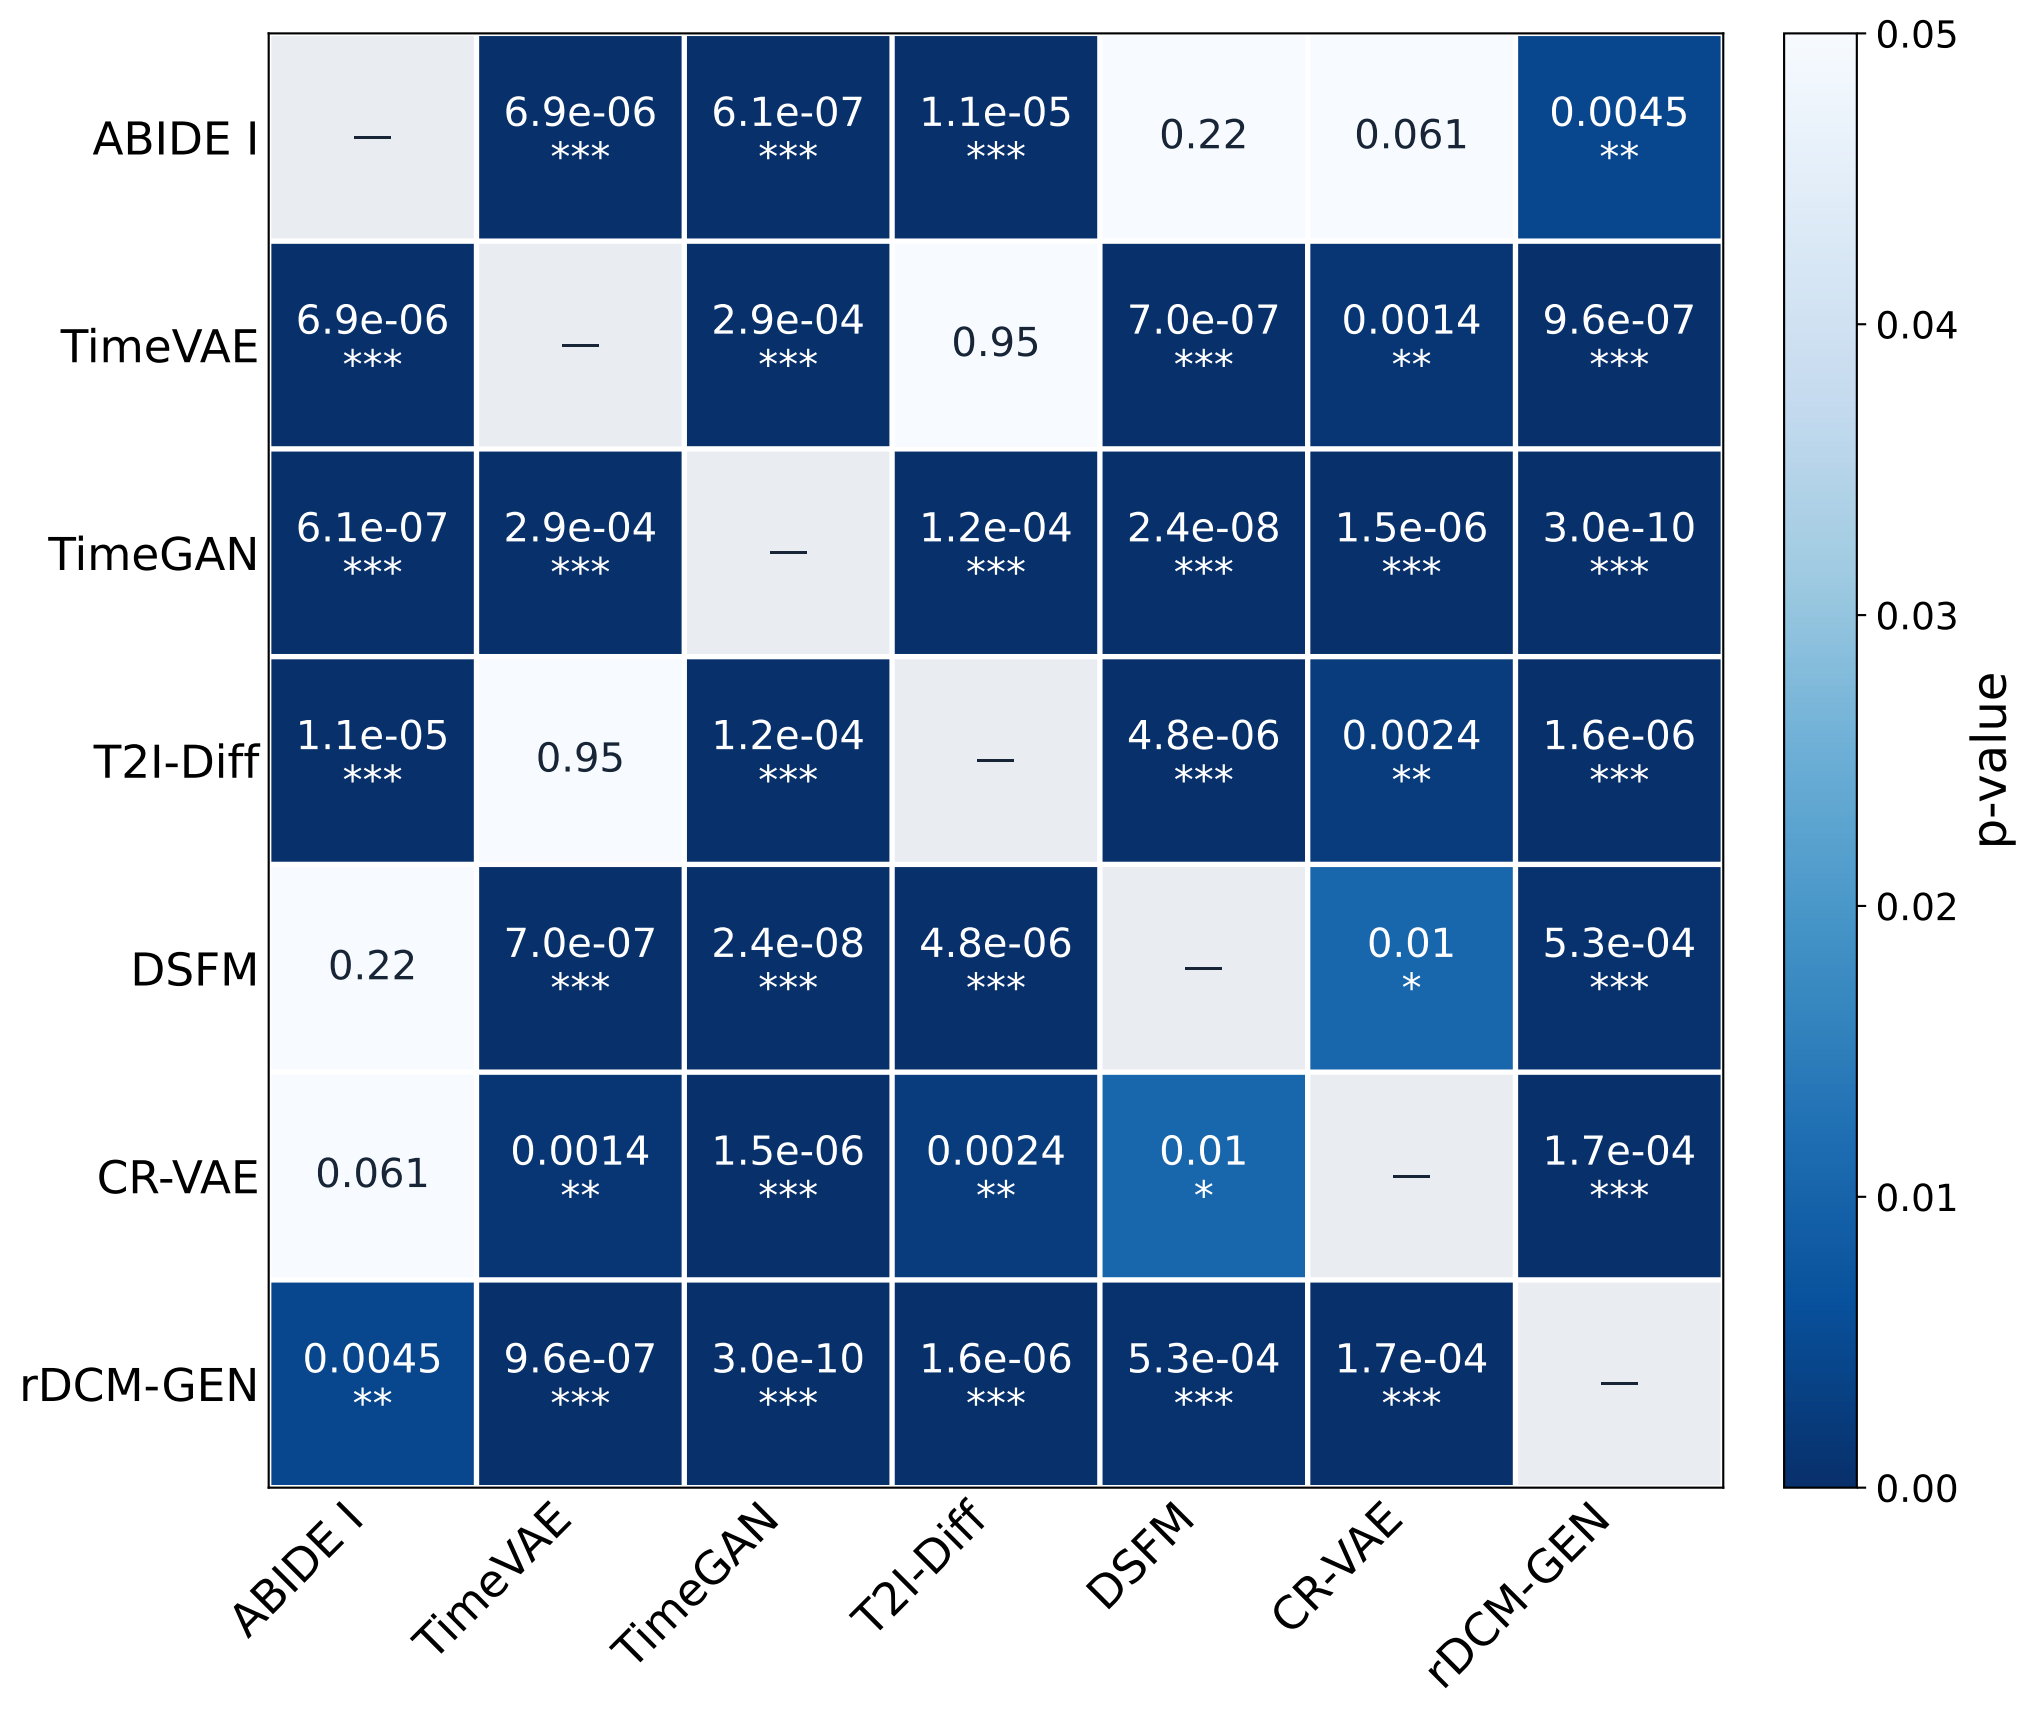
ABIDE I
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
—
6.9e-06 ***
6.1e-07 ***
1.1e-05 ***
0.22
0.061
0.0045 **
6.9e-06 ***
—
2.9e-04 ***
0.95
7.0e-07 ***
0.0014 **
9.6e-07 ***
6.1e-07 ***
2.9e-04 ***
—
1.2e-04 ***
2.4e-08 ***
1.5e-06 ***
3.0e-10 ***
1.1e-05 ***
0.95
1.2e-04 ***
—
4.8e-06 ***
0.0024 **
1.6e-06 ***
0.22
7.0e-07 ***
2.4e-08 ***
4.8e-06 ***
—
0.01 *
5.3e-04 ***
0.061
0.0014 **
1.5e-06 ***
0.0024 **
0.01 *
—
1.7e-04 ***
0.0045 **
9.6e-07 ***
3.0e-10 ***
1.6e-06 ***
5.3e-04 ***
1.7e-04 ***
—
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00