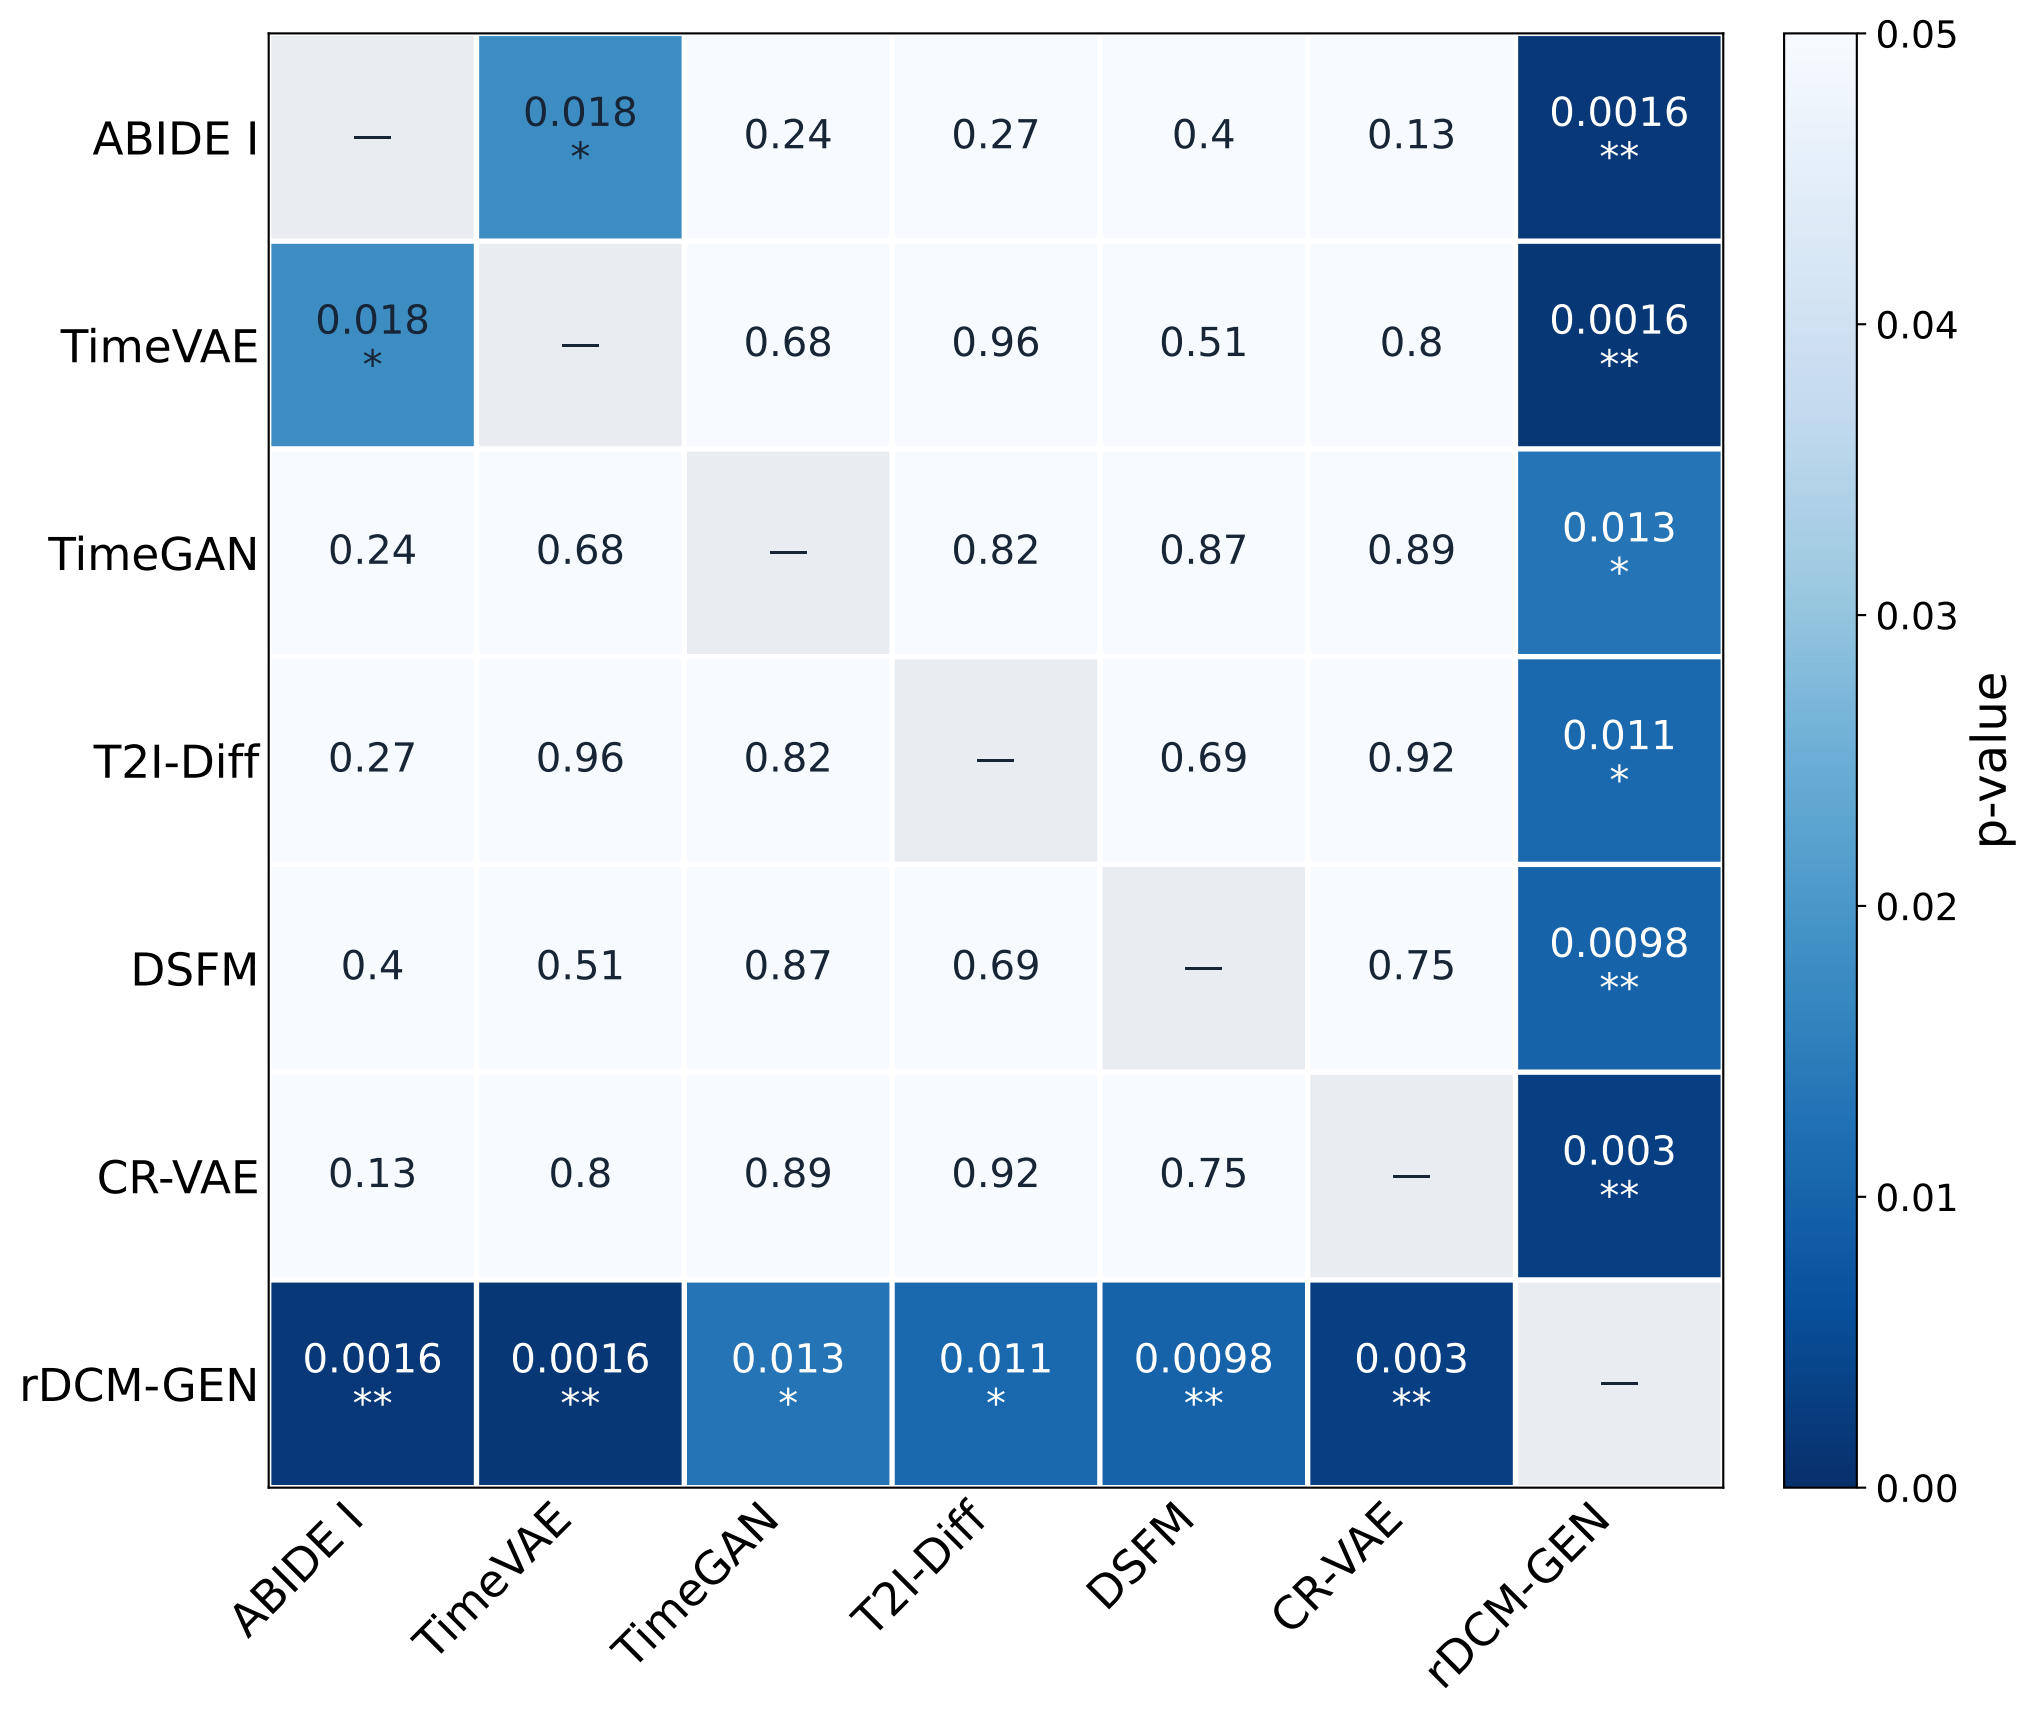
ABIDE I
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
—
0.018 *
0.24
0.27
0.4
0.13
0.0016 **
0.018 *
—
0.68
0.96
0.51
0.8
0.0016 **
0.24
0.68
—
0.82
0.87
0.89
0.013 *
0.27
0.96
0.82
—
0.69
0.92
0.011 *
0.4
0.51
0.87
0.69
—
0.75
0.0098 **
0.13
0.8
0.89
0.92
0.75
—
0.003 **
0.0016 **
0.0016 **
0.013 *
0.011 *
0.0098 **
0.003 **
—
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00