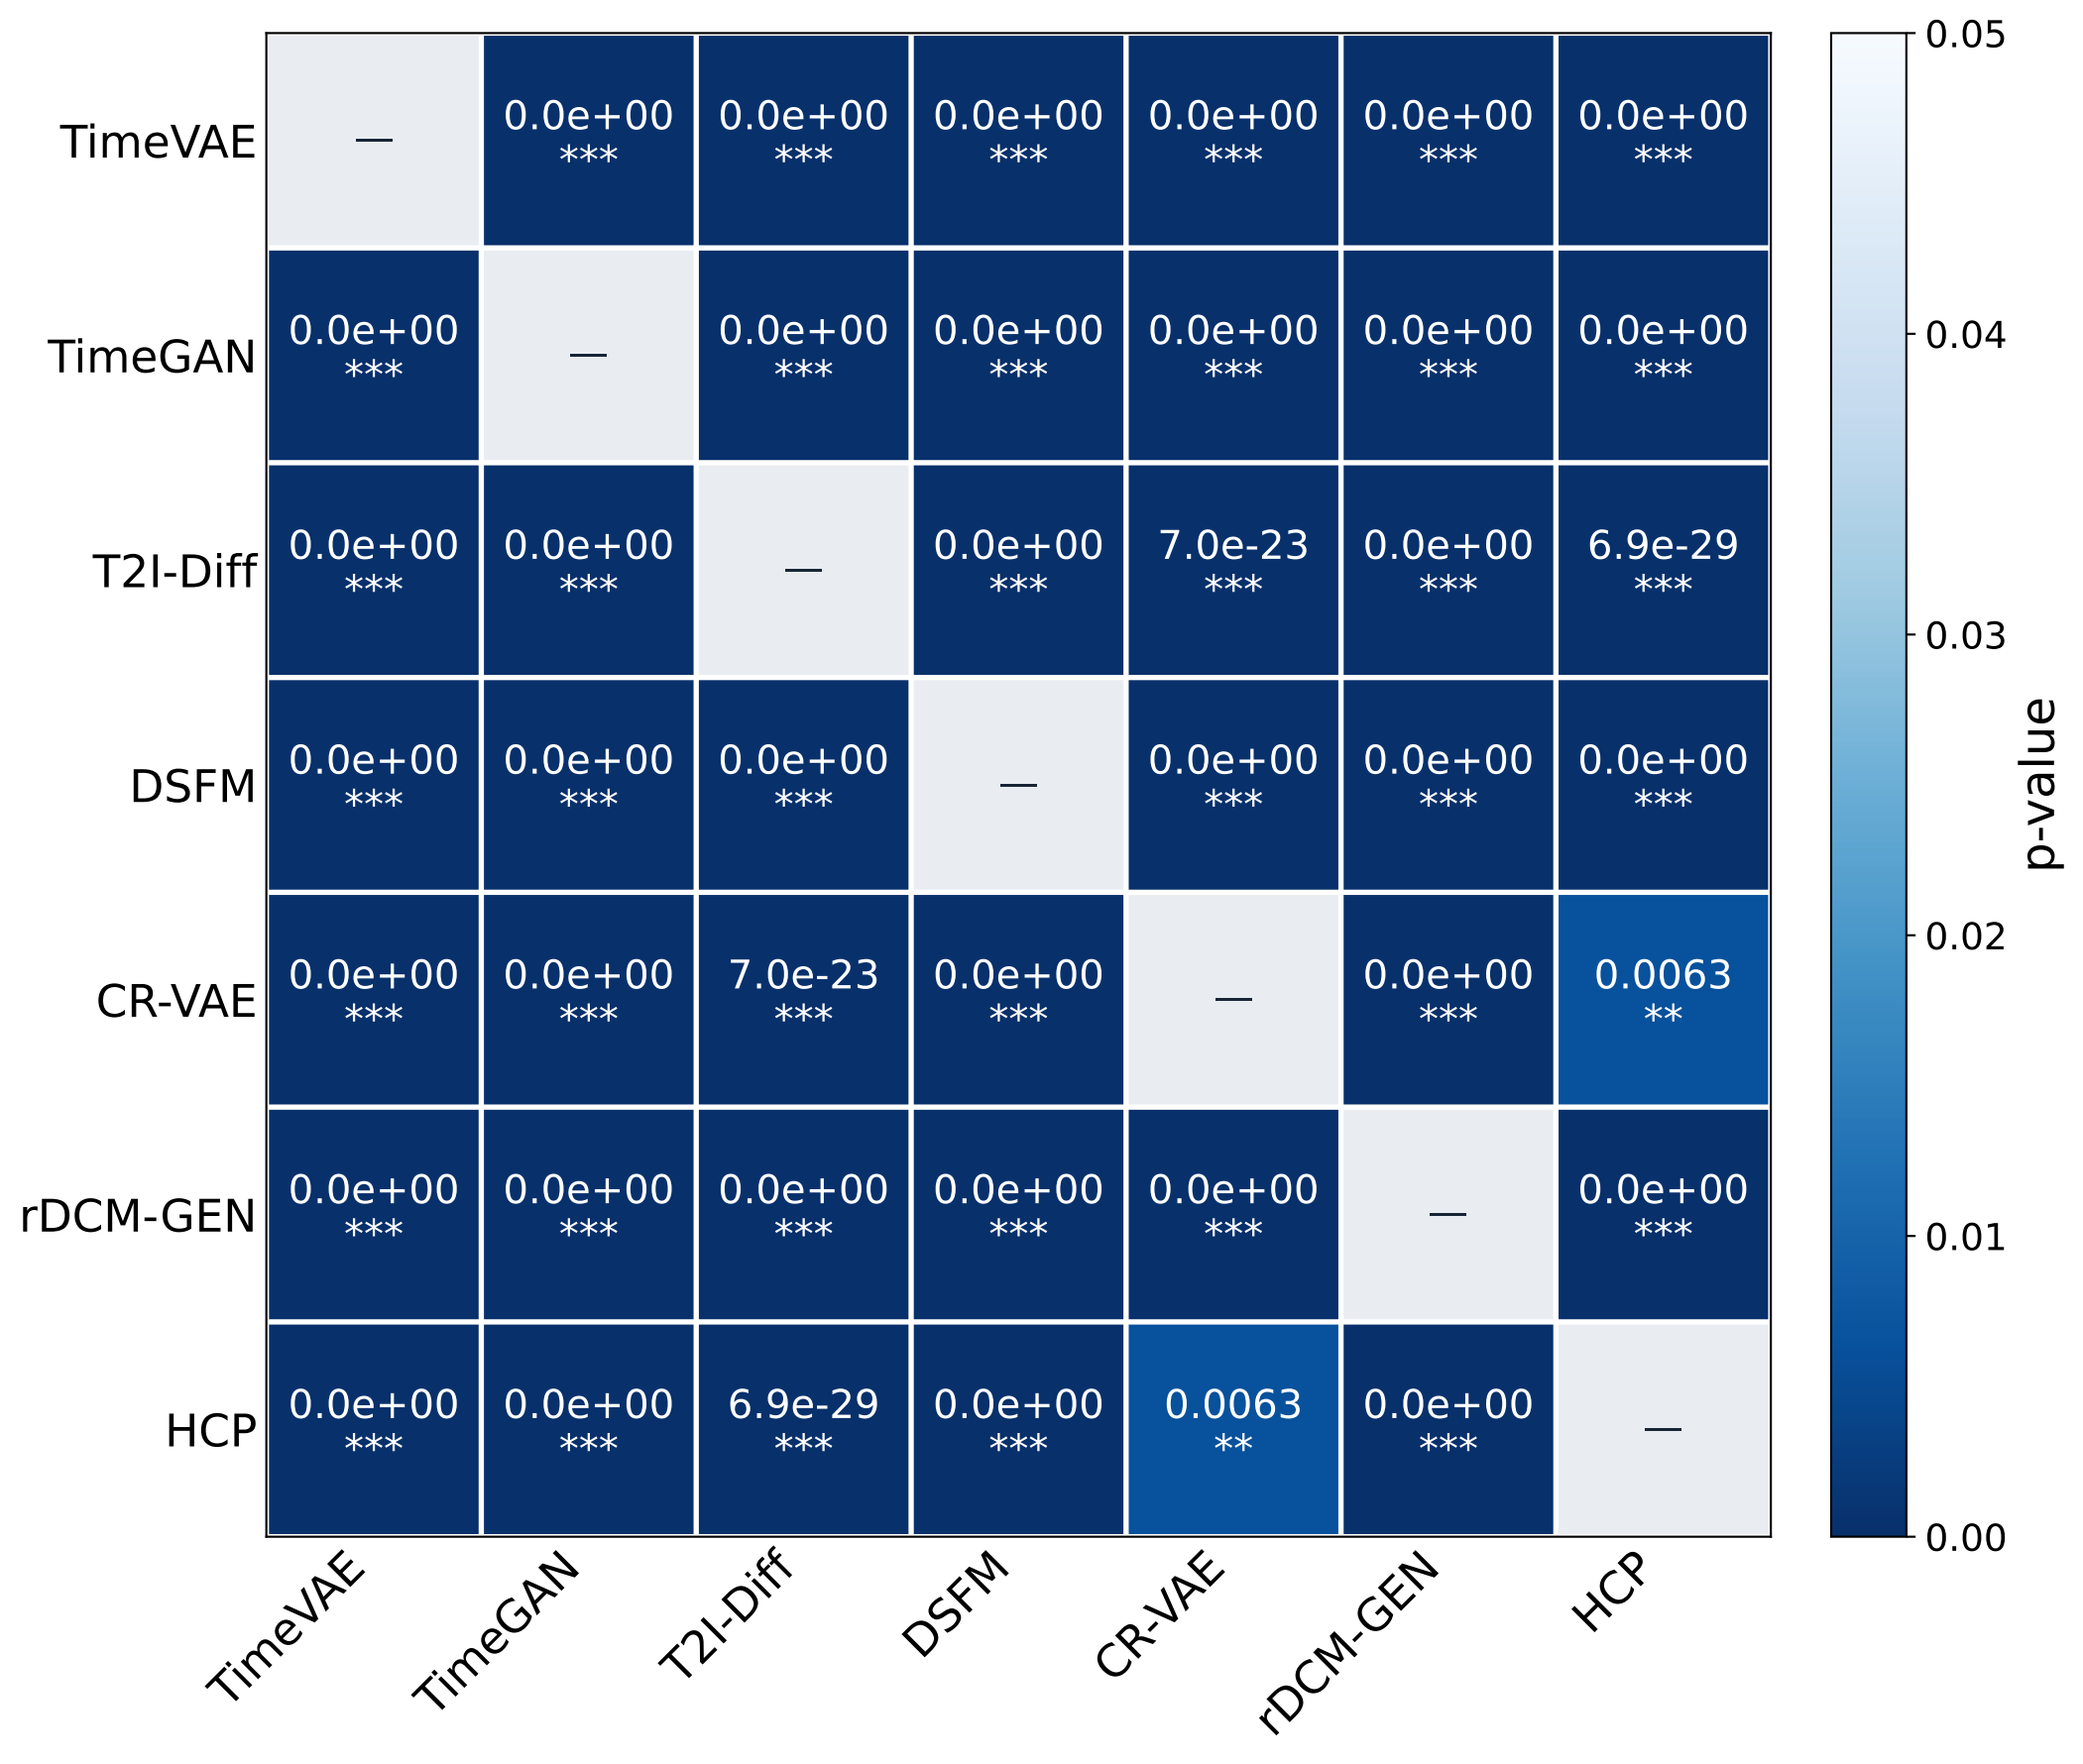
TimeVAE
TimeGAN
T2I-Diff
DSFM
CR-VAE
rDCM-GEN
HCP
—
0.0e+00 ***
7.0e-23 ***
6.9e-29 ***
0.0063 **
p-value
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00