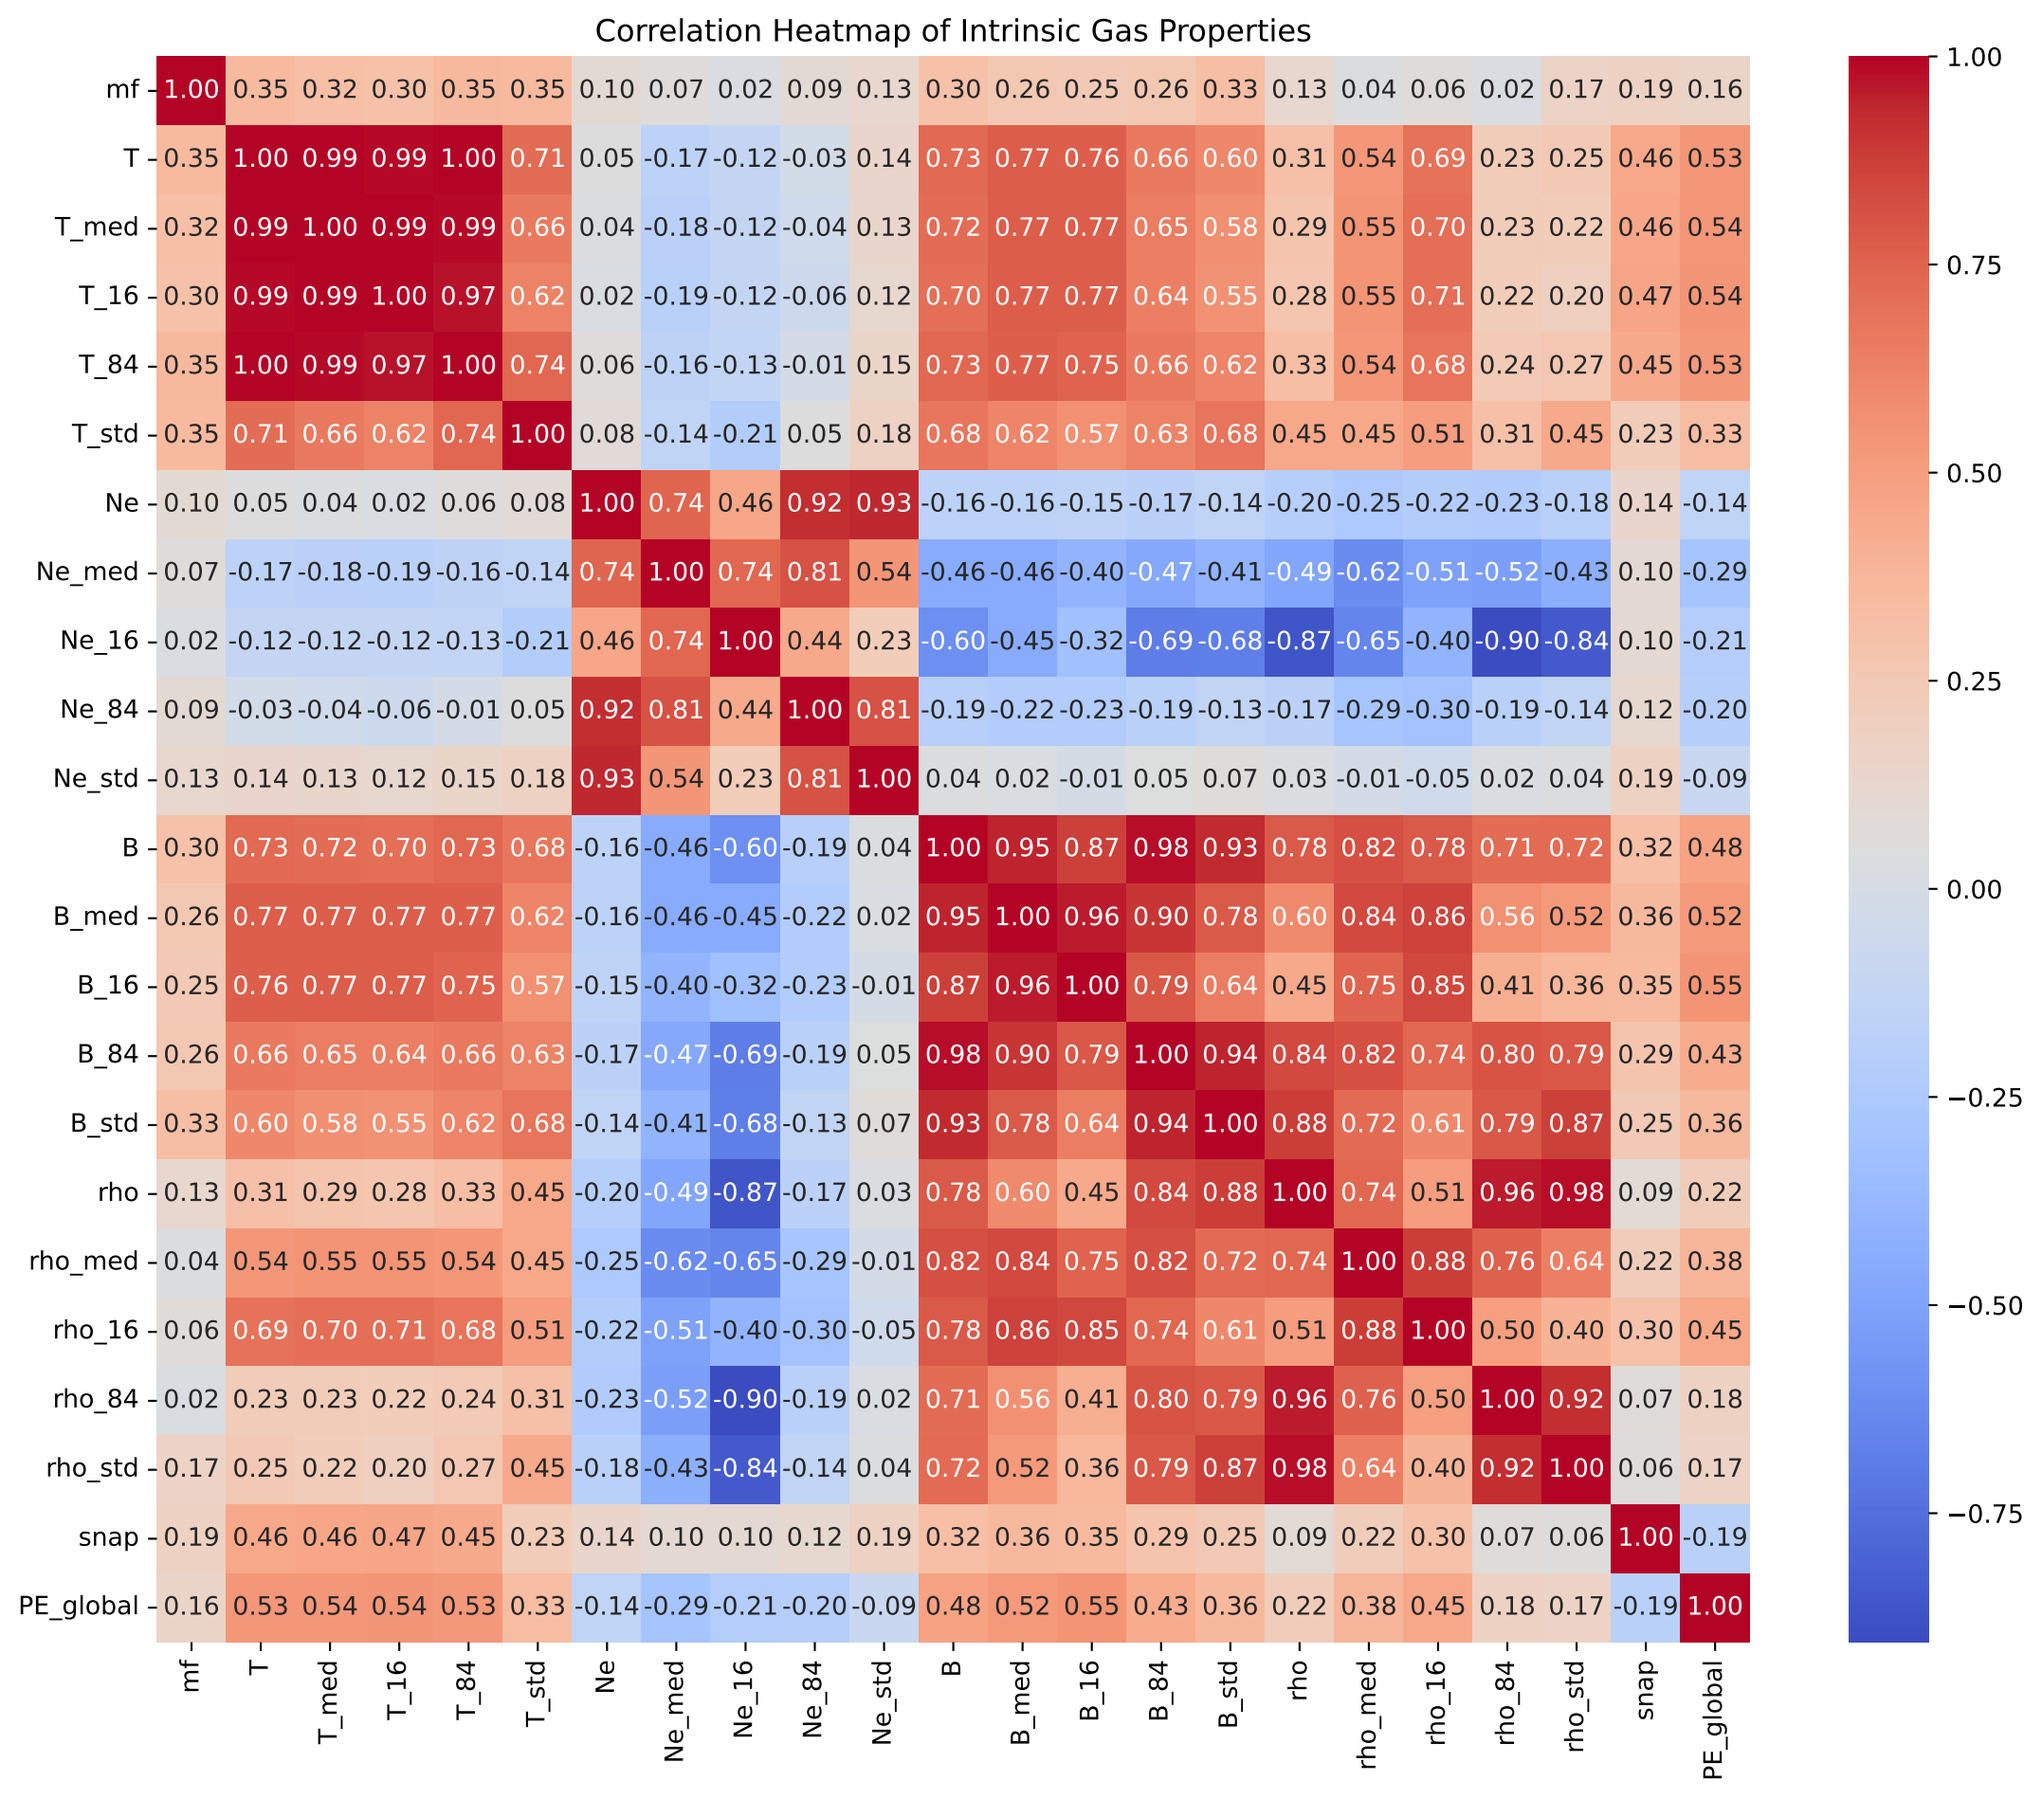
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties
mf 1.00 0.35 0.32 0.30 0.35 0.35 0.10 0.07 0.02 0.09 0.13 0.30 0.26 0.25 0.26 0.33 0.13 0.04 0.06 0.02 0.17 0.19 0.16
T 0.35 1.00 0.99 0.99 1.00 0.71 0.05 -0.17 -0.12 -0.03 0.14 0.73 0.77 0.76 0.66 0.60 0.31 0.54 0.69 0.23 0.25 0.46 0.53
T_med 0.32 0.99 1.00 0.99 0.99 0.66 0.04 -0.18 -0.12 -0.04 0.13 0.72 0.77 0.77 0.65 0.58 0.29 0.55 0.70 0.23 0.22 0.46 0.54
T_16 0.30 0.99 0.99 1.00 0.97 0.62 0.02 -0.19 -0.12 -0.06 0.12 0.70 0.77 0.77 0.64 0.55 0.28 0.55 0.71 0.22 0.20 0.47 0.54
T_84 0.35 1.00 0.99 0.97 1.00 0.74 0.06 -0.16 -0.13 -0.01 0.15 0.73 0.77 0.75 0.66 0.62 0.33 0.54 0.68 0.24 0.27 0.45 0.53
T_std 0.35 0.71 0.66 0.62 0.74 1.00 0.08 -0.14 -0.21 0.05 0.18 0.68 0.62 0.57 0.63 0.68 0.45 0.45 0.51 0.31 0.45 0.23 0.33
Ne 0.10 0.05 0.04 0.02 0.06 0.08 1.00 0.74 0.46 0.92 0.93 -0.16 -0.16 -0.15 -0.17 -0.14 -0.20 -0.25 -0.22 -0.23 -0.18 0.14 -0.14
Ne_med 0.07 -0.17 -0.18 -0.19 -0.16 -0.14 0.74 1.00 0.74 0.81 0.54 -0.46 -0.46 -0.40 -0.47 -0.41 -0.49 -0.62 -0.51 -0.52 -0.43 0.10 -0.29
Ne_16 0.02 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.21 0.46 0.74 1.00 0.44 0.23 -0.60 -0.45 -0.32 -0.69 -0.68 -0.87 -0.65 -0.40 -0.90 -0.84 0.10 -0.21
Ne_84 0.09 -0.03 -0.04 -0.06 -0.01 0.05 0.92 0.81 0.44 1.00 0.81 -0.19 -0.22 -0.23 -0.19 -0.13 -0.17 -0.29 -0.30 -0.19 -0.14 0.12 -0.20
Ne_std 0.13 0.14 0.13 0.12 0.15 0.18 0.93 0.54 0.23 0.81 1.00 0.04 0.02 -0.01 0.05 0.07 0.03 -0.01 -0.05 0.02 0.04 0.19 -0.09
B 0.30 0.73 0.72 0.70 0.73 0.68 -0.16 -0.46 -0.60 -0.19 0.04 1.00 0.95 0.87 0.98 0.93 0.78 0.82 0.78 0.71 0.72 0.32 0.48
B_med 0.26 0.77 0.77 0.77 0.77 0.62 -0.16 -0.46 -0.45 -0.22 0.02 0.95 1.00 0.96 0.90 0.78 0.60 0.84 0.86 0.56 0.52 0.36 0.52
B_16 0.25 0.76 0.77 0.77 0.75 0.57 -0.15 -0.40 -0.32 -0.23 -0.01 0.87 0.96 1.00 0.79 0.64 0.45 0.75 0.85 0.41 0.36 0.35 0.55
B_84 0.26 0.66 0.65 0.64 0.66 0.63 -0.17 -0.47 -0.69 -0.19 0.05 0.98 0.90 0.79 1.00 0.94 0.84 0.82 0.74 0.80 0.79 0.29 0.43
B_std 0.33 0.60 0.58 0.55 0.62 0.68 -0.14 -0.41 -0.68 -0.13 0.07 0.93 0.78 0.64 0.94 1.00 0.88 0.72 0.61 0.79 0.87 0.25 0.36
rho 0.13 0.31 0.29 0.28 0.33 0.45 -0.20 -0.49 -0.87 -0.17 0.03 0.78 0.60 0.45 0.84 0.88 1.00 0.74 0.51 0.96 0.98 0.09 0.22
rho_med 0.04 0.54 0.55 0.55 0.54 0.45 -0.25 -0.62 -0.65 -0.29 -0.01 0.82 0.84 0.75 0.82 0.72 0.74 1.00 0.88 0.76 0.64 0.22 0.38
rho_16 0.06 0.69 0.70 0.71 0.68 0.51 -0.22 -0.51 -0.40 -0.30 -0.05 0.78 0.86 0.85 0.74 0.61 0.51 0.88 1.00 0.50 0.40 0.30 0.45
rho_84 0.02 0.23 0.23 0.22 0.24 0.31 -0.23 -0.52 -0.90 -0.19 0.02 0.71 0.56 0.41 0.80 0.79 0.96 0.76 0.50 1.00 0.92 0.07 0.18
rho_std 0.17 0.25 0.22 0.20 0.27 0.45 -0.18 -0.43 -0.84 -0.14 0.04 0.72 0.52 0.36 0.79 0.87 0.98 0.64 0.40 0.92 1.00 0.06 0.17
snap 0.19 0.46 0.46 0.47 0.45 0.23 0.14 0.10 0.10 0.12 0.19 0.32 0.36 0.35 0.29 0.25 0.09 0.22 0.30 0.07 0.06 1.00 -0.19
PE_global 0.16 0.53 0.54 0.54 0.53 0.33 -0.14 -0.29 -0.21 -0.20 -0.09 0.48 0.52 0.55 0.43 0.36 0.22 0.38 0.45 0.18 0.17 -0.19 1.00
mf T T_med T_16 T_84 T_std Ne Ne_med Ne_16 Ne_84 Ne_std B B_med B_16 B_84 B_std rho rho_med rho_16 rho_84 rho_std snap PE_global
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75