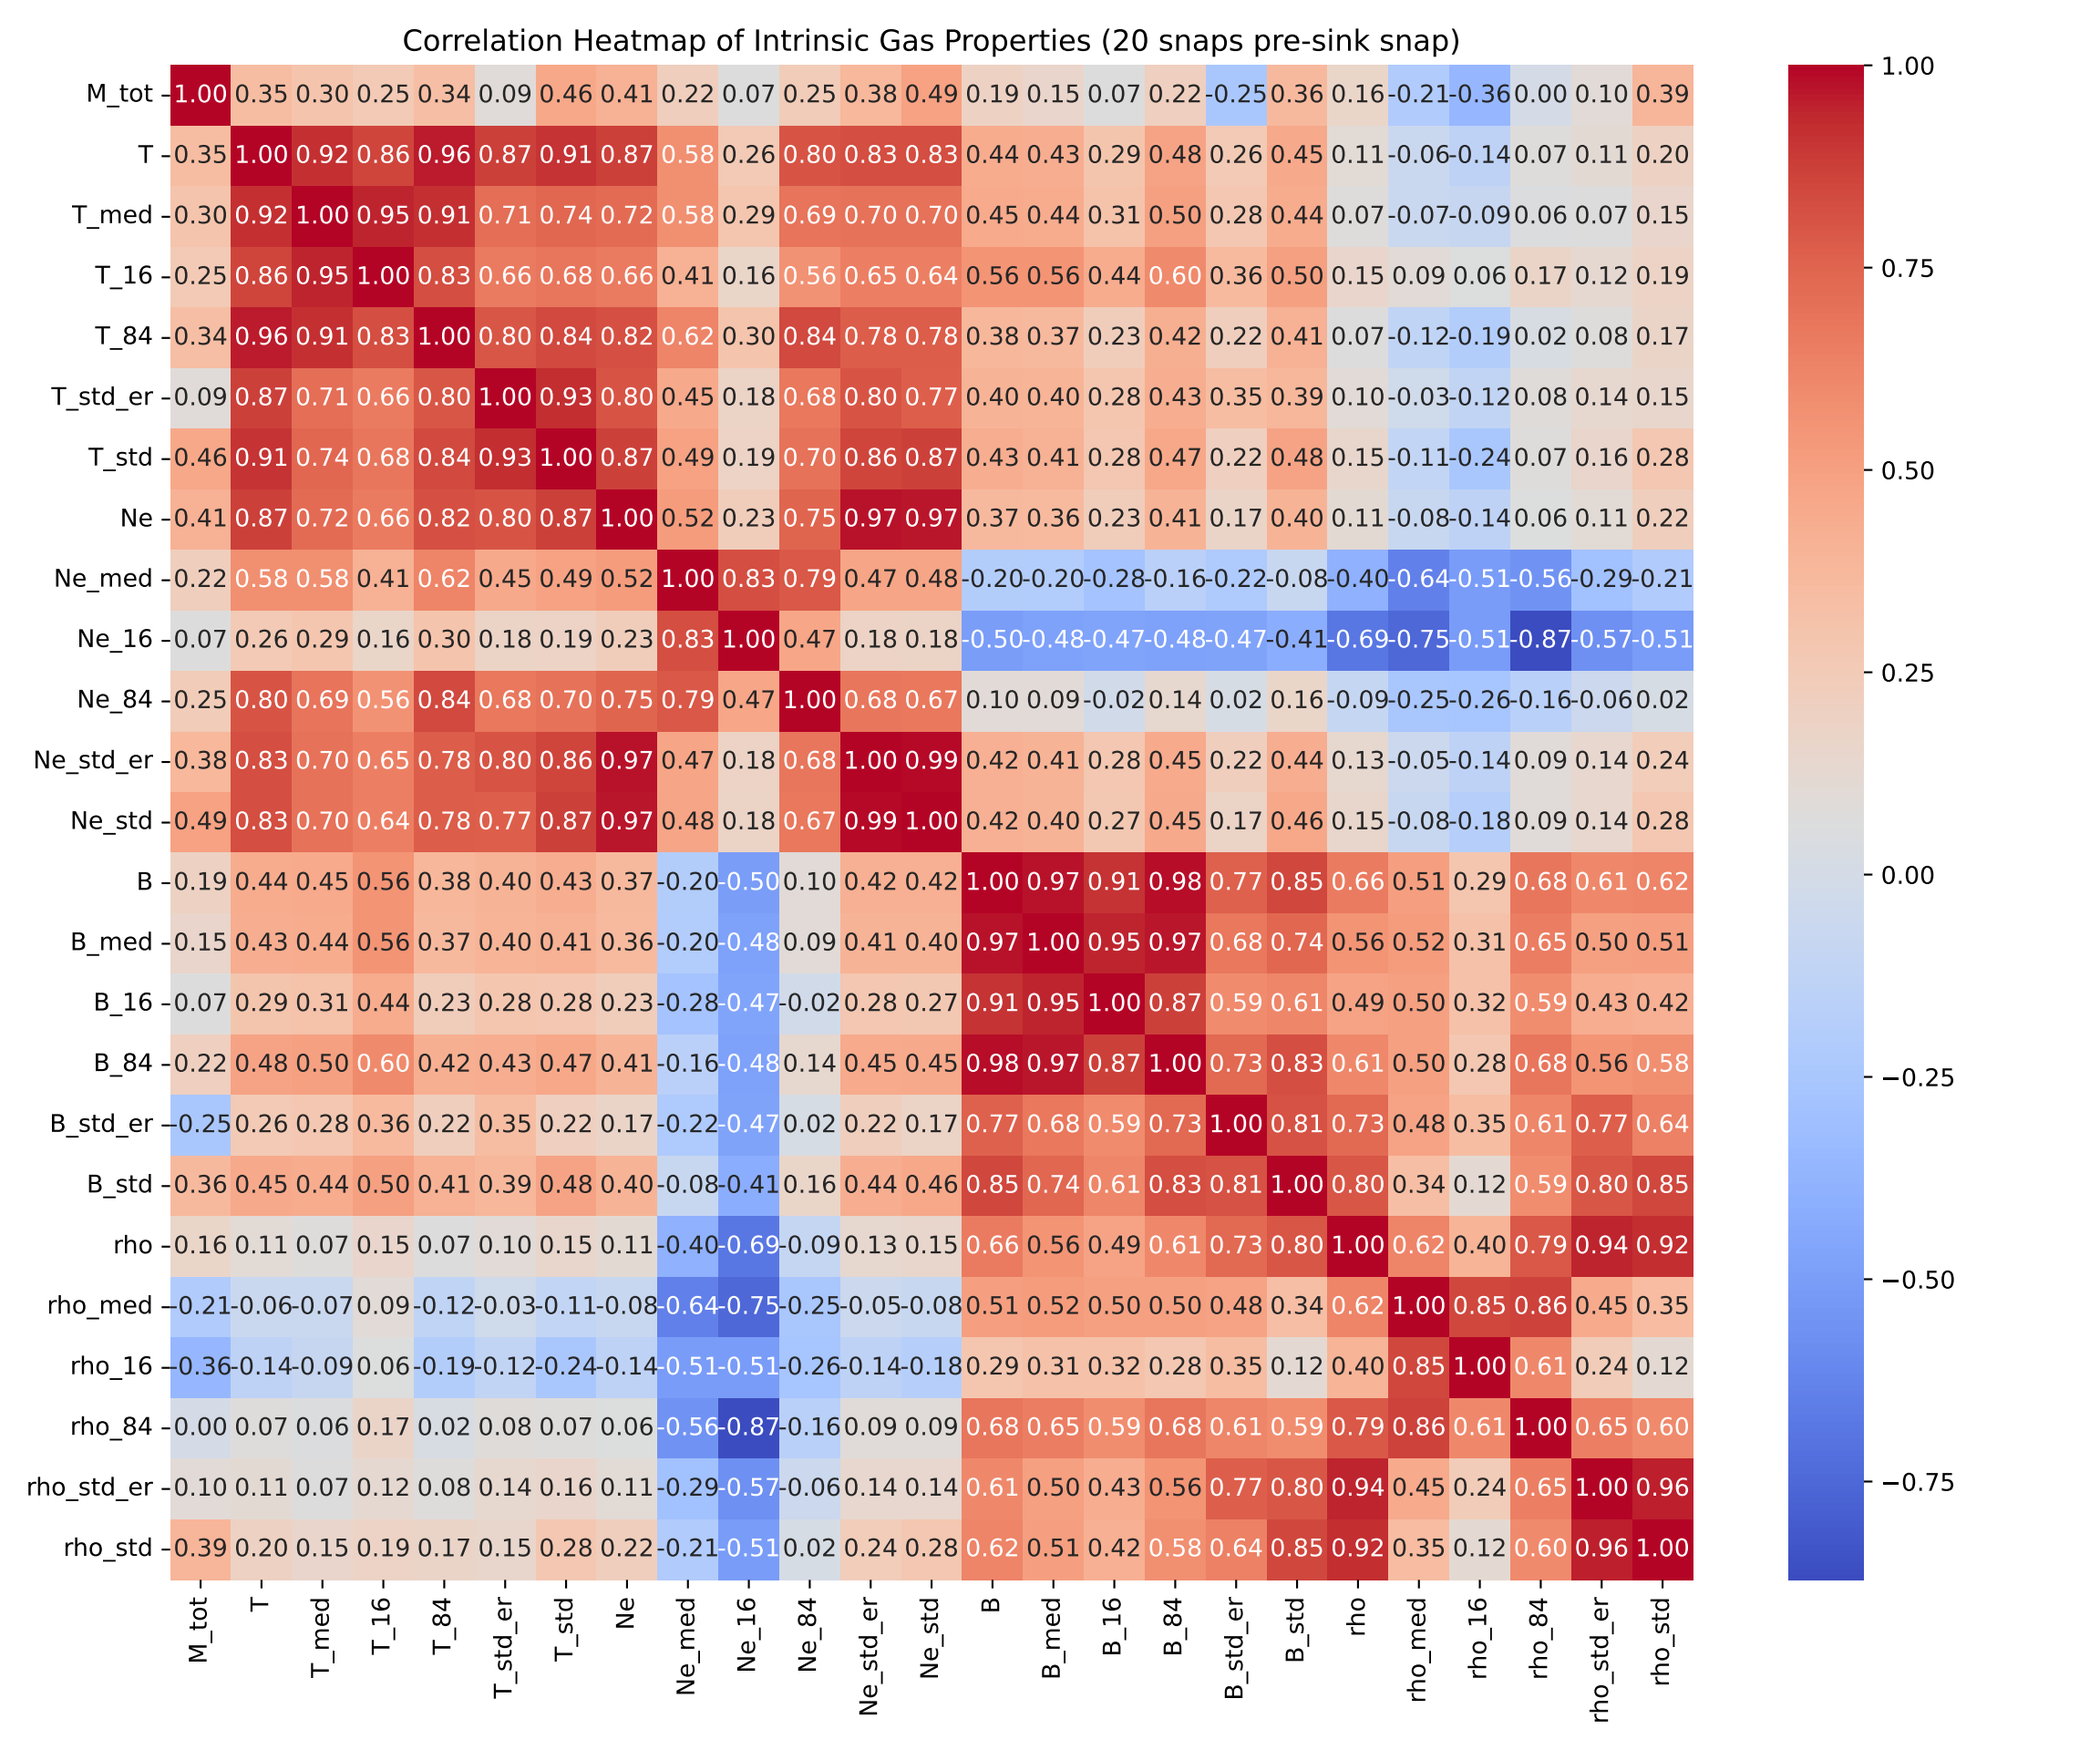
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (20 snaps pre-sink snap)
M_tot 1.00 0.35 0.30 0.25 0.34 0.09 0.46 0.41 0.22 0.07 0.25 0.38 0.49 0.19 0.15 0.07 0.22 -0.25 0.36 0.16 -0.21 -0.36 0.00 0.10 0.39
T 0.35 1.00 0.92 0.86 0.96 0.87 0.91 0.87 0.58 0.26 0.80 0.83 0.83 0.44 0.43 0.29 0.48 0.26 0.45 0.11 -0.06 -0.14 0.07 0.11 0.20
T_med 0.30 0.92 1.00 0.95 0.91 0.71 0.74 0.72 0.58 0.29 0.69 0.70 0.70 0.45 0.44 0.31 0.50 0.28 0.44 0.07 -0.07 -0.09 0.06 0.07 0.15
T_16 0.25 0.86 0.95 1.00 0.83 0.66 0.68 0.66 0.41 0.16 0.56 0.65 0.64 0.56 0.56 0.44 0.60 0.36 0.50 0.15 0.09 0.06 0.17 0.12 0.19
T_84 0.34 0.96 0.91 0.83 1.00 0.80 0.84 0.82 0.62 0.30 0.84 0.78 0.78 0.38 0.37 0.23 0.42 0.22 0.41 0.07 -0.12 -0.19 0.02 0.08 0.17
T_std_er 0.09 0.87 0.71 0.66 0.80 1.00 0.93 0.80 0.45 0.18 0.68 0.80 0.77 0.40 0.40 0.28 0.43 0.35 0.39 0.10 -0.03 -0.12 0.08 0.14 0.15
T_std 0.46 0.91 0.74 0.68 0.84 0.93 1.00 0.87 0.49 0.19 0.70 0.86 0.87 0.43 0.41 0.28 0.47 0.22 0.48 0.15 -0.11 -0.24 0.07 0.16 0.28
Ne 0.41 0.87 0.72 0.66 0.82 0.80 0.87 1.00 0.52 0.23 0.75 0.97 0.97 0.37 0.36 0.23 0.41 0.17 0.40 0.11 -0.08 -0.14 0.06 0.11 0.22
Ne_med 0.22 0.58 0.58 0.41 0.62 0.45 0.49 0.52 1.00 0.83 0.79 0.47 0.48 -0.20 -0.20 -0.28 -0.16 -0.22 -0.08 -0.40 -0.64 -0.51 -0.56 -0.29 -0.21
Ne_16 0.07 0.26 0.29 0.16 0.30 0.18 0.19 0.23 0.83 1.00 0.47 0.18 0.18 -0.50 -0.48 -0.47 -0.48 -0.47 -0.41 -0.69 -0.75 -0.51 -0.87 -0.57 -0.51
Ne_84 0.25 0.80 0.69 0.56 0.84 0.68 0.70 0.75 0.79 0.47 1.00 0.68 0.67 0.10 0.09 -0.02 0.14 0.02 0.16 -0.09 -0.25 -0.26 -0.16 -0.06 0.02
Ne_std_er 0.38 0.83 0.70 0.65 0.78 0.80 0.86 0.97 0.47 0.18 0.68 1.00 0.99 0.42 0.41 0.28 0.45 0.22 0.44 0.13 -0.05 -0.14 0.09 0.14 0.24
Ne_std 0.49 0.83 0.70 0.64 0.78 0.77 0.87 0.97 0.48 0.18 0.67 0.99 1.00 0.42 0.40 0.27 0.45 0.17 0.46 0.15 -0.08 -0.18 0.09 0.14 0.28
B 0.19 0.44 0.45 0.56 0.38 0.40 0.43 0.37 -0.20 -0.50 0.10 0.42 0.42 1.00 0.97 0.91 0.98 0.77 0.85 0.66 0.51 0.29 0.68 0.61 0.62
B_med 0.15 0.43 0.44 0.56 0.37 0.40 0.41 0.36 -0.20 -0.48 0.09 0.41 0.40 0.97 1.00 0.95 0.97 0.68 0.74 0.56 0.52 0.31 0.65 0.50 0.51
B_16 0.07 0.29 0.31 0.44 0.23 0.28 0.28 0.23 -0.28 -0.47 -0.02 0.28 0.27 0.91 0.95 1.00 0.87 0.59 0.61 0.49 0.50 0.32 0.59 0.43 0.42
B_84 0.22 0.48 0.50 0.60 0.42 0.43 0.47 0.41 -0.16 -0.48 0.14 0.45 0.45 0.98 0.97 0.87 1.00 0.73 0.83 0.61 0.50 0.28 0.68 0.56 0.58
B_std_er -0.25 0.26 0.28 0.36 0.22 0.35 0.22 0.17 -0.22 -0.47 0.02 0.22 0.17 0.77 0.68 0.59 0.73 1.00 0.81 0.73 0.48 0.35 0.61 0.77 0.64
B_std 0.36 0.45 0.44 0.50 0.41 0.39 0.48 0.40 -0.08 -0.41 0.16 0.44 0.46 0.85 0.74 0.61 0.83 0.81 1.00 0.80 0.34 0.12 0.59 0.80 0.85
rho 0.16 0.11 0.07 0.15 0.07 0.10 0.15 0.11 -0.40 -0.69 -0.09 0.13 0.15 0.66 0.56 0.49 0.61 0.73 0.80 1.00 0.62 0.40 0.79 0.94 0.92
rho_med -0.21 -0.06 -0.07 0.09 -0.12 -0.03 -0.11 -0.08 -0.64 -0.75 -0.25 -0.05 -0.08 0.51 0.52 0.50 0.50 0.48 0.34 0.62 1.00 0.85 0.86 0.45 0.35
rho_16 -0.36 -0.14 -0.09 0.06 -0.19 -0.12 -0.24 -0.14 -0.51 -0.51 -0.26 -0.14 -0.18 0.29 0.31 0.32 0.28 0.35 0.12 0.40 0.85 1.00 0.61 0.24 0.12
rho_84 0.00 0.07 0.06 0.17 0.02 0.08 0.07 0.06 -0.56 -0.87 -0.16 0.09 0.09 0.68 0.65 0.59 0.68 0.61 0.59 0.79 0.86 0.61 1.00 0.65 0.60
rho_std_er 0.10 0.11 0.07 0.12 0.08 0.14 0.16 0.11 -0.29 -0.57 -0.06 0.14 0.14 0.61 0.50 0.43 0.56 0.77 0.80 0.94 0.45 0.24 0.65 1.00 0.96
rho_std 0.39 0.20 0.15 0.19 0.17 0.15 0.28 0.22 -0.21 -0.51 0.02 0.24 0.28 0.62 0.51 0.42 0.58 0.64 0.85 0.92 0.35 0.12 0.60 0.96 1.00
M_tot T T_med T_16 T_84 T_std_er T_std Ne Ne_med Ne_16 Ne_84 Ne_std_er Ne_std B B_med B_16 B_84 B_std_er B_std rho rho_med rho_16 rho_84 rho_std_er rho_std
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75