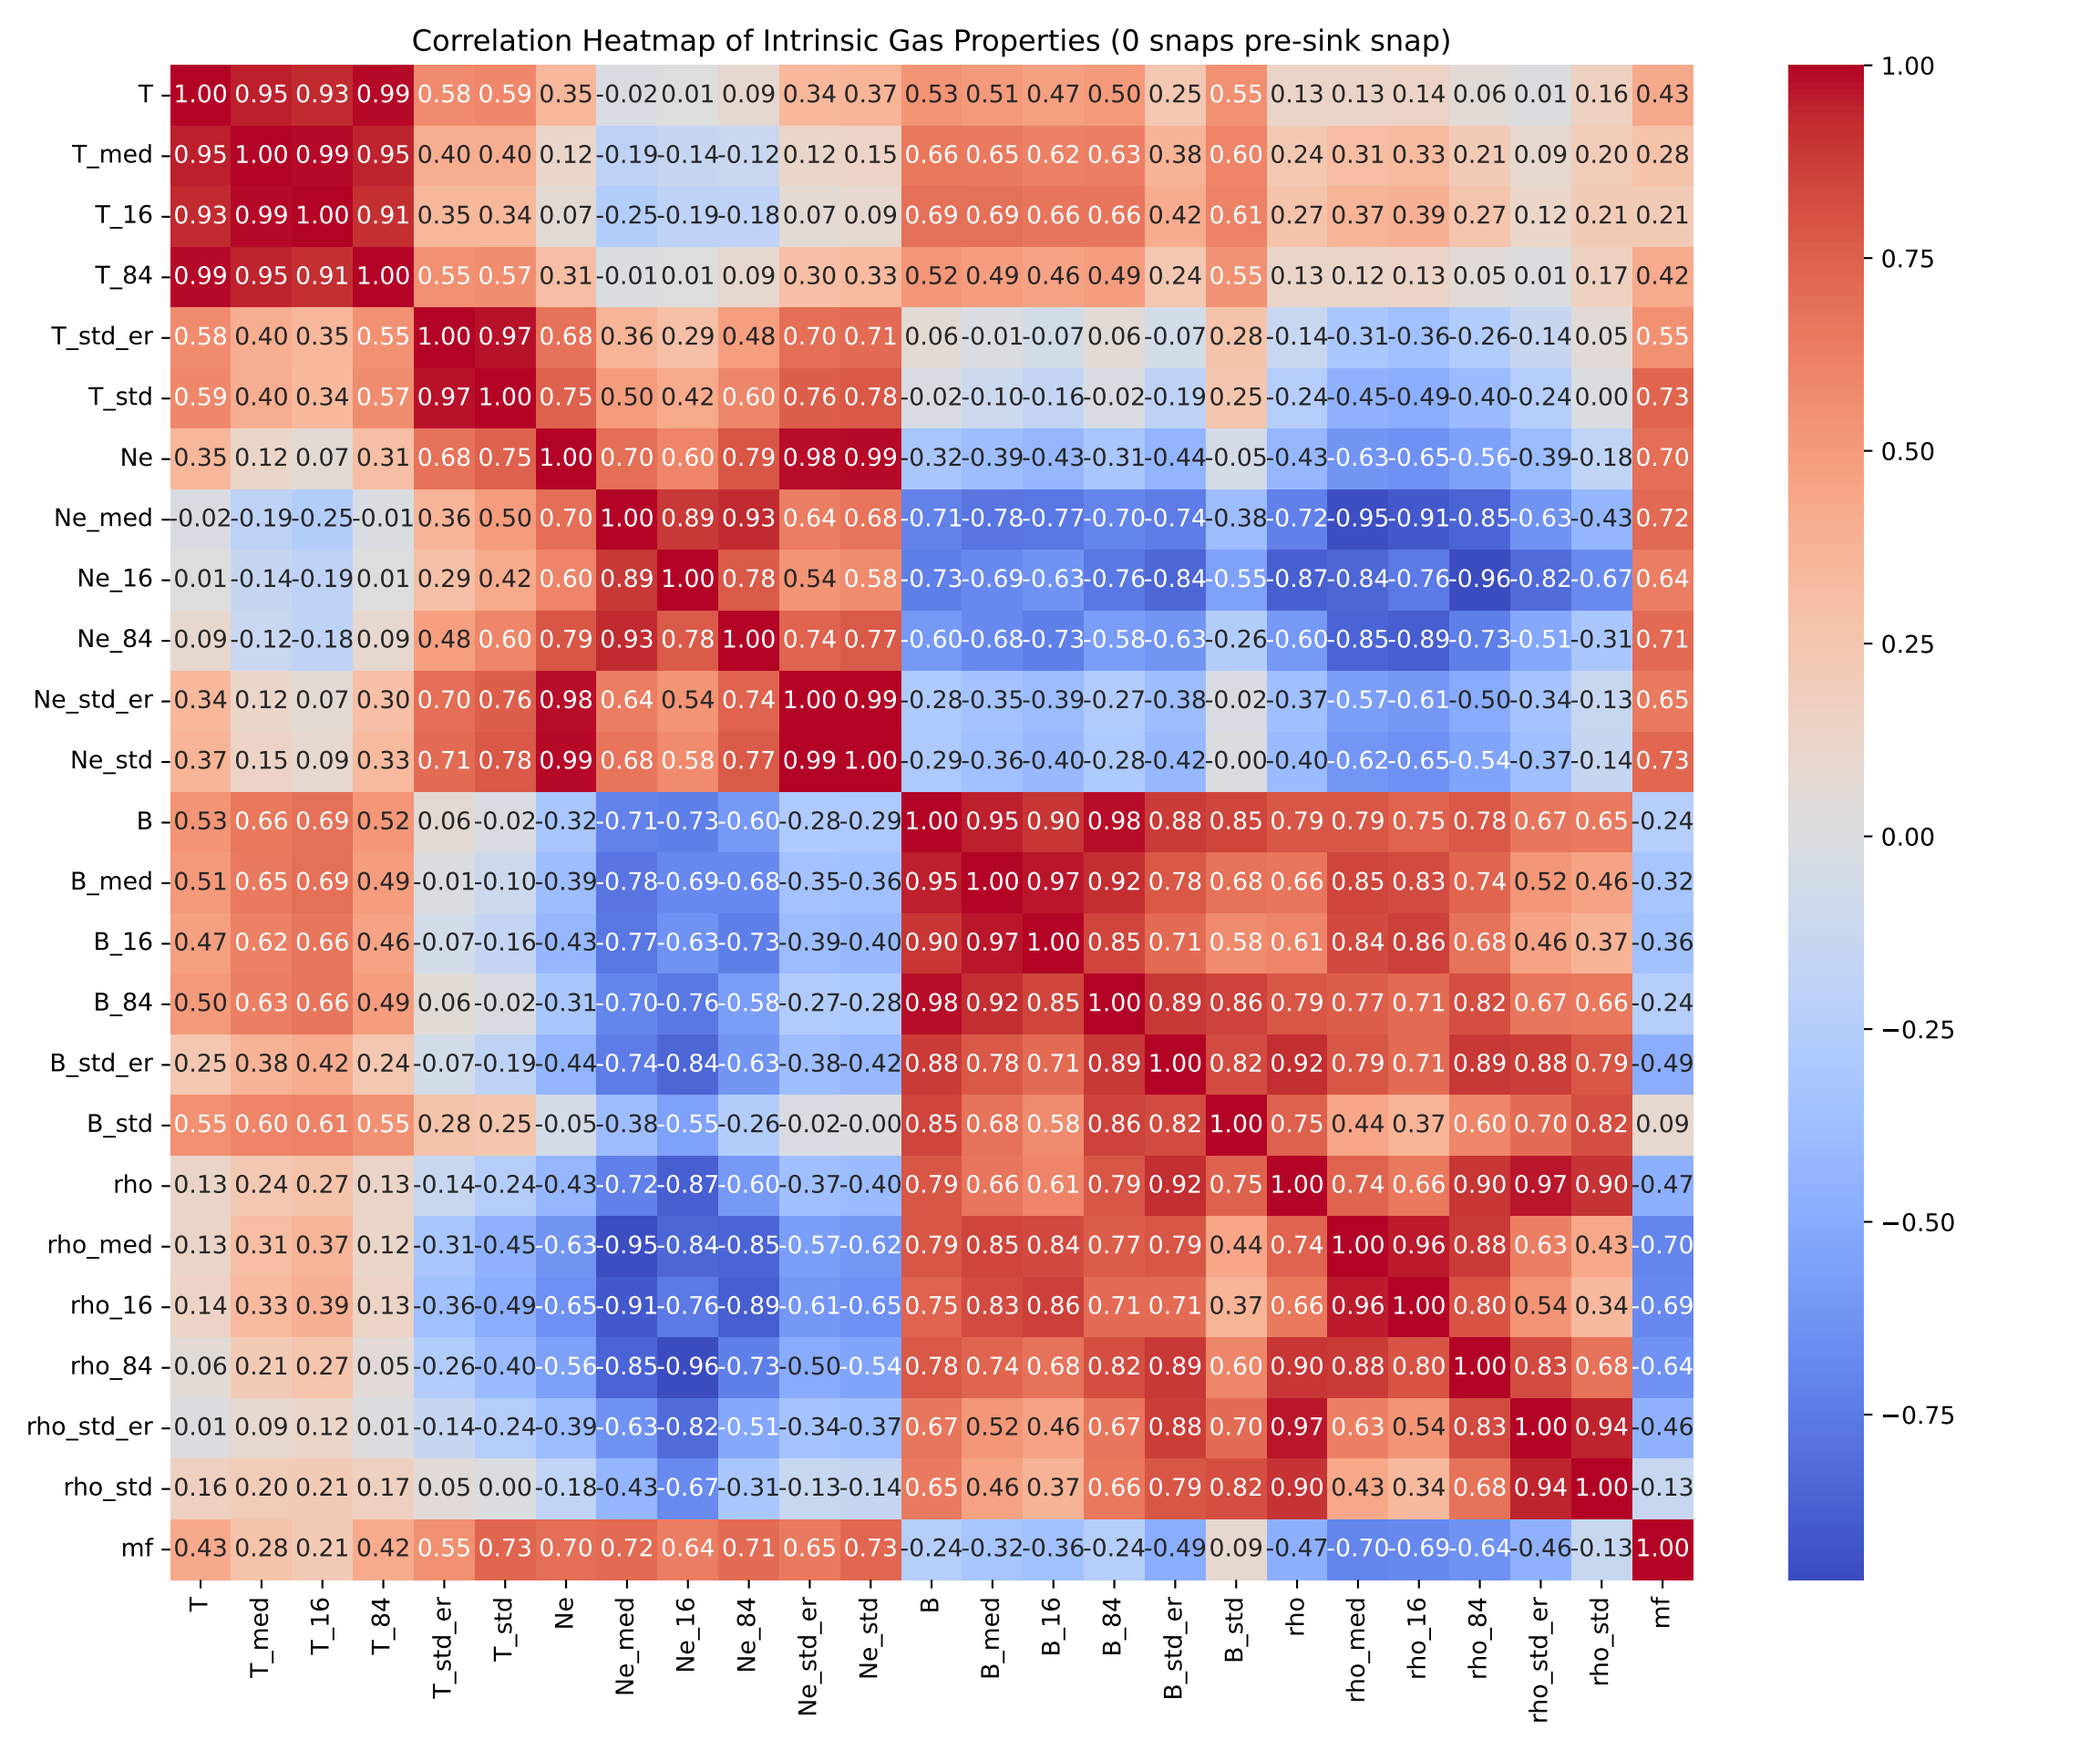
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (0 snaps pre-sink snap)
T 1.00 0.95 0.93 0.99 0.58 0.59 0.35 -0.02 0.01 0.09 0.34 0.37 0.53 0.51 0.47 0.50 0.25 0.55 0.13 0.13 0.14 0.06 0.01 0.16 0.43
T_med 0.95 1.00 0.99 0.95 0.40 0.40 0.12 -0.19 -0.14 -0.12 0.12 0.15 0.66 0.65 0.62 0.63 0.38 0.60 0.24 0.31 0.33 0.21 0.09 0.20 0.28
T_16 0.93 0.99 1.00 0.91 0.35 0.34 0.07 -0.25 -0.19 -0.18 0.07 0.09 0.69 0.69 0.66 0.66 0.42 0.61 0.27 0.37 0.39 0.27 0.12 0.21 0.21
T_84 0.99 0.95 0.91 1.00 0.55 0.57 0.31 -0.01 0.01 0.09 0.30 0.33 0.52 0.49 0.46 0.49 0.24 0.55 0.13 0.12 0.13 0.05 0.01 0.17 0.42
T_std_er 0.58 0.40 0.35 0.55 1.00 0.97 0.68 0.36 0.29 0.48 0.70 0.71 0.06 -0.01 -0.07 0.06 -0.07 0.28 -0.14 -0.31 -0.36 -0.26 -0.14 0.05 0.55
T_std 0.59 0.40 0.34 0.57 0.97 1.00 0.75 0.50 0.42 0.60 0.76 0.78 -0.02 -0.10 -0.16 -0.02 -0.19 0.25 -0.24 -0.45 -0.49 -0.40 -0.24 0.00 0.73
Ne 0.35 0.12 0.07 0.31 0.68 0.75 1.00 0.70 0.60 0.79 0.98 0.99 -0.32 -0.39 -0.43 -0.31 -0.44 -0.05 -0.43 -0.63 -0.65 -0.56 -0.39 -0.18 0.70
Ne_med -0.02 -0.19 -0.25 -0.01 0.36 0.50 0.70 1.00 0.89 0.93 0.64 0.68 -0.71 -0.78 -0.77 -0.70 -0.74 -0.38 -0.72 -0.95 -0.91 -0.85 -0.63 -0.43 0.72
Ne_16 0.01 -0.14 -0.19 0.01 0.29 0.42 0.60 0.89 1.00 0.78 0.54 0.58 -0.73 -0.69 -0.63 -0.76 -0.84 -0.55 -0.87 -0.84 -0.76 -0.96 -0.82 -0.67 0.64
Ne_84 0.09 -0.12 -0.18 0.09 0.48 0.60 0.79 0.93 0.78 1.00 0.74 0.77 -0.60 -0.68 -0.73 -0.58 -0.63 -0.26 -0.60 -0.85 -0.89 -0.73 -0.51 -0.31 0.71
Ne_std_er 0.34 0.12 0.07 0.30 0.70 0.76 0.98 0.64 0.54 0.74 1.00 0.99 -0.28 -0.35 -0.39 -0.27 -0.38 -0.02 -0.37 -0.57 -0.61 -0.50 -0.34 -0.13 0.65
Ne_std 0.37 0.15 0.09 0.33 0.71 0.78 0.99 0.68 0.58 0.77 0.99 1.00 -0.29 -0.36 -0.40 -0.28 -0.42 -0.00 -0.40 -0.62 -0.65 -0.54 -0.37 -0.14 0.73
B 0.53 0.66 0.69 0.52 0.06 -0.02 -0.32 -0.71 -0.73 -0.60 -0.28 -0.29 1.00 0.95 0.90 0.98 0.88 0.85 0.79 0.79 0.75 0.78 0.67 0.65 -0.24
B_med 0.51 0.65 0.69 0.49 -0.01 -0.10 -0.39 -0.78 -0.69 -0.68 -0.35 -0.36 0.95 1.00 0.97 0.92 0.78 0.68 0.66 0.85 0.83 0.74 0.52 0.46 -0.32
B_16 0.47 0.62 0.66 0.46 -0.07 -0.16 -0.43 -0.77 -0.63 -0.73 -0.39 -0.40 0.90 0.97 1.00 0.85 0.71 0.58 0.61 0.84 0.86 0.68 0.46 0.37 -0.36
B_84 0.50 0.63 0.66 0.49 0.06 -0.02 -0.31 -0.70 -0.76 -0.58 -0.27 -0.28 0.98 0.92 0.85 1.00 0.89 0.86 0.79 0.77 0.71 0.82 0.67 0.66 -0.24
B_std_er 0.25 0.38 0.42 0.24 -0.07 -0.19 -0.44 -0.74 -0.84 -0.63 -0.38 -0.42 0.88 0.78 0.71 0.89 1.00 0.82 0.92 0.79 0.71 0.89 0.88 0.79 -0.49
B_std 0.55 0.60 0.61 0.55 0.28 0.25 -0.05 -0.38 -0.55 -0.26 -0.02 -0.00 0.85 0.68 0.58 0.86 0.82 1.00 0.75 0.44 0.37 0.60 0.70 0.82 0.09
rho 0.13 0.24 0.27 0.13 -0.14 -0.24 -0.43 -0.72 -0.87 -0.60 -0.37 -0.40 0.79 0.66 0.61 0.79 0.92 0.75 1.00 0.74 0.66 0.90 0.97 0.90 -0.47
rho_med 0.13 0.31 0.37 0.12 -0.31 -0.45 -0.63 -0.95 -0.84 -0.85 -0.57 -0.62 0.79 0.85 0.84 0.77 0.79 0.44 0.74 1.00 0.96 0.88 0.63 0.43 -0.70
rho_16 0.14 0.33 0.39 0.13 -0.36 -0.49 -0.65 -0.91 -0.76 -0.89 -0.61 -0.65 0.75 0.83 0.86 0.71 0.71 0.37 0.66 0.96 1.00 0.80 0.54 0.34 -0.69
rho_84 0.06 0.21 0.27 0.05 -0.26 -0.40 -0.56 -0.85 -0.96 -0.73 -0.50 -0.54 0.78 0.74 0.68 0.82 0.89 0.60 0.90 0.88 0.80 1.00 0.83 0.68 -0.64
rho_std_er 0.01 0.09 0.12 0.01 -0.14 -0.24 -0.39 -0.63 -0.82 -0.51 -0.34 -0.37 0.67 0.52 0.46 0.67 0.88 0.70 0.97 0.63 0.54 0.83 1.00 0.94 -0.46
rho_std 0.16 0.20 0.21 0.17 0.05 0.00 -0.18 -0.43 -0.67 -0.31 -0.13 -0.14 0.65 0.46 0.37 0.66 0.79 0.82 0.90 0.43 0.34 0.68 0.94 1.00 -0.13
mf 0.43 0.28 0.21 0.42 0.55 0.73 0.70 0.72 0.64 0.71 0.65 0.73 -0.24 -0.32 -0.36 -0.24 -0.49 0.09 -0.47 -0.70 -0.69 -0.64 -0.46 -0.13 1.00
T
T_med
T_16
T_84
T_std_er
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std_er
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std_er
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std_er
rho_std
mf
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75