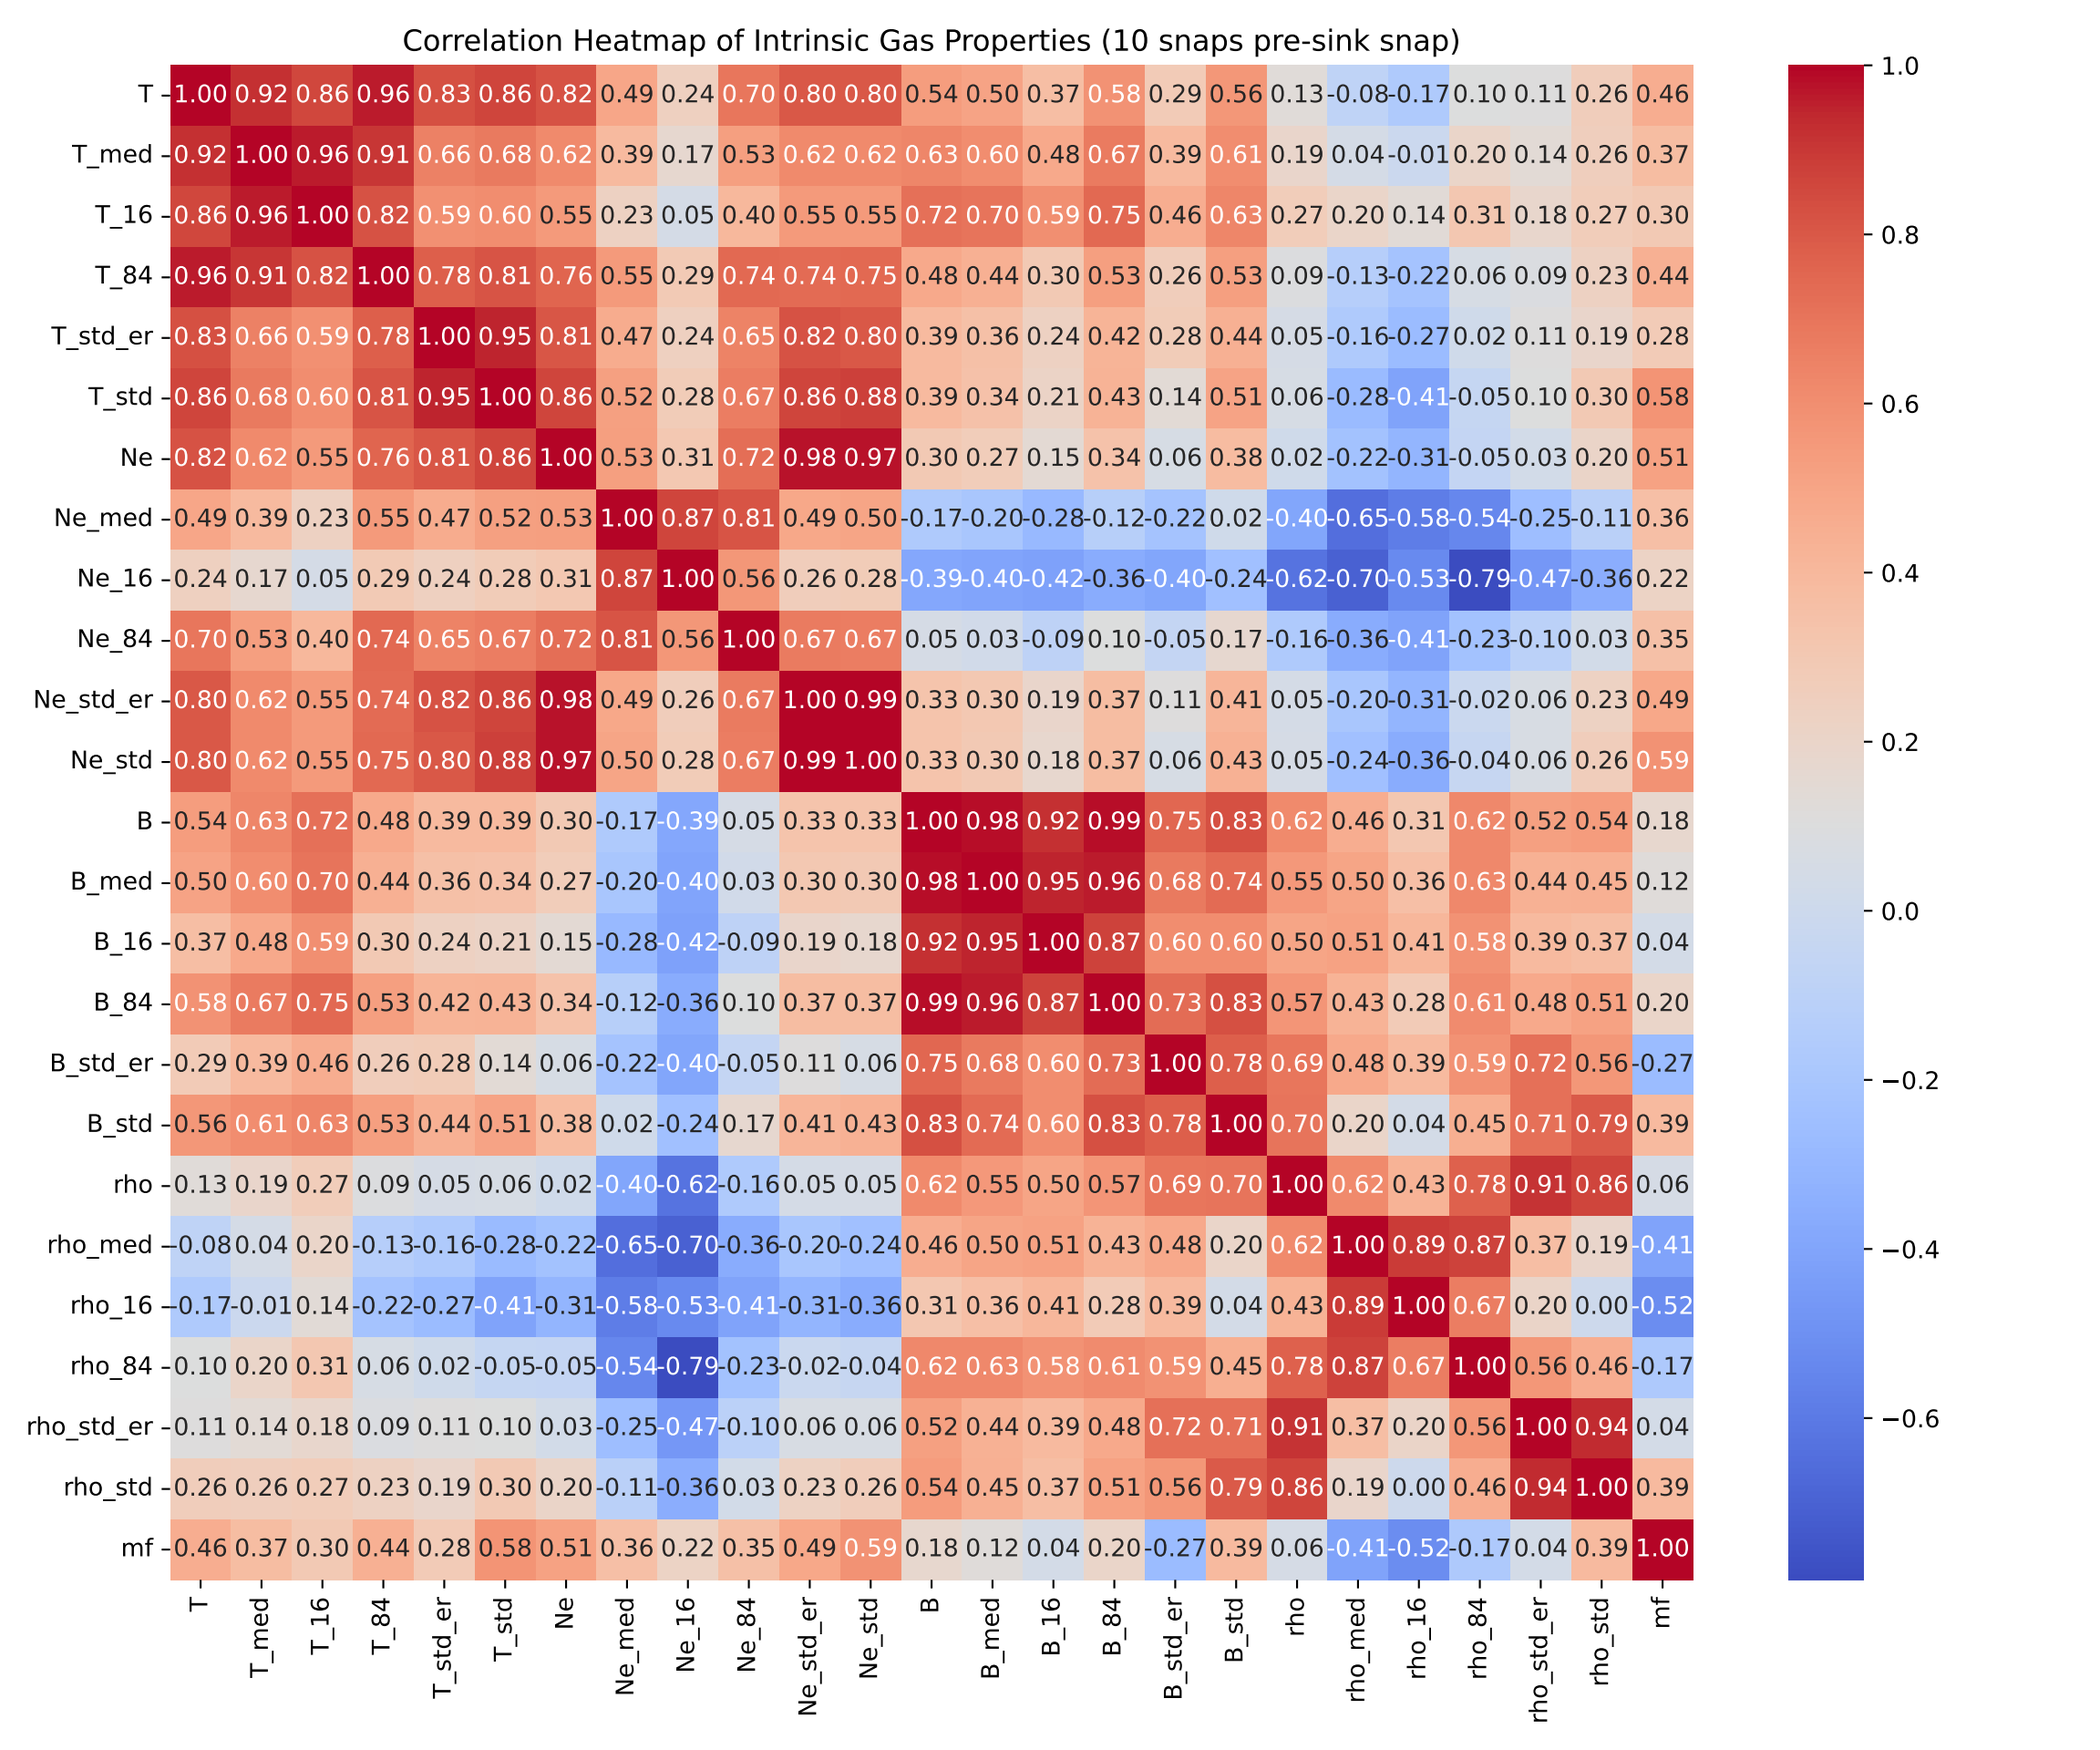
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (10 snaps pre-sink snap)
T 1.00 0.92 0.86 0.96 0.83 0.86 0.82 0.49 0.24 0.70 0.80 0.80 0.54 0.50 0.37 0.58 0.29 0.56 0.13 -0.08 -0.17 0.10 0.11 0.26 0.46
T_med 0.92 1.00 0.96 0.91 0.66 0.68 0.62 0.39 0.17 0.53 0.62 0.62 0.63 0.60 0.48 0.67 0.39 0.61 0.19 0.04 -0.01 0.20 0.14 0.26 0.37
T_16 0.86 0.96 1.00 0.82 0.59 0.60 0.55 0.23 0.05 0.40 0.55 0.55 0.72 0.70 0.59 0.75 0.46 0.63 0.27 0.20 0.14 0.31 0.18 0.27 0.30
T_84 0.96 0.91 0.82 1.00 0.78 0.81 0.76 0.55 0.29 0.74 0.74 0.75 0.48 0.44 0.30 0.53 0.26 0.53 0.09 -0.13 -0.22 0.06 0.09 0.23 0.44
T_std_er 0.83 0.66 0.59 0.78 1.00 0.95 0.81 0.47 0.24 0.65 0.82 0.80 0.39 0.36 0.24 0.42 0.28 0.44 0.05 -0.16 -0.27 0.02 0.11 0.19 0.28
T_std 0.86 0.68 0.60 0.81 0.95 1.00 0.86 0.52 0.28 0.67 0.86 0.88 0.39 0.34 0.21 0.43 0.14 0.51 0.06 -0.28 -0.41 -0.05 0.10 0.30 0.58
Ne 0.82 0.62 0.55 0.76 0.81 0.86 1.00 0.53 0.31 0.72 0.98 0.97 0.30 0.27 0.15 0.34 0.06 0.38 0.02 -0.22 -0.31 -0.05 0.03 0.20 0.51
Ne_med 0.49 0.39 0.23 0.55 0.47 0.52 0.53 1.00 0.87 0.81 0.49 0.50 -0.17 -0.20 -0.28 -0.12 -0.22 0.02 -0.40 -0.65 -0.58 -0.54 -0.25 -0.11 0.36
Ne_16 0.24 0.17 0.05 0.29 0.24 0.28 0.31 0.87 1.00 0.56 0.26 0.28 -0.39 -0.40 -0.42 -0.36 -0.40 -0.24 -0.62 -0.70 -0.53 -0.79 -0.47 -0.36 0.22
Ne_84 0.70 0.53 0.40 0.74 0.65 0.67 0.72 0.81 0.56 1.00 0.67 0.67 0.05 0.03 -0.09 0.10 -0.05 0.17 -0.16 -0.36 -0.41 -0.23 -0.10 0.03 0.35
Ne_std_er 0.80 0.62 0.55 0.74 0.82 0.86 0.98 0.49 0.26 0.67 1.00 0.99 0.33 0.30 0.19 0.37 0.11 0.41 0.05 -0.20 -0.31 -0.02 0.06 0.23 0.49
Ne_std 0.80 0.62 0.55 0.75 0.80 0.88 0.97 0.50 0.28 0.67 0.99 1.00 0.33 0.30 0.18 0.37 0.06 0.43 0.05 -0.24 -0.36 -0.04 0.06 0.26 0.59
B 0.54 0.63 0.72 0.48 0.39 0.39 0.30 -0.17 -0.39 0.05 0.33 0.33 1.00 0.98 0.92 0.99 0.75 0.83 0.62 0.46 0.31 0.62 0.52 0.54 0.18
B_med 0.50 0.60 0.70 0.44 0.36 0.34 0.27 -0.20 -0.40 0.03 0.30 0.30 0.98 1.00 0.95 0.96 0.68 0.74 0.55 0.50 0.36 0.63 0.44 0.45 0.12
B_16 0.37 0.48 0.59 0.30 0.24 0.21 0.15 -0.28 -0.42 -0.09 0.19 0.18 0.92 0.95 1.00 0.87 0.60 0.60 0.50 0.51 0.41 0.58 0.39 0.37 0.04
B_84 0.58 0.67 0.75 0.53 0.42 0.43 0.34 -0.12 -0.36 0.10 0.37 0.37 0.99 0.96 0.87 1.00 0.73 0.83 0.57 0.43 0.28 0.61 0.48 0.51 0.20
B_std_er 0.29 0.39 0.46 0.26 0.28 0.14 0.06 -0.22 -0.40 -0.05 0.11 0.06 0.75 0.68 0.60 0.73 1.00 0.78 0.69 0.48 0.39 0.59 0.72 0.56 -0.27
B_std 0.56 0.61 0.63 0.53 0.44 0.51 0.38 0.02 -0.24 0.17 0.41 0.43 0.83 0.74 0.60 0.83 0.78 1.00 0.70 0.20 0.04 0.45 0.71 0.79 0.39
rho 0.13 0.19 0.27 0.09 0.05 0.06 0.02 -0.40 -0.62 -0.16 0.05 0.05 0.62 0.55 0.50 0.57 0.69 0.70 1.00 0.62 0.43 0.78 0.91 0.86 0.06
rho_med -0.08 0.04 0.20 -0.13 -0.16 -0.28 -0.22 -0.65 -0.70 -0.36 -0.20 -0.24 0.46 0.50 0.51 0.43 0.48 0.20 0.62 1.00 0.89 0.87 0.37 0.19 -0.41
rho_16 -0.17 -0.01 0.14 -0.22 -0.27 -0.41 -0.31 -0.58 -0.53 -0.41 -0.31 -0.36 0.31 0.36 0.41 0.28 0.39 0.04 0.43 0.89 1.00 0.67 0.20 0.00 -0.52
rho_84 0.10 0.20 0.31 0.06 0.02 -0.05 -0.05 -0.54 -0.79 -0.23 -0.02 -0.04 0.62 0.63 0.58 0.61 0.59 0.45 0.78 0.87 0.67 1.00 0.56 0.46 -0.17
rho_std_er 0.11 0.14 0.18 0.09 0.11 0.10 0.03 -0.25 -0.47 -0.10 0.06 0.06 0.52 0.44 0.39 0.48 0.72 0.71 0.91 0.37 0.20 0.56 1.00 0.94 0.04
rho_std 0.26 0.26 0.27 0.23 0.19 0.30 0.20 -0.11 -0.36 0.03 0.23 0.26 0.54 0.45 0.37 0.51 0.56 0.79 0.86 0.19 0.00 0.46 0.94 1.00 0.39
mf 0.46 0.37 0.30 0.44 0.28 0.58 0.51 0.36 0.22 0.35 0.49 0.59 0.18 0.12 0.04 0.20 -0.27 0.39 0.06 -0.41 -0.52 -0.17 0.04 0.39 1.00
T
T_med
T_16
T_84
T_std_er
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std_er
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std_er
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std_er
rho_std
mf
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6