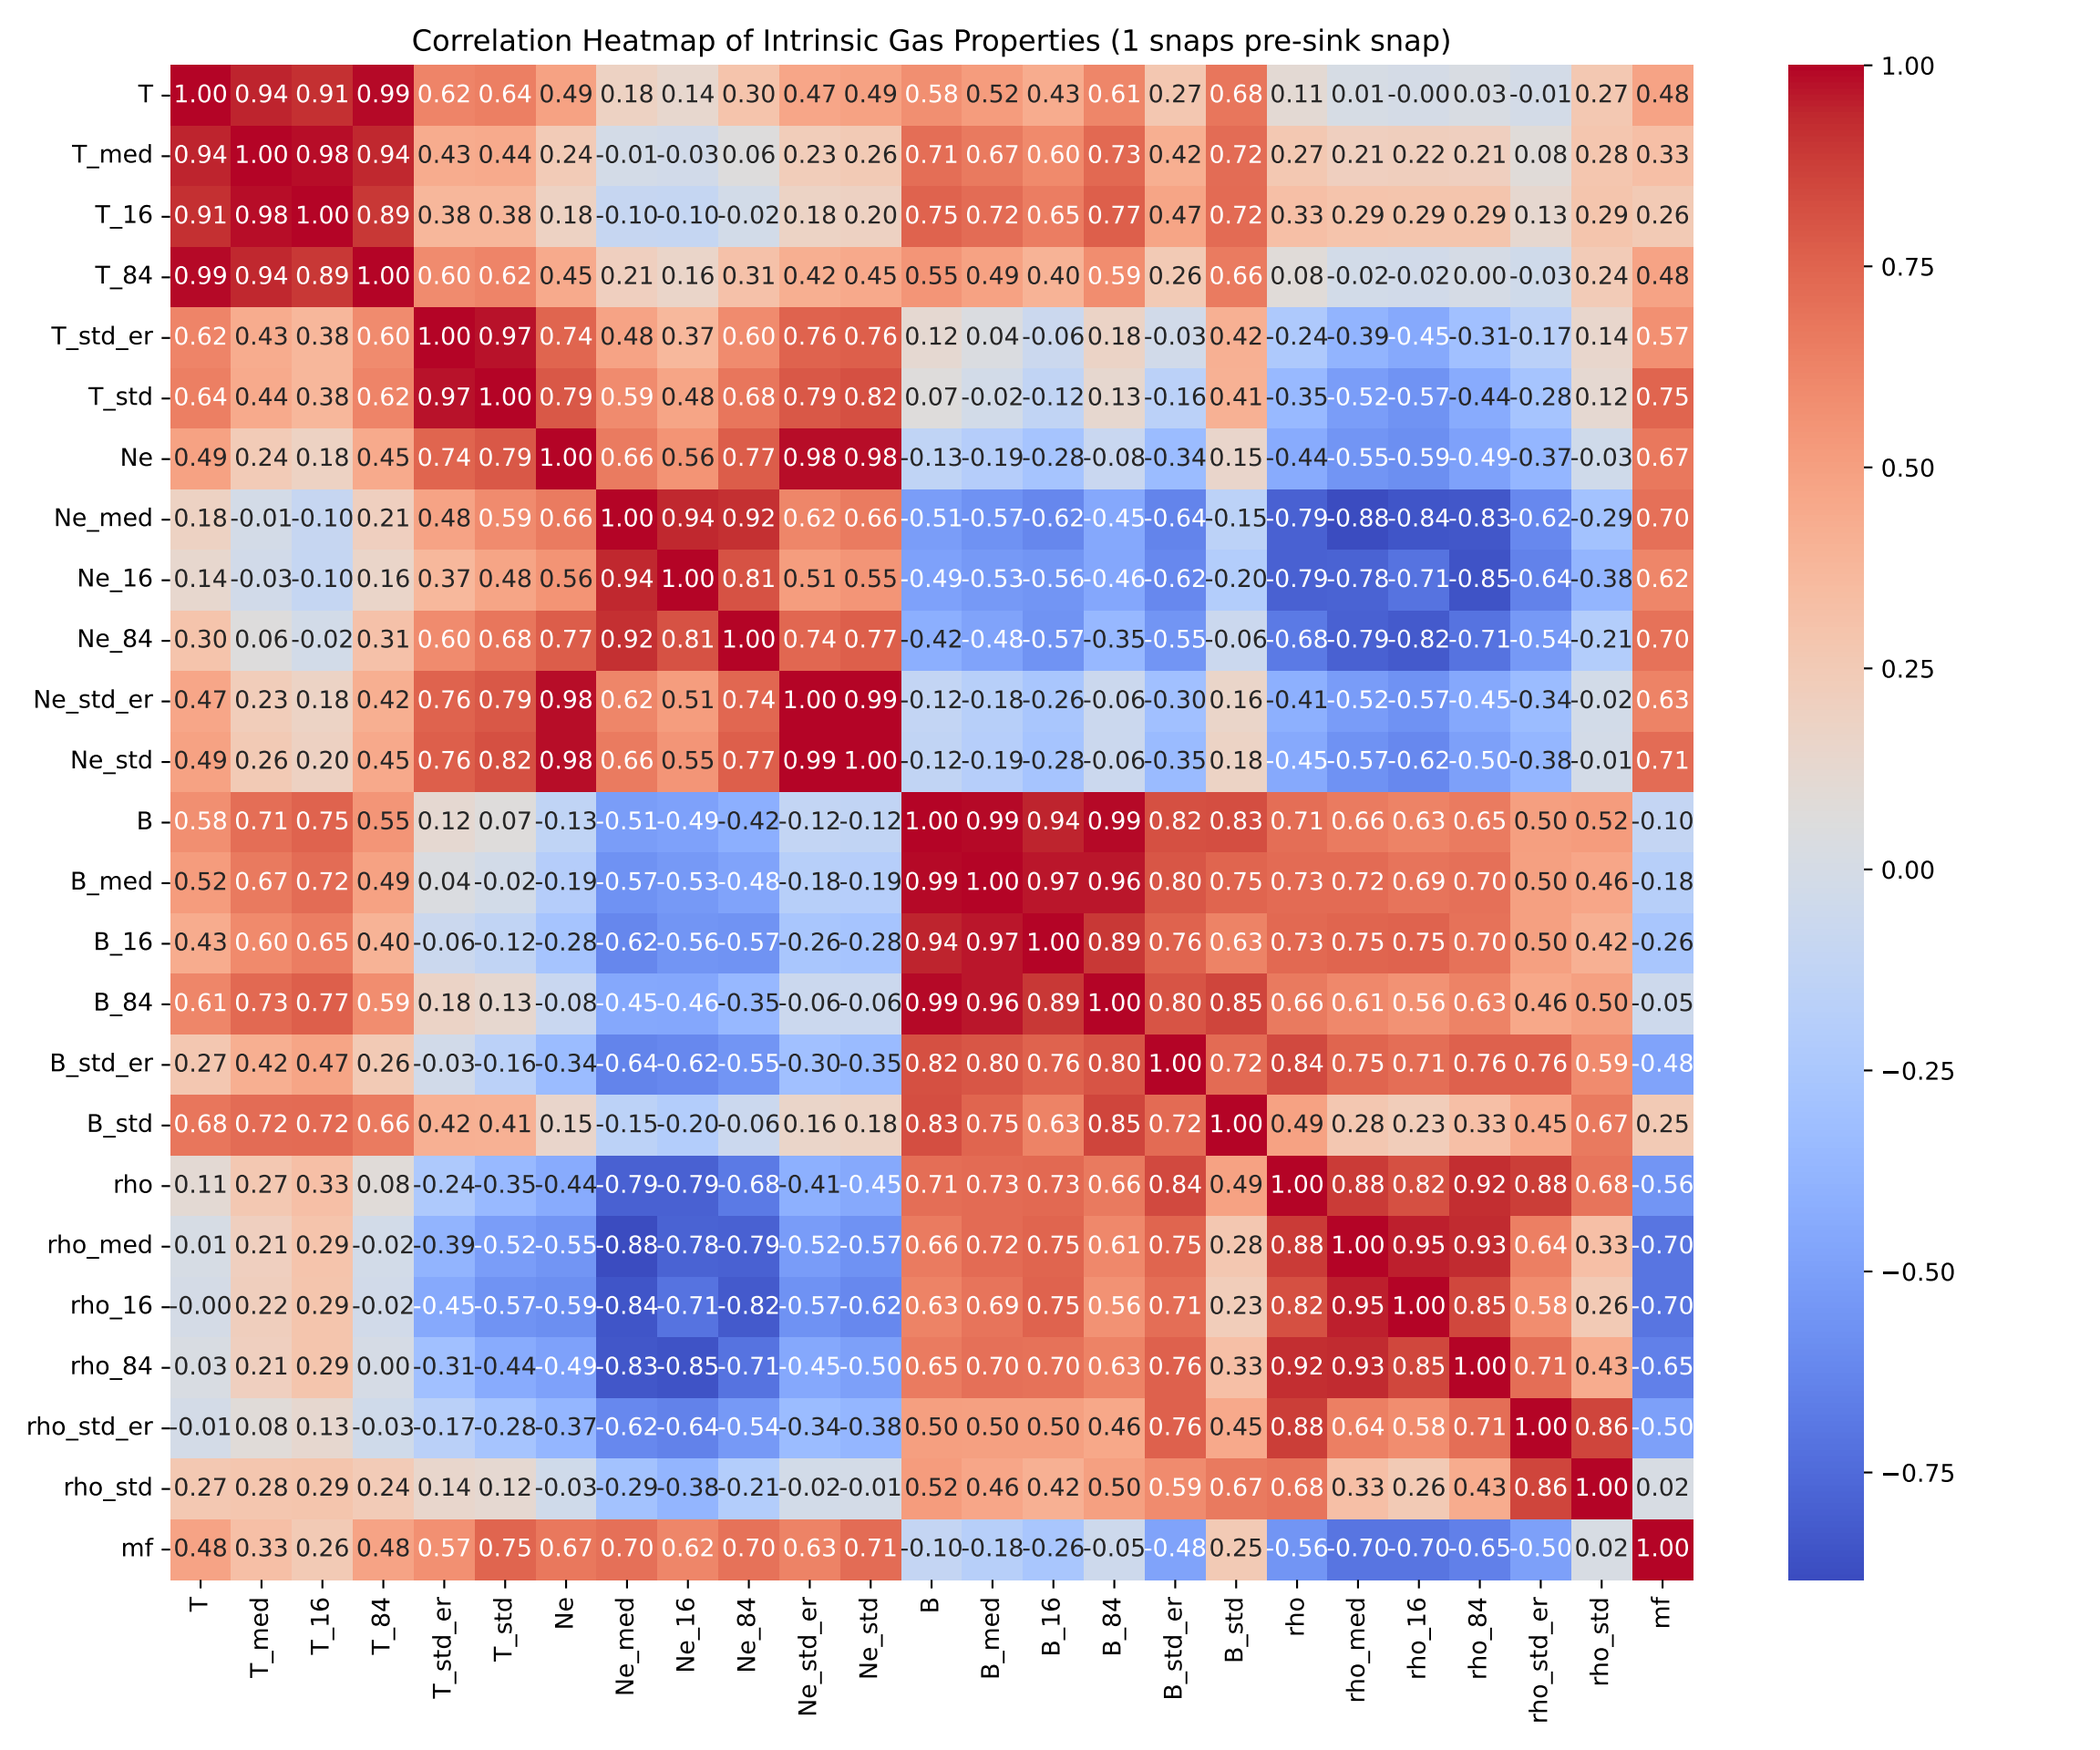
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (1 snaps pre-sink snap)
T 1.00 0.94 0.91 0.99 0.62 0.64 0.49 0.18 0.14 0.30 0.47 0.49 0.58 0.52 0.43 0.61 0.27 0.68 0.11 0.01 -0.00 0.03 -0.01 0.27 0.48
T_med 0.94 1.00 0.98 0.94 0.43 0.44 0.24 -0.01 -0.03 0.06 0.23 0.26 0.71 0.67 0.60 0.73 0.42 0.72 0.27 0.21 0.22 0.21 0.08 0.28 0.33
T_16 0.91 0.98 1.00 0.89 0.38 0.38 0.18 -0.10 -0.10 -0.02 0.18 0.20 0.75 0.72 0.65 0.77 0.47 0.72 0.33 0.29 0.29 0.29 0.13 0.29 0.26
T_84 0.99 0.94 0.89 1.00 0.60 0.62 0.45 0.21 0.16 0.31 0.42 0.45 0.55 0.49 0.40 0.59 0.26 0.66 0.08 -0.02 -0.02 0.00 -0.03 0.24 0.48
T_std_er 0.62 0.43 0.38 0.60 1.00 0.97 0.74 0.48 0.37 0.60 0.76 0.76 0.12 0.04 -0.06 0.18 -0.03 0.42 -0.24 -0.39 -0.45 -0.31 -0.17 0.14 0.57
T_std 0.64 0.44 0.38 0.62 0.97 1.00 0.79 0.59 0.48 0.68 0.79 0.82 0.07 -0.02 -0.12 0.13 -0.16 0.41 -0.35 -0.52 -0.57 -0.44 -0.28 0.12 0.75
Ne 0.49 0.24 0.18 0.45 0.74 0.79 1.00 0.66 0.56 0.77 0.98 0.98 -0.13 -0.19 -0.28 -0.08 -0.34 0.15 -0.44 -0.55 -0.59 -0.49 -0.37 -0.03 0.67
Ne_med 0.18 -0.01 -0.10 0.21 0.48 0.59 0.66 1.00 0.94 0.92 0.62 0.66 -0.51 -0.57 -0.62 -0.45 -0.64 -0.15 -0.79 -0.88 -0.84 -0.83 -0.62 -0.29 0.70
Ne_16 0.14 -0.03 -0.10 0.16 0.37 0.48 0.56 0.94 1.00 0.81 0.51 0.55 -0.49 -0.53 -0.56 -0.46 -0.62 -0.20 -0.79 -0.78 -0.71 -0.85 -0.64 -0.38 0.62
Ne_84 0.30 0.06 -0.02 0.31 0.60 0.68 0.77 0.92 0.81 1.00 0.74 0.77 -0.42 -0.48 -0.57 -0.35 -0.55 -0.06 -0.68 -0.79 -0.82 -0.71 -0.54 -0.21 0.70
Ne_std_er 0.47 0.23 0.18 0.42 0.76 0.79 0.98 0.62 0.51 0.74 1.00 0.99 -0.12 -0.18 -0.26 -0.06 -0.30 0.16 -0.41 -0.52 -0.57 -0.45 -0.34 -0.02 0.63
Ne_std 0.49 0.26 0.20 0.45 0.76 0.82 0.98 0.66 0.55 0.77 0.99 1.00 -0.12 -0.19 -0.28 -0.06 -0.35 0.18 -0.45 -0.57 -0.62 -0.50 -0.38 -0.01 0.71
B 0.58 0.71 0.75 0.55 0.12 0.07 -0.13 -0.51 -0.49 -0.42 -0.12 -0.12 1.00 0.99 0.94 0.99 0.82 0.83 0.71 0.66 0.63 0.65 0.50 0.52 -0.10
B_med 0.52 0.67 0.72 0.49 0.04 -0.02 -0.19 -0.57 -0.53 -0.48 -0.18 -0.19 0.99 1.00 0.97 0.96 0.80 0.75 0.73 0.72 0.69 0.70 0.50 0.46 -0.18
B_16 0.43 0.60 0.65 0.40 -0.06 -0.12 -0.28 -0.62 -0.56 -0.57 -0.26 -0.28 0.94 0.97 1.00 0.89 0.76 0.63 0.73 0.75 0.75 0.70 0.50 0.42 -0.26
B_84 0.61 0.73 0.77 0.59 0.18 0.13 -0.08 -0.45 -0.46 -0.35 -0.06 -0.06 0.99 0.96 0.89 1.00 0.80 0.85 0.66 0.61 0.56 0.63 0.46 0.50 -0.05
B_std_er 0.27 0.42 0.47 0.26 -0.03 -0.16 -0.34 -0.64 -0.62 -0.55 -0.30 -0.35 0.82 0.80 0.76 0.80 1.00 0.72 0.84 0.75 0.71 0.76 0.76 0.59 -0.48
B_std 0.68 0.72 0.72 0.66 0.42 0.41 0.15 -0.15 -0.20 -0.06 0.16 0.18 0.83 0.75 0.63 0.85 0.72 1.00 0.49 0.28 0.23 0.33 0.45 0.67 0.25
rho 0.11 0.27 0.33 0.08 -0.24 -0.35 -0.44 -0.79 -0.79 -0.68 -0.41 -0.45 0.71 0.73 0.73 0.66 0.84 0.49 1.00 0.88 0.82 0.92 0.88 0.68 -0.56
rho_med 0.01 0.21 0.29 -0.02 -0.39 -0.52 -0.55 -0.88 -0.78 -0.79 -0.52 -0.57 0.66 0.72 0.75 0.61 0.75 0.28 0.88 1.00 0.95 0.93 0.64 0.33 -0.70
rho_16 -0.00 0.22 0.29 -0.02 -0.45 -0.57 -0.59 -0.84 -0.71 -0.82 -0.57 -0.62 0.63 0.69 0.75 0.56 0.71 0.23 0.82 0.95 1.00 0.85 0.58 0.26 -0.70
rho_84 0.03 0.21 0.29 0.00 -0.31 -0.44 -0.49 -0.83 -0.85 -0.71 -0.45 -0.50 0.65 0.70 0.70 0.63 0.76 0.33 0.92 0.93 0.85 1.00 0.71 0.43 -0.65
rho_std_er -0.01 0.08 0.13 -0.03 -0.17 -0.28 -0.37 -0.62 -0.64 -0.54 -0.34 -0.38 0.50 0.50 0.50 0.46 0.76 0.45 0.88 0.64 0.58 0.71 1.00 0.86 -0.50
rho_std 0.27 0.28 0.29 0.24 0.14 0.12 -0.03 -0.29 -0.38 -0.21 -0.02 -0.01 0.52 0.46 0.42 0.50 0.59 0.67 0.68 0.33 0.26 0.43 0.86 1.00 0.02
mf 0.48 0.33 0.26 0.48 0.57 0.75 0.67 0.70 0.62 0.70 0.63 0.71 -0.10 -0.18 -0.26 -0.05 -0.48 0.25 -0.56 -0.70 -0.70 -0.65 -0.50 0.02 1.00
T
T_med
T_16
T_84
T_std_er
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std_er
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std_er
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std_er
rho_std
mf
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75