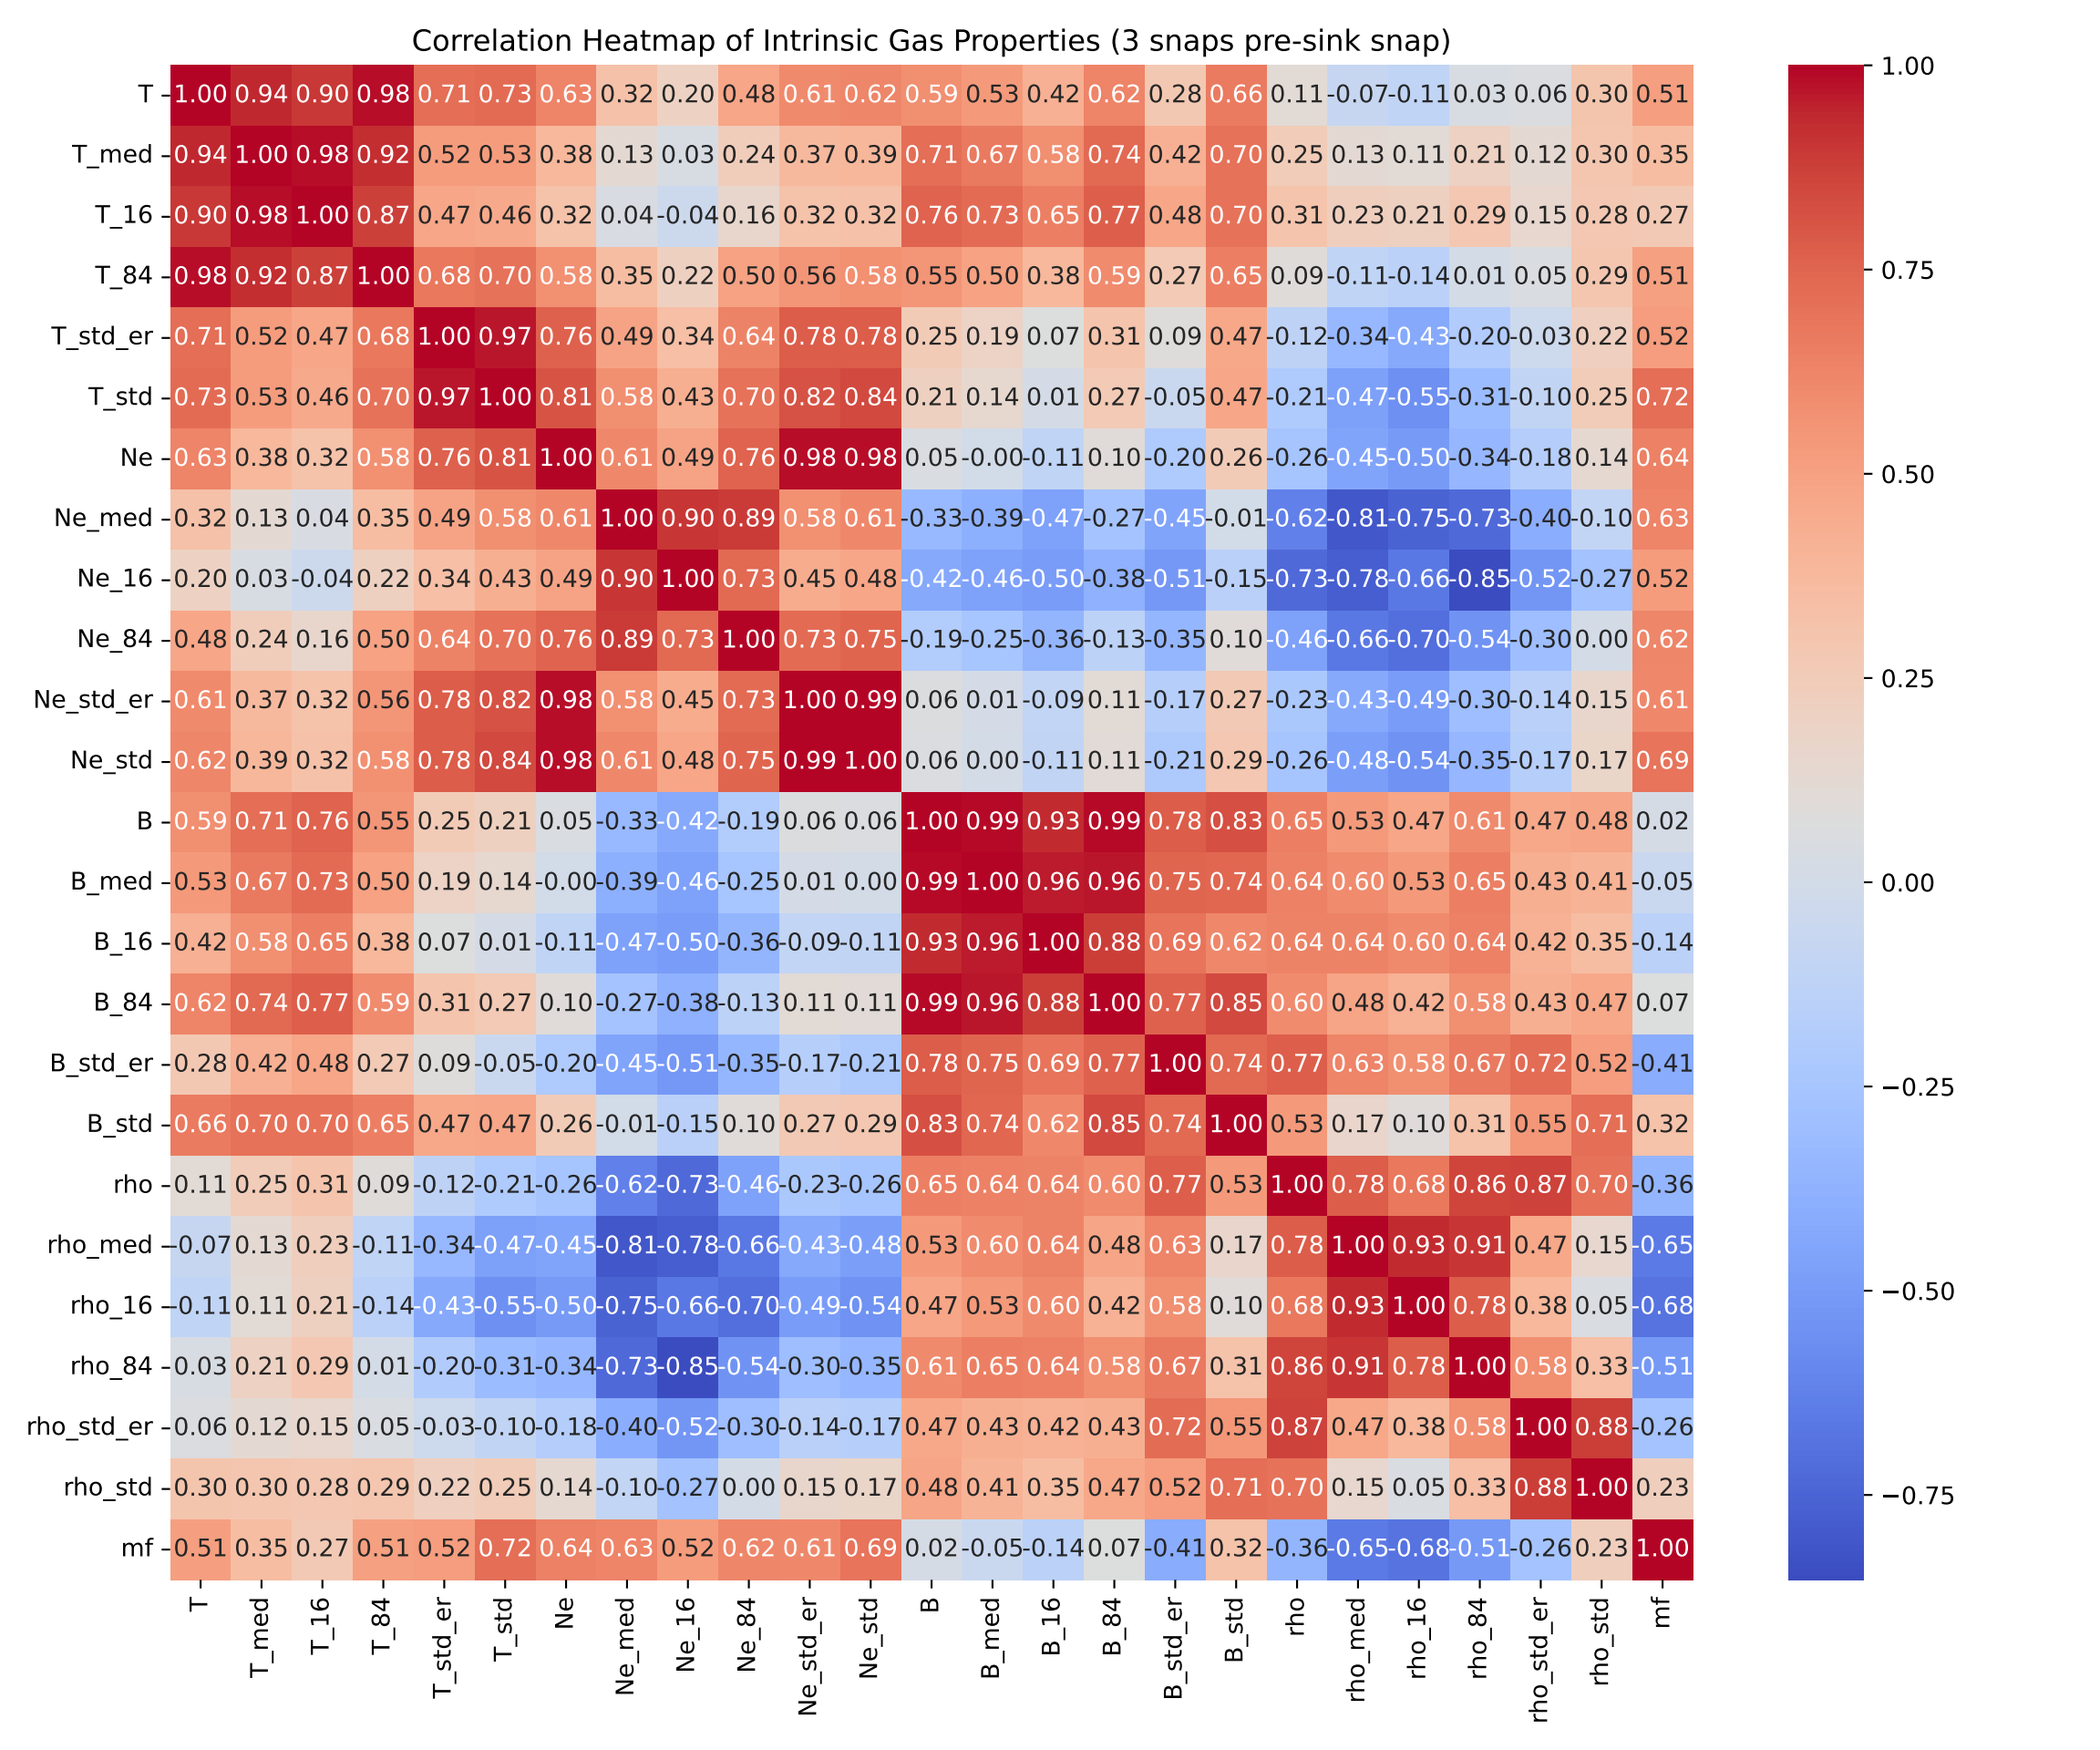
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (3 snaps pre-sink snap)
T 1.00 0.94 0.90 0.98 0.71 0.73 0.63 0.32 0.20 0.48 0.61 0.62 0.59 0.53 0.42 0.62 0.28 0.66 0.11 -0.07 -0.11 0.03 0.06 0.30 0.51
T_med 0.94 1.00 0.98 0.92 0.52 0.53 0.38 0.13 0.03 0.24 0.37 0.39 0.71 0.67 0.58 0.74 0.42 0.70 0.25 0.13 0.11 0.21 0.12 0.30 0.35
T_16 0.90 0.98 1.00 0.87 0.47 0.46 0.32 0.04 -0.04 0.16 0.32 0.32 0.76 0.73 0.65 0.77 0.48 0.70 0.31 0.23 0.21 0.29 0.15 0.28 0.27
T_84 0.98 0.92 0.87 1.00 0.68 0.70 0.58 0.35 0.22 0.50 0.56 0.58 0.55 0.50 0.38 0.59 0.27 0.65 0.09 -0.11 -0.14 0.01 0.05 0.29 0.51
T_std_er 0.71 0.52 0.47 0.68 1.00 0.97 0.76 0.49 0.34 0.64 0.78 0.78 0.25 0.19 0.07 0.31 0.09 0.47 -0.12 -0.34 -0.43 -0.20 -0.03 0.22 0.52
T_std 0.73 0.53 0.46 0.70 0.97 1.00 0.81 0.58 0.43 0.70 0.82 0.84 0.21 0.14 0.01 0.27 -0.05 0.47 -0.21 -0.47 -0.55 -0.31 -0.10 0.25 0.72
Ne 0.63 0.38 0.32 0.58 0.76 0.81 1.00 0.61 0.49 0.76 0.98 0.98 0.05 -0.00 -0.11 0.10 -0.20 0.26 -0.26 -0.45 -0.50 -0.34 -0.18 0.14 0.64
Ne_med 0.32 0.13 0.04 0.35 0.49 0.58 0.61 1.00 0.90 0.89 0.58 0.61 -0.33 -0.39 -0.47 -0.27 -0.45 -0.01 -0.62 -0.81 -0.75 -0.73 -0.40 -0.10 0.63
Ne_16 0.20 0.03 -0.04 0.22 0.34 0.43 0.49 0.90 1.00 0.73 0.45 0.48 -0.42 -0.46 -0.50 -0.38 -0.51 -0.15 -0.73 -0.78 -0.66 -0.85 -0.52 -0.27 0.52
Ne_84 0.48 0.24 0.16 0.50 0.64 0.70 0.76 0.89 0.73 1.00 0.73 0.75 -0.19 -0.25 -0.36 -0.13 -0.35 0.10 -0.46 -0.66 -0.70 -0.54 -0.30 0.00 0.62
Ne_std_er 0.61 0.37 0.32 0.56 0.78 0.82 0.98 0.58 0.45 0.73 1.00 0.99 0.06 0.01 -0.09 0.11 -0.17 0.27 -0.23 -0.43 -0.49 -0.30 -0.14 0.15 0.61
Ne_std 0.62 0.39 0.32 0.58 0.78 0.84 0.98 0.61 0.48 0.75 0.99 1.00 0.06 0.00 -0.11 0.11 -0.21 0.29 -0.26 -0.48 -0.54 -0.35 -0.17 0.17 0.69
B 0.59 0.71 0.76 0.55 0.25 0.21 0.05 -0.33 -0.42 -0.19 0.06 0.06 1.00 0.99 0.93 0.99 0.78 0.83 0.65 0.53 0.47 0.61 0.47 0.48 0.02
B_med 0.53 0.67 0.73 0.50 0.19 0.14 -0.00 -0.39 -0.46 -0.25 0.01 0.00 0.99 1.00 0.96 0.96 0.75 0.74 0.64 0.60 0.53 0.65 0.43 0.41 -0.05
B_16 0.42 0.58 0.65 0.38 0.07 0.01 -0.11 -0.47 -0.50 -0.36 -0.09 -0.11 0.93 0.96 1.00 0.88 0.69 0.62 0.64 0.64 0.60 0.64 0.42 0.35 -0.14
B_84 0.62 0.74 0.77 0.59 0.31 0.27 0.10 -0.27 -0.38 -0.13 0.11 0.11 0.99 0.96 0.88 1.00 0.77 0.85 0.60 0.48 0.42 0.58 0.43 0.47 0.07
B_std_er 0.28 0.42 0.48 0.27 0.09 -0.05 -0.20 -0.45 -0.51 -0.35 -0.17 -0.21 0.78 0.75 0.69 0.77 1.00 0.74 0.77 0.63 0.58 0.67 0.72 0.52 -0.41
B_std 0.66 0.70 0.70 0.65 0.47 0.47 0.26 -0.01 -0.15 0.10 0.27 0.29 0.83 0.74 0.62 0.85 0.74 1.00 0.53 0.17 0.10 0.31 0.55 0.71 0.32
rho 0.11 0.25 0.31 0.09 -0.12 -0.21 -0.26 -0.62 -0.73 -0.46 -0.23 -0.26 0.65 0.64 0.64 0.60 0.77 0.53 1.00 0.78 0.68 0.86 0.87 0.70 -0.36
rho_med -0.07 0.13 0.23 -0.11 -0.34 -0.47 -0.45 -0.81 -0.78 -0.66 -0.43 -0.48 0.53 0.60 0.64 0.48 0.63 0.17 0.78 1.00 0.93 0.91 0.47 0.15 -0.65
rho_16 -0.11 0.11 0.21 -0.14 -0.43 -0.55 -0.50 -0.75 -0.66 -0.70 -0.49 -0.54 0.47 0.53 0.60 0.42 0.58 0.10 0.68 0.93 1.00 0.78 0.38 0.05 -0.68
rho_84 0.03 0.21 0.29 0.01 -0.20 -0.31 -0.34 -0.73 -0.85 -0.54 -0.30 -0.35 0.61 0.65 0.64 0.58 0.67 0.31 0.86 0.91 0.78 1.00 0.58 0.33 -0.51
rho_std_er 0.06 0.12 0.15 0.05 -0.03 -0.10 -0.18 -0.40 -0.52 -0.30 -0.14 -0.17 0.47 0.43 0.42 0.43 0.72 0.55 0.87 0.47 0.38 0.58 1.00 0.88 -0.26
rho_std 0.30 0.30 0.28 0.29 0.22 0.25 0.14 -0.10 -0.27 0.00 0.15 0.17 0.48 0.41 0.35 0.47 0.52 0.71 0.70 0.15 0.05 0.33 0.88 1.00 0.23
mf 0.51 0.35 0.27 0.51 0.52 0.72 0.64 0.63 0.52 0.62 0.61 0.69 0.02 -0.05 -0.14 0.07 -0.41 0.32 -0.36 -0.65 -0.68 -0.51 -0.26 0.23 1.00
T
T_med
T_16
T_84
T_std_er
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std_er
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std_er
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std_er
rho_std
mf
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75