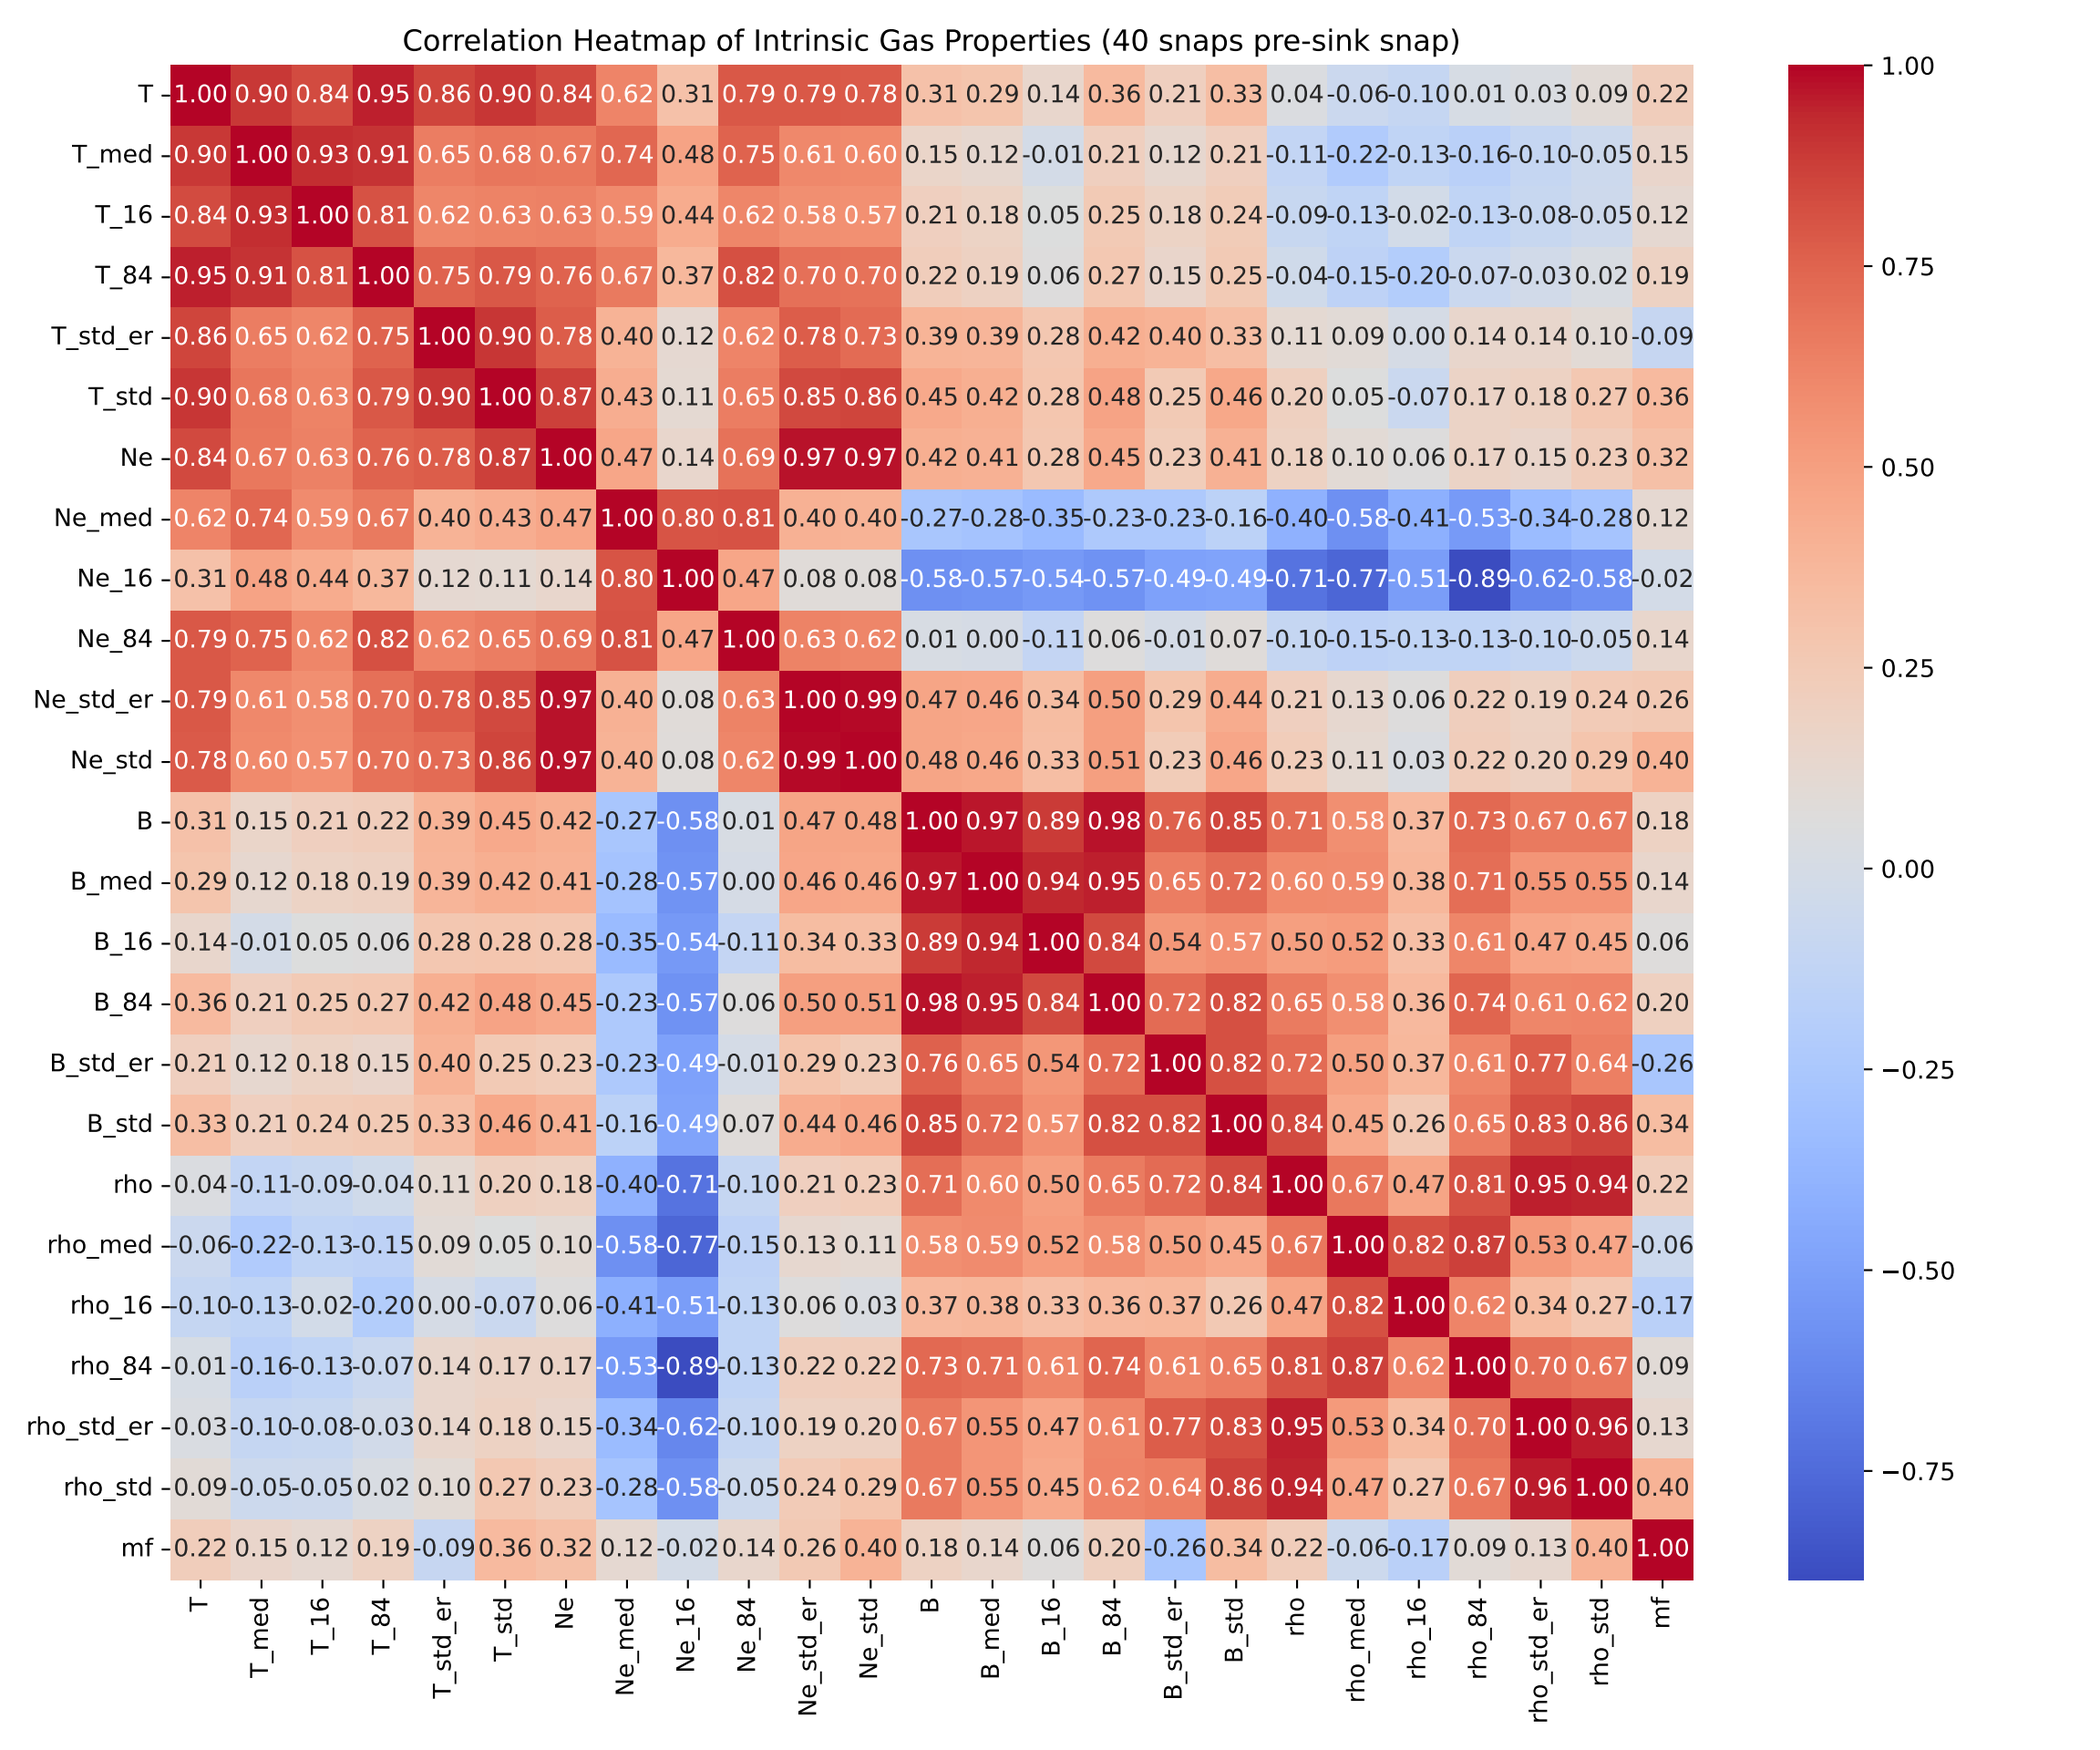
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (40 snaps pre-sink snap)
T 1.00 0.90 0.84 0.95 0.86 0.90 0.84 0.62 0.31 0.79 0.79 0.78 0.31 0.29 0.14 0.36 0.21 0.33 0.04 -0.06 -0.10 0.01 0.03 0.09 0.22
T_med 0.90 1.00 0.93 0.91 0.65 0.68 0.67 0.74 0.48 0.75 0.61 0.60 0.15 0.12 -0.01 0.21 0.12 0.21 -0.11 -0.22 -0.13 -0.16 -0.10 -0.05 0.15
T_16 0.84 0.93 1.00 0.81 0.62 0.63 0.63 0.59 0.44 0.62 0.58 0.57 0.21 0.18 0.05 0.25 0.18 0.24 -0.09 -0.13 -0.02 -0.13 -0.08 -0.05 0.12
T_84 0.95 0.91 0.81 1.00 0.75 0.79 0.76 0.67 0.37 0.82 0.70 0.70 0.22 0.19 0.06 0.27 0.15 0.25 -0.04 -0.15 -0.20 -0.07 -0.03 0.02 0.19
T_std_er 0.86 0.65 0.62 0.75 1.00 0.90 0.78 0.40 0.12 0.62 0.78 0.73 0.39 0.39 0.28 0.42 0.40 0.33 0.11 0.09 0.00 0.14 0.14 0.10 -0.09
T_std 0.90 0.68 0.63 0.79 0.90 1.00 0.87 0.43 0.11 0.65 0.85 0.86 0.45 0.42 0.28 0.48 0.25 0.46 0.20 0.05 -0.07 0.17 0.18 0.27 0.36
Ne 0.84 0.67 0.63 0.76 0.78 0.87 1.00 0.47 0.14 0.69 0.97 0.97 0.42 0.41 0.28 0.45 0.23 0.41 0.18 0.10 0.06 0.17 0.15 0.23 0.32
Ne_med 0.62 0.74 0.59 0.67 0.40 0.43 0.47 1.00 0.80 0.81 0.40 0.40 -0.27 -0.28 -0.35 -0.23 -0.23 -0.16 -0.40 -0.58 -0.41 -0.53 -0.34 -0.28 0.12
Ne_16 0.31 0.48 0.44 0.37 0.12 0.11 0.14 0.80 1.00 0.47 0.08 0.08 -0.58 -0.57 -0.54 -0.57 -0.49 -0.49 -0.71 -0.77 -0.51 -0.89 -0.62 -0.58 -0.02
Ne_84 0.79 0.75 0.62 0.82 0.62 0.65 0.69 0.81 0.47 1.00 0.63 0.62 0.01 0.00 -0.11 0.06 -0.01 0.07 -0.10 -0.15 -0.13 -0.13 -0.10 -0.05 0.14
Ne_std_er 0.79 0.61 0.58 0.70 0.78 0.85 0.97 0.40 0.08 0.63 1.00 0.99 0.47 0.46 0.34 0.50 0.29 0.44 0.21 0.13 0.06 0.22 0.19 0.24 0.26
Ne_std 0.78 0.60 0.57 0.70 0.73 0.86 0.97 0.40 0.08 0.62 0.99 1.00 0.48 0.46 0.33 0.51 0.23 0.46 0.23 0.11 0.03 0.22 0.20 0.29 0.40
B 0.31 0.15 0.21 0.22 0.39 0.45 0.42 -0.27 -0.58 0.01 0.47 0.48 1.00 0.97 0.89 0.98 0.76 0.85 0.71 0.58 0.37 0.73 0.67 0.67 0.18
B_med 0.29 0.12 0.18 0.19 0.39 0.42 0.41 -0.28 -0.57 0.00 0.46 0.46 0.97 1.00 0.94 0.95 0.65 0.72 0.60 0.59 0.38 0.71 0.55 0.55 0.14
B_16 0.14 -0.01 0.05 0.06 0.28 0.28 0.28 -0.35 -0.54 -0.11 0.34 0.33 0.89 0.94 1.00 0.84 0.54 0.57 0.50 0.52 0.33 0.61 0.47 0.45 0.06
B_84 0.36 0.21 0.25 0.27 0.42 0.48 0.45 -0.23 -0.57 0.06 0.50 0.51 0.98 0.95 0.84 1.00 0.72 0.82 0.65 0.58 0.36 0.74 0.61 0.62 0.20
B_std_er 0.21 0.12 0.18 0.15 0.40 0.25 0.23 -0.23 -0.49 -0.01 0.29 0.23 0.76 0.65 0.54 0.72 1.00 0.82 0.72 0.50 0.37 0.61 0.77 0.64 -0.26
B_std 0.33 0.21 0.24 0.25 0.33 0.46 0.41 -0.16 -0.49 0.07 0.44 0.46 0.85 0.72 0.57 0.82 0.82 1.00 0.84 0.45 0.26 0.65 0.83 0.86 0.34
rho 0.04 -0.11 -0.09 -0.04 0.11 0.20 0.18 -0.40 -0.71 -0.10 0.21 0.23 0.71 0.60 0.50 0.65 0.72 0.84 1.00 0.67 0.47 0.81 0.95 0.94 0.22
rho_med -0.06 -0.22 -0.13 -0.15 0.09 0.05 0.10 -0.58 -0.77 -0.15 0.13 0.11 0.58 0.59 0.52 0.58 0.50 0.45 0.67 1.00 0.82 0.87 0.53 0.47 -0.06
rho_16 -0.10 -0.13 -0.02 -0.20 0.00 -0.07 0.06 -0.41 -0.51 -0.13 0.06 0.03 0.37 0.38 0.33 0.36 0.37 0.26 0.47 0.82 1.00 0.62 0.34 0.27 -0.17
rho_84 0.01 -0.16 -0.13 -0.07 0.14 0.17 0.17 -0.53 -0.89 -0.13 0.22 0.22 0.73 0.71 0.61 0.74 0.61 0.65 0.81 0.87 0.62 1.00 0.70 0.67 0.09
rho_std_er 0.03 -0.10 -0.08 -0.03 0.14 0.18 0.15 -0.34 -0.62 -0.10 0.19 0.20 0.67 0.55 0.47 0.61 0.77 0.83 0.95 0.53 0.34 0.70 1.00 0.96 0.13
rho_std 0.09 -0.05 -0.05 0.02 0.10 0.27 0.23 -0.28 -0.58 -0.05 0.24 0.29 0.67 0.55 0.45 0.62 0.64 0.86 0.94 0.47 0.27 0.67 0.96 1.00 0.40
mf 0.22 0.15 0.12 0.19 -0.09 0.36 0.32 0.12 -0.02 0.14 0.26 0.40 0.18 0.14 0.06 0.20 -0.26 0.34 0.22 -0.06 -0.17 0.09 0.13 0.40 1.00
T
T_med
T_16
T_84
T_std_er
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std_er
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std_er
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std_er
rho_std
mf
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75