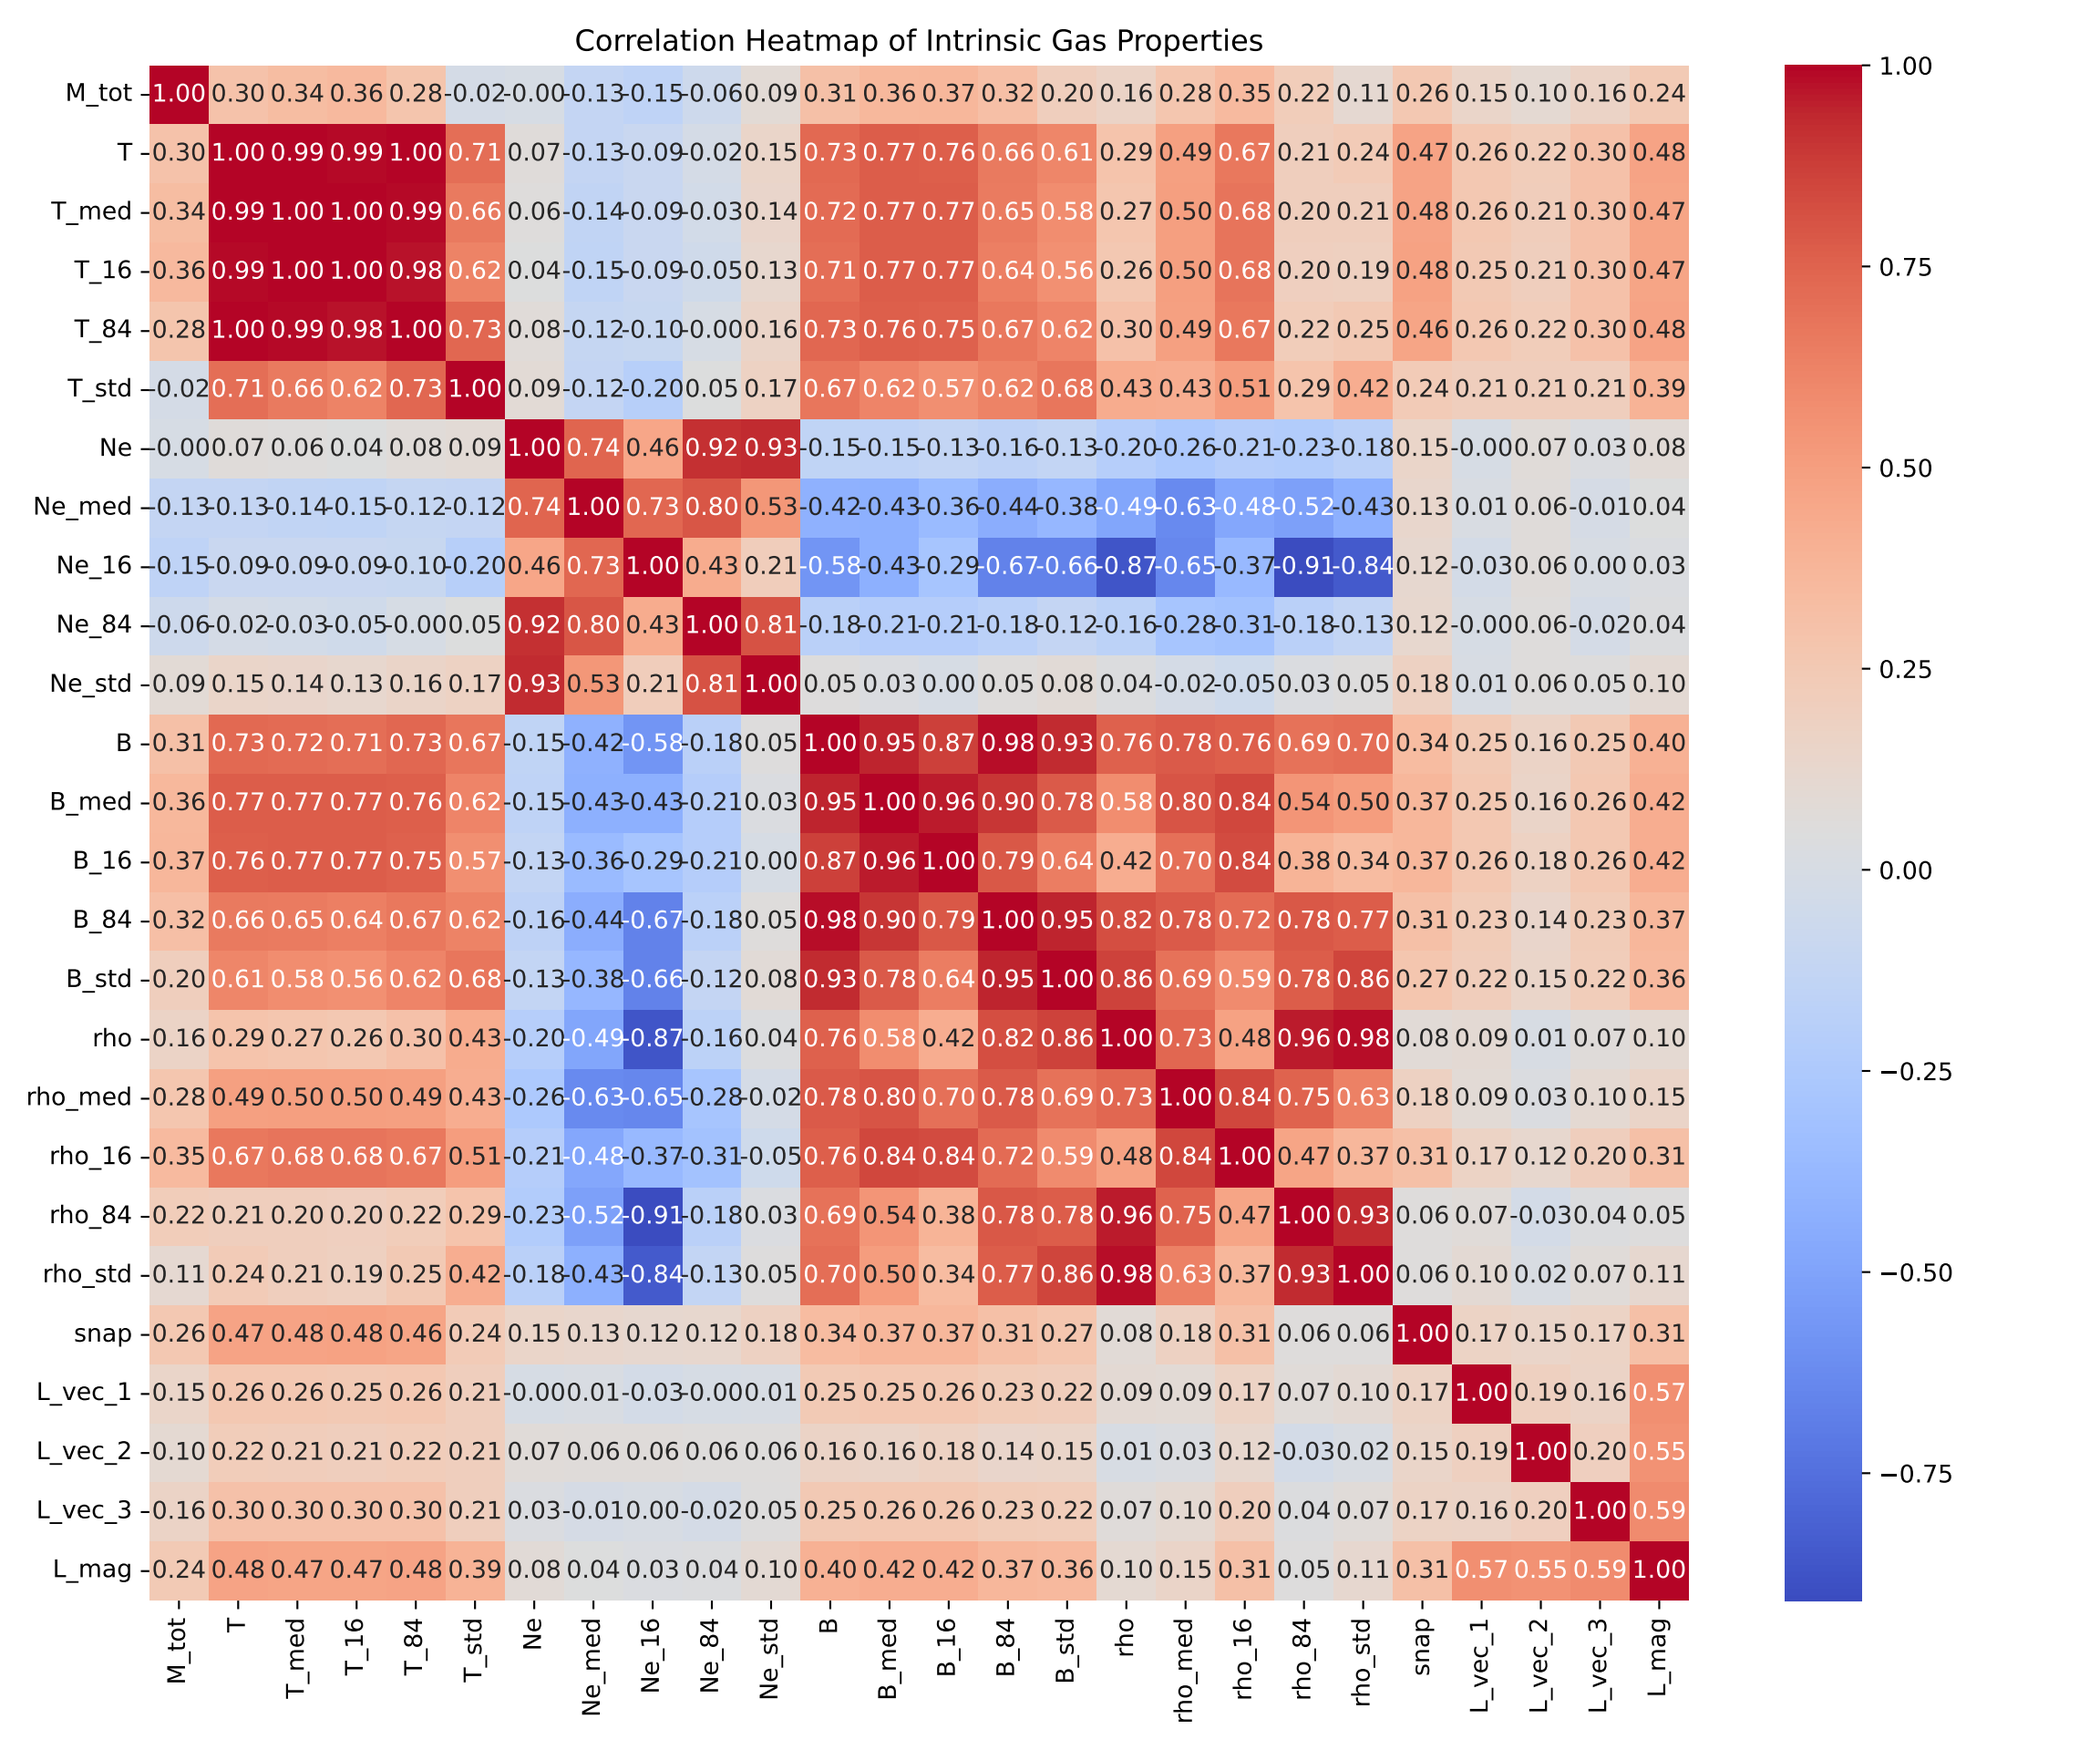
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties
M_tot 1.00 0.30 0.34 0.36 0.28 -0.02 -0.00 -0.13 -0.15 -0.06 0.09 0.31 0.36 0.37 0.32 0.20 0.16 0.28 0.35 0.22 0.11 0.26 0.15 0.10 0.16 0.24
T 0.30 1.00 0.99 0.99 1.00 0.71 0.07 -0.13 -0.09 -0.02 0.15 0.73 0.77 0.76 0.66 0.61 0.29 0.49 0.67 0.21 0.24 0.47 0.26 0.22 0.30 0.48
T_med 0.34 0.99 1.00 1.00 0.99 0.66 0.06 -0.14 -0.09 -0.03 0.14 0.72 0.77 0.77 0.65 0.58 0.27 0.50 0.68 0.20 0.21 0.48 0.26 0.21 0.30 0.47
T_16 0.36 0.99 1.00 1.00 0.98 0.62 0.04 -0.15 -0.09 -0.05 0.13 0.71 0.77 0.77 0.64 0.56 0.26 0.50 0.68 0.20 0.19 0.48 0.25 0.21 0.30 0.47
T_84 0.28 1.00 0.99 0.98 1.00 0.73 0.08 -0.12 -0.10 -0.00 0.16 0.73 0.76 0.75 0.67 0.62 0.30 0.49 0.67 0.22 0.25 0.46 0.26 0.22 0.30 0.48
T_std 0.02 0.71 0.66 0.62 0.73 1.00 0.09 -0.12 -0.20 0.05 0.17 0.67 0.62 0.57 0.62 0.68 0.43 0.43 0.51 0.29 0.42 0.24 0.21 0.21 0.21 0.39
Ne 0.00 0.07 0.06 0.04 0.08 0.09 1.00 0.74 0.46 0.92 0.93 0.15 0.15 0.13 0.16 0.13 0.20 0.26 0.21 0.23 0.18 0.15 0.00 0.07 0.03 0.08
Ne_med 0.13 0.13 0.14 0.15 0.12 0.12 0.74 1.00 0.73 0.80 0.53 0.42 0.43 0.36 0.44 0.38 0.49 0.63 0.48 0.52 0.43 0.13 0.01 0.06 0.01 0.04
Ne_16 0.15 0.09 0.09 0.09 0.10 0.20 0.46 0.73 1.00 0.43 0.21 0.58 0.43 0.29 0.67 0.66 0.87 0.65 0.37 0.91 0.84 0.12 0.03 0.06 0.00 0.03
Ne_84 0.06 0.02 0.03 0.05 0.00 0.05 0.92 0.80 0.43 1.00 0.81 0.18 0.21 0.21 0.18 0.12 0.16 0.28 0.31 0.18 0.13 0.12 0.00 0.06 0.02 0.04
Ne_std 0.09 0.15 0.14 0.13 0.16 0.17 0.93 0.53 0.21 0.81 1.00 0.05 0.03 0.00 0.05 0.08 0.04 0.02 0.05 0.03 0.05 0.18 0.01 0.06 0.05 0.10
B 0.31 0.73 0.72 0.71 0.73 0.67 0.15 0.42 0.58 0.18 0.05 1.00 0.95 0.87 0.98 0.93 0.76 0.78 0.76 0.69 0.70 0.34 0.25 0.16 0.25 0.40
B_med 0.36 0.77 0.77 0.77 0.76 0.62 0.15 0.43 0.43 0.21 0.03 0.95 1.00 0.96 0.90 0.78 0.58 0.80 0.84 0.54 0.50 0.37 0.25 0.16 0.26 0.42
B_16 0.37 0.76 0.77 0.77 0.75 0.57 0.13 0.36 0.29 0.21 0.00 0.87 0.96 1.00 0.79 0.64 0.42 0.70 0.84 0.38 0.34 0.37 0.26 0.18 0.26 0.42
B_84 0.32 0.66 0.65 0.64 0.67 0.62 0.16 0.44 0.67 0.18 0.05 0.98 0.90 0.79 1.00 0.95 0.82 0.78 0.72 0.78 0.77 0.31 0.23 0.14 0.23 0.37
B_std 0.20 0.61 0.58 0.56 0.62 0.68 0.13 0.38 0.66 0.12 0.08 0.93 0.78 0.64 0.95 1.00 0.86 0.69 0.59 0.78 0.86 0.27 0.22 0.15 0.22 0.36
rho 0.16 0.29 0.27 0.26 0.30 0.43 0.20 0.49 0.87 0.16 0.04 0.76 0.58 0.42 0.82 0.86 1.00 0.73 0.48 0.96 0.98 0.08 0.09 0.01 0.07 0.10
rho_med 0.28 0.49 0.50 0.50 0.49 0.43 0.26 0.63 0.65 0.28 0.02 0.78 0.80 0.70 0.78 0.69 0.73 1.00 0.84 0.75 0.63 0.18 0.09 0.03 0.10 0.15
rho_16 0.35 0.67 0.68 0.68 0.67 0.51 0.21 0.48 0.37 0.31 0.05 0.76 0.84 0.84 0.72 0.59 0.48 0.84 1.00 0.47 0.37 0.31 0.17 0.12 0.20 0.31
rho_84 0.22 0.21 0.20 0.20 0.22 0.29 0.23 0.52 0.91 0.18 0.03 0.69 0.54 0.38 0.78 0.78 0.96 0.75 0.47 1.00 0.93 0.06 0.07 0.03 0.04 0.05
rho_std 0.11 0.24 0.21 0.19 0.25 0.42 0.18 0.43 0.84 0.13 0.05 0.70 0.50 0.34 0.77 0.86 0.98 0.63 0.37 0.93 1.00 0.06 0.10 0.02 0.07 0.11
snap 0.26 0.47 0.48 0.48 0.46 0.24 0.15 0.13 0.12 0.12 0.18 0.34 0.37 0.37 0.31 0.27 0.08 0.18 0.31 0.06 0.06 1.00 0.17 0.15 0.17 0.31
L_vec_1 0.15 0.26 0.26 0.25 0.26 0.21 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.25 0.25 0.26 0.23 0.22 0.09 0.09 0.17 0.07 0.10 0.17 1.00 0.19 0.16 0.57
L_vec_2 0.10 0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.16 0.16 0.18 0.14 0.15 0.01 0.03 0.12 0.03 0.02 0.15 0.19 1.00 0.20 0.55
L_vec_3 0.16 0.30 0.30 0.30 0.30 0.21 0.03 0.01 0.00 0.02 0.05 0.25 0.26 0.26 0.23 0.22 0.07 0.10 0.20 0.04 0.07 0.17 0.16 0.20 1.00 0.59
L_mag 0.24 0.48 0.47 0.47 0.48 0.39 0.08 0.04 0.03 0.04 0.10 0.40 0.42 0.42 0.37 0.36 0.10 0.15 0.31 0.05 0.11 0.31 0.57 0.55 0.59 1.00
M_tot T T_med T_16 T_84 T_std Ne Ne_med Ne_16 Ne_84 Ne_std B B_med B_16 B_84 B_std rho rho_med rho_16 rho_84 rho_std snap L_vec_1 L_vec_2 L_vec_3 L_mag
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75