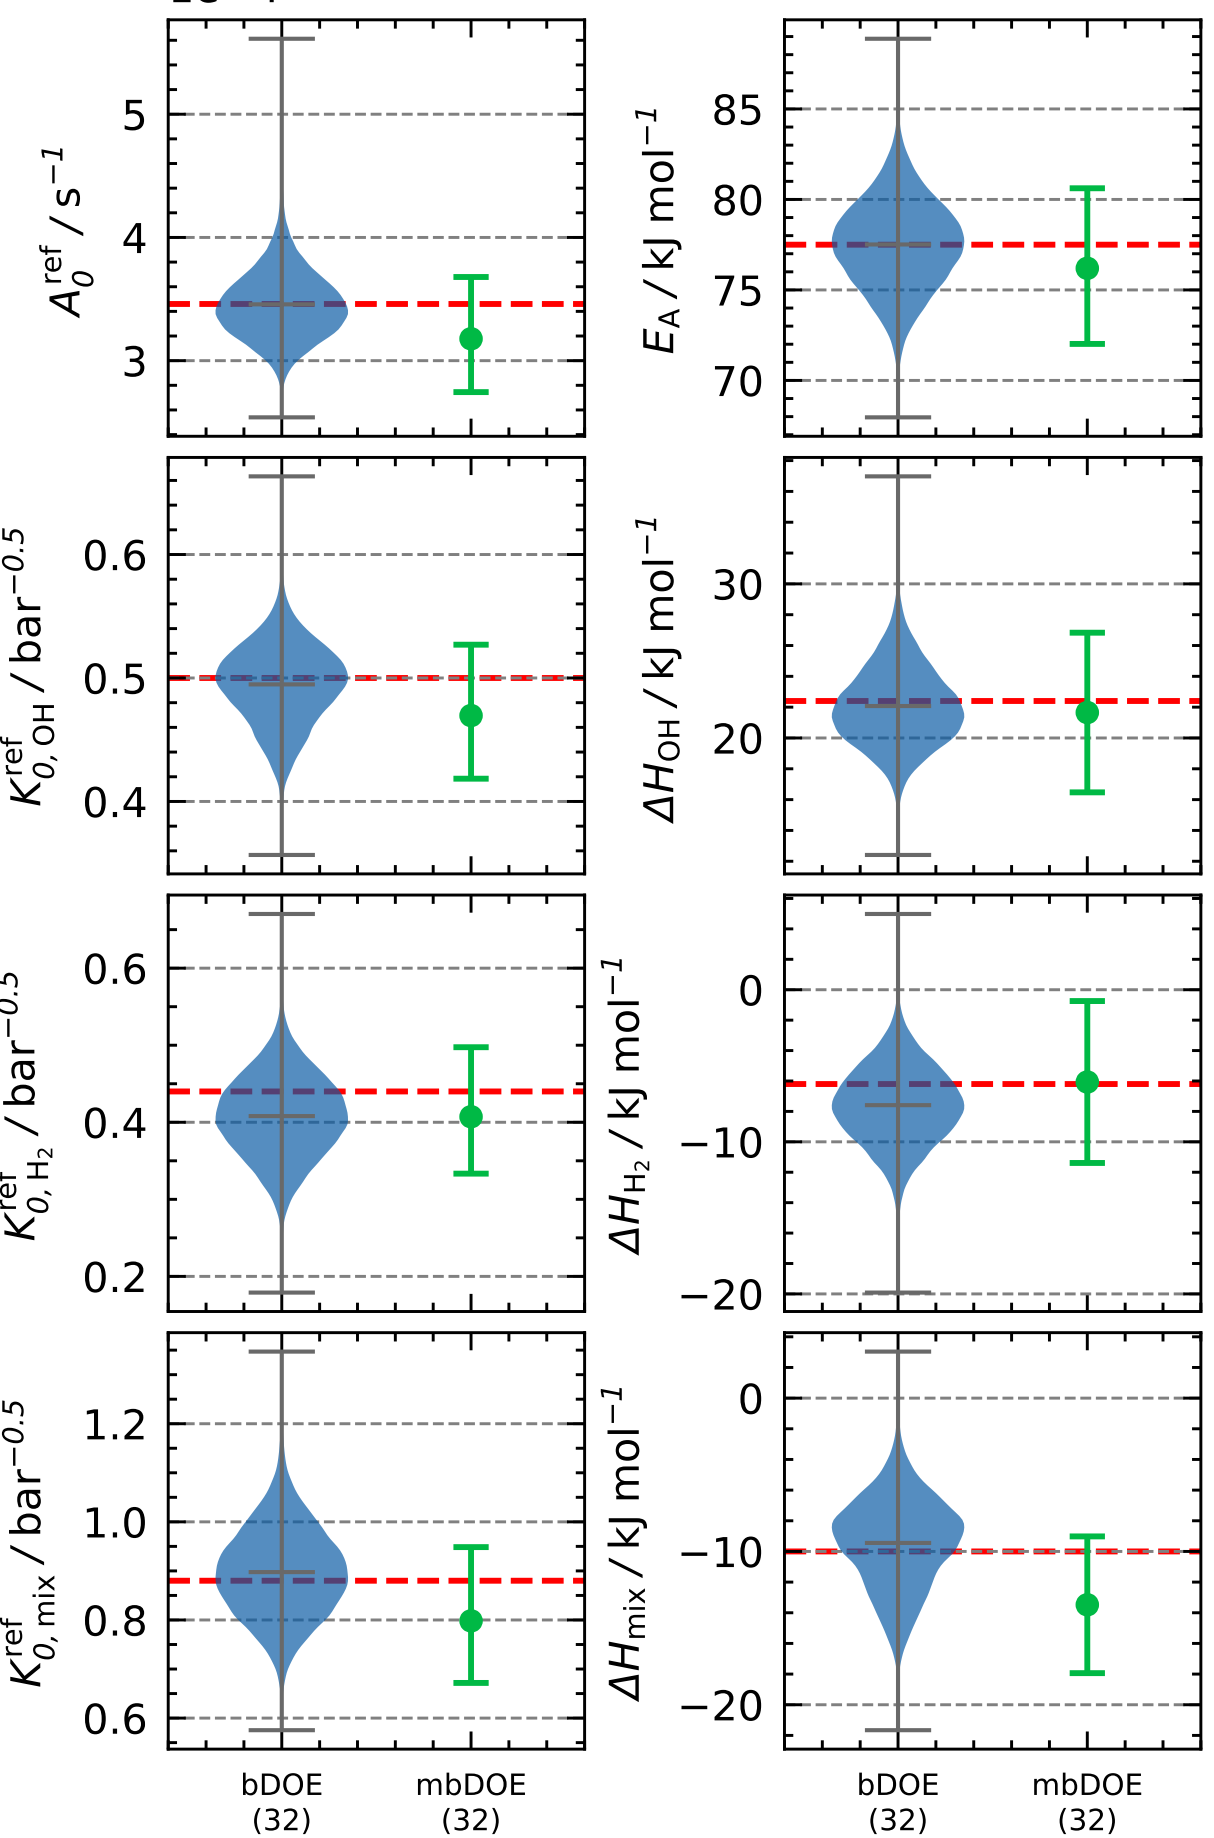
A_0^{ref} / s^{-1}
5
4
3
E_A / kJ mol^{-1}
85
80
75
70
$K_{0,OH}^{ref}$ / bar$^{-0.5}$
0.6
0.5
0.4
ΔH_{OH} / kJ mol^{-1}
30
20
K_{0,H_2}^{ref} / bar$^{-0.5}$
0.6
0.4
0.2
ΔH_{H_2} / kJ mol^{-1}
0
−10
−20
$K_{0,mix}^{ref}$ / bar$^{-0.5}$
1.2
1.0
0.8
0.6
ΔH_{mix} / kJ mol^{-1}
0
−10
−20
bDOE (32)
mbDOE (32)
bDOE (32)
mbDOE (32)