

Докладная записка  
03.08.2020\_ №\_\_\_\_\_

Начальнику  
Докшицкий РГС  
Еленский В.М.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии ШРП , прошу вас приобрести Магнитоконтактные НО-03I (MPS-50) так как у вас стоят на шрп механические концевые датчики они сделаны заводом не герметично и как у нас влажный климат происходит окисление контактов и начинает срабатывать размыкание контактов и приводит к ложным показанием на срабатывание открытие дверей ШРП .

приложение: обоснование проделанной работы на 4л.в 1экз.

Мастер



Д.И. Генис

04 Д.И. Генис  
04.05.2020



На рисунке 1.1 показано на сколько нужно открыть дверь для срабатывание датчика открытие дверей



Рисунок 1.1 — ШРП-10 Бегомль



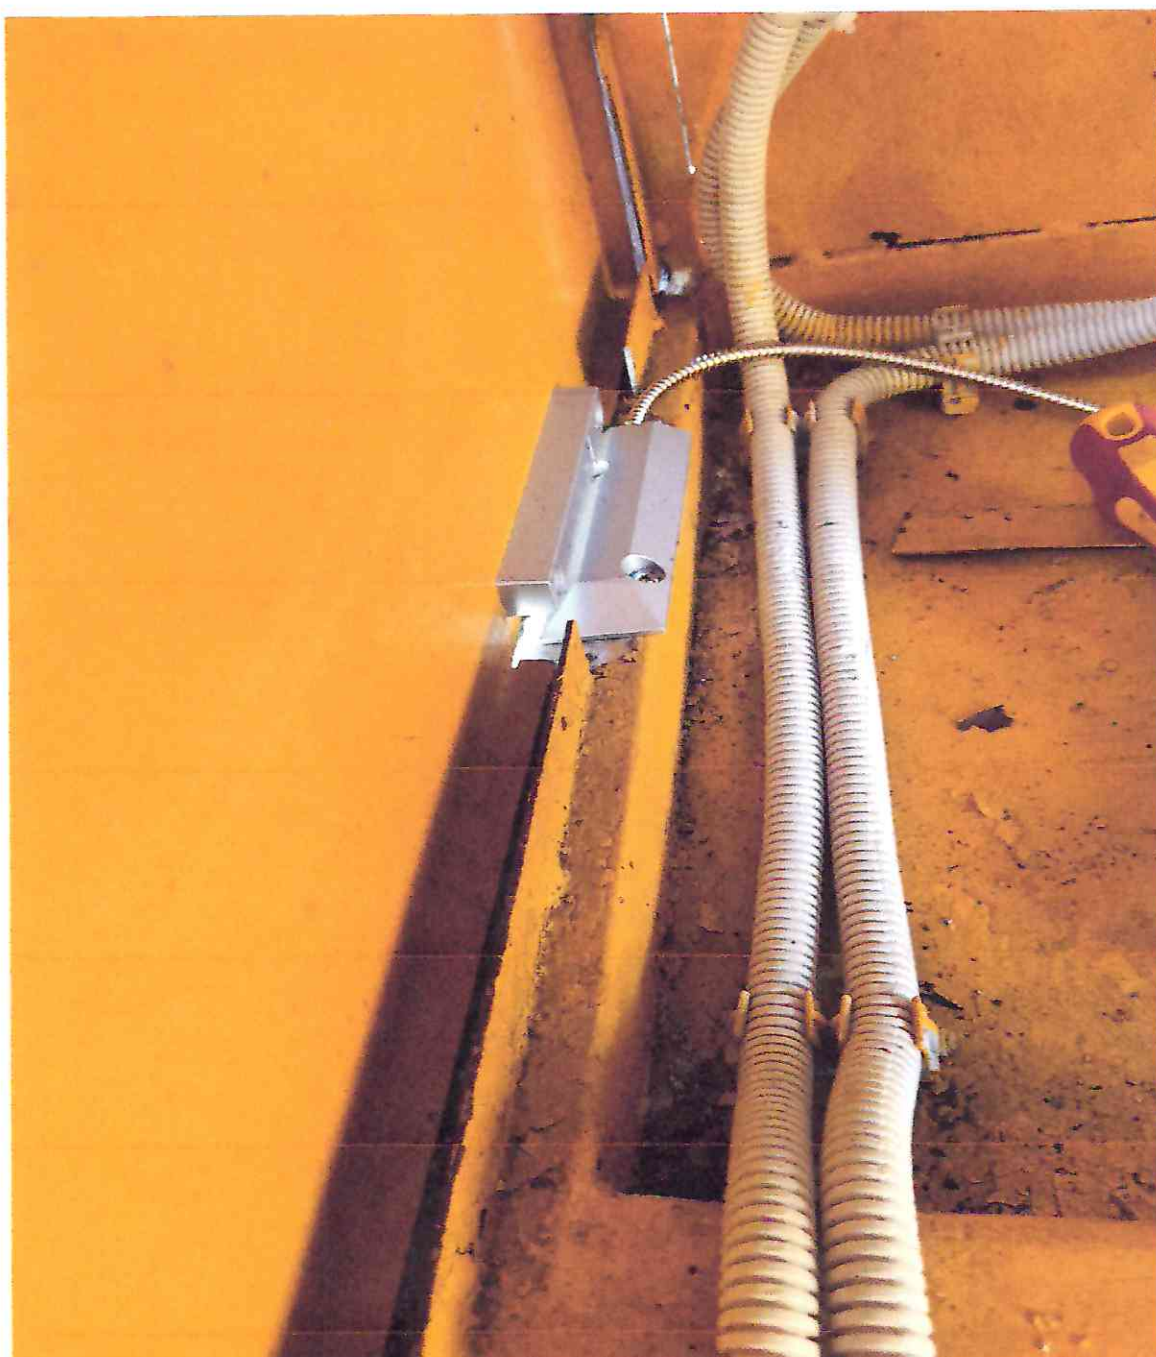


Рисунок 1.2 — ШРП-10 Бегомль



Рисунок 1.3 — ШРП-9 Бегомль

# Извещатель охранный магнитоконтактный

## НО-03I

UNEX., Ltd (КНР)



### Назначение

Контроль положения (открывание или смещение) перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов: ворот, дверей, и прочее.

### Особенности:

- Металлический корпус (алюминий);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций;
- Н.З. контакт.

### Технические характеристики

Тип контакта	нормально замкнут (Н.З.)
Материал корпуса	алюминий
Напряжение коммутации, В. пост ток	30, не более
Ток коммутации, мА	200, не более
Расстояние размыкание/замыкание, мм	76/60
Степень защиты оболочки	IP66
Габаритные размеры, мм	107×39× 10 контактная часть/ 107×16× 15 магнитная часть
Масса, кг	0,1
Диапазон рабочих температур, С <sup>0</sup>	- 40С <sup>0</sup> ...+ 60С <sup>0</sup>