


Докладная записка
21.09.2020_ №_____

Директору
ПУ“Глубокогаз”
Орловскому П.А.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии на ШРП №9/10/28/6/11 прошу вас приобрести Магнитоконтактные НО-03I (MPS-50) в количестве 14шт., установлено на данный момент механические концевые датчики сделаны заводом негерметично и из-за влажного климата происходит окисление контактов. Начинает срабатывать размыкание контактов, и приводит к ложным показаниям на срабатывание открытия дверей ШРП .

приложение: обоснование проделанной работы на 4л.в 1экз.

Мастер



Д.И. Генис

Д.И.Генис
тел. +375 2153 21-008



На рисунке 1.1 показано на сколько нужно открыть дверь для срабатывание датчика открытие дверей



Рисунок 1.1 — ШРП-10 Бегомль

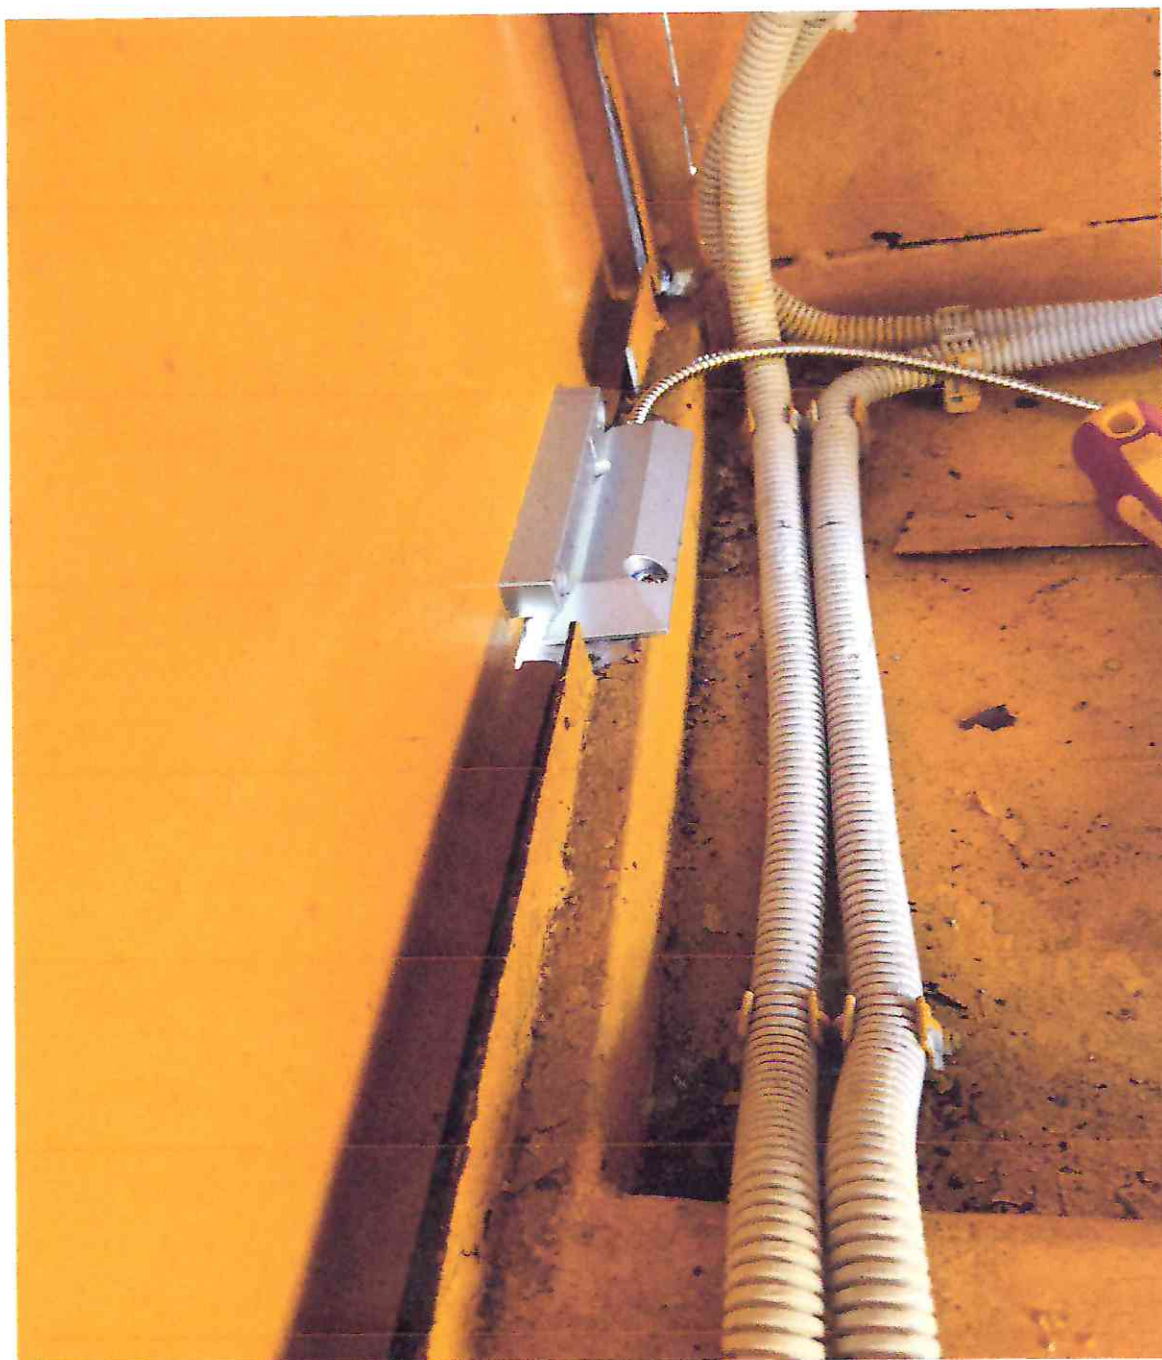


Рисунок 1.2 — ШРП-10 Бегомль



Рисунок 1.3 — ШРП-9 Бегомль

Извещатель охранный магнитоконтактный

НО-03I

UNEX, Ltd (KHP)



Назначение

Контроль положения (открывание или смещение) перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов: ворот, дверей, и прочее.

Особенности:

- Металлический корпус (алюминий);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций;
- Н.З. контакт.

Технические характеристики

Тип контакта	нормально замкнут (Н.З.)
Материал корпуса	алюминий
Напряжение коммутации, В, пост ток	30, не более
Ток коммутации, мА	200, не более
Расстояние размыкание/замыкание, мм	76/60
Степень защиты оболочки	IP66
Габаритные размеры, мм	107×39× 10 контактная часть/ 107×16× 15 магнитная часть
Масса, кг	0,1
Диапазон рабочих температур, С°	- 40С°...+ 60С°