


Informe de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)

Método Schlumberger

Interesado:	juan sin apellido
Proyecto:	proyecto casa hacitacion
Ubicación:	calle falsa 123, comuna de la granja
Operador:	francisco sin apellido
Fecha de Medición:	3 de diciembre de 2025
Hora de Medición:	15:08
Fecha de Emisión:	3 de diciembre de 2025
Marca del equipo:	metrel
Modelo:	mi 2088
N° Serie:	asd123456789
Última calibración:	5 de octubre de 2024

2. Curva de Campo

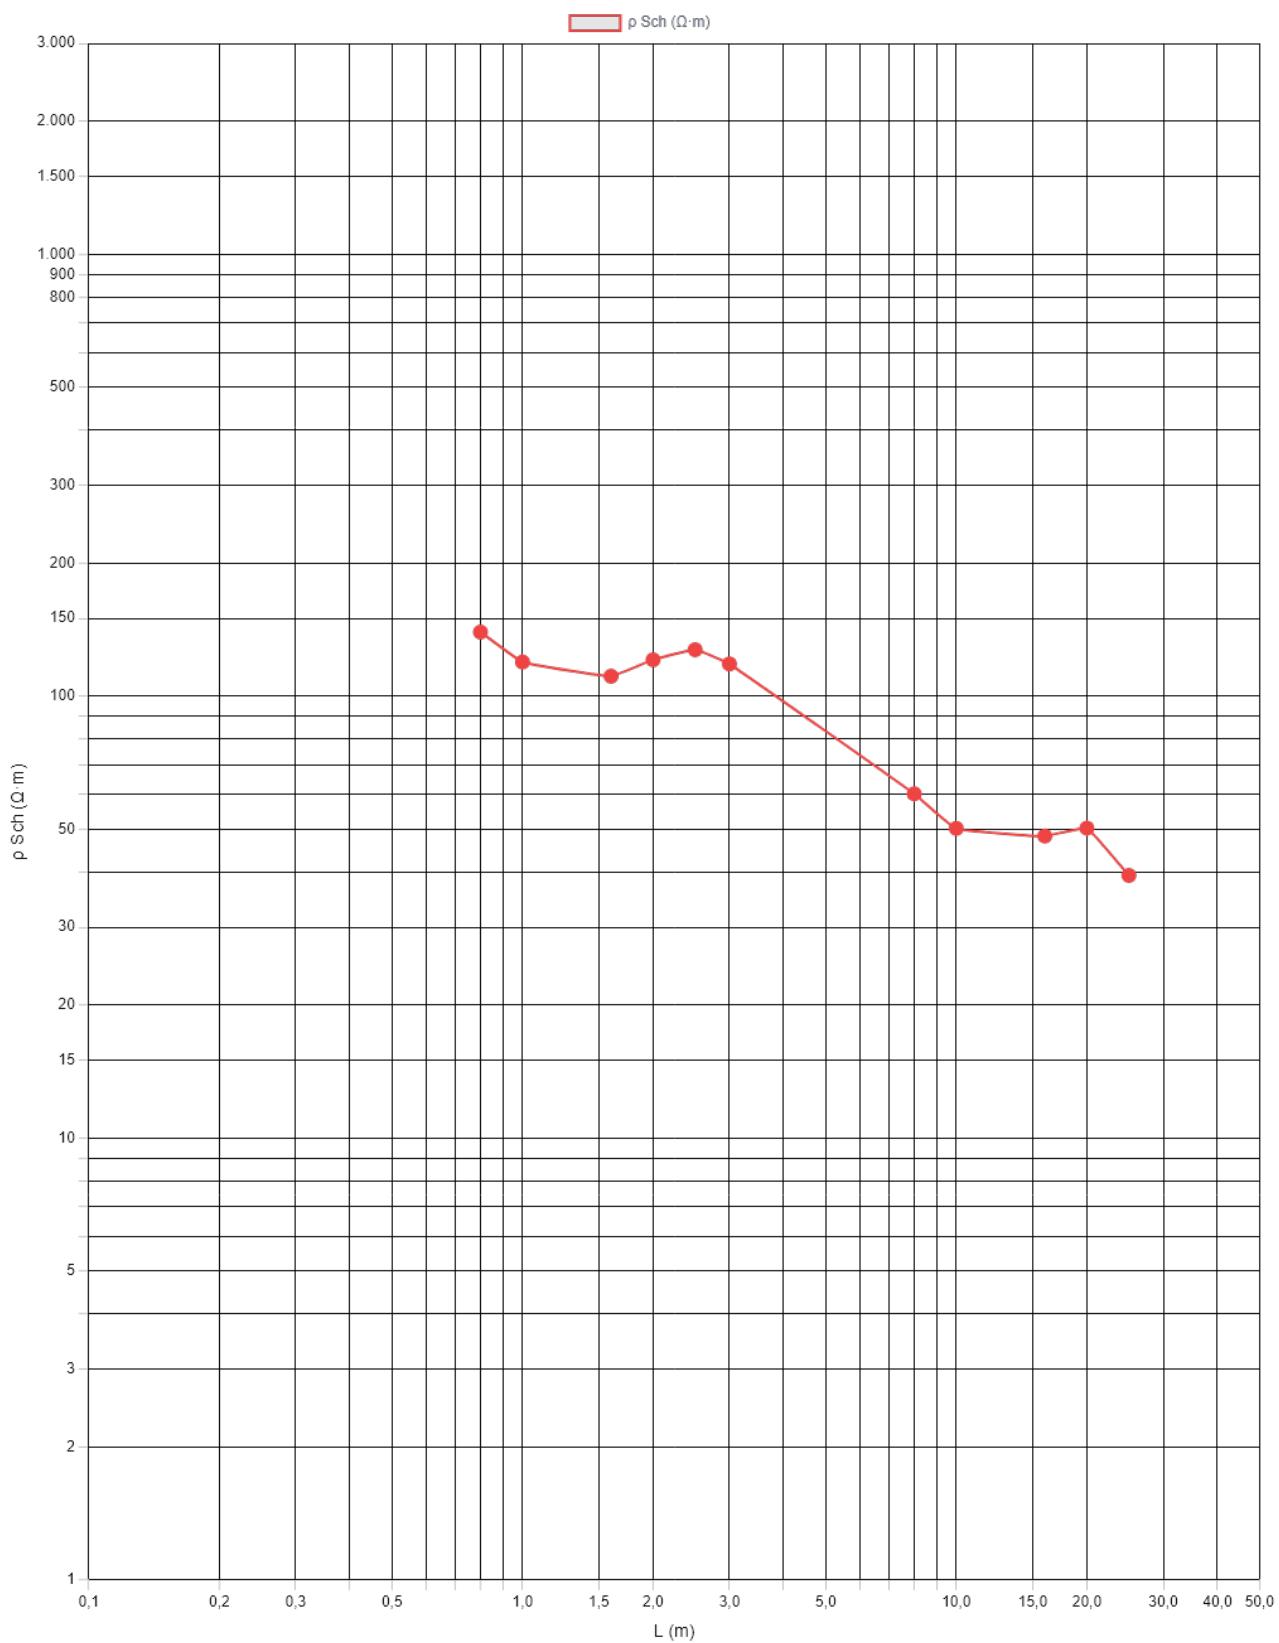

3. Tabla de Datos y Resultados

Nº	a (m)	n	L (m)	R (ohm)	Resistividad Sch (ohm-m)
1	1.00	0.30	0.80	114.00	139.68
2	1.00	0.50	1.00	50.70	119.46
3	1.00	1.10	1.60	15.29	110.96
4	1.00	1.50	2.00	10.26	120.87
5	1.00	2.00	2.50	6.75	127.23
6	1.00	2.50	3.00	4.30	118.20
7	1.00	7.50	8.00	0.30	60.08
8	1.00	9.50	10.00	0.16	50.14
9	1.00	15.50	16.00	0.06	48.21
10	1.00	19.50	20.00	0.04	50.23
11	1.00	24.50	25.00	0.02	39.25

4. Anexo de Imágenes



Figura 1: Medición 1



Figura 2: Medición 2



Figura 3: Medición 3



Figura 4: Medición 4



Figura 5: Medición 5



Figura 6: Medición 6



Figura 7: Medición 7



Figura 8: Medición 8



Figura 9: Medición 9



Figura 10: Medición 10