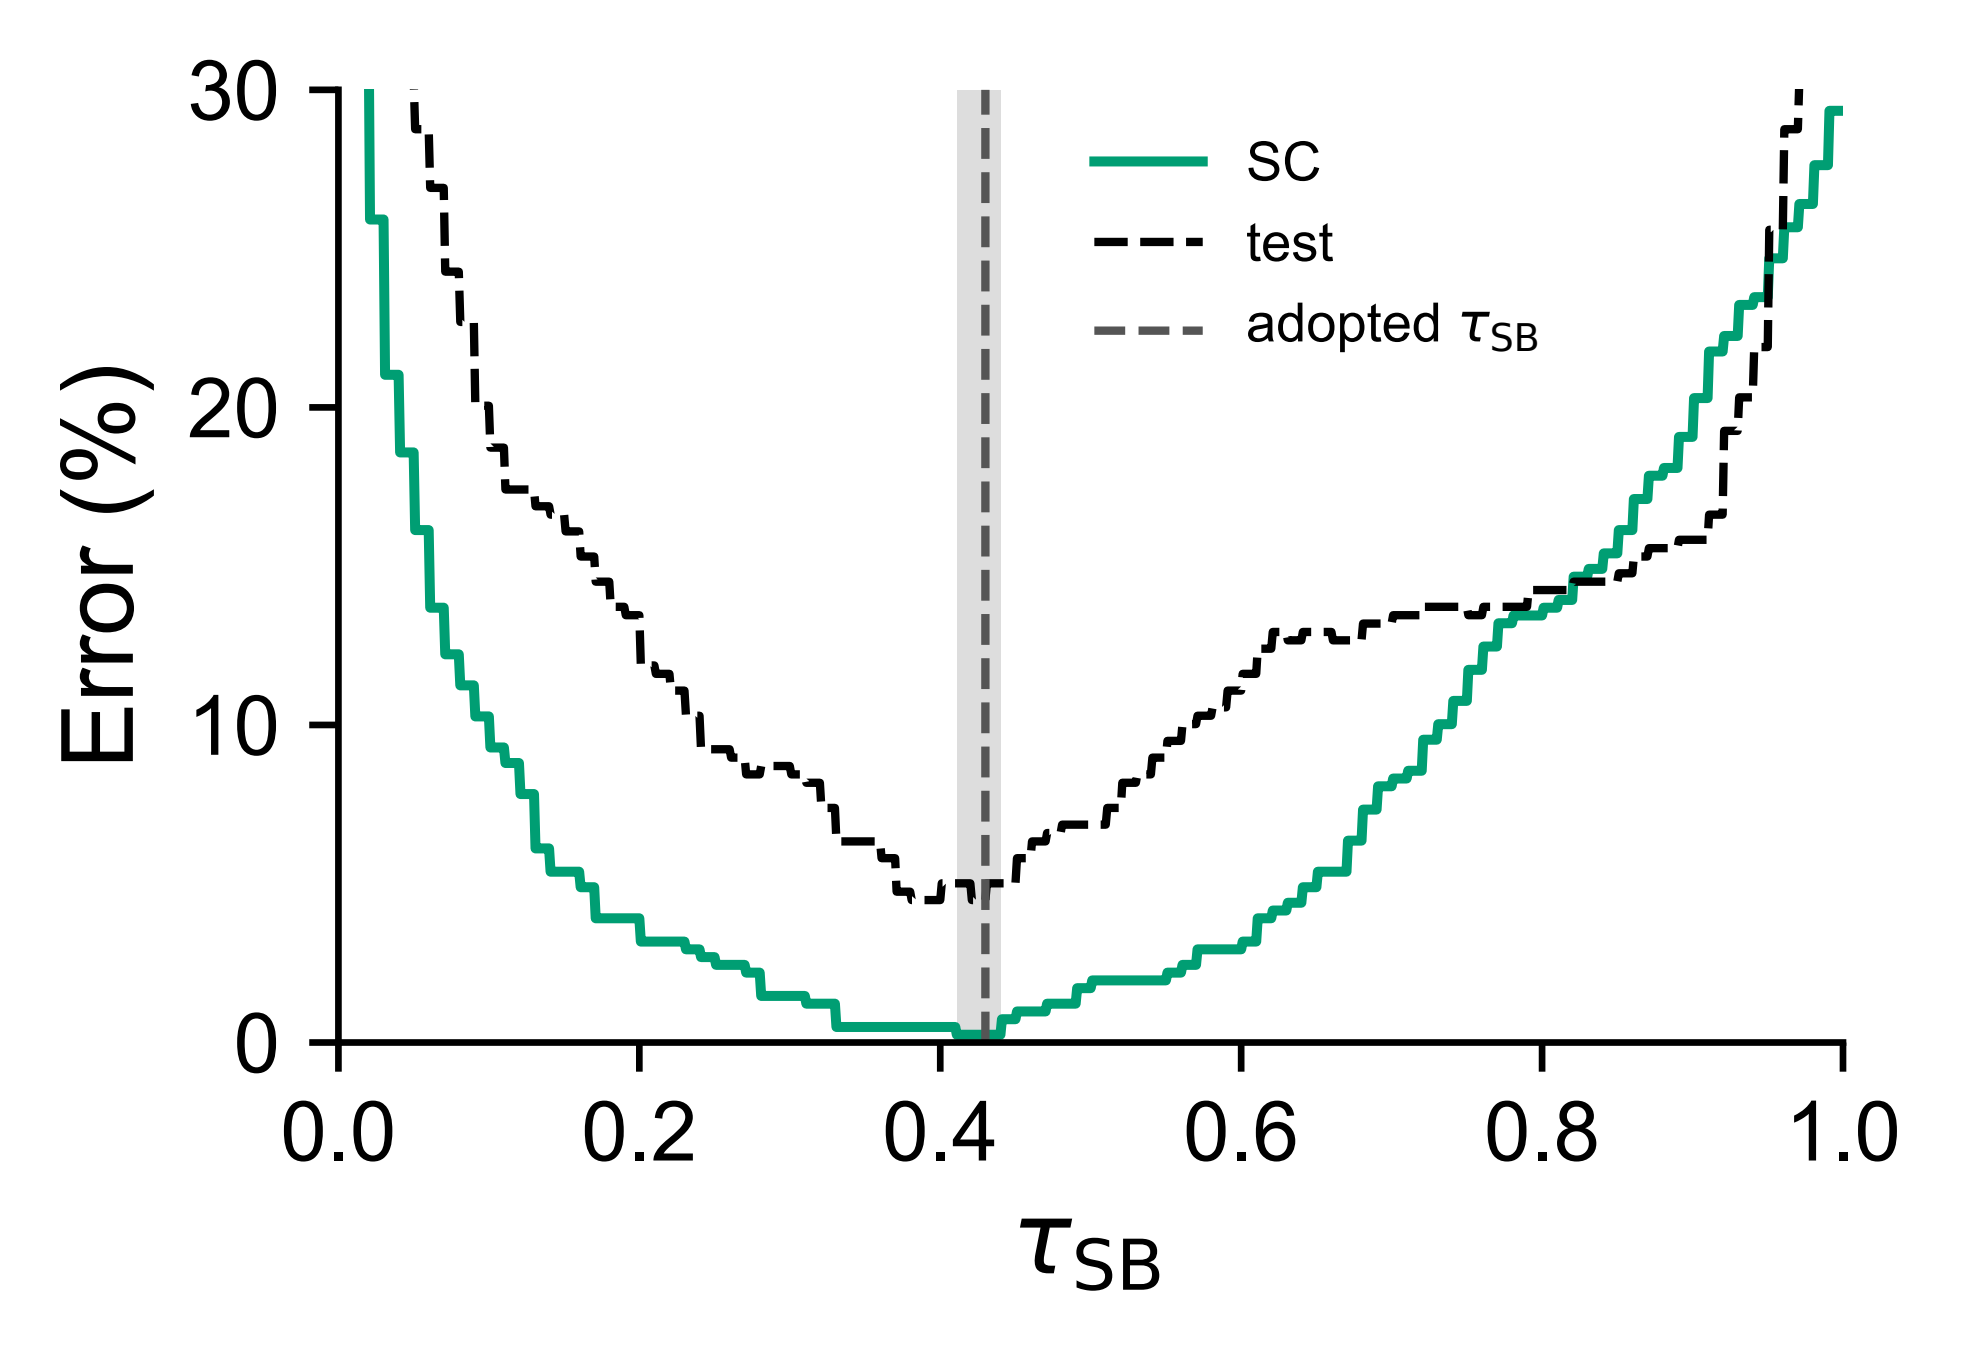
30
20
10
0
Error (%)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
τ_{SB}
SC
test
adopted τ_{SB}