
Proyecto de Reglamento para el Diseño de Estacionamiento Vehicular en Edificaciones y Control de Acceso a las Vías Públicas

(Proceso Encuesta Pública - Diciembre 2015)

Encuesta Pública

TÍTULO I ASPECTOS GENERALES	6
CAPÍTULO I OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES	6
CAPÍTULO III REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBACIÓN DE ESTACIONAMIENTO	11
CAPÍTULO III DISPOSICIONES SOBRE EL PERMISO DE CONTROL DE ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	13
TÍTULO II CRITERIOS DE DISEÑO	16
CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES	16
SECCIÓN 1 DELIMITACIONES DE LAS AREAS PARA ESTACIONAR	17
SECCIÓN 2 UNIDADES DE ESTACIONAMIENTO QUE COMPODRÁN UN ÁREA ESPECÍFICA PARA ESTACIONAR	17
SECCIÓN 3 SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS PARA ESTACIONAR	18
CAPÍTULO II CONSIDERACIONES PARTICULARES	18
SECCIÓN 2 ESTACIONAMIENTOS EN DOBLE LINEA	18
SECCIÓN 3 ESTACIONAMIENTOS EN RETROCESO	19
SECCIÓN 4 REQUISITOS DE CIRCULACION EN CALLES CERRADAS	19
TÍTULO III ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN EL USO DE LA EDIFICACIÓN	24
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES	24
CAPÍTULO II NÚMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS	25
SECCIÓN 1 VIVIENDAS	25
SECCIÓN 2 OFICINAS	26
SECCIÓN 3 BANCOS COMERCIALES, ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS E INSTITUCIONES CREDITICIAS	27
SECCIÓN 4 EDIFICIOS COMERCIALES	27
SECCIÓN 5 HOTELES Y APARTAHOTELES	29
SECCIÓN 6 EDIFICIOS INDUSTRIALES	30
SECCIÓN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	30
CAPÍTULO III PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO	32
TÍTULO IV DIMENSIONAMIENTO DE ÁREAS ESPECÍFICAS PARA	41
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	41
CAPÍTULO I DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS	41
CAPÍTULO II DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS UNIDADES DE ESTACIONAMIENTO	41
EDIFICIOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	50
CAPÍTULO I GENERALIDADES	50
CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES DEL ACCESO A EDIFICIOS PARA ESTACIONAMIENTO	50
CAPÍTULO III RAMPAS INTERIORES	51
CAPÍTULO IV CIRCULACIÓN PEATONAL INTERIOR	53
CAPÍTULO V CONSIDERACIONES DE DISEÑO	53
TÍTULO V ESTACIONAMIENTOS MECÁNICOS	56
CAPÍTULO I GENERALIDADES	56
CAPÍTULO II REQUISITOS GENERALES	57
TÍTULO VI CONTROL DE ACCESOS	58
CAPÍTULO I ACCESO ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ESTACIONAR	58
CAPÍTULO II ACCESO DESDE LA VÍA PÚBLICA HACIA LOS PROYECTOS	62
CAPÍTULO III ACCESO PARA GENERADORES DE TRÁNSITO EXTRAORDINARIO	63
TÍTULO VII DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	64

Encuesta Pública

DECRETO NO.

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano garantizar la seguridad, habitabilidad, preservación de la ecología y demás normas relativas a las obras de transporte y edificaciones, mediante el establecimiento de requisitos mínimos para el diseño y construcción de obras, acordes con nuestra realidad y avances tecnológicos;

CONSIDERANDO: Que en los últimos años ha aumentado considerablemente el parque vehicular y se hace necesario adecuar las edificaciones a los espacios que los usuarios demandan para realizar sus actividades y de proveer de los accesos necesarios a las vías para mejorar libre tránsito de los vehículos;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, de fecha 27 de Julio del 1982, la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines es la única autoridad estatal encargada de definir la política de reglamentación de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, mediante el sistema establecido en dicha ley;

VISTO: El Decreto No.284-91, del 31 Julio de 1991, que regula los requisitos que deben cumplir los diseños de los espacios para el estacionamiento de vehículos en las edificaciones;

VISTA : La Ley No.687, del 27 de Julio de 1982, que establece el sistema de reglamentación técnica que rige la preparación, ejecución, inspección y supervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICIOS Y CONTROL DE ACCESO A LAS VÍAS PÚBLICAS

TITULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. OBJETIVO. Establecer las características principales que se deberán cumplir en el diseño de accesos y estacionamientos para alojar los vehículos de los usuarios, de las edificaciones que sean proyectadas, modificadas, reconstruidas o restauradas en las áreas urbanas o suburbanas del país, de acuerdo al flujo de vehículos que se espera, y a las características de la zona donde se encuentren ubicadas; así como los requisitos para el control de accesos en cualquier proyecto.

Artículo 2. CAMPO DE APLICACIÓN. Estas reglamentaciones serán aplicadas a todos los proyectos de edificaciones a construir en el territorio nacional, que requieran de controles de acceso y áreas específicas para estacionar, según el uso a que estarán destinados y al lugar donde serán construidos, así como a aquellos edificios destinados al uso exclusivo para estacionamiento.

Artículo 3. DEFINICIONES. Para los fines del presente Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

1. **ACCESO PEATONAL:** Espacio libre destinado a la circulación exclusiva de peatones.
2. **ACCESO VEHICULAR:** Es el espacio libre que permite la entrada y/o salida a un área específica para estacionar, conectándola con una vía de circulación pública, para la cual ha sido interrumpido el contén de dicha vía.
3. **ACERA:** Es la parte de una vía pública destinada exclusivamente para el uso de peatones, limitada por el contén y la línea de las propiedades adyacentes a la vía pública.
4. **ÁNGULO DE ESTACIONAMIENTO:** Ángulo que forma el eje longitudinal del “Espacio de Estacionamiento” con la dirección del pasillo o carril adyacente al mismo, destinado a la circulación de vehículos.
5. **ÁREA BRUTA DE PISO:** Es la suma de espacio de piso ocupado o usado en cualquier edificio, incluyendo terrazas, galerías, escaleras, huecos de elevadores, sótano, espesor de los muros, y otros.
6. **ÁREA ESPECÍFICA PARA ESTACIONAR:** Es aquella que, a cielo abierto o bajo techo, ha sido dispuesta para alojar los vehículos de los usuarios, visitantes y/o habitantes de una edificación o conjunto de edificaciones, o de un área, o sector; la cual estará situada fuera de las vías públicas y totalmente delimitada con respecto a estas.
7. **ÁREA NETA DE PISO:** Es el área en planta del edificio excluyendo pasillos de circulación de menos de 1.80 m de ancho, galerías, balcones, escaleras, huecos de elevadores y espesor de los muros.
8. **ARTERIA:** Es aquella vía urbana, con o sin isleta central, destinada primordialmente a proporcionar un medio para la circulación del tránsito vehicular en la forma más expedita posible, y que tiene como fin secundario el acceso a las propiedades colindantes. Las vías que se consideren arterias serán designadas por el MOPC, en coordinación con la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento correspondiente, o con la Sindicatura de la localidad urbana de que se trate.

9. **AVENIDA (VÍA COLECTORA):** Es aquella vía urbana, con o sin isleta central, cuyo objeto es recoger el tránsito de una zona urbana para conducirlo a una arteria, y, al mismo tiempo, dar servicio a las propiedades colindantes. Las vías que se consideren avenidas (vías colectoras) serán designadas por el MOPC, en coordinación con la Dirección General de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento correspondiente, o con la Sindicatura de la localidad urbana de que se trate.
10. **BERMA O PASEO:** Es la porción contigua a la calzada de una vía, usada para estacionar vehículos en caso de emergencia o necesidad provisional, que sirve de soporte lateral a la zona de circulación.
11. **CALLE CERRADA CON RETORNO O “CUL-DE-SACS”:** Es una calle local con acceso por un único extremo y que termina de forma especial para permitir el retorno de los vehículos.
12. **CALLE COLECTORA:** Es la que tiene por objeto recoger el tránsito de una zona urbana, conducirlo a las arterias y al mismo tiempo dar servicio a las propiedades colindantes.
13. **CALLE LOCAL:** Es la que está destinada principalmente a proveer acceso a propiedades colindantes.
14. **CALLE MARGINAL:** Es una vía generalmente contigua y paralela a una autopista o avenida diseñada con el objetivo de interceptar, recoger y distribuir el tránsito que desea cruzar, entrar o salir de determinada carretera o propiedad que de otra forma quedaría aislada como resultado de la condición de control de los accesos a la vía pertinente.
15. **CALZADA:** Es aquella parte de una vía destinada al tránsito de vehículos, que corresponde al área ocupada por el pavimento, cuando existe, excluyendo los paseos.
16. **CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD:** Es el que se adiciona a la calzada con el objeto de proporcionar mayor espacio para los vehículos para realizar maniobras de aceleración o desaceleración sin tener conflicto o interferencia con el resto del tránsito.
17. **CARRIL DE DESACELERACIÓN:** Es el carril de cambio de velocidad destinado a desaceleraciones.
18. **CASILLA:** Es la proyección del espacio de estacionamiento en la dirección perpendicular al pasillo de circulación.
19. **CONTÉN (BORDILLO):** Pieza vertical o inclinada situada a lo largo del borde de una calzada que define claramente su límite.
20. **CONTROL DE ACCESOS:** Es el control de la entrada y/o salida de vehículos en una vía, mediante dispositivos que hacen variar la capacidad de un acceso, para admitir un volumen de tránsito mayor o menor, según el grado de congestión en la vía. No se debe confundir con la limitación de acceso.
21. **CUNETA:** Es la proyección del espacio de estacionamiento en la dirección paralela al pasillo de circulación.
22. **CURVA DE ENLACE DE UN ACCESO:** Es el arco de curva circular que parte del contén (bordillo) hacia la acera de una vía pública, donde se disponga un acceso a un área específica para estacionar.

- 23. DERECHO DE VÍA:** Área de terreno de propiedad estatal reservada para futuras ampliaciones de las carreteras y caminos, así como de sus obras complementarias.
- 24. DISTANCIA DE VISIBILIDAD:** Es la longitud continua a lo largo de la carretera que es visible al conductor de un vehículo. En el diseño de carreteras se contemplan dos distancias de visibilidad: de parada y de sobrepaso.
- 25. EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS:** Es un edificio de uno o varios niveles parcialmente cerrado dedicado principalmente al estacionamiento de vehículos de motor livianos.
- 26. EDIFICIO DE USO PÚBLICO:** Son todos aquellos edificios destinados a prestar servicios al público en general. Se considerarán dentro de este grupo, sin ser limitativos, los siguientes:
- a. Escuelas, colegios, universidades y bibliotecas.
 - b. Centros de salud en general, y asilos.
 - c. Estadios, auditorios, cines, teatros o similares.
 - d. Oficinas comerciales, bancos.
 - e. Supermercados, tiendas y restaurantes.
 - f. Hoteles, hostales y similares.
 - g. Iglesias y funerarias
- 27. ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO:** Es un área delimitada por bordillos, marcas en el pavimento y otros, en la cual un vehículo puede ser estacionado cómodamente dentro de un área específica para estacionar, cuyo eje puede formar un ángulo entre 0° y 90° con la dirección del pasillo de circulación de la misma.
- 28. ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA DOBLE:** Son unidades de estacionamiento dispuestas una detrás de la otra y para cuyo funcionamiento eficaz se requiere de los servicios permanentes de una persona que se encargue de movilizar los vehículos cuando sea necesario, excepto en los casos de edificios con dos estacionamientos por vivienda o apartamento.
- 29. ESTACIONAMIENTOS MECÁNICOS:** Son aquellos en los que los desplazamientos, maniobras de estacionamiento y almacenamiento de vehículos se realizan de manera total o parcial mediante sistemas mecánicos.
- 30. ESTACIONAMIENTO (PARQUEO) EN “LÍNEA SENCILLA O RECTA”:** Es aquella unidad de estacionamiento dispuesta de tal forma que el área anexa a la línea de cuneta, no utilizable como espacio de estacionamiento, no viene a formar parte de otra unidad de estacionamiento adyacente (véase Figura 4).
- 31. ESTACIONAMIENTO (PARQUEO) “TIPO ARENQUE”:** Es aquella unidad de estacionamiento dispuesta de tal forma que el área anexa a la línea de cuneta, no utilizable como espacio de estacionamiento, viene a formar parte de otra unidad de estacionamiento adyacente, siendo los ejes de los espacios de estacionamientos de ambas unidades perpendiculares entre sí (véase Figura 5).
- 32. ESTACIONAMIENTO (PARQUEO) “TIPO ENLLAVADO”:** Es aquella unidad de estacionamiento dispuesta de tal forma que el área anexa a la línea de cuneta, no utilizable como espacio de estacionamiento, viene a formar parte de otra unidad de estacionamiento adyacente, siendo coincidentes los ejes de ambas unidades adyacentes (véase Figura 5).

- 33. GENERADOR DE TRÁNSITO EXTRAORDINARIO:** Es aquel proyecto que debido a los servicios que presta genera un movimiento vehicular de tal magnitud que afecta la operación normal de una vía pública.
- 34. PASILLO DE CIRCULACIÓN:** Es el área comprendida entre los espacios de estacionamientos de una unidad de estacionamiento, destinada a la circulación y sirven, de salida y/o entrada a los vehículos que ocupan dicha unidad.
- 35. UNIDAD DE ESTACIONAMIENTO:** Es el área que comprende los espacios de estacionamientos requeridos, separados por un pasillo de circulación, dentro de un área específica para estacionar.
- 36. VEHÍCULO REPRESENTATIVO:** Es aquel tipo de vehículo hipotético, cuyo peso, dimensiones y características de operación son utilizados para establecer los lineamientos que guiarán el proyecto geométrico de las carreteras, calles e intersecciones, tal que estas puedan acomodar vehículos de este tipo. La "American Association of State Highway Officials" ha establecido cuatro tipos fundamentales de vehículos para proyectar (Design vehicles) que son los siguientes: El vehículo "P" que representa a los automóviles, el "W" y "SU" a los camiones y ómnibus sencillos, el "WB-40" a los camiones combinados medianos y el "WB-50" a los camiones combinados grandes.
- 37. VÍA LOCAL:** Es aquella que está destinada principalmente a proveer acceso a las propiedades colindantes.

Artículo 4. NOTACIÓN. Los términos utilizados en este reglamento tendrán la notación y el significado que se indica a continuación (véase Figura 8):

- a: Ancho libre del "Espacio de Estacionamiento", medido en metros perpendicularmente a su eje, delimitado por bordillos, marcas en el pavimento u otros, dependiendo del ancho del vehículo tipo elegido.
- c: Ancho de "Cuneta", medida en metros en la dirección del "Pasillo de Circulación", dependiente del ángulo formado por el eje del "Espacio de Estacionamiento" y dicho "Pasillo".
- d: Longitud de "Casilla", medida en metros perpendicularmente al eje del "Pasillo de Circulación", dependiente del ángulo formado por el eje del "Espacio de Estacionamiento" y dicho pasillo, correspondiente a los estacionamientos en "Línea Sencilla o Recta".
- di: Igual significado que d, pero aplicado a los casos de Estacionamientos del "Tipo Arenque" o "Tipo Enllavado".
- D: Ancho total de la "Unidad de Estacionamiento", compuesta por dos "Casillas" y un "Pasillo de Circulación", medido en metros perpendicularmente al "Pasillo".
- DE: Distancia desde el punto de tangencia de la "Curva de Enlace" de un Acceso hasta el punto de tangencia de la curva de una esquina, medida en metros.
- DP: Distancia desde el punto de tangencia de la "Curva de Enlace" de un Acceso hasta el límite de propiedad adyacente, medida en metros.
- IS: Separación entre los puntos de tangencia de las "Curvas de Enlace" de dos "Accesos" de una misma Área de "Estacionamiento", medida en metros.

- K: Factor de reducción del número de “Espacios de Estacionamiento” requeridos por un edificio, de acuerdo a la zonificación aprobada para estos fines.
- L: Longitud del Espacio de Estacionamiento, medida en metros según el eje del mismo.
- LE: Longitud de “Casilla” no utilizable, medida en metros en la dirección del “Pasillo de Circulación” al inicio y al final del mismo, en los estacionamientos de “Línea Sencilla o Recta”.
- LEi: Igual significado que LE, pero aplicado a los casos de estacionamiento del “Tipo Arenque” o “Tipo Enllavado”.
- P: Ancho del “Pasillo de Circulación”, dependiente del ángulo que con él forme el eje del “Espacio de Estacionamiento” y de la longitud del vehículo tipo elegido, medido en metros perpendicularmente al eje del “Pasillo”.
- RC: Radio de la “Curva de Enlace” de un acceso, medida en metros.
- Ri: Radio de la “Curva de Enlace” en intersección de “Vía principal” con “Vía Colectora”, “Vía Colectora” con “Vía Local” y “Vía Local con otra Vía Local.”
- S: Ancho de un “Acceso”, medido en metros en dirección perpendicular a su línea de centro, sin incluir la apertura que producen las “Curvas de Enlace” del mismo.
- α : Ángulo formado por el eje del “Espacio de Estacionamiento” con la dirección del “Pasillo de Circulación”.
- Δ : Ángulo formado por la línea de centro de un “Acceso” con el eje de la “Vía Pública” a que sirve.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN

Artículo 5. AUTORIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL REGLAMENTO. El organismo facultado para la revisión y/o aprobación de los planos y los documentos relativos a los estacionamientos de los proyectos, será la Sección de Control de Accesos y Estacionamientos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en lo adelante MOPC.

Artículo 6. ORDENANZA MUNICIPAL. Las Autoridades Municipales podrán emitir ordenanzas relacionadas con esta materia, siempre que no estén en conflicto con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 7. SOBRE LAS DISPOSICIONES. Las disposiciones contenidas en este Reglamento quedarán complementadas con el Reglamento sobre Diseño Geométrico de Carreteras, el Manual sobre Señalización Horizontal y Vertical, y demás reglamentos que les sean aplicables que regulen la construcción en el país.

Artículo 8. ALTERACIÓN DE OBRAS CONSTRUIDAS. Después de construidas y aceptadas las obras, respecto de los accesos y a los espacios útiles de estacionamiento, no se podrán hacer modificaciones sin la previa autorización de las autoridades competentes.

Artículo 9. AMPLIACIONES Y/O CAMBIO DE USO. Cuando en una edificación se contemplen ampliaciones horizontales o verticales, y/o un cambio de uso, el proyecto deberá cumplir con la totalidad de los estacionamientos generados por el nuevo uso, de acuerdo a este Reglamento.

Artículo 10. ÁREA DE ESTACIONAMIENTO COMPLEMENTARIA. En caso de edificaciones de uso público, cuando el terreno disponible para el proyecto no sea suficiente para cumplir con la cantidad de estacionamientos establecido en este Reglamento, se aprobará el uso de otro terreno para completar los estacionamientos requeridos, los cuales no podrán ser utilizados para su comercialización, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

- a) Que pertenezca al mismo propietario de la edificación.
- b) Esté localizado próximo a la edificación, a no más de cincuenta metros, y no haya que cruzar más de una calle local.
- c) No existan edificaciones dentro del terreno, y éste no sea utilizado para otros fines.
- d) Esté registrado en la Oficina de Planeamiento Urbano correspondiente, como área para estacionamiento, como requisito indispensable.
- e) Sea especificado en los planos la colocación de un cartel con una inscripción que especifique su uso, y la edificación a que pertenece.

Artículo 11. PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. No se permitirá el cobro por el uso de los espacios de estacionamientos requeridos y aprobados para ser utilizados en proyectos destinados a ofrecer servicio al público, exceptuando los edificios de estacionamiento destinados exclusivamente para esos fines, que no pertenezcan a alguna edificación de uso público. Esta disposición será tratada como una violación a la Ley No.687.

Artículo 12. CARÁCTER DE LAS FIGURAS. Todos los dibujos de las figuras presentadas en este Reglamento tienen carácter esquemático y deberán ser complementados con los demás requerimientos obligatorios que se establecen en el mismo.

CAPÍTULO III

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 13. Todos los proyectos de edificios que requieran de áreas específicas para estacionamiento deberán ser sometidos al MOPC, para fines de revisión y aprobación, y deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en este Reglamento.

Artículo 14. Se deberá verificar que todos los proyectos de edificios al ser sometidos cumplan con las características propias, atendiendo al uso al que serán destinados.

Artículo 15. Los proyectos de diseños repetitivos se deberán ajustar a los requerimientos del presente reglamento, de acuerdo a la zona y a las características viales del entorno en que serán ubicados.

Artículo 16. Todo proyecto que no tenga acceso directo a una vía pública, deberá tener una servidumbre de paso con un ancho mínimo de 6.00 metros para el acceso vehicular, la cual deberá constar en el plano catastral correspondiente, debidamente avalado por la Autoridad competente.

Artículo 17. INSPECCIÓN. Todos los proyectos sometidos para la aprobación de accesos y estacionamientos, serán inspeccionados para la evaluación de las características viales del entorno y del solar. Si al realizar la inspección se comprueba que la obra ha sido iniciada, será notificada por violación a la ley 687 para la aplicación de las sanciones correspondientes. Si las obras realizadas no se corresponden o no permite desarrollar lo planteado en los planos, no será otorgada la aprobación hasta tanto se compruebe que la situación ha sido corregida.

Artículo 18. Los proyectos de ampliaciones serán sometidos a una inspección previa, para verificar que los estacionamientos aprobados en la licencia original no han sufrido modificaciones, independientemente de que generen o no una cantidad adicional de estacionamientos.

SECCIÓN 1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Artículo 19. Todos los proyectos ubicados en zonas urbanas, suburbanas y turísticas, excepto viviendas individuales ubicadas en solares medianeros (no en esquina), requerirán de la aprobación provisional de los estacionamientos, en su fase de anteproyecto.

Artículo 20. En caso de proyectos ubicados en las carreteras y caminos, se requerirá de la aprobación del derecho de vía, a fin de asegurar que su ubicación, incluyendo el área para estacionamiento y el espacio requerido para la maniobra, estén fuera del derecho de vías.

Artículo 21. En caso de proyectos ubicados en el entorno costero, se requerirá de la aprobación del Departamento de Muelles y Puertos, del MOPC.

Artículo 22. Cuando se requieran cambios en la vía existente, para permitir el acceso a los proyectos ubicados en carreteras y caminos, se deberá presentar la propuesta de solución para dicho acceso, para fines de aprobación en su fase de anteproyecto, de acuerdo a los requisitos establecidos en este reglamento

Artículo 23. Para las aprobaciones provisionales se requerirá lo siguiente:

- a) Certificado de uso de suelo y retiros del ayuntamiento de la demarcación correspondiente,
- b) Una copia del certificado de título de propiedad definitivo, y plano catastral del solar deslindado.
- c) Dos juegos de planos del anteproyecto conteniendo:
 - 1. Localización y ubicación.
 - 2. Planta arquitectónica de todos los niveles de la edificación.
 - 3. Dos elevaciones y dos secciones, o las que sean necesarias para la correcta interpretación del proyecto. En los edificios cuyo acceso al estacionamiento sea en pendiente, se requerirán, además, secciones donde se representen rampas con informaciones claras sobre las pendientes, alturas de entrepisos, distancias, transición en pendiente, y cualquier otro detalle necesario para su debida interpretación.
 - 4. En caso de terrenos de topografía irregular, se incluirán planos de curvas de nivel debidamente avalado por el técnico en la materia.

Artículo 24. Los proyectos ubicados en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y en otros Centros Históricos declarados por Ley, deberán ser sometidos en su fase de anteproyecto a la Oficina Nacional de Patrimonio Monumental de la Presidencia de la República, para la no objeción de las áreas que serán destinadas al estacionamiento vehicular, cuyo diseño de los accesos y estacionamientos estarán regulados por este Reglamento, tomando en consideración los lineamientos de Patrimonio Monumental.

SECCIÓN 2

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO

Artículo 25. Para someter el proyecto definitivo se requerirán todos los documentos y aprobaciones establecidos en el Reglamento R-021, sobre “Requerimientos de Aplicación del Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos”, y contar con la aprobación del anteproyecto de accesos y estacionamientos.

Artículo 26. Cuando los proyectos requieran de modificaciones sustanciales durante el proceso de revisión, que afecten el diseño de los accesos y estacionamientos, éstos deberán ser sometidos al ayuntamiento de la demarcación correspondiente para su reevaluación y/o resellado.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES SOBRE EL PERMISO DE CONTROL DE ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS

Artículo 27. SOLICITUD DE PERMISO. A partir de la fecha de vigencia de este Reglamento, toda persona, natural o jurídica, reconocida por ley como dueño de propiedades o sus representantes autorizados, que desee construir un acceso o un área específica para estacionamiento de vehículos, independientemente de los permisos ya otorgados para la licencia de construcción, deberá someter el diseño al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para su aprobación.

Artículo 28. El MOPC anulará cualquier acceso construido sin la autorización debida y reestablecerá la vía a su condición anterior. Asimismo, si las condiciones imperantes en cualquier vía demandan la modificación de la misma, el MOPC podrá modificar o revocar cualquier autorización de acceso emitida con anterioridad.

Artículo 29. VIGENCIA DEL PERMISO. El permiso para la construcción de accesos y de otras facilidades en las vías públicas o en sus márgenes tendrá vigencia por un año, a partir de la fecha de expedición. Transcurrido dicho plazo, de no haber comenzado la construcción, el permiso no tendrá valor, ni efecto, y el interesado tendrá la obligación de solicitar un nuevo permiso, el cual será evaluado con las reglamentaciones y las circunstancias existentes para esa fecha.

Artículo 30. NOTIFICACIÓN PARA EL COMIENZO DE LA OBRA. El interesado deberá notificar por escrito al Departamento de Inspección de Obras, de la Dirección General de Edificaciones, el inicio de la obra, por lo menos cinco días antes de la fecha en que se proponga dar comienzo a la misma.

Artículo 31. ALTERACIÓN A OBRAS CONSTRUIDAS. Después de construidas y aceptadas las obras, respecto de los accesos y a los espacios útiles de estacionamiento, no se podrán hacer modificaciones sin la previa autorización de las autoridades competentes.

Artículo 32. INSPECCIÓN. El MOPC realizará la inspección de los accesos, las áreas de estacionamientos u otras obras o facilidades que se edifiquen desde y hacia las vías públicas, según lo establecido en los planos aprobados. En caso de descubrir violación respecto a lo establecido en este Reglamento, la obra será suspendida hasta tanto se corrijan las condiciones objetables. Todo gasto, en que se incurra para la corrección de las obras defectuosas, lo sufragará el propietario o sus sucesores en derecho. Todo edificio deberá recibir la inspección final de acceso y estacionamiento, para comprobar el cumplimiento de los requerimientos de este Reglamento y de las especificaciones establecidas en los planos aprobados.

Artículo 33. RELOCALIZACIÓN DE POSTES O TUBERÍAS. El Propietario tendrá la obligación de reubicar cualquier poste del tendido eléctrico, de teléfono, tuberías o cualquier obstáculo que pudiera interferir con las obras de acceso propuestas, para lo cual deberá obtener el permiso de la oficina correspondiente. Los gastos en que se incurra serán sufragados por dicho Propietario.

CAPÍTULO IV PLANOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y DE ACCESOS A LAS VÍAS PÚBLICAS

Artículo 34. Los planos de estacionamiento vehicular y acceso a las vías públicas se realizarán acorde con los requerimientos consignados en las leyes y reglamentos vigentes en la materia, y a los establecidos a continuación:

- a) El plano de localización deberá contener un mapa que permita llegar al proyecto a través de las indicaciones del mismo, para cuyos fines deberá identificar los nombres de las calles del entorno, el nombre del sector y las referencias o hitos reconocidos; complementadas con las edificaciones de importancia existentes en el entorno de dicho proyecto;
- b) El plano de ubicación estará a escala y mostrará las vías adyacentes de acceso al proyecto, claramente identificadas con sus nombres vigentes, de igual forma se mostrarán cada uno de los elementos del tránsito existente en las vías.
- c) Los planos deberán ser confeccionados a una escala que permita corroborar las dimensiones planteadas con los instrumentos de medición disponibles en el país y que permita además la correcta legibilidad de todos los elementos del diseño.
- d) En los planos de conjunto que incluyan estacionamientos, éstos deberán ser presentados en la planta arquitectónica del nivel que le corresponda, y no en la planta de techo, colocando sólo las dimensiones del estacionamiento en sí, con su lindero correspondiente, y las del tamaño total del edificio, sin presentar los detalles.
- e) Se presentarán los planos de ventilación (natural y/o mecánica), conforme a lo establecido en el artículo 35 de este Reglamento.
- f) Los espacios de estacionamiento deberán ser identificados o numerados en sentido de la manecilla del reloj.
- g) En los edificios de estacionamiento de uno o varios pisos, serán presentados los planos de estacionamiento con la numeración de los espacios disponibles en cada piso. En estos casos se deberá presentar cada planta detallando su funcionamiento. Se identificarán los espacios reservados para los clientes, empleados y los propietarios del edificio o parte de éste, incluyendo de manera especial los espacios de las embarazadas, personas con limitaciones físicas, los destinados al servicio rápido y taxi, los cuales serán ubicados en lugares lo más accesible posible a las entradas del edificio.
- h) Las dimensiones de los diferentes elementos de la sección transversal de las vías adyacentes deberán ser definidas claramente.
- i) En el caso de las urbanizaciones se deberán presentar: planos de lotificación con sus áreas y deslindes individuales de solares, planos de curvas de nivel, perfiles longitudinales, secciones transversales de calles, radios de giro en las intersecciones y los empalmes con la o las vías

adyacentes. Los dibujos de los perfiles longitudinales, secciones transversales y diagramas de corte estarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento R-017.

- j) Se deberán incluir detalles de los cortes propuestos en la isleta central de la vía adyacente con fines de acceder al proyecto, carriles de cambio de velocidad, carriles de acumulación y giro a la izquierda, y carriles especiales. Deberán ser mostrados los accesos existentes en la isleta central de las vías colindantes al proyecto.
- k) Se presentarán detalles de las calles cerradas (cul de sacs), en los casos en que éstas sean parte de la solución vial presentada.
- l) Los planos deberán incluir señalización horizontal, vertical, y dispositivos de control del tráfico, ya sean existentes o propuestos, de acuerdo al Manual de Señalización del MOPC.
- m) Se indicará a escala la ubicación de los postes de alumbrado público, árboles situados en las aceras, hidrantes, paradas de autobuses y otros que pudieran afectar la libre circulación en los accesos.
- n) Se deberá indicar la distancia, medida en metros, a la curva o curvas más próximas al proyecto, con el grado de curvatura, de manera especial cuando el proyecto esté localizado en una carretera o vía principal; de igual forma, se indicarán los datos técnicos de distancia de visibilidad de parada, para verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad en los accesos.
- o) Se incluirán los planos de diseño del paisaje en las áreas que no sean destinadas para el estacionamiento, ni para el pasillo de circulación.
- p) En caso de ampliaciones, se deberá presentar en la planta de conjunto todos los detalles de la licencia anterior, identificando los espacios aprobados en dicha licencia y los propuestos para la ampliación a realizar.
- q) Cuando se presenten soluciones con la integración de solares adicionales para completar los espacios de estacionamiento, éstos serán presentados en la misma planta de la edificación propuesta a construir, con la distancia medida en metros desde dichos solares hacia ésta; de igual manera se deberá presentar la leyenda del cartel de inscripción a colocar según se especifica en este Reglamento.
- r) En el caso de los moteles, además de los requisitos generales para la presentación de los planos indicados en este reglamento, en la planta de conjunto se requerirá presentar: los detalles de accesos, desde y hacia las marquesinas de las habitaciones, los estacionamientos de la administración, y las vías y aceras internas.
- s) Todos los planos pertenecientes a un mismo proyecto deberán contener el mismo diseño de estacionamientos; por tanto, en caso de que sean realizadas correcciones a los planos, éstas deberán ser plasmadas en todos los planos donde aparezcan las mismas.

Artículo 35. PLANOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA. Se deberán presentar los planos de ventilación mecánica firmados por un Ing. Electromecánico, acompañados de la correspondiente memoria técnica, cuyo cálculo y diseño deberán cumplir con el Reglamento de Ventilación y Aire Acondicionado vigente, y contendrán al menos las siguientes especificaciones:

- a) Etiqueta de identificación.
- b) Marca y modelo del ventilador.

- c) Tipo de ventilador.
- d) Tipo de impulsión (directa o por correa).
- e) Capacidad en CFM (m^3/min).
- f) Presión estática en pulg. de agua (mm de agua).
- g) Revoluciones por minuto del ventilador (RPM).
- h) Diámetro del aspa, en pulg. (mm).
- i) Velocidad de la punta del aspa, en FPM (m/min).
- j) Tipo de motor.
- k) Características eléctricas del motor (potencia, RPM, voltaje, número de fases, frecuencia, amperaje de la protección, tipo de arranque).
- l) Nivel de ruido, en dB.
- m) Localización del ventilador.

TÍTULO II

CRITERIOS DE DISEÑO

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 36. En las áreas específicas para estacionamiento se deberá disponer de pasillos de circulación y áreas suficientes para que los vehículos puedan realizar las maniobras necesarias y salir de frente a la vía pública enlazada.

Artículo 37. En aquellos proyectos que se dificulte la visión del conductor en los accesos y las zonas de maniobra, se requerirá colocación de espejos cóncavos (ojos de buey), para la seguridad del tránsito.

Artículo 38. Los edificios que se proyecten para ser construidos o reconstruidos, en vías públicas establecidas como de circulación peatonal por los respectivos Ayuntamientos, quedarán exentos de la obligación de disponer de un área específica para estacionar, excepto en aquellos proyectos cuyos terrenos colinden con otras vías no peatonales, los cuales deberán disponer del área de estacionamiento requerida.

Artículo 39. La velocidad máxima permitida en áreas de estacionamiento será de 25 km/hora, lo cual deberá ser especificado en los planos de diseño, mediante las señalizaciones correspondientes.

Artículo 40. Se permitirá el diseño de estacionamientos mediante el uso de software u otro método aprobado, cuyos parámetros difieran de los establecidos en este Reglamento, siempre que se demuestre que el diseño cumple con los requisitos necesarios para su funcionamiento efectivo, para cuyos efectos será presentado un informe justificativo del desempeño del diseño propuesto.

Artículo 41. En el sistema de alumbrado de los estacionamientos, la iluminación se deberá orientar o dirigir hacia el área de estacionamiento, evitando que la luz brille sobre las propiedades adyacentes.

Artículo 42. No serán permitidas escaleras de emergencia abatibles en las áreas específicas para estacionar.

SECCIÓN 1 DELIMITACIONES DE LAS ÁREAS PARA ESTACIONAR

Artículo 43. Los estacionamientos requeridos en este Reglamento estarán ubicados dentro de los límites de propiedad del proyecto en cuestión, incluyendo su verja o muro perimetral y las puertas de acceso con sus dispositivos de cierre o apertura, de forma tal que en su maniobra no afecte la libre circulación de peatones y vehículos.

Artículo 44. Los estacionamientos deberán estar efectivamente delimitados de la vía pública y cumplir con los criterios de funcionamiento, conexiones con dichas vías y controles de acceso, así como con las divisiones especiales, marcas y señales necesarias que garanticen una adecuada circulación dentro de dicha área.

Artículo 45. Las verjas de las áreas de estacionamiento a cielo abierto deberán estar construidas de bloques de hormigón armado, de metal, u otros materiales resistentes a impacto, con una altura no menor de 40 centímetros.

Artículo 46. En todos los proyectos, los accesos peatonal y vehicular deberán estar completamente diferenciados de las áreas para estacionamientos.

Artículo 47. Las áreas para pasos peatonales serán diseñadas de manera que no sean obstruidas al abrir la puerta un vehículo estacionado. Deberán estar delimitadas del paso vehicular, mediante señales en el pavimento o a través de tubos, tratamiento paisajista, muros, aceras o cualquier otro elemento.

SECCIÓN 2 UNIDADES DE ESTACIONAMIENTO QUE COMPODRÁN UN ÁREA ESPECÍFICA PARA ESTACIONAR

Artículo 48. Para el diseño del área de estacionamiento, se proveerán tantas unidades como sean necesarias, de acuerdo a la cantidad de estacionamientos requeridos, las cuales podrán estar articuladas unas con otras, atendiendo a los distintos tipos de estacionamientos contemplados en el Título IV de este Reglamento.

Artículo 49. El número de espacios de estacionamiento que se utilice en cada unidad dependerá de la longitud total de cuneta disponible y del ángulo que formen los ejes de los espacios con su respectivo pasillo de circulación.

Artículo 50. Cuando se provean más de 200 espacios de estacionamientos, éstos serán distribuidos en dos o más sub-áreas intercomunicadas entre sí, ninguna de las cuales podrá tener, a su vez, más de 200 espacios. Cada sub-área de estacionamiento se separará de la otra por medio de una franja no menor de 1.50 m.

Artículo 51. Cuando se trate de edificaciones ubicadas en recintos tales como Universidades, Centros Comerciales, Complejos Turísticos, Urbanizaciones, Centros de Salud y otros, las unidades de

estacionamientos deberán ser diseñadas para cada edificación o por grupos de edificaciones, las cuales deberán ser ubicadas en lugares estratégicos, que incluyan la circulación peatonal interna.

SECCIÓN 3 SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS PARA ESTACIONAR

Artículo 52. Se deberá diseñar la señalización de las áreas de estacionamiento, tanto horizontal como vertical, delimitando claramente los espacios de estacionamiento, los pasillos de circulación y las áreas de maniobras requeridas, que garanticen una adecuada y segura circulación interna, de acuerdo a la magnitud del proyecto, según las Reglamentaciones de Señalización Vial vigentes. Para estos fines se dispondrá de bordillos, topes o franjas marcadas con pintura tipo tráfico, o de una textura de piso diferente a la de la superficie del estacionamiento, los cuales no deberán tener menos de 10 centímetros, ni más de 15 centímetros de ancho.

Artículo 53. El MOPC podrá requerir al proyectista marcas y señales especiales, dependiendo del número de espacios de estacionamiento que proveerá el área y de las características de la misma.

CAPÍTULO II CONSIDERACIONES PARTICULARES

SECCIÓN 1 ESTACIONAMIENTOS ASISTIDOS (*VALET PARKING*)

Artículo 54. Se permitirá la disposición de estacionamientos asistidos en Hoteles, Aparta-hoteles, Restaurantes, Discotecas, Casinos, Teatros, Cines y Oficinas en General, para lo cual será dispuesto un rótulo que identifique dicho servicio. Para estos fines se deberá presentar un diseño que lo justifique, acompañado de un acta notarial de compromiso.

Artículo 55. El diseño deberá contener los espacios de espera necesarios para que dicha operación se efectúe dentro del proyecto, de acuerdo a su magnitud, sin afectar el tráfico de paso.

SECCIÓN 2 ESTACIONAMIENTOS EN DOBLE LINEA

Artículo 56. Se permitirán diseños de estacionamientos en doble línea (véase Figura 1) en Hoteles, Aparta-hoteles, Restaurantes, Discotecas, Casinos, Teatros, Cines y Oficinas en General, siempre y cuando tengan servicio asistido(*valet parking*), de acuerdo a lo establecido en los Artículos 54 y 55.

Artículo 57. En ningún caso se permitirán estacionamientos de doble línea (uno detrás del otro) con salida en retroceso hacia la vía pública.

Artículo 58. Bajo ningún concepto se permitirá el diseño de estacionamientos de más de dos líneas, salvo en áreas exclusivas para exhibición de vehículos, en edificios destinados a su comercialización y venta.

Artículo 59. En conjuntos habitacionales residenciales donde se habiliten estacionamientos en doble línea por apartamento, se permitirán hasta 20 estacionamientos doble por cada pasillo de circulación, siempre y cuando ambos estacionamiento correspondan al mismo apartamento.

FIGURA 1
ESTACIONAMIENTO EN DOBLE LÍNEA
(DIMENSIONES EN METROS)



SECCIÓN 3 ESTACIONAMIENTOS EN RETROCESO

Artículo 60. Los estacionamientos en retroceso sólo serán permitidos en vías locales, cuando no haya otra solución de diseño que permita la maniobra dentro de la propiedad. No será permitida la entrada o salida en retroceso a una vía pública con características de arteria, avenida o vía colectora, salvo el caso de una residencia unifamiliar.


Artículo 61. Cuando el área específica para estacionar esté ubicada en una vía local, se podrá disponer de un máximo de 4 estacionamientos en retroceso con ángulo de 90° con respecto al eje de la vía adyacente, siempre que se garantice la visibilidad en todo momento, lo cual será verificado físicamente en el terreno. Estos estacionamientos tendrán una longitud mínima de 5.60 m. No se permitirá que estos espacios estén ubicados en la esquina propiamente dicha.

Artículo 62. En caso de vías sin salida, el número de espacios de estacionamiento con salida en retroceso será de un máximo de ocho. Para que una calle sea considerada sin salida o cerrada deberá tener definido un cul-de-sac, con solares alrededor del mismo o algún obstáculo o elemento que impida que en el futuro se pueda prolongar la vía.

SECCIÓN 4 REQUISITOS DE CIRCULACION EN CALLES CERRADAS


Artículo 63. En calles cerradas, con longitudes que sobrepasan de 50 metros, se deberá proveer de un área para devolverse o "Cul-de-Sacs". (Véase Figura 2)

FIGURA 2
ÁREAS MÍNIMAS PARA CIRCULACIÓN EN CALLES CERRADAS

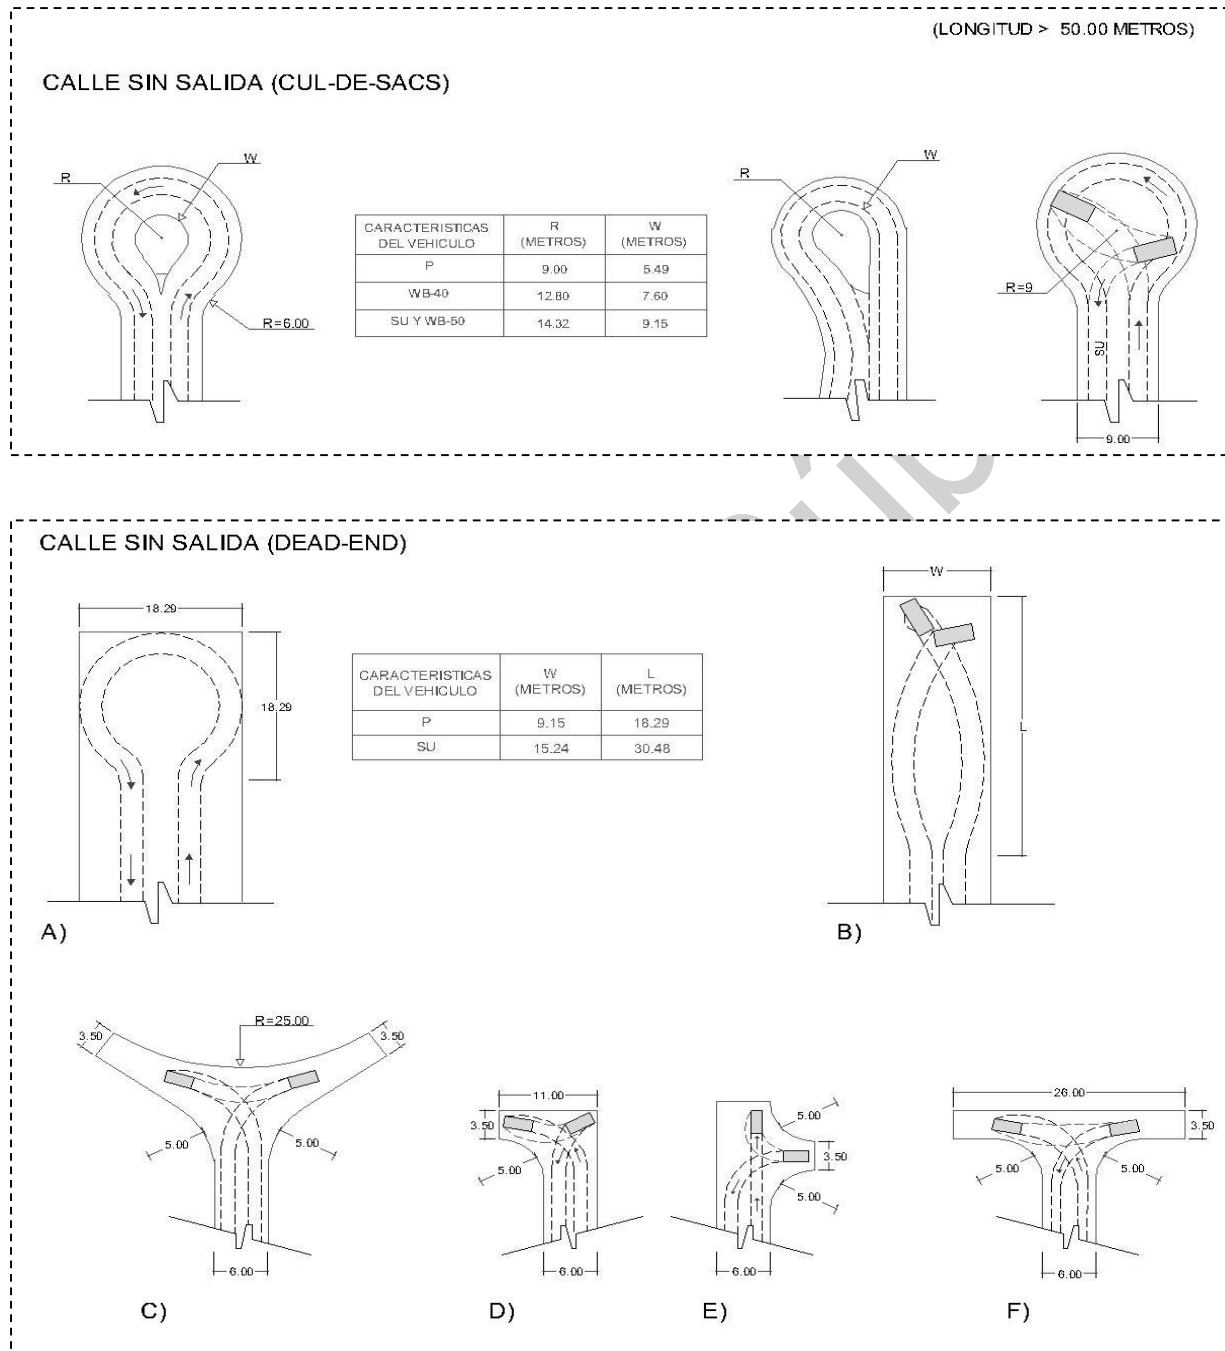


CALLES SIN SALIDA (ESPACIOS NECESARIOS EN LAS ESQUINAS)


A)

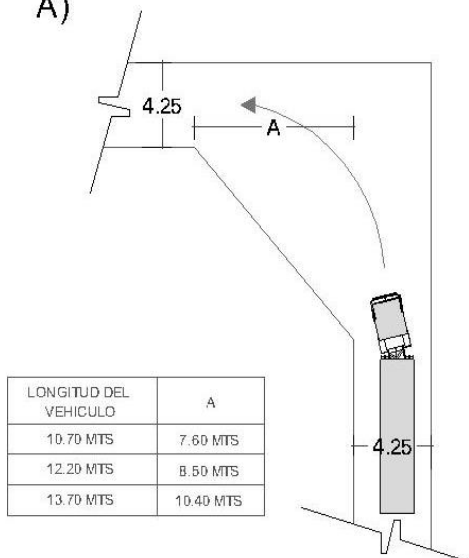


B)

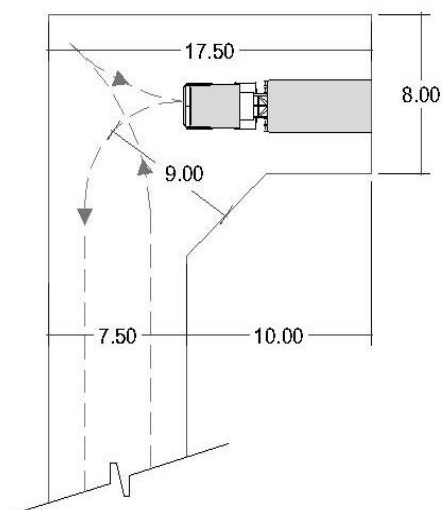

C)

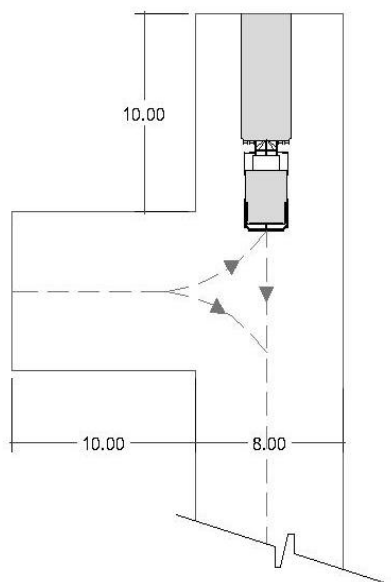

D)

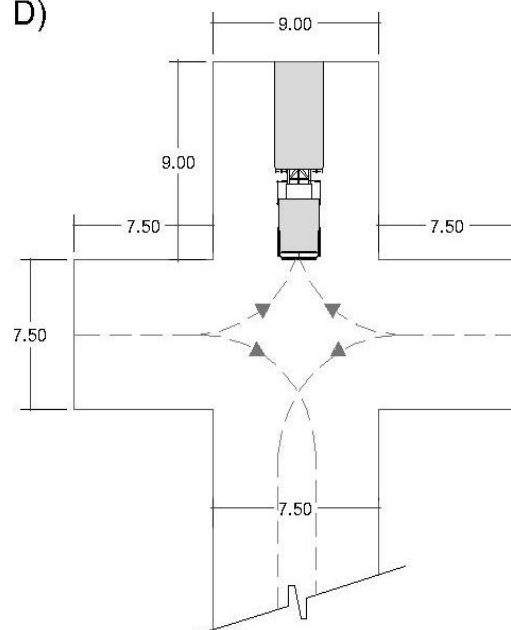

CAPÍTULO III

CONSIDERACIONES PARTICULARES SEGÚN EL USO DE LA EDIFICACIÓN

SECCIÓN 1

RESIDENCIALES

Artículo 64. APARTAMENTOS. En los planos de apartamentos y conjuntos de viviendas con espacios de estacionamientos dispuestos en doble línea, se deberá identificar cada estacionamiento con un número, y al segundo, colocado detrás de este, se le asignará el mismo número con un subíndice.

Artículo 65. PROYECTOS DE URBANIZACIONES. En proyectos de urbanizaciones, ya sea de apartamentos o de viviendas unifamiliares, se requerirá presentar la planta de conjunto del proyecto completo, cumpliendo con los requisitos siguientes:

- a) Si el proyecto es sometido por etapas, se indicarán las etapas a aprobar y las futuras etapas adjuntas.
- b) Presentar un plano de lotificación, aprobado por el ayuntamiento correspondiente, con todos los requisitos expuestos en este Reglamento, incluyendo los detalles de los accesos a las marquesinas o estacionamientos propuestos.
- c) Los estacionamientos para visitantes serán ubicados dentro del proyecto, en una zona de fácil acceso.
- d) Se deberá incluir las aceras, ubicación, longitud y secciones de las vías internas, acorde con el carácter del proyecto, así como la posible conexión futura con otras vías.
- e) En calles adoquinadas cuya longitud sea menor de 50 m, se podrán considerar aceras al mismo nivel que la calzada, siempre y cuando sean construidas con adoquines diferentes a los utilizados para la calzada. Esta aceras tendrán un ancho mínimo de 0.80 m, y estarán indicadas en los planos.
- f) Cuando se prevean controles vehiculares y peatonales a la entrada, los espacios utilizados para tales fines quedarán ubicados fuera del espacio reservado para el acceso de los vehículos.

SECCIÓN 2

EDIFICIOS COMERCIALES

Artículo 66. En edificios comerciales clasificados como grandes generadores de tráfico, además de las disposiciones generales aplicables para comercios, se deberá cumplir con las estipulaciones del Artículo 186 al 188 sobre generadores de tránsito.

Artículo 67. En proyectos comerciales tales como: plazas, supermercados, mercados, almacenes y restaurantes u otros, que den acceso a una avenida o a una zona completamente residencial, el área de descarga deberá ser diseñada en el interior del solar, manteniendo una puerta que sólo se abrirá para la entrada y/o salida de dichos vehículos. No será permitido en ningún caso que sea ocupada la vía o las aceras para área de descarga.

Artículo 68. En caso de que el proyecto disponga de más de una vía colindante, y una de ellas no permita realizar la circulación de los vehículos de descarga, dadas las condiciones de su sección, se deberá diseñar una vía interna que tenga entrada y salida por la vía colindante más adecuada.

Artículo 69. Los carriles de autoservicio en bancos y comercios tendrán un ancho mínimo de 3.50 m. En el área de atención al conductor nunca tendrán menos de 3.00 metros, medidos entre los bordes que define cada carril.

Artículo 70. En los autoservicio en bancos y comercios, los carriles serán diseñados de forma tal que tengan una longitud de cola con una capacidad de almacenamiento de al menos un 15 % de los estacionamientos que demanda el proyecto.

Artículo 71. Los accesos a las vías públicas en instituciones bancarias con autoservicio cumplirán con los anchos mínimos y máximos establecidos en el Artículo 178, independientemente del número de carriles de autobanco existentes a lo interno del proyecto.

SECCIÓN 3 OTROS CASOS

Artículo 72. EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. En todo proyecto de edificio destinado a presentar espectáculos públicos con capacidad de tres mil o más personas, será obligatorio:

- a) Habilitar como mínimo dos estacionamientos exclusivos para vehículos de emergencia (Ambulancia, Bomberos, Policía, Rescate, etc.) debidamente señalizados y protegidos, con dimensiones mínimas de 3.00 m de ancho por 8.00 m de largo, y rutas de ingreso y salida siempre libres para permitir una fácil evacuación en caso de emergencia.
- b) Disponer de una salida por cada 250 estacionamientos. Las salidas estarán ubicadas lo más equidistante posible entre ellas.

Artículo 73. EDIFICIOS INDUSTRIALES. En los proyectos de zonas francas y naves industriales, los accesos deberán ser diseñados de acuerdo con el vehículo tipo elegido; además, se deberán proveer pasos peatonales para la accesibilidad de los trabajadores.

Artículo 74. ESTACIONES DE SERVICIO, PUESTOS DE GASOLINA Y ENVASADORAS DE GAS. Para estos proyectos se requerirá la presentación de un flujograma vehicular mostrando el desarrollo de la maniobra del vehículo pesado de abastecimiento, tanto a lo interno de la estación como para el acceso de entrada y/o salida, de manera que no afecte las vías adyacentes, elaborado en base a plantillas de giro para el vehículo tipo más desfavorable o con software de giros, reconocido.

Artículo 75. ALMACENES Y DEPÓSITOS. El área de carga y descarga para almacenes y depósitos deberá cumplir con el mínimo establecido en este reglamento independientemente que operen unidades de baja capacidad, camiones pequeños, furgonetas u otros.

TÍTULO III

ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN EL USO DE LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 76. Los espacios de estacionamientos requeridos en las edificaciones serán determinados de acuerdo al uso o usos a que están destinadas, los cuales serán calculados para cada área específica, según sea el caso.

Artículo 77. Se aplicará un factor de reducción “K”, que dependerá de la zona donde estará ubicada la edificación y el uso al que estará destinada, de acuerdo a lo establecido para estos efectos en el Capítulo III de este Título.

Artículo 78. Se permitirá la construcción de edificaciones sin espacios de estacionamiento vehicular, en los casos en que el solar tenga un frente con ancho menor que 11.00 metros, siempre y cuando no estén ubicados en avenidas o vías colectoras y la edificación no demande más 3 estacionamientos, aplicando los criterios establecidos en el presente reglamento, incluyendo el factor de reducción K que le corresponde de acuerdo a la zona.

Artículo 79. Todas las edificaciones de usos y servicios públicos, ubicados en áreas urbanas y suburbanas, serán dotadas de estacionamientos especiales para personas con limitación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Proyectar sin Barreras Arquitectónicas. Estos estacionamientos estarán señalizados y ubicados lo más cerca posible de la entrada principal del edificio y tendrán unas dimensiones mínimas de 3.30 m de ancho por 5.00 m de largo, en áreas abiertas y de 3.60 m de ancho por 6.00 m de largo, en áreas cerradas.

Artículo 80. La cantidad de estacionamientos requeridos para personas con limitación, se determinarán basándose en el número total de estacionamientos calculados para el proyecto, de acuerdo al presente Reglamento, según la tabla siguiente, los cuales podrán ser deducibles del total de los estacionamientos generados.

TABLA 1
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN

Número Total de Espacios de Estacionamientos	Número de Espacios de Estacionamiento para Personas con Limitación
Menos de 50	1 espacio de estacionamiento
Entre 50 y 100	2 Espacios de estacionamiento
Más de 100	2 más un espacio de estacionamiento por cada 50 o fracción en exceso de los primeros 100.

Artículo 81. En edificios de uso público se deberán reservar espacios para embarazadas en una proporción de 1 por cada 40 estacionamientos. Adicionalmente, se recomienda reservar espacios de estacionamientos para servicios de taxis en el primer nivel de la edificación.

Artículo 82. En edificios de uso público, además, se dispondrá un área específica para motocicletas, en las edificaciones que así lo requieran, de acuerdo a estas reglamentaciones. El total de estos estacionamientos será determinado como un porcentaje del número total de estacionamientos para vehículos de motor. En estos casos se dispondrá de un tubo de hierro galvanizado de cinco centímetros (2 pulgadas) de diámetro, el cual se colocará a 0.6 metros de altura del piso terminado, como facilidad de seguridad para el usuario.

Artículo 83. En los casos donde se deba considerar área de carga y descarga de acuerdo a este Reglamento, ésta deberá ser ubicada completamente independiente de otros espacios del proyecto, incluido el espacio correspondiente al de maniobra, requerido para el tipo de vehículo en cuestión.

Artículo 84. Cuando se presenten planos donde no se delimiten específicamente las áreas de la edificación (pasillos, escaleras, etc.) se determinarán los espacios de estacionamientos considerando toda el área de la misma.

Artículo 85. Los requisitos sobre espacios de estacionamiento que se proveerán para cualquier uso no indicado en este Reglamento, serán establecidos por el MOPC.

CAPÍTULO II NÚMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS

SECCIÓN 1 VIVIENDAS

Artículo 86. DISPOSICIONES PARA EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. Las siguientes disposiciones serán aplicables en viviendas ubicadas en Santo Domingo y el Distrito Nacional:

- a) **Viviendas Unifamiliares:** Se requerirán los espacios de estacionamiento para las viviendas unifamiliares, de acuerdo a lo siguiente, atendiendo a la clasificación establecida en el Capítulo III de este Título:
 - **Zona A:** dos espacios de estacionamiento para viviendas de hasta 250 m² de construcción, y tres para áreas mayores.
 - **Zona B:** Dos espacios de estacionamiento para las viviendas con área de construcción mayor de 130.00 m² y uno para áreas menores.
 - **Zona C:** Un espacio de estacionamiento.
- b) **Apartamentos:** Los espacios de estacionamientos requeridos serán determinados en base al número de dormitorios y el área total del apartamento, así como de acuerdo a la zona donde se encuentren ubicados, según se indica a continuación:

TABLA 2
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS POR UNIDAD DE VIVIENDA EN APARTAMENTOS

No. de Dormitorios por Apartamento	Número de Estacionamientos por Apartamento, Requeridos Según la Zona		
	A	B	C
1	1.0	1.0	1.0
2	2.0	1.5	1.0
3	2.0	1.5	1.0
4 o más	2.5	2.0	2.0

Párrafo 1: Todo apartamento mayor de 130 m² ubicado en las zonas A y B deberá tener por lo menos dos estacionamientos, independientemente del número de dormitorios.

Párrafo 2: Todo apartamento mayor de 250 m² deberá tener por lo menos tres estacionamientos, independientemente del número de dormitorios y de la zona que se trate.

Artículo 87. ESPACIOS PARA VISITAS. Se requerirán además, estacionamientos adicionales para visitas debidamente identificados, a razón de uno cada 10 apartamentos.

Artículo 88. Cuando el proyecto requiera de vías internas de acceso se deberá presentar la sección típica de las calles.

Artículo 89. VIVIENDAS EN HILERA. Para los proyectos ubicados en la zona A, se considerarán dos espacios de estacionamientos por cada unidad de vivienda, más un espacio adicional para visitas por cada diez unidades de viviendas. En las demás zonas se considerará un espacio por cada unidad de vivienda y los espacios para visitas conforme a lo antes señalado, exceptuando los proyectos de viviendas que tengan un área de construcción menor de 80 m² que estarán exentos de este requerimiento para visitas. En estos casos se requerirá presentar la sección típica de las calles.

Artículo 90. DISPOSICIONES GENERALES PARA OTRAS PROVINCIAS. Las siguientes disposiciones serán aplicables en las provincias del interior del territorio nacional:

- a) **Unifamiliares:** Se requerirá un espacio de estacionamiento para cada unidad de vivienda con un área de construcción menor de 130 m², y dos espacios cuando sea mayor.
- b) **Apartamentos y Viviendas en Hilera:** Un espacio de estacionamiento por cada unidad de vivienda menor de 150 m² y dos espacios si es mayor. Cuando los apartamentos sean de una habitación, se requerirá 0.80 espacio de estacionamiento. Cuando el proyecto requiera de vías internas de acceso se deberá presentar la sección típica de las calles.

Artículo 91. En proyectos de apartamentos donde el número de viviendas exceda de veinte, se exigirá un espacio adicional por cada diez unidades, para visitantes.

SECCIÓN 2 **OFICINAS**

Artículo 92. Se considerará un estacionamiento por cada 25 m² de área brutal total, en proyectos ubicados en avenidas o vías colectoras, y uno por cada 30 m² en los demás casos, sin incluir el área de baños y circulación vertical. Cuando el proyecto esté dividido por cubículos con dimensiones menores a las indicadas, en ningún caso el número de estacionamientos será menor que la cantidad de cubículos.

Artículo 93. Para el área de recepción o espera, se considerará un espacio de estacionamiento por cada 5 m² de área neta de piso, dedicada a tales fines. En caso de no presentar la delimitación de ésta área de espera se considerará un mínimo de 10% del total de los estacionamientos generados para oficinas ubicadas en avenidas y vías colectoras y un 5% en los demás casos. En oficinas de alto volumen de tránsito, tales como: oficinas de teléfonos, oficinas de impuestos internos, oficinas de acueductos y alcantarillados y oficinas de energía eléctrica, o similares, se requerirá un 15% en las condiciones antes establecidas, en proyectos ubicados en avenidas y vías colectoras, y un 5% en los demás casos.

Artículo 94. Se considerará, además, para el estacionamiento de motocicletas, un 20% de los espacios requeridos para vehículos de motor.

SECCIÓN 3 BANCOS COMERCIALES, ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS E INSTITUCIONES CREDITICIAS

Artículo 95. Se considerará un espacio de estacionamiento por cada 20 m² de áreas de oficina, sin incluir bóveda, cocina-comedor, área de baños y circulación vertical. Para las áreas destinadas a uso público se requerirá:

- a) un espacio de estacionamiento por cada dos estaciones de cajero,
- b) un espacio de estacionamiento por cada 5 m² de área neta de piso de área de espera,
- c) un espacio por cada dos metros lineales para área de fila,
- d) un espacio por cada cubículo de oficina o espacio destinado a la atención al cliente,
- e) un espacio para un vehículo de transporte de valores.

Artículo 96. En Bancos Comerciales, Asociaciones de Ahorros y Préstamos e Instituciones Crediticias para el estacionamiento de motocicletas se considerará un 15% de los espacios requeridos para vehículos de motor.

Artículo 97. Para la determinación de estas áreas será imprescindible presentar una planta amueblada de la edificación que muestre la delimitación de los usos, así como una planta de los estacionamientos, debidamente señalizados, identificando los espacios para los empleados y los asignados a los clientes.

Artículo 98. En caso de prestar servicio de autobancos, en el espacio destinado para estos fines se proveerán carriles de circulación independientes de las otras áreas de estacionamiento, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos del 69 al 71 del presente Reglamento

SECCIÓN 4 EDIFICIOS COMERCIALES

Artículo 99. COMERCIOS INDIVIDUALES (TIENDAS DE ROPA, MERCERÍAS, JUGUETERÍAS, ZAPATERÍAS, MUEBLERÍAS, FLORISTERÍAS, LIBRERÍAS, FERRETERÍAS, FARMACIAS, COLMADOS, BANCAS Y SIMILARES). Se dispondrá un espacio de estacionamiento por cada 25 m² de superficie neta, en avenidas y vías colectoras. En los demás casos, se requerirá un espacio por cada 30 m². En ningún caso, la cantidad de estacionamientos será menor de 3. Para motocicletas, será requerido un 15% de los espacios requeridos para vehículos de motor. En el área de almacén, se considerará un espacio de estacionamiento por cada 60 m². Cuando el almacén tenga un área mayor de 200 m², será exigida un área destinada para carga y descarga, diseñada de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.

Artículo 100. PANADERÍAS Y TIENDAS DE REPUESTOS. Se considerará en el área destinada para el público un espacio de estacionamiento por cada 5 m² de área neta. Para las demás áreas se hará el cálculo, según lo establecido en el presente Reglamento, incluyendo el área de carga y descarga, reservando para el estacionamiento de motocicletas un 15% de los espacios requeridos para vehículos de motor.

Artículo 101. SUPERMERCADOS. Se considerará un espacio de estacionamiento por cada 20 m² de área neta de piso, dedicada a tales fines, en avenidas y vías colectoras, y un espacio por cada 25 m² en los demás casos, más un área de carga y descarga. Las demás áreas serán calculadas de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, reservando para el estacionamiento de motocicletas un 15% de los espacios requeridos para vehículos de motor y el 10% para vehículos pesados en proyectos con superficies mayores de los 500 m².

Artículo 102. PLAZAS COMERCIALES. Se considerará un espacio de estacionamiento por cada 20 m² de área neta o fracción, en proyectos ubicados en avenidas y vías colectoras. Para los demás casos se considerará un espacio por cada 25 m². Adicionalmente, en plazas que excedan de 10 locales se exigirá al menos:

- a) Un 30% de estacionamientos adicionales con respecto a los espacios generados,
- b) Un área destinada para carga y descarga común de la plaza, y;
- c) La cantidad de estacionamientos para motocicletas equivalentes a un 15% de los espacios requeridos para vehículos de motor. En las provincias del interior se requerirá un 15% adicional para motocicletas destinado a los empleados. Las demás áreas serán calculadas de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 103. ALMACENES. Para todos los tipos de almacenes se deberá proveer un espacio de estacionamiento para vehículos pesados por cada 500 m² de superficie neta de construcción, para carga y descarga, contables dentro de los espacios generados. Además de los espacios de estacionamiento requeridos para las áreas de oficinas y los espacios para motocicletas, que serán igual al 15% de los vehículos de motor, se exigirán los siguientes espacios de estacionamiento:

- a) **Para Ventas al por Mayor.** Se considerará un espacio de estacionamiento por cada 60 m² de superficie neta. En caso de que el almacén esté ubicado en avenidas o vías colectoras y el proyecto tenga más de un nivel, en el primer nivel se considerará que el área máxima de almacén es la tercera parte del área neta, y el resto será considerado como área comercial; los demás niveles podrán ser calculados como almacén según lo anteriormente señalado, siempre y cuando las características arquitectónicas garanticen que se les dará ese uso.
- b) **Para Depósitos.** En avenidas y vías colectoras, los almacenes de depósitos serán calculados como almacenes para ventas al por mayor. En vías secundarias, será requerido un espacio de estacionamiento por cada 120 m² de superficie neta. Para proyectos con superficie neta mayor de 2,500 m², se calculará solamente para los primeros 2,500 m², siempre y cuando se trate de un solo módulo de depósito.

Párrafo 1. Se considerarán como almacenes para depósitos aquellas edificaciones cuyas características arquitectónicas garanticen su uso, en los cuales se cumpla que: sus pisos estén terminados en hormigón, sus ventanas estén a no menos de 2 m sobre el nivel del piso, no tengan paneles fijos de vidrio, ni escaleras en la parte frontal y estén ubicados en un lugar aislado de las actividades comerciales; en caso de que no cumplan con todas estas condiciones, deberán ser calculados como almacén para ventas al por mayor.

Artículo 104. ÁREA DE CARGA Y DESCARGA. En caso de almacenes para venta al por mayor con superficie mayor de 1,000 m² y almacenes para depósitos mayores de 2,500 m² se requerirán andenes de carga y descarga, que cumplan con las condiciones especificadas para estacionamiento y radio de giro, y con lo establecido en la siguiente tabla:

TABLA 3
DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ANDENES DE CARGA Y DESCARGA

Altura de nivel de piso a plataforma	1.10 m a 1.30 m
Altura Libre del hueco para carga	3.80 a 4.80 m
Ancho mínimo por unidad de carga	3.00 m

Artículo 105. RESTAURANTES, DISCOTECAS, CAFETERÍAS, PIZZERÍAS, BARES, HELADERÍAS Y SIMILARES. Se considerará un espacio de estacionamiento por cada 10 m² de la superficie neta dedicada al servicio público y un espacio destinado para la descarga de productos. En caso de que el establecimiento disponga de autoservicio, en el espacio destinado para estos fines se proveerá un carril de circulación independiente de los otros espacios, con un ancho mínimo de 3.50 m, reservando una longitud de cola con una capacidad de almacenamiento de al menos un 15 % de los estacionamientos que demanda el proyecto, pero en ningún caso menor de 3 vehículos por carril.

SECCIÓN 5

HOTELES Y APARTAHOTELES

Artículo 106. Se requerirá un espacio de estacionamiento para vehículos por cada 5 habitaciones y un espacio de estacionamiento para motores por cada 10 habitaciones. Se requerirá también, un espacio de estacionamiento destinado para la descarga de los productos y otros servicios, con dimensiones mínimas de 3 m de ancho por 8 m de largo, ubicado lo más cerca posible de las áreas destinadas al servicio del hotel o aparta hotel (restaurantes, almacenes y depósitos).

Artículo 107. ZONA URBANA. Para los diferentes usos del hotel, tales como: salones de conferencias, restaurantes, discotecas, casinos, locales comerciales, salón multiuso y otros usos accesorios del hotel, se requerirán los estacionamientos de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, aplicándoles una reducción de un 20%.

Artículo 108. Para hoteles de más de 50 habitaciones y menos de 100, se deberá considerar un espacio de estacionamiento temporal para autobuses, cuya ubicación estará próxima a la entrada principal o a algún acceso que sirva para entrada y/o salida de grupo de visitantes. En el caso de hoteles con más de 100 habitaciones, se considerarán dos espacios, con las mismas especificaciones señaladas anteriormente.

Artículo 109. ZONA SUBURBANA. Se deberá considerar un espacio de estacionamiento para autobuses por cada cien habitaciones, ubicado próximo a la entrada principal o a algún acceso que sirva para entrada y/o salida de grupo de visitantes.

Artículo 110. En caso de proyectos turísticos en el que se presenten cabañas o apartamentos con cocina incluida, se exigirá un espacio de estacionamiento por cada unidad independiente, además de los espacios requeridos por cada área de servicio.

Artículo 111. CASA DE HUÉSPEDES. Un espacio de estacionamiento por cada 5 habitaciones, además de los espacios requeridos para el dueño de la vivienda o el administrador. Para fines del presente reglamento se considerará como casa de huéspedes aquellos edificios habitacionales donde los servicios sean comunes (cocinas, comedores, áreas de lavado) y estén bajo una única administración.

Artículo 112. MOTELES. Un espacio de estacionamiento para cada habitación; además de los espacios requeridos para la administración.

SECCIÓN 6 EDIFICIOS INDUSTRIALES

Artículo 113. NAVES INDUSTRIALES. Además de los estacionamientos generados por las áreas de oficinas, se exigirá un espacio de estacionamiento por cada 250 m², calculados hasta 5,000 m² por nave, estimándose un 20% para vehículos pesados, y un espacio de estacionamiento por cada 300 m² para motocicletas, para cuyos efectos se considerará exclusivamente las áreas de taller.

Artículo 114. En conjuntos de edificios industriales, los espacios de estacionamiento serán diseñados considerando dos bloques, distribuidos de la manera siguiente:

- a) 1er. Bloque: Interno (dentro de la zona de control)
Reservado para los estacionamientos de espera de los vehículos pesados que no estén dentro de las naves correspondientes, así como para las motocicletas y vehículos de los empleados.
- b) 2do. Bloque: Externo (fuera de la zona de control)
Reservado para los estacionamientos de autobuses, visitantes, incluyendo los de las motocicletas.

Artículo 115. ZONAS FRANCAS. Para el cálculo de los espacios de estacionamiento de vehículos livianos se seguirá el mismo criterio utilizado en las naves industriales. Para vehículos pesados se considerará un espacio de estacionamiento por cada 1,000 m² de nave. De los espacios generados en ambos casos, un 50% será ubicado dentro de la zona de control del proyecto y un 50% fuera de ésta, en la zona destinada para el uso de visitantes. Adicionalmente se considerará un espacio para autobús por cada 2 naves propuestas a construir, ubicado junto con los estacionamientos de visitante.

Artículo 116. CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS. En caso de que un proyecto industrial sea propuesto para construir por etapas, los espacios de estacionamiento deberán ser aprobados desde el principio, de acuerdo al proyecto completo. La inspección de las áreas de estacionamiento deberán ser realizadas para cada etapa de construcción, de acuerdo a los espacios de estacionamiento que le corresponda, y según los planos aprobados. Si se consideran nuevas edificaciones que generen estacionamientos adicionales, éstas deberán ser sometidas a la aprobación del MOPC, incluyendo los estacionamientos generados.

SECCIÓN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 117. Los espacios de estacionamiento requeridos en Instituciones Educativas deberán estar aislados de las áreas donde se desarrollan las actividades escolares, propiamente dichas.

Artículo 118. ESCUELAS PÚBLICAS. Será considerado un espacio de estacionamiento por cada 2 aulas en zona urbana, y uno por cada 5 aulas en zona rural, más un estacionamiento adicional por cada cubículo de oficina administrativa.

Artículo 119. COLEGIOS. Además de los espacios que se establecen a continuación, en colegios de 16 aulas en adelante se requerirá un área específica para estacionamiento temporal de autobuses, tipo marquesina:

- a) **Colegios de Educación Primaria.** Un espacio de estacionamiento por cada aula, más otro adicional por cada cubículo de oficina administrativa y un espacio por cada 12.50 m² en salón multiuso o salón de reuniones.
- b) **Colegios de Educación Secundaria.** Un espacio de estacionamiento por cada 25 m² de superficie neta, más otro adicional por cada cubículo de oficina administrativa y un espacio por cada 12.50 m², en salón de multiuso o salón de reuniones.

Artículo 120. UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACADEMIAS COMERCIALES. Un espacio de estacionamiento por cada 15 m² de superficie neta de aulas; además de los espacios requeridos por las diferentes áreas que se desarrollen dentro de ésta, calculadas de acuerdo al uso según lo establecido en el presente Reglamento. Para fines de este cálculo los laboratorios serán considerados como aulas. En Universidades se considerará, además, para el estacionamiento de motocicletas, un 20% de los espacios requeridos para vehículos de motor.

SECCIÓN 8 EDIFICIOS PARA REUNIONES PÚBLICAS

Artículo 121. CINES, TEATROS Y ANFITEATROS, ESTADIOS DEPORTIVOS, HIPÓDROMOS, AUTÓDROMOS, VELÓDROMOS, GALLERAS Y SIMILARES. Un espacio de estacionamiento por cada 5 asientos, además de los generados por las áreas de oficinas.

Artículo 122. SALAS DE CONVENCIONES, EXHIBICIONES Y BAILES, SALONES DE JUEGO, BILLARES, BINGOS, CASINOS, SALONES DE USO MÚLTIPLE, CLUBES PÚBLICOS O PRIVADOS Y SIMILARES. Un espacio de estacionamiento por cada 10 m², exceptuando las áreas de circulación y de piscina, en adición a los generados por las áreas de oficinas.

Artículo 123. IGLESIAS. Se requerirá un espacio de estacionamiento por cada 20 plazas o por cada 10.00 m² de superficie neta, adoptándose la cantidad mayor, excepto para iglesias con áreas mayores de 1,000.00 m y proyectos ubicados en la zona A de la Ciudad de Santo Domingo, (Véase Tabla 2.1) donde será requerido un espacio de estacionamiento por cada 10 plazas, o por cada 5 m² de superficie neta, adoptándose la cantidad mayor.

Artículo 124. CAPILLAS FUNERARIAS. Un espacio de estacionamiento por cada 5 m² del área destinada al público, exceptuando las áreas de circulación, además de los generados por las áreas de oficinas. Adicionalmente, se requerirá un espacio temporal de autobús, y un espacio para el carro fúnebre por cada 3 capillas.

Artículo 125. CEMENTERIOS En adición a los espacios generados en las áreas de oficinas, se considerará un espacio de estacionamiento por cada 200 m² de terreno, en cementerios que tengan hasta 1,000 fosas; y un espacio de estacionamiento por cada 500 m² de terreno y un área reservada para autobús, en aquellos que tengan más de 1,000 fosas.

SECCIÓN 9 CENTROS DE SALUD

Artículo 126. HOSPITALES Y SANATORIOS PÚBLICOS. Un espacio de estacionamiento por cada cama en cuartos privados o semi-privados. Se requerirá un espacio adicional en salones más de dos camas.

Artículo 127. CLÍNICAS Y CENTROS MÉDICOS PRIVADOS. Se requerirá 1.5 espacio de estacionamiento por cada cama en habitaciones privadas o semi-privadas. Se exceptúa el cálculo de espacios de estacionamiento por concepto de cafetería y otros servicios internos de la edificación, siempre y cuando se verifique, de acuerdo al diseño, que el servicio que se brindará será exclusivamente interno.

Artículo 128. En los centros de salud, , además de los espacios establecidos en los Artículos 126 y 127, y de los correspondientes a las áreas de oficinas y consultorios, se exigirán los siguientes espacios de estacionamiento :

- a) Un espacio de estacionamiento temporal tipo marquesina.
- b) Un área de estacionamiento para vehículos de emergencias, en comunicación directa con el área de Emergencia, con dimensiones mínimas de 3.50 metros de ancho y 8.00 metros de longitud, con maniobra ajustada a estas medidas.

Artículo 129. DISPENSARIOS MÉDICOS, EDIFICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA Y CONSULTORIOS Y LABORATORIOS CLÍNICOS. En estas áreas, integradas o no a un centro médico, se considerará un estacionamiento por cada 15.00 m², más un estacionamiento adicional por cada 5.00 m² de dicho espacio, para visita o espera.

SECCIÓN 10 ESTACIONES DE SERVICIO, PUESTOS DE GASOLINA Y ENVASADORAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP

Artículo 130. El número de estacionamientos requeridos será determinado de acuerdo con el uso que se dará a las áreas que forman parte del proyecto, calculados según lo establecido en este Reglamento. Adicionalmente, se requerirá para motocicletas, un 20% de los estacionamientos requeridos para vehículos de motor.

CAPÍTULO III PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 131. La cantidad de espacios de estacionamientos requeridos, determinada según los lineamientos del Capítulo II de este Título, podrá ser reducida en el valor de “K” correspondiente, según la zona o lugar donde vaya a ser construida la edificación de que se trate:

TABLA 4
FACTOR DE REDUCCIÓN

GRAN SANTO DOMINGO	
Edificaciones en General ubicadas en Arteria, Avenida o vía Colectora	No se aplicará ningún Factor de Reducción, independientemente de la zona que se trate.
Edificaciones Residenciales	No se aplicará ningún Factor de Reducción, independientemente de la zona que se trate.
Edificaciones No Residenciales ubicadas en vías secundarias y locales, en Zona A	No se aplicará ningún Factor de Reducción.
Edificaciones No Residenciales ubicadas en vías secundarias y locales, en Zona B	Se aplicará un Factor de Reducción de un 0.90
Edificaciones No Residenciales ubicadas en vías secundarias y locales, en Zona C	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.80
PROVINCIAS DEL INTERIOR	
Edificaciones Residenciales	No se aplicará ningún Factor de Reducción.
Edificaciones de Uso Público ubicadas en Arteria, Avenida o Vía Colectora.	No se aplicará ningún Factor de Reducción en las provincias de: – La Altagracia – Santiago – San Cristóbal – San Pedro de Macorís
	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.90 en las provincias de: – Duarte – La Romana – La Vega – Puerto Plata
	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.80, en las demás provincias.
Edificaciones No Residenciales ubicadas en Vías Secundarias y Locales.	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.90 en las provincias de: – La Altagracia – Santiago – San Cristóbal – San Pedro de Macorís
	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.80 en las provincias de: – Duarte – La Romana – La Vega Puerto Plata
	Se aplicará un Factor de Reducción de 0.70, en las demás provincias.

Artículo 132. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL. Se establece la siguiente zonificación para la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional:

**TABLA 5
ZONAS PARA REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS**

CLASIFICACIÓN BARRIOS DEL DISTRITO NACIONAL		
ZONA A		
Altos de Arroyo Hondo I	Ensanche Quisqueya	Lotería
Altos de Arroyo Hondo II	Ensanche Camelita	Manganagua
Altos de Arroyo Hondo III	Ensanche Lugo	Mirador Norte
Arroyo Manzano	Estela María	Mirador Sur
Bella Vista	Evaristo Morales	Miraflores
Cachimán	Fundación	Naco
Campus Unphu II	Galá	Nuevo Arroyo Hondo
Carmen Amelia	Gazcue	Palma Real
Centro de los héroes	Isabel Villas	Paraíso
Centro olímpico Juan Pablo Duarte	Jardín Botánico	Paseo de los indios (Mirador Sur)
Cerros de Arroyo Hondo I	Jardines del Sur	Perantuen
Cerros de Arroyo Hondo II	Julieta Morales	Piantini
Cerros de Arroyo Hondo III	La Aldaba	Renacimiento
Ciudad Moderna	La Arboleda	Reparto Aguedita
Ciudad Real	La Castellana	Res. Coplan I
Ciudad Universitaria	La Esperanza	Res. Coplan II
Colinas de Arroyo Hondo	La Esperilla	Res. Las Margaritas
Colinas de Los Ríos	La Julia	Res. Rosmil
Constelación	La Meseta	Res. Universitario
Country Club	La Primavera	Residencial Churchill
CQ1	La Yuca	Residencial El Ducado
CQ2	Laderas de Arroyo Hondo	Residencial Estancia nueva
CQ3	Las Praderas	San Gerónimo
Cuesta Brava	Lomas de Arroyo Hondo	San Gerónimo (Zona UASD)
Cuesta Hermosa I	Lope de Vega	Sarasota
Cuesta Hermosa II	Los Cacicazgos	Serrallés
Cuesta Hermosa III	Los Caminos	Urb. Charles Summer
Don Bosco	Los Jardines del Embajador	Urb. Fernández
El Cacique	Los Maestros	Urb. Las Praderas
El Embajador	Los Millones	Urb. Nueva Estancia
El Manguito	Los Pinos	Urb. Puerta de Hierro
El Millón	Los Praditos	Urb. Real
El Milloncito	Los Prados	Urbanización Azul
El Pino	Los Próceres	Viejo Arroyo Hondo
El Vergel	Los Restauradores	Villa María
Ens. Independencia	Los Ríos	Yolanda Morales
ZONA B		
30 de Mayo	Jardines del Norte	Residencial Carmen Amelia
Alfimar	Kilómetro XI	Residencial Carmen María
Amapola	La Agustinita	Residencial Condado
Antillas	La Agustina	Residencial El Ducado
Atala	La Atarazana	Residencial kg
Atlántida	La Ceiba	Residencial Los Bambúes

**PROYECTO DE REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICACIONES Y CONTROL DE ACCESO A LAS
VÍAS PÚBLICAS (PROCESO ENCUESTA PÚBLICA-DICIEMBRE 2015)**

Brisa del Mar	La Cementera	Residencial Luperón (Villa Marina)
Brisas del Norte	La Isabela	Residencial Senior (Villa Marina)
Buenos Aires Mirador	La Feria	Residencial Ortega y Gasset
Ciudad Nueva	La Jabilla	Residencial Villa Graciela
Ciudad Real I	La Yuca (Los Ríos)	Residencial Villa Progreso (La Fe)
Ciudad Real II	Lanna Gautier	Residencial Villas Amanda
Colinas del Seminario I	Las Acacias	Roca del Mar
Colinas del Seminario III	Las Colinas	San Carlos
Colinas del Seminario III	Las Flores	San Gabriel
Constelación	Libertad	San José
Costa Brava	Los Girasoles I	San Lázaro
Costa Caribe	Los Girasoles II	San Miguel
Dominicanos Ausentes	Los Girasoles III	Sandra I
Don Honorio	Los Guayabos	Sandra II
El Condado	Los Maestros	Tropical (Metaldom)
El Ducado	Los Olmos	Trueba
El Ensanchito	Los Pinos	Urb. Aesa
El Portal	Los Ríos	Urbanización Beta
Enriquillo	Luz Consuelo Norte	Urbanización Independencia
Ens. Espalliat	Luz Consuelo Sur	Villa Amanda
Ens. Kennedy	Manresa Altagracia	Villa Alejandrina
Ens. La Fe	Mar Azúl	Villa Claudia
Ens. Lugo	Mata Hambre	Villa Colores
Ens. Luperón	Mejoramiento Social	Villa Elena
Fundación	Miramar	Villa Fontana
Gacela	Nordesa I	Villa Francisca
General Antonio Duvergé	Nordesa III	Villa Isabel
Gildamar	Ofelia	Villa Juana
Honduras del Norte	Pradera Hermosa	Villa María
Honduras del Oeste	Proyecto José Contreras	Villa Marina
Invi Sur	Puerto Isabela	Villas Agrícolas
Jardín Zoológico	Reparto Miguelina	Yaquito
Jardines del Caribe	Residencial Amapola	Zona Colonial
ZONA C		
16 de agosto	La 40	Pueblo Nuevo (de Cristo Rey)
24 de Abril	La Ciénega	Santa Rosa
27 de febrero	La Cuarenta (de Cristo Rey)	Simón Bolívar
Agua Dulce	La Fuente	Villa Consuelo
Borojol	La Puya	Las Flores
Capotillo	La Zurza	Loma del Chivo
Cristo rey	Las Cañitas	La Yagüita
Chichiguao	Las Ochocientas, (de Los Ríos)	Los Ángeles
Domingo Sabio	Los Guandules	Puerto Rico (de 24 de Abril)
El Caliche (de Cristo Rey)	Los Manguitos	Reparto Miguelina
El manguito	Los Peralejos	San Martín de Porres (Ma. Aux.)
Guachupita	María Auxiliadora	
Gualey	Mercado Modelo	

CLASIFICACIÓN BARRIOS SANTO DOMINGO NORTE		
ZONA A		
Ciudad Modelo Mirador Norte		
ZONA B		
Villa Mella	Santa Cruz	Sabana Perdida
Colinas del Arroyo I	Altos de Sol de Luz	Altagracia I
Colinas del Arroyo II	Cerros de buena Vista II	Altagracia II
Ensanche Luz y Vida	Cerros de Buena Vista I	Brisa de Los Palmares
Marañón I	Radiante	Brisas del este
Marañón II	Res. Jardines de Buena Vista	Brisas del Ozama
Mirador Norte	Res. Máximo Gómez	Campechito II
Paseo del Parque ó Villa María	Santa Cruz	Marañón
Reparto Villa María	Sol de Luz	Res. Bello amanecer
Res. Bambú III	El Edén	Res. Charles de Gaulle
Res. Carmela	Altos del Parque	Res. Claribel
Res. Colonia de Los Doctores	Brisa del Norte ó Ponce	Res. Elio Franco
Res. Diego II	Cerros del Edén	Res. Elsa Patricia
Res. Jardines de Genoveva	Ceuta	Res. Marañón
Res. la Jabilla	Colinas del Edén	Res. Noelia
Res. María 2000	Colinas del Edén III	Res. Pinar del Norte
Res. Mayagüí	El Edén	Res. Sara Gabriela
Res. Palmares de Háras	El morro	Urb. Cerros del Paraíso
Res. Paraíso	Guaricano	Urb. Los Pinos
Res. Paseo del Llano	La Antena	Villa Blanca I
Res. San Felipe	Las Palmeras	Villa Blanca II
Urb. el Remanso	Mirador Isabela ó El Dorado	Villa Esperanza I
Urb. Eugenio María de Hostos	Ponce	Villa Esperanza II
Urb. Los Pinos ó Villa Marbón	Res. El Paso	San Felipe
Urb. Primavera I	Res. Las Palmeras	Canaán I
Urb. Sarah Gabriela	Res. Micón	Canaán II
Valle Hermoso	Res. Paseo del Parque	Paraíso
Villa del Norte ó Campechito I	Res. Rumina	Urb. Sol
Villa Jerusalén	Respaldo El Edén	Urb. San Felipe
Villa Martina	Urb. Santa Cruz	Res. Diómedes
Villa Nueva	Villa Hermosa	Res. Las Auroras
Villa Verde	Villa Laura	
Vista Bella I, II y III		
ZONA C		
Villa Mella	Villa Emilia	Higüero (Rural)
Barrio Nuevo	Villa Morada	Cajuilito
Casa Vieja	Guaricano	La Gina
El Torito	26 de Enero	La Sabana del Hato
Padre Segura	Cerros del Norte	Los Llanos
Santa Cruz	Chaparral	Rincón Yacó
Cachimán	El Batey	La Jagua (Rural)
Las Malvinas	El Viaje	Amor a Dios
Las Malvinas II	Guaricano Central	La Jagua
Sabana Perdida	Hermanas Mirabal	La Joya ó Los Goya
2 de Enero	J. F. Peña Gómez	Loma de Mateo
Agrario	La Esperanza	Los Callejones

**PROYECTO DE REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICACIONES Y CONTROL DE ACCESO A LAS
VÍAS PÚBLICAS (PROCESO ENCUESTA PÚBLICA-DICIEMBRE 2015)**

Altos de Chavón	La Esperanza ó Moscú	Los Cocos
Altos de Sabana	La Mina	Los Mameyes
Barceló	La Torre ó Imbert	Los Peralejos
Cerros de Sabana perdida	Los Conucos ó Los Caciques	Rincón
Costa Linda	Nueva América	La Victoria (D. M.).
Cruz Grande	Nueva Isabela	Barrio los Mañón
El Cachón	Roberto Suriel	Barrio San Pablo
El majagual	Tamarindo	Gualey
El Fundo	Villa Pompa	Higüero Abajo
El Milloncito I	Vista del Parque	Háras Nacionales
El Milloncito II	San Felipe (Semi Rural)	La Cacata ó La Unión
Enriquillo	El Play	La Victoria
Ensanche Cristal	La Esperanza	La Vuelta
Invi	La Paz ó La China	Las Cañitas
La Barquita	Las Flores	Los Guandules
La Cucaracha	Mata Los indios	Los Militares
La Esperanza	Punta	Villa María
La Jabilla	San Felipe	Mal Nombre (Rural)
La Libertad	Vietnam	El Corozo
La Lotería	Licey (Rural)	El Dajao
La Mina	Cercadillo	El Jobo
La Restauración	Licey	Juan Tomás
Las Antillas (lotes y servicios II)	Limonal	La Caoba
Las Colinas	Mancebo	Mal Nombre
Las Colinas del Ozama	Mata gorda	Maricao
Los Cerros del yuca	Mata San Juan	Palmilla
Los Coordinadores	Punta	Primavera
Los Manguitos	Sierra Prieta (Rural)	Punta Larga
Los Palmares I	Buenos Aires	La Virgen (Rural)
Los Palmares II	Hoyos Oscuros	Ferregús
Mata Mamón (Rural)	Juan Dinga	La Culata
Aguacate Adentro	Jubileo	La Virgen
El Ocho	Sierra prieta	Los Pinos
El Siete	Duquesa (Rural)	Lotes y servicios
La Guabina	Duquesa	Luis Manuel Caraballo
Los Genaro	La Jacagua	Miraflores
Los Potrazos	Guanuma (Rural)	Monte Rey
Los Rosario	Batey Guanuma	Nuevo
Los Tapia (el ocho)	El Hato de Sanguíneo	Progreso
Cabón	Kilómetro 26	San Joaquín
El Higuerito	Los Vizcaíno	Verdum
Mata Mamón	La Gina (la tita)	La Ceiba (Rural)
Rincón Dorado	Mata redonda	Cruce de Gina
San Mateo	Hacienda Estrella (Rural)	La Ceiba
Santana	El 10 de Hacienda Estrella	La Jaiba
La Bomba (Rural)	El 11 de Hacienda Estrella	La Piña
Guayabo	Hacienda Estrella	Los Castillos
La Bomba	La Campaña	Los Mambruses
Villa Germán	Los Cazabes	Los Mercedes
Sabana Centro	Los Morenos	Rancho Arriba-Cabón
Salome Ureña	San Mateo	

**PROYECTO DE REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICACIONES Y CONTROL DE ACCESO A LAS
VÍAS PÚBLICAS (PROCESO ENCUESTA PÚBLICA-DICIEMBRE 2015)**

CLASIFICACIÓN BARRIOS SANTO DOMINGO ESTE		
ZONA B		
Brisa Oriental	Eugenio María De Hostos	Brisas Del Este
Residencial Altagracia I	Hainamosa	John F. Kennedy
Residencial Brisa Oriental I	Invimosa	Los Restauradores
Residencial Brisa Oriental II	Invivienda	Ramón Matías Mella
Residencial Brisa Oriental III	ISSFAPOL	Residencial Los Corales
Residencial Brisa Oriental IV	Los Molinos	Urbanización Buenaventura
Residencial Brisa Oriental V	Los Trinitarios II	Mendoza
Residencial Brisa Oriental VI	Mendoza	Las Palmas De Alma Rosa
Residencial Brisa Oriental VII	Respaldo Villa Carmen	Mendoza
Cancino	Villa Carmen	Mi Hogar
Altos De Cancino	Villa Esperanza	Residencial Del Este
Cabirma Del Este I	Ana Teresa Balaguer	Urbanización Carolina
Cabirma Del Este II	Invi CEA	Urbanización El Brisal
Cancino I	Los Pinos	Urbanización Hamarap
Cancino II	Zona Franca de Hainamosa	Prado Oriental
Colinas Del Este	Isabelita	Corto Bolo I Y II
Prados De Cachón	Los Farallones	La Empanada
Reparto Amapola	Urbanización Antare	La Esperanza
Residencial Idalia	Isabelita I	La Piragua
Residencial Lomisa	Ensanche Isabelita II	Prado Oriental I
Residencial Oriente	Juán López	Prado Oriental II
Urbanización Lucerna	Residencial Amarilis III	Residencial Altagracia II
Urbanización Real Cancino	Residencial Amarilis IV	Villas De San Luís
Vista Hermosa	Residencial Josué	San Isidro
Cancino Afuera	Residencial La Moneda	El Bonito
Belleza de los Altos ó Don Miguel	Residencial Los Triunfadores	San Isidro Adentro
Canaán	Residencial Mirador Del Este	San Isidro Afuera
Cancino Afuera	Residencial Nuevo Amanecer	San Luís
Cancino Adentro	Residencial Praderas Oriental	El Muelle
Cancino Adentro	Residencial Regina	Piragua
Paraíso	Las Américas	San Luís (D. M.).
El Almirante	Las Américas	Agapito Sánchez (La Gallera)
Almirante II ó Los Solares	Villa Olímpica	Bella Vista
Batey Monserrat	Las Canas	Casitas De Madera
Boulevard Del Faro	Brisas Del Este	El Establo
Ciudad Del Almirante	Corales Del Sur	El Invi
El Mango	Kilómetro 10	Juan Pablo Duarte
El Progreso	Los Frailes I	La Campana
La Caña	Tropical Del Este	La Colonial
La Corporanea	Urbanización Arismar	Las Estrellas
La Tablita	Los Frailes	Las Flores
Las Enfermeras	Francisco Del Rosario Sánchez	Los Alpes
Las Toronjas	Kilómetro 12	Los Girasoles
Parque Del Este I	Kilómetro 11	Los Trinitarios
Villa Esfuerzo	Las Flores	Lotificación Caña Linda
El Cachón De La Rubia	Los Frailes I	Luz De Luna
El Cachón De La Rubia	Los Frailes II	Mandinga
Residencial Don Oscar	Los Molinos	MI Sueño
El Naranjo	Lotificación Del Este	Narcisa

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICACIONES Y CONTROL DE ACCESO A LAS VÍAS PÚBLICAS (PROCESO ENCUESTA PÚBLICA-DICIEMBRE 2015)

Batey El Naranjo	Marbella I	Proyecto Celeste I
El Cabreto	Marbella II	Residencial Bello Campo
El Puente	Residencial Invi-Dorex	Residencial Inés ó Villa Faro
El Tamarindo	Residencial Las Américas	Residencial Oriente
El Tamarindo	Respaldo Caribe ó San Bartolo	Sabaneta
John F. Kennedy	San Bartolo	Urbanización Isabel
Margara	Urbanización Argentina	Urbanización Sol Naciente
Perla Antillana	Urbanización Marbella III	Villa Verde
Proyecto J. F. Peña Gómez	El Valiente	San José De Mendoza
Real Tamarindo ó Los Rosales	La Ureña	Brisas De La Charles
Residencial Paseo De Las Rosas	Los Mameyes	Brisas De Mendoza
Tamarindo Adentro	Los Coquitos	Buenaventura
Urbanización Flor Del Tamarindo	Los Mameyes	Los Coquitos
Urbanización Las Acacias	Parque Del Este II	Residencial Clarinel
Villa Liberación	Residencial Acuario	Residencial María Salomé
Villa Tropicalia	Residencial Mar Azul	Residencial Monti I
Ensanche Ozama	Urbanización Brisas Del Mar	Residencial Nancy Nabesha
El Dique	Los Tres Brazos-Jardines Del Ozama	Residencial Reyoli
Ensanche Ozama	Canta La Rana o Sto. Tomás de Aquino	Sans Soucí
Molinuevo	Cerros Del Ozama	Sans Soucí
Oxígeno	Francisco Del Rosario Sánchez	Villa Faro
Ramón Matías Mella (Lengua Azul)	Génesis	Anacaona
Ens. Alma Rosa	Jardines Del Ozama II	El Chucho
Alma Rosa I	Jardines Del Ozama II	La Esperanza ó Villa Esperanza
Alma Rosa II	Las Lilas	Ralma
El Rosal	Los Multis	Residencial Amanda I
Jardines de Alma Rosa	Los Tres Brazos-Jardines Del Ozama	Residencial Amanda II
Reparto Alma Rosa	Mil Flores	Residencial Mendoza II
Reparto Patria Mella	Mirador Del Ozama	Residencial Nuevo Sol Naciente
Faro a Colón	Moisés	Residencial Oasis
M.O I	Ramón Matías Mella	Savica
M.O II	Ribera Del Ozama	Savica Lotería I Y II
Mirador Del Este	Los Tres Ojos	Savica Principal
Parque Del Este III	Los Tres Ojos	Tito III
Prado Oriental III	Paraíso Oriental	Urbanización Capotillo
Residencial Flor Del Faro	Reparto Los Tres Ojos	Urbanización Italia
Residencial Los Leones	Residencial Los Ángeles	Urbanización Los Alpes II
Residencial Los Maestros	Residencial Los Tres Ojos	Urbanización Marlín ó Higüey
Residencial Radiante Amanecer	Residencial Madelyn I	Vecinos Unidos
Hainamosa	Urbanización Franconia	Villa Faro
Ciudad De Los Trabajadores	Los Trinitarios	Villa María Mercedes
ZONA C		
Villa Duarte	Los Mina Norte	Los Mina Sur
Calero	Katanga	Ámbar
Los Molinos	La Barquita	El Invi
Maquiteria	Las Frutas	Ensanche Felicidad
Monumento a La Caña	Los Cartones ó San Pablo II	La Milagrosa
Pueblo Nuevo	Puerto Rico	Las Enfermeras
Simonico	San Antonio	Los Barrancones
Villa Duarte Viejo (La Francia)	Vietnam	Los Mina Centro
		Los Mina Viejo
		Pidoca

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EDIFICACIONES Y CONTROL DE ACCESO A LAS VÍAS PÚBLICAS (PROCESO ENCUESTA PÚBLICA-DICIEMBRE 2015)

CLASIFICACIÓN BARRIOS SANTO DOMINGO OESTE		
ZONA A		
Antillano	Leonor I y II	Villas Naco
Ciudad Agraria	Residencial Alameda	
Colinas del Oeste	Residencial San Benito	
ZONA B		
12 de Haina	Loyola	Residencial San José
Alto de las Flores	Luz Divina	Residencial Santo Domingo
Altos del Oeste	Managuayabo Viejo	Residencial Ureña
Bayona	Mirador Oeste	Respaldo la Rosa
Bayona Nuevo	Proyecto Bisonó	Riviera de Haina
Bella Colina	Pueblo Chico	Rosa María
Colinas de Canaán	Rep. San Benito	Urb. Miosotis
Colinas de Engombe	Reparto Rosa	Urb. Álvaro Garabito
El Caliche	Residencial Álamo	Urb. Colinas del Oeste
El Palmar	Residencial Anaconda	Urb. Engombe
Engombe	Residencial Arroyo Bonito	Urb. Las Palmas
Ens. Iván Guzmán Klan	Residencial Cornelio	Urb. Lorena María
Galaxia	Residencial Don Bolívar	Urb. Olimpo
Hato Nuevo	Residencial Herrera	Urb. Paraíso del Caribe
La Canela	Residencial Iván Guzmán Klang	Villa Aura
La Ciénega	Residencial Los Héroes	Villa Nazareth
La Concordia	Residencial Los Hidalgos	Villa Peravia
La Rosa	Residencial Loyola	Villas del Café
Las Canelas	Residencial María Josefina	Villas del Café II
Las Caobas	Residencial Maribel	Villas del Café III
Las Galaxias	Residencial Michel	Villas del Café IV
Los Olivos	Residencial Rosa María	Villas del Café V
Lotificación Engombe	Residencial San Benito	
ZONA C		
Barrio Duarte	Guajimía	Libertador de Herrera
Barrio Holguín	Josué	Las Palmas de Herrera
Buenos Aires de Herrera	Hato Nuevo Viejo	San Francisco (de Las Palmas)
Bienvenido	Herrera	San Juan (de Las Palmas)
El Abanico	Juan Pablo Duarte (de Las Palmas)	San Miguel
El Café	La Altagracia	Managuayabo Viejo
El Catorce	La Hora de Dios (de Buenos Aires)	Palavé
Enriquillo	La Mina	
Ens. Paraíso	La Venta	

TÍTULO IV

DIMENSIONAMIENTO DE ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

CAPÍTULO I

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Artículo 133. VEHÍCULOS LIVIANOS. Los estacionamientos tendrán las dimensiones establecidas en la siguiente tabla, las cuales dependerán del vehículo tipo a servir.

TABLA 6
DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO

Vehículo Tipo	Dimensiones Mínimas en Metros			
	Longitud (L)**	Ancho libre (a)*		
		Estacionamientos libres	Estacionamientos confinados en un lado	Estacionamientos confinados en ambos lados
Livianos (Automóviles)	5.00	2.40	2.70	2.80
Motocicleta	2.10	0.80	0.80	0.80

***Párrafo 1.** En caso de estacionamientos para personas con limitaciones, las dimensiones deberán cumplir con las disposiciones establecidas en las reglamentaciones correspondientes y nunca el ancho de la casilla será menor de 3.30 metros.

****Párrafo 2.** Los estacionamientos en retroceso hacia la vía pública tendrán una longitud mínima de 5.60 metros.

Artículo 134. El ancho de los estacionamientos será medido entre los ejes de las líneas que lo definen. En caso de estacionamientos confinados, el ancho será medido entre las caras opuestas de las columnas o muros que lo limitan. Queda a discreción del proyectista considerar dimensiones mayores, según lo juzgue conveniente.

Artículo 135. VEHÍCULOS PESADOS. El diseño de los espacios de estacionamientos para los vehículos pesados dependerá del tipo de vehículo seleccionado, de acuerdo a las necesidades del uso de la edificación, cuyas dimensiones deberán ser consideradas en el diseño, para garantizar los giros sin entorpecimiento del tránsito en los accesos a la vía pública, así como en el interior del estacionamiento de la edificación. En ningún caso las dimensiones mínimas para estacionamiento de vehículos pesados serán menores de 11.00 m de largo y 3.50 m de ancho. Si el estacionamiento es confinado se agregará 0.50 m por cada lado confinado.

CAPÍTULO II

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS UNIDADES DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 136. Las unidades de estacionamiento estarán diseñadas de acuerdo a las disposiciones de este Capítulo, dependiendo del tipo de estacionamiento seleccionado, del vehículo tipo y del ángulo formado entre el eje del estacionamiento y la dirección del pasillo de circulación. En las tablas de las Figuras 4 y 5 se consignan las dimensiones mínimas de los estacionamientos tanto para vehículos livianos y pesados como para motocicletas, según los ángulos indicados para todos los tipos de estacionamientos.

Artículo 137. ANCHO DEL PASILLO (P). Dependerá del ángulo de inclinación de los espacios de estacionamiento, del tipo de vehículo elegido y del sentido de circulación. Este ancho se obtendrá:

a) Vehículos Livianos

$$P = 3.00 [1 + \operatorname{Tg} (\alpha / 2) \operatorname{Tg} (\alpha / 2)]$$

Circulación en un sentido

Con $\alpha = 45^\circ$: $P = 3.50$ m;

Con $\alpha = 50^\circ$: $P = 3.65$ m;

Con $\alpha = 55^\circ$: $P = 3.81$ m;

Con $\alpha = 60^\circ$: $P = 4.00$ m;

Con $\alpha = 65^\circ$: $P = 4.22$ m;

Con $\alpha = 70^\circ$: $P = 4.47$ m;

Con $\alpha = 75^\circ$: $P = 4.77$ m

Cuando el ángulo α está comprendido entre 55° y 80° , para los valores de éste que no hayan sido indicados, P se determinará por prorratio entre sus valores más cercanos.

Circulación en dos sentidos

Con $80^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$: $P = 6.00$ m

b) Vehículos pesados

$$P = 6.00 [1 + \operatorname{Tg} (\alpha / 2) \times (\operatorname{Tg} \alpha / 2)].$$

Circulación en un sentido

Con $\alpha = 50^\circ$: $P = 7.30$ m;

Con $\alpha = 55^\circ$: $P = 7.62$ m;

Con $\alpha = 60^\circ$: $P = 8.00$ m;

Con $\alpha = 65^\circ$: $P = 8.43$ m;

Con $\alpha = 70^\circ$: $P = 8.94$ m;

Con $\alpha = 75^\circ$: $P = 9.53$ m

Cuando el ángulo α está comprendido entre 55° y 80° , para valores de éste que no hayan sido indicados, P se determinará por prorratio en sus valores más cercanos.

Circulación en dos sentidos

Con $80^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$: $P = 12.00$ m

c) Motocicletas

$$P = 1.20 [1 + \operatorname{Tg} (\alpha / 2) \times \operatorname{Tg} (\alpha / 2)]$$

Circulación en un sentido

Con $\alpha = 30^\circ$ y 35° : $P = 1.30$ m;

Con $\alpha = 40^\circ$ y 45° : $P = 1.40$ m,

Con $\alpha = 50^\circ$ y 55° : $P = 1.50$ m,

Con $\alpha = 60^\circ$: $P = 1.60$ m;

Con $\alpha = 65^\circ$: $P = 1.69$ m,

Con $\alpha = 70^\circ$: $P = 1.79$ m,

Con $\alpha = 75^\circ$: $P = 1.90$ m

Circulación en dos sentidos

Con $80^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$: $P = 2.40 \text{ m}$

Artículo 138. LONGITUD DE CUNETA POR VEHÍCULO (C). Esta longitud se obtendrá mediante la ecuación $C = a / \sin \alpha$

Artículo 139. ANCHO DE LA CASILLA (D). Este ancho se obtendrá según el tipo de estacionamiento, mediante las ecuaciones que siguen para ($\alpha \neq 0$).

- a) Estacionamiento de Línea Sencilla o Recta:
 $d = a \cos \alpha + L \sin \alpha$
- b) Estacionamiento Tipo Arenque o Tipo Enllamado
 $d_i = 0.5 a \cos \alpha + L \sin \alpha$

Artículo 140. ANCHO TOTAL DE LA UNIDAD DE ESTACIONAMIENTO (D). La unidad de estacionamiento, compuesta por los espacios de estacionamientos separados por un pasillo de circulación, en un sentido para $\alpha = 75^\circ$ y en dos sentidos para $75^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$, deberá tener un ancho de acuerdo al tipo de estacionamiento, obtenido mediante las siguientes ecuaciones (para $\alpha \neq 0$):

- a) Estacionamiento de Línea Sencilla o Recta:
 $D = 2d + P = 2(a \cos \alpha + L \sin \alpha) + P$
- b) Estacionamiento Tipo Arenque o Tipo Enllavado:
 $D_i = 2d_i + P = (a \cos \alpha + 2L \sin \alpha) + P$

Artículo 141. LONGITUD DE CASILLA NO UTILIZABLE (LE). La longitud de casilla no utilizable será medida en la dirección del pasillo de circulación y se podrá obtener mediante las ecuaciones siguientes (para $\alpha \neq 0$).


- a) Estacionamiento de Línea Sencilla o Recta:

$$LE = d / \tan \alpha = \frac{a \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} + L \cdot \cos \alpha$$


- b) Estacionamiento Tipo Arenque o Tipo Enllavado:

$$LE_i = \frac{a \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} + L \cdot \cos \alpha$$


FIGURA 3
DIMENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS EN LÍNEA SENCILLA

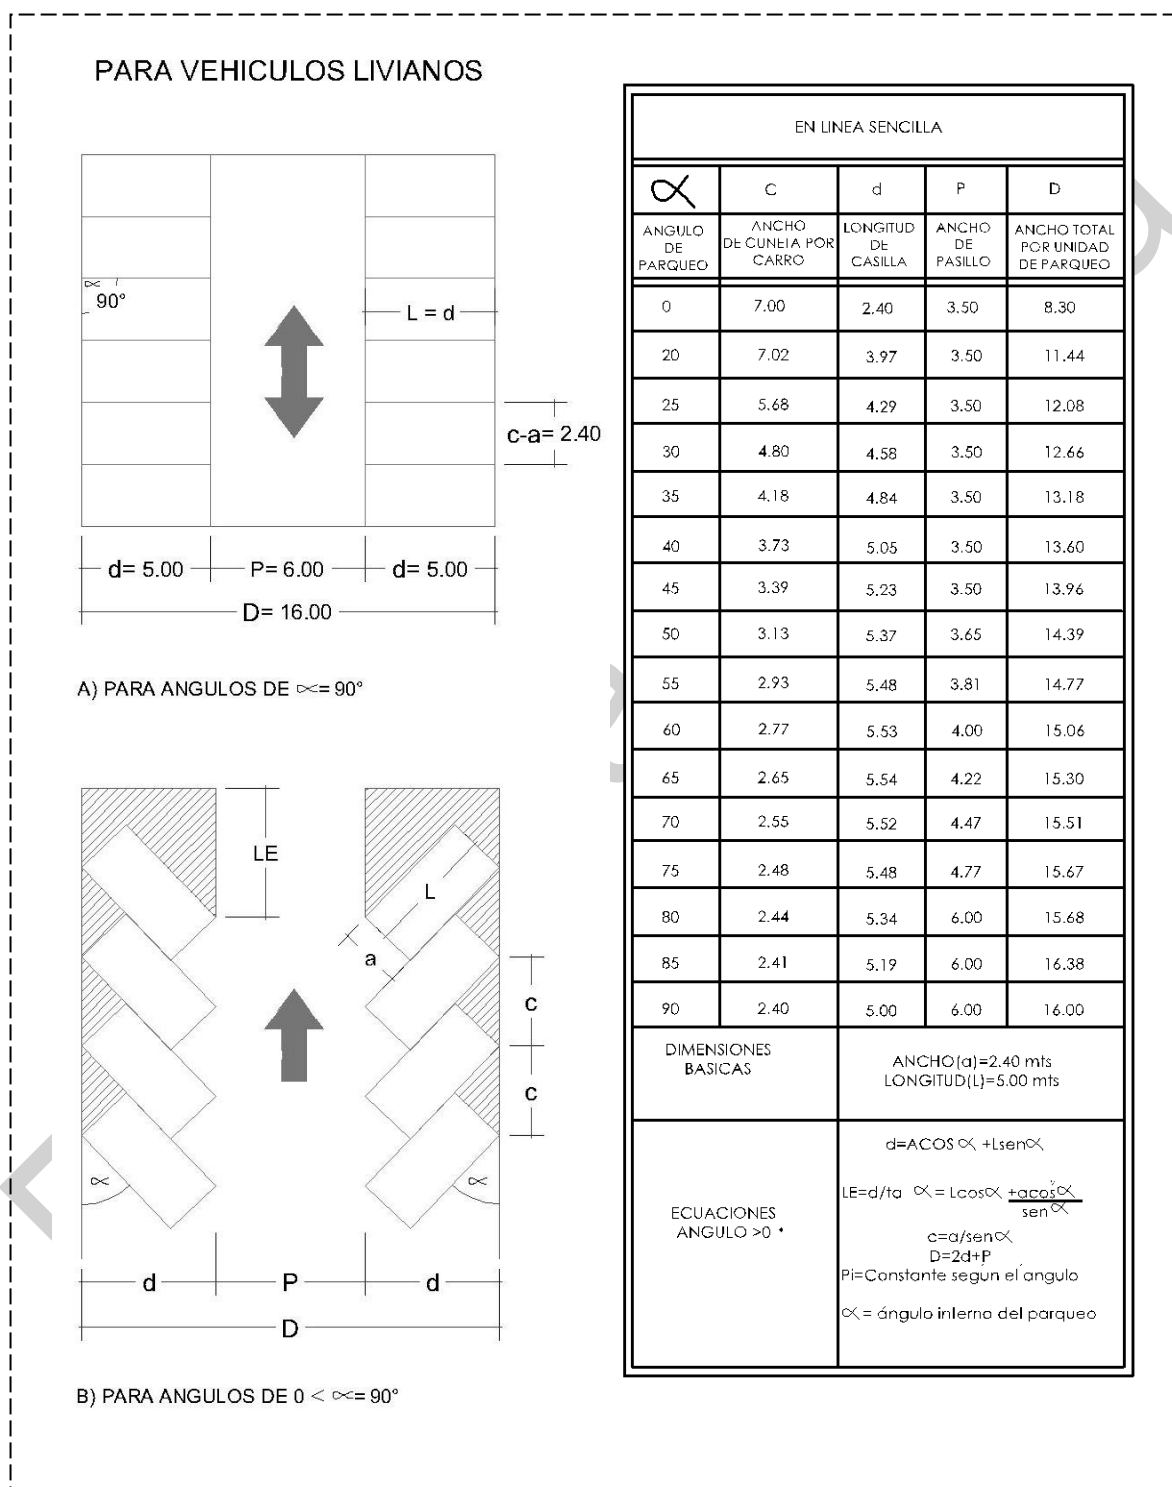

PARA VEHICULOS PESADOS

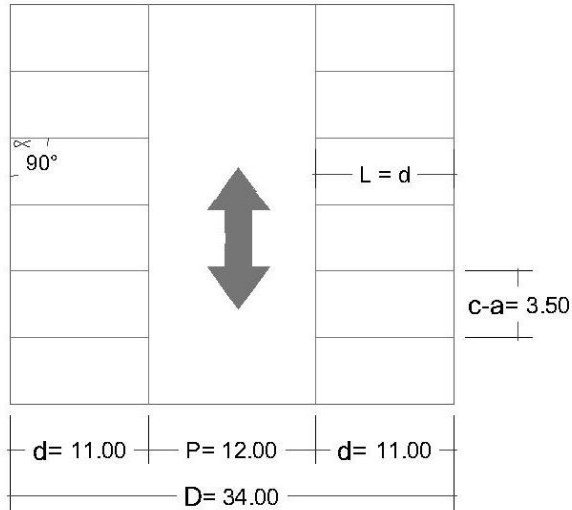


A) PARA ANGULOS DE $\alpha = 90^\circ$

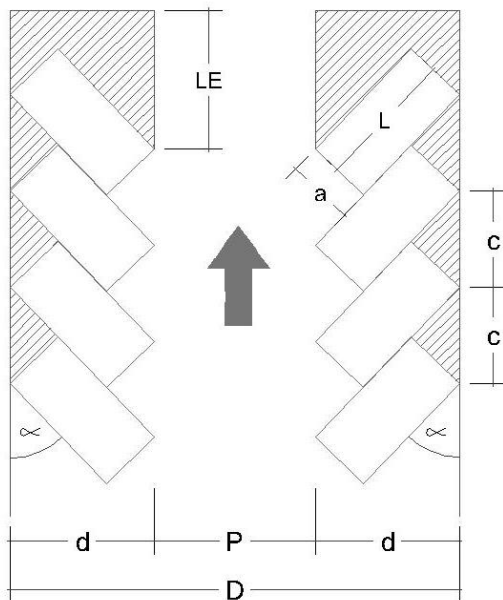


B) PARA ANGULOS DE $0 < \alpha \leq 90^\circ$

EN LINEA SENCILLA				
α	C	d	P	D
ANGULO DE PARQUEO	ANCHO DE CUNETAS POR CARRO	LONGITUD DE CASILLA	ANCHO DE PASILLO	ANCHO TOTAL POR UNIDAD DE PARQUEO
0	11.00	3.50	6.00	13.00
20	10.23	7.05	6.18	20.28
25	8.28	7.23	6.30	20.94
30	7.00	8.53	6.43	23.49
35	6.10	9.18	6.59	24.95
40	5.45	9.75	6.79	26.29
45	4.95	10.25	7.03	27.53
50	4.57	10.88	7.30	29.06
55	4.27	11.02	7.62	29.66
60	4.04	11.28	8.00	30.36
65	3.86	11.45	8.43	31.33
70	3.72	11.53	8.94	32.00
75	3.62	11.53	9.53	32.59
80	3.55	11.44	12.00	34.88
85	3.51	11.26	12.00	34.52
90	3.50	11.00	12.00	34.00
DIMENSIONES BASICAS		ANCHO (a) = 3.50 mts LONGITUD (L) = 11.00 mts		
ECUACIONES ANGULO $> 0^\circ$		$d = a \cos \alpha + L \sin \alpha$ $LE = d / \tan \alpha = L \cos \alpha + \frac{a \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$ $c = a / \sin \alpha$ $D = 2d + P$ $P = \text{Constante segun el angulo}$ $\alpha = \text{ángulo interno del parqueo}$		

PARA MOTOCICLETAS

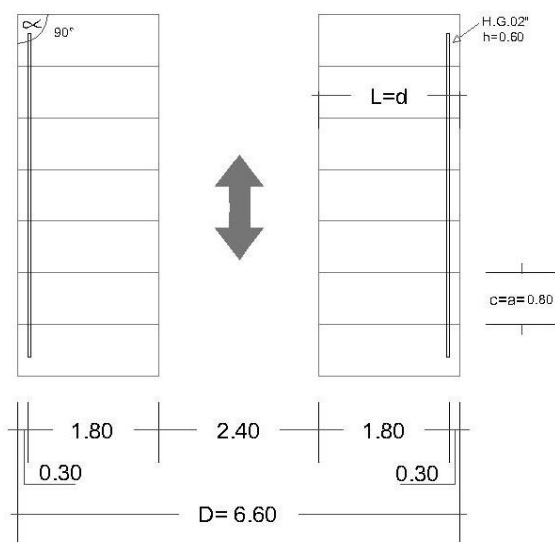


A) PARA ANGULOS DE $\alpha \leq 90^\circ$

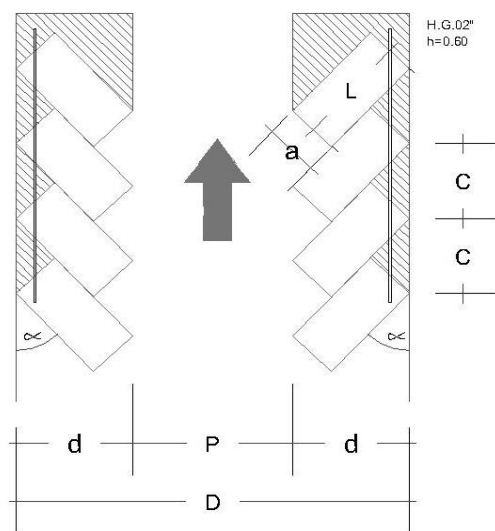


B) PARA ANGULOS DE $0 < \alpha < 90^\circ$

EN LINEA SENCILLA				
α	C	d	P	D
ANGULO DE PARQUEO	ANCHO DE CUNETAS POR CARRO	LONGITUD DE CASILLA	ANCHO DE PASILLO	ANCHO TOTAL POR UNIDAD DE PARQUEO
0	2.40	0.80	1.20	2.80
20	2.33	1.47	1.20	4.14
25	1.89	1.61	1.20	4.42
30	1.60	1.74	1.30	4.70
35	1.40	1.86	1.30	5.02
40	1.25	1.96	1.40	5.32
45	1.13	2.05	1.40	5.50
50	1.04	2.12	1.50	5.74
55	0.98	2.17	1.50	5.84
60	0.92	2.22	1.60	6.04
65	0.88	2.24	1.69	6.17
70	0.85	2.24	1.79	6.27
75	0.85	2.23	1.90	6.36
80	0.81	2.21	2.40	6.82
85	0.80	2.16	2.40	6.72
90	0.80	2.10	2.40	6.60
DIMENSIONES BASICAS		ANCHO(a)=0.80 mts LONGITUD(L)=2.10 mts		
ECUACIONES ANGULO $> 0^\circ$		$d = ACOS \alpha + Lsen \alpha$ $c = a/sen \alpha$ $D = 2d + P$ P = Constante según el ángulo α = ángulo interno del parqueo		


FIGURA 4
DIMENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS TIPO ARENQUE Y ENLLAVADO

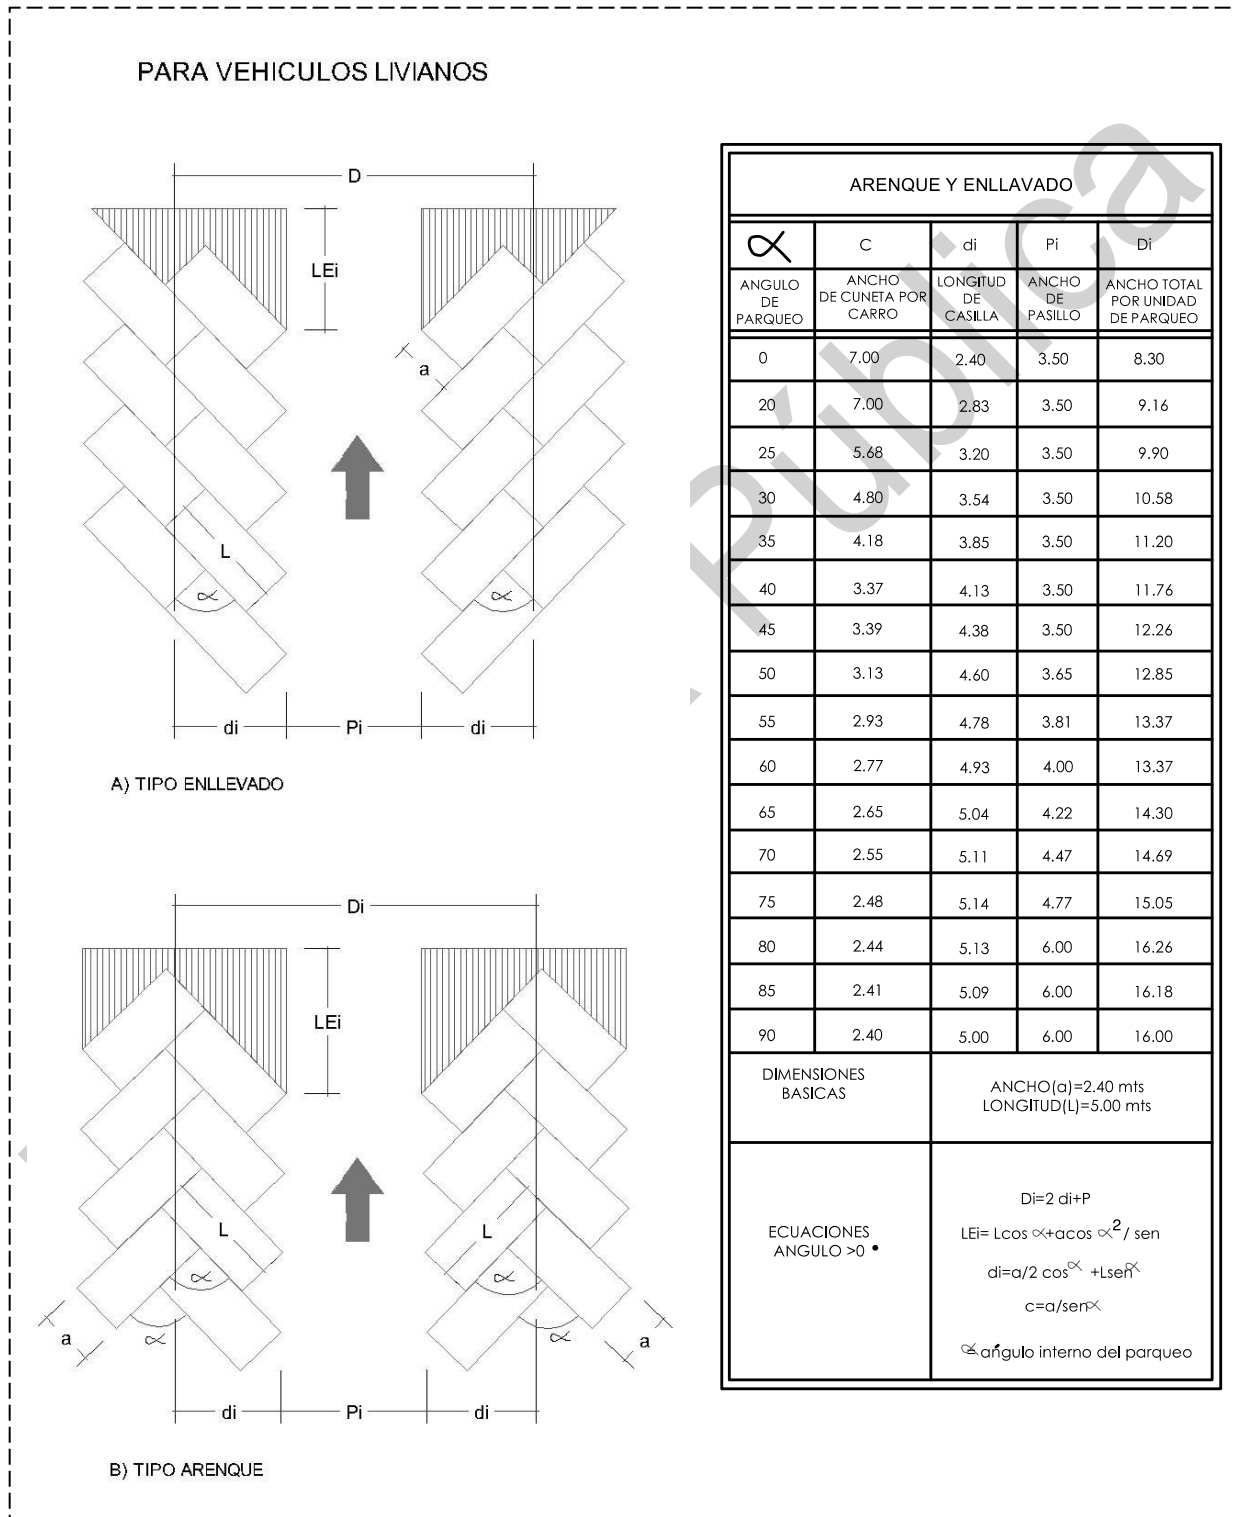

PARA VEHICULOS PESADOS

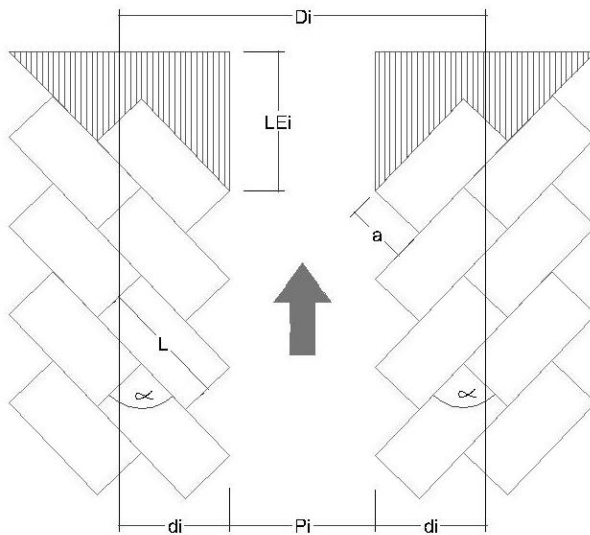


A) TIPO ENLLEVADO

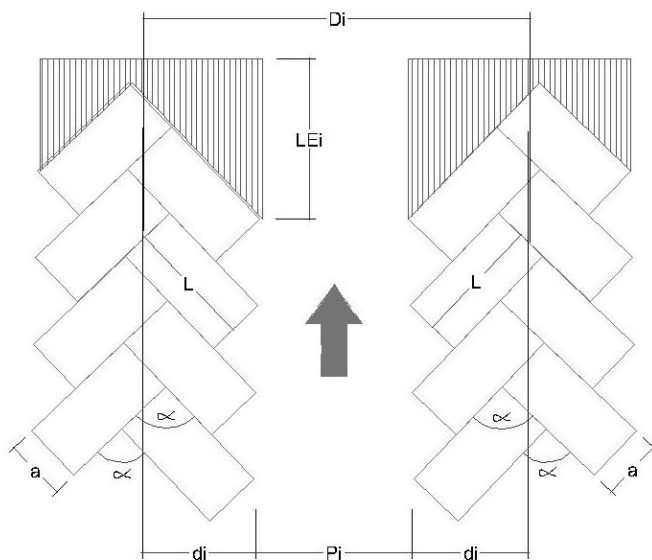

B) TIPO ARENQUE

ARENQUE Y ENLLEVADO				
α	C	di	Pi	Di
ANGULO DE PARQUEO	ANCHO DE CUNETA POR CARRO	LONGITUD DE CASILLA	ANCHO DE PASILLO	ANCHO TOTAL POR UNIDAD DE PARQUEO
0	11.00	3.50	6.00	13.00
20	10.23	5.41	6.18	17.00
25	8.28	6.23	6.30	18.76
30	7.00	7.02	6.43	20.47
35	6.10	7.74	6.59	22.07
40	5.45	8.41	6.79	23.60
45	4.95	9.02	7.03	25.07
50	4.57	9.55	7.30	26.40
55	4.27	10.01	7.62	27.64
60	4.04	10.40	8.00	28.80
65	3.86	10.71	8.43	29.85
70	3.72	10.94	8.94	30.82
75	3.62	11.08	9.53	31.69
80	3.55	11.14	12.00	34.28
85	3.51	11.11	12.00	34.22
90	3.50	11.00	12.00	34.00
DIMENSIONES BASICAS		ANCHO(a)=3.50 mts LONGITUD(L)=11.00 mts		
ECUACIONES ANGULO $\geq 0^\circ$		$Di = 2 di + P$ $LEi = L \cos \alpha + a \cos \alpha^2 / \sin$ $di = a/2 \cos \alpha + L \sin \alpha$ $\alpha = \text{ángulo interno del parqueo}$		

PARA MOTOCICLETAS

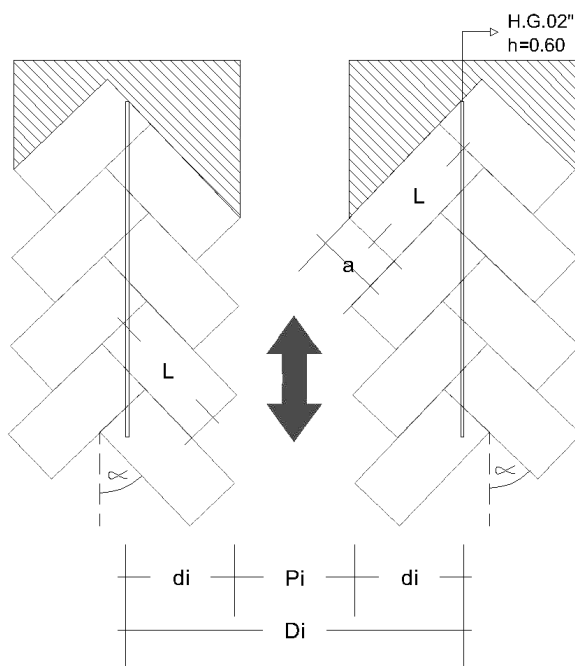

A) TIPO ARENQUE

ARENQUE Y ENLLAVADO				
α	C	di	Pi	Di
ÁNGULO DE PARQUEO	ANCHO DE CUNETTA POR CARRO	LONGITUD DE CASILLA	ANCHO DE PASILLO	ANCHO TOTAL POR UNIDAD DE PARQUEO
0	2.40	0.80	1.20	2.60
20	2.33	1.09	1.20	3.38
25	1.89	1.25	1.20	3.70
30	1.60	1.39	1.30	4.08
35	1.40	1.53	1.30	4.36
40	1.25	1.66	1.40	4.72
45	1.13	1.77	1.40	4.94
50	1.04	1.87	1.50	5.24
55	0.98	1.95	1.50	5.40
60	0.92	2.02	1.60	5.64
65	0.88	2.07	1.69	5.83
70	0.85	2.11	1.79	6.01
75	0.83	2.13	1.90	6.16
80	0.81	2.14	2.40	6.68
85	0.80	2.13	2.40	6.66
90	0.80	2.10	2.40	6.60
DIMENSIONES BASICAS		ANCHO(a)=0.80 mts LONGITUD(L)=2.10 mts		
ECUACIONES ÁNGULO > 0		$Di=2 di+P$ $LEI= L \cos \alpha + a \cos \alpha^2 / \sin$ $di=a/2 \cos \alpha + L \sin \alpha$ $Pi= \text{CONSTANTE SEGÚN EL ÁNGULO}$ $c=a/\sin \alpha$ $\alpha = \text{ángulo interno del parqueo}$		

TÍTULO IV

EDIFICIOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 142. Las disposiciones de Título IV serán aplicables a todas las edificaciones o aquellas partes de edificaciones proyectadas para disponer áreas para estacionamiento vehicular, como serían los estacionamientos multipisos, sótanos, pisos intermedios o azoteas, que cumplan con la condición de ser techadas o estar dispuestas sobre una superficie estructural definida (hormigón armado, acero, madera u otros).

Artículo 143. Los aspectos concernientes a arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, separaciones mínimas de los linderos del terreno y otros, deberán cumplir con las disposiciones legales establecidas, así como con los procedimientos de sometimiento y aprobación de proyectos de edificaciones.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES DEL ACCESO A EDIFICIOS PARA ESTACIONAMIENTO


Artículo 144. NÚMERO MÍNIMO DE CARRILES EN ACCESOS. Los accesos estarán dotados de un mínimo de dos carriles de circulación de 3.00 m libre cada uno, debidamente delimitados, uno para entrada y otro para salida. Se podrá disponer de accesos de entrada y salida separados, en cuyo caso cada carril será de 3.50 m de ancho, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el Artículo 175.

Artículo 145. RAMPAS EN LOS ACCESOS. Las siguientes disposiciones serán aplicables a todas las rampas que comuniquen la vía pública con el interior de la edificación:

- a) Todas las rampas que dan acceso a un área específica para estacionar, deberán iniciar su desarrollo dentro de los límites de propiedad, por lo que no será permitido utilizar el espacio público o las aceras para estos fines.
- b) La pendiente máxima permitida en la rampa de acceso no excederá de un 15%.
- c) Cuando la pendiente de la rampa sea mayor del 10%, será necesario el uso de transiciones en los extremos, de no menos de 2.50 m de longitud, cuya inclinación no será mayor del 10% (Figura 5), para suavizar los movimientos y evitar que los vehículos rocen sus partes bajas con el pavimento, y cumplirá con lo establecido en el Artículo 154. No se permitirá que las aceras adyacentes a los edificios de estacionamiento sean utilizadas como rampa de transición en los accesos.

Excepción: Se permitirá prescindir de las transiciones cuando la longitud de la rampa sea menor de 6.00 m, siempre y cuando la pendiente no exceda el 12%.

FIGURA 5
RAMPA RECTA CON TRANSICIÓN

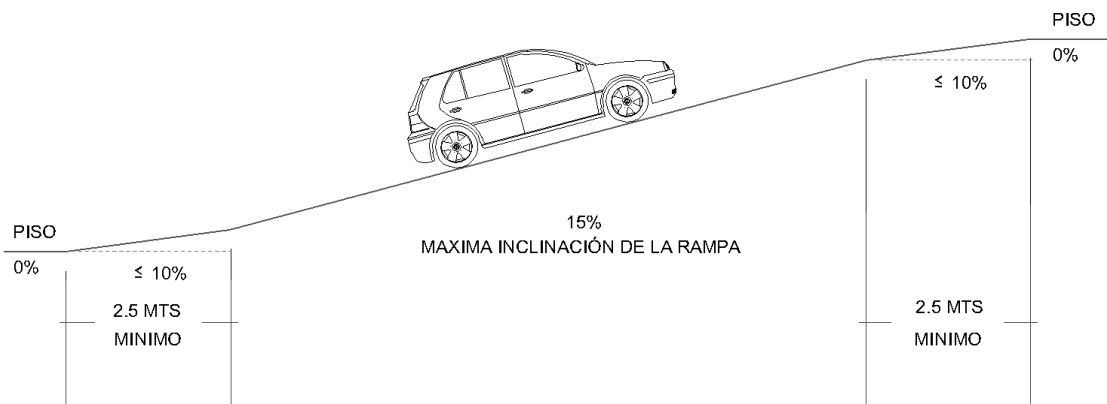

DIMENSIONES EN METRO

Artículo 146. SEÑALIZACIÓN EN LOS ACCESOS. Se deberán colocar señales verticales y marcas en el pavimento del área específica para estacionar, que informen claramente al conductor la ubicación de los accesos de entrada y salida. Cuando la magnitud del proyecto demande un movimiento vehicular que altere las condiciones del tránsito en la vía pública, el proyectista someterá al MOPC una propuesta de colocación de señales, para fines de evaluación y aprobación.

Artículo 147. SEMÁFOROS EN LOS ACCESOS. Cuando la magnitud del proyecto requiera la utilización de semáforos, en ningún caso éstos podrán interferir con el tráfico de la vía pública conexas, y sólo servirán para dirigir manualmente el tránsito que se produzca para entrar o salir de la edificación.

CAPÍTULO III **RAMPAS INTERIORES**

Artículo 148. CANTIDAD DE CARRILES. Las rampas interiores en los edificios para estacionamiento vehicular se proyectarán con tantos carriles de circulación como sean necesarios para desalojar todos los vehículos que puedan ocupar la totalidad de los espacios de estacionamiento contenidos en los diferentes pisos, en un tiempo máximo de treinta minutos, bajo la suposición de que cada carril de circulación sea capaz de permitir el flujo de cuatrocientos vehículos por hora. Tales rampas interiores podrán tener tramos con alineaciones rectas o helicoidales, según las características de diseño del proyecto en cuestión.

Artículo 149. ANCHO MÍNIMO. En rampas interiores, el ancho mínimo de los carriles de circulación será de 3.50 m, excepto en el caso de proyectos residenciales donde será permitido un ancho de 3.00 m, siempre y cuando los radios de giro interno y la disposición de las columnas permitan una maniobra adecuada.

Artículo 150. RAMPAS HELICOIDALES. Las curvas de las rampas helicoidales cumplirán con las siguientes especificaciones:

- a) El radio de giro mínimo será de 5.00 m.
- b) Peralte máximo de 10 %.
- c) Peralte mínimo de 2 %.

Artículo 151. PENDIENTES MÁXIMAS. Las rampas interiores cumplirán con las pendientes máximas de acuerdo a lo siguiente:

- a) **En tramos rectos.** Se permitirá una pendiente máxima de un 15% en tramos rectos cuya longitud sea menor de 30 metros, y de 10% cuando la longitud sea mayor.
- b) **En tramos helicoidales y curvos.** La máxima pendiente que se permitirá será de 10%, en todos los casos.
- c) **Estacionamiento en la Propia Rampa.** Se permitirá una pendiente máxima de un 10 % para el caso de que la rampa inclinada sea utilizada simultáneamente como superficie de estacionamiento y de circulación.
- d) **Casilla de Estacionamiento.** La pendiente máxima será de 2.5%, siempre y cuando no sea diseñada con salida en retroceso a una vía pública y el diseño lo justifique.

Artículo 152. CURVA DE TRANSICIÓN. Se deberá disponer una curva de transición vertical entre las rampas y los tramos horizontales, con un radio de curvatura no menor de 20.00 m, para evitar que los vehículos rocen sus partes bajas con el pavimento.

Artículo 153. DELIMITACIÓN DE LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN. En rampas interiores, los carriles de circulación en sentido contrario se deberán separar mediante topes, barandas, bordillos o una línea separadora central con la anchura mínima de 0.30 m en rampas rectas y 0.40 en rampas curvas, especialmente a la entrada y la salida. Deberá proveerse de señales que informen claramente sobre la dirección del tránsito. Los carriles de circulación en un sólo sentido se delimitarán mediante una franja intermitente de pintura de tráfico blanca.

Artículo 154. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. Los carriles extremos de las rampas interiores, tanto en su interior como en su exterior, se deberán proveer de barandas de protección confeccionadas en hormigón armado, con alturas no menores de 0.60 m y diseñadas especialmente para resistir el impacto de un vehículo. En el caso de que las rampas posean aceras para peatones, éstas deberán subir por lo menos 0.30 m por encima de la superficie del pavimento de las mismas.

Artículo 155. ASCENSORES PARA VEHÍCULOS. Se permitirá el uso de ascensores y/o instalaciones mecánicas elevadoras de vehículos, en adición a las rampas de circulación vehicular, en cuyo caso deberán tener la potencia necesaria para elevar los vehículos a los niveles requeridos. La edificación deberá contar con una planta eléctrica de emergencia capaz de hacer funcionar todos los equipos mecánicos a instalar.

Artículo 156. En los casos que se coloquen ascensores se deberán calcular y diseñar los espacios de giros y espera, de forma tal que permitan estas operaciones dentro del proyecto, de acuerdo a la capacidad del estacionamiento al que sirven. Además, se presentará una memoria técnica con las especificaciones y características de los equipos, así como los cálculos de operación.

CAPÍTULO IV CIRCULACIÓN PEATONAL INTERIOR

Artículo 157. En los edificios de estacionamiento deberán ser dispuestas aceras para la circulación peatonal interior. Cuando los accesos para peatones estén adyacentes a las rampas de acceso de vehículos, deberán estar claramente delimitados de los carriles de circulación, disponiéndolos a sobre-nivel, con respecto a dichos carriles o separándolos mediante muros. Los medios de circulación vertical (puertas, escaleras, rampas o ascensores) en los estacionamientos soterrados, deberán estar compartimentados con materiales de una resistencia al fuego de una hora, con respecto al estacionamiento propiamente dicho. La distancia máxima de recorrido de los usuarios hacia los medios de egreso, medida desde cualquier estacionamiento a la entrada y/o salida del piso que éste ocupe, será de 60 m, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Protección Contra Incendios.

Artículo 158. ACERAS. Tendrán un ancho no menor de 0.80 m y su altura sobre la superficie de rodaje o estacionamiento será de 0.30 m.

Artículo 159. ESCALERAS. Tendrán un ancho mínimo de 1.20 m y sus huellas, contrahuellas y descansos estarán dispuestos según las regulaciones vigentes. Las escaleras deberán estar claramente señalizadas. Serán de forma recta y no se permitirán escalones en el descanso. Tendrán barandas de bloques de hormigón, hormigón armado y/o metálicas, cuya altura mínima sobre las huellas será de 0.90 m; se dispondrá de las escaleras necesarias para el desalojo vertical, de acuerdo a carga ocupacional. En todos los casos deberán disponerse escaleras de emergencia, de acuerdo a la carga ocupacional, según lo establece el Reglamento de Seguridad contra Incendios.


Artículo 160. ASCENSORES. Deberán ser utilizados como medio de desalojo vertical cuando el edificio de estacionamiento tenga más de cinco plantas, cuya capacidad dependerá del uso de la edificación y de la cantidad de usuarios, conforme a las regulaciones vigentes. Los ascensores deberán estar claramente señalizados.

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Artículo 161. ALTURA LIBRE MÍNIMA ENTRE PISOS. La mínima altura libre admisible será de 2.20 m, medidos verticalmente desde la superficie del piso del estacionamiento hasta el fondo de las vigas u otras partes y objetos salientes del entrepiso o losa de techo.

Artículo 162. COLUMNAS Y MUROS INTERIORES. Las columnas y muros interiores adyacentes al pasillo de circulación, deberán estar ubicados a una distancia mínima de 0.40 m, medida desde el extremo del pasillo de circulación hacia el interior de espacio de estacionamiento, para facilitar el giro de los vehículos, o en su lugar disponer de un sobre ancho en los estacionamientos adyacentes a la columna o en el pasillo de circulación. Se deberá cuidar que los muros o columnas terminados no reduzcan el ancho mínimo del estacionamiento.

FIGURA 6
 ESTACIONAMIENTO BAJO TECHO

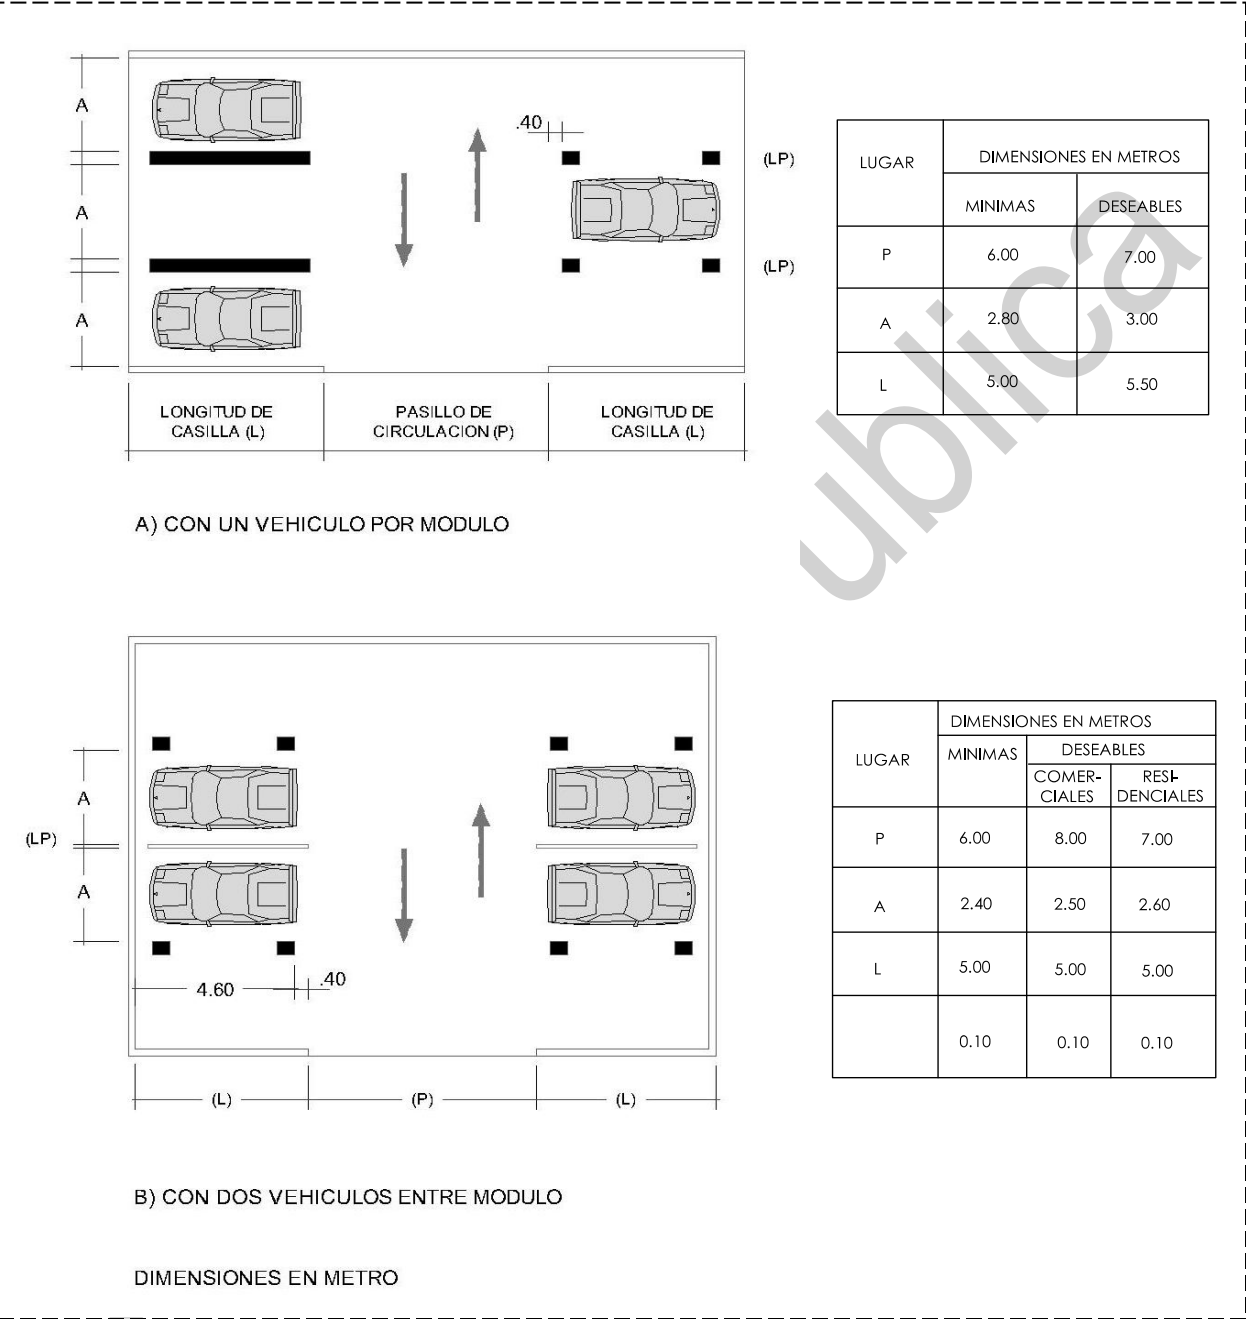

Artículo 163. BARANDAS PROTECTORAS. Se deberán disponer barandas de hormigón armado, diseñadas para resistir el impacto de un vehículo, en los bordes libres de los pisos que tenga un edificio para estacionamiento vehicular. Estas barandas deberán tener una altura no menor de 0.80 m y un espesor no menor de 0.15 m. Se permitirán barandas metálicas de seguridad, siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en las Especificaciones Generales de Carreteras vigentes y cuenten con un muro perimetral adicional, para fines de percepción visual.

Artículo 164. BORDILLOS DE CONTENCIÓN. Se deberán disponer bordillos de contención (paragomas) cuyas secciones transversales tengan un ancho de 0.10 m y una altura de 0.15 m, colocados perpendicularmente al eje del espacio para estacionar. Tales bordillos estarán separados a 0.60 m de las barandas, cuando el espacio para estacionar esté dispuesto perpendicularmente a ésta; en los casos en que el espacio para estacionar forme un ángulo no perpendicular con la baranda de protección, dicha separación se medirá desde el punto en que la porción utilizable del espacio para estacionar esté en contacto con dicha baranda.

Artículo 165. DESAGÜES Y DRENAJE DE LOS PISOS. Se deberá disponer de los medios necesarios para recoger las aguas que penetren a los pisos del edificio a través de las rampas de acceso o de las áreas abiertas, las cuales podrán consistir en: canaletas enrejadas, imbornales, desagües de piso, para asegurar que las aguas de lluvia sean canalizadas a los sistemas de drenaje pluvial exterior al edificio u otros medios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones (R-008). Para efectos de drenaje, los pisos tendrán una pendiente de 1% a 2.5%.

Artículo 166. VENTILACIÓN NATURAL. Cuando se empleen sistemas de ventilación natural a través de huecos, se deberá asegurar que la misma sea cruzada, transversalmente al piso de que se trate; para estos fines, se dispondrá de huecos o ventanales en las paredes opuestas con un área neta total mínima de 5% del área bruta del estacionamiento, en cada piso, sin incluir las aberturas que se provean para el acceso de los vehículos. En pisos completamente soterrados, la ventilación deberá ser mecánica.

Artículo 167. VENTILACIÓN MECÁNICA. Cuando se utilicen sistemas de ventilación mecánica, se deberá asegurar que se produzca una impulsión de aire fresco de 12 m³/h por cada metro cuadrado de superficie interior del piso del edificio para estacionamiento vehicular. A la vez, este sistema deberá renovar el aire, como mínimo, cuatro veces por hora y en ningún momento la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire podrá ser superior a una parte por diez mil (1/10,000).

Artículo 168. ILUMINACIÓN. Los edificios de estacionamiento tendrán un sistema de alumbrado que alcance los niveles mínimos de iluminación indicados en la Tabla 7 el cual deberá estar conectado al sistema alternativo de energía de emergencia de la edificación. En caso de que dichos edificios colinden con zonas completamente residenciales, se proveerán barreras de iluminación, a fin de impedir que las luces de los vehículos se proyecten hacia las propiedades adyacentes.

TABLA 7
ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO

LUGAR	ILUMINACIÓN (Lux)
Rampas	500
Áreas de estacionamiento, pasillos de circulación de vehículos, escaleras y aceras	100

Artículo 169. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Los edificios para estacionamiento vehicular deberán estar provistos, en cada uno de sus pisos, de adecuados medios de protección contra incendios, de acuerdo con los mínimos requisitos establecidos en el “Reglamento para la Seguridad y Protección Contra Incendio”.

TÍTULO V

ESTACIONAMIENTOS MECÁNICOS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 170. Los estacionamientos mecánicos cumplirán los requisitos mínimos establecidos para los estacionamientos convencionales en lo relativo al acceso de vehículos, criterios de diseño, ventilación, iluminación, y todos los requerimientos en general establecidos en este Reglamento.

Artículo 171. CASOS PERMITIDOS. Los estacionamientos mecánicos serán permitidos en los siguientes casos:

- a) En agencias y talleres de auto.
- b) En estacionamientos de larga duración de los aeropuertos.
- c) En la Ciudad Colonial de Santo Domingo y otros centros históricos declarados por ley por Patrimonio Monumental perteneciente al Ministerio de la Cultura.
- d) En adición a los estacionamientos mínimos establecidos en este Reglamento, en cualquier otro tipo de proyecto.
- e) Hasta el 50% de los estacionamientos destinados exclusivamente para el uso de empleados y proveedores de los servicios en edificios profesionales, tales como centros odontológicos, consultorios médicos y similares, los cuales deberán estar especificados en los planos y en los documentos de venta contractual del inmueble. Se exceptúan aquellos proyectos que por su naturaleza generen la llegada simultánea de empleados o visitantes, tales como bancos, centros comerciales y oficinas en general.

Artículo 172. CAMBIO DE SISTEMA TRADICIONAL A MECÁNICO. Toda solicitud de cambio total o parcial de un estacionamiento convencional en mecánico, deberá ser sometido a la Dirección General de Edificaciones, del MOPC, previa aprobación de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento correspondiente o de la Liga Municipal Dominicana, en caso de que el municipio no cuente con Oficina de Planeamiento Urbano. Esta aprobación se deberá solicitar mediante la presentación de un proyecto técnico que contemple la solución definitiva propuesta, acompañado de una autorización de conformidad de todos los propietarios afectados.

Artículo 173. CLASIFICACIÓN. Los estacionamientos mecánicos regulados en este título se clasifican en:

- a) Estacionamientos Automáticos.- Son aquellos en los que el desplazamiento de los vehículos en su interior, desde la zona de recepción hasta la de entrega de vehículos, incluyendo su almacenamiento, se efectúa automáticamente mediante equipos de elevación y transporte.
- b) Estacionamientos semiautomáticos.- Son aquellos en los que los vehículos son desplazados por los usuarios hasta los espacios de estacionamiento o hasta sus proximidades, y su colocación y almacenamiento se realiza mediante medios mecánicos, de elevación o de transporte horizontal.

CAPÍTULO II REQUISITOS GENERALES

Artículo 174. REPRESENTACIÓN LOCAL. Todo sistema de estacionamiento mecánico deberá contar con una representación legal y técnica en el País, antes de solicitar su implementación en cualquier proyecto, quienes responderán por la correcta instalación, por el entrenamiento en el uso, y por el servicio de reparación y mantenimiento. Los proyectos sometidos al MOPC para su aprobación deberán estar acompañados de una certificación del representante legal del sistema seleccionado, comprometiéndose a los requerimientos señalados en este artículo.

Artículo 175. CALIDAD DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS. Los sistemas de estacionamientos mecánicos deberán ser de la más alta calidad en el funcionamiento. Los equipos, materiales y mecanismos utilizados deberán estar listados por una Organización internacional reconocida en el País, y cumplir con la Norma ANSI/ALI ALCTV-1998 y la UL201, u otra norma internacional reconocida. No se permitirá la instalación de estacionamientos mecánicos con materiales de medio uso, o desechados de otros proyectos nacionales o internacionales.

Artículo 176. CARGAS DE DISEÑO DE LAS PLATAFORMAS. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal de vehículos estarán diseñados para soportar una carga mínima de 2,000 kg/vehículo. En el acceso se señalizará la carga y dimensiones máximas admisibles.

Artículo 177. SISTEMA ALTERNO DE ENERGÍA. Los estacionamientos mecánicos deberán contar con un sistema de alimentación eléctrica continua que provenga de una fuente confiable, tanto en el suministro como en la calidad de la energía. Para estos fines se deberá disponer por lo menos de dos fuentes independientes de energía; una consistente en un circuito alimentado por la distribuidora eléctrica y la otra en un generador de emergencia en sitio que arranque automáticamente en caso de fallo del sistema de alimentación, que cumpla con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia.

Artículo 178. TRANSMISIÓN DE RUIDOS. El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las condiciones que establezcan las Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia de aislamiento acústico y de generación y transmisión de ruidos.

Artículo 179. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA EN ESTACIONAMIENTOS AUTOMÁTICOS. En los estacionamientos automáticos se requerirá un área de recepción y entrega de vehículos, la cual se situará en el interior de la edificación o de la parcela, en caso de estacionamientos abiertos. Esta área deberá contar por lo menos con una cabina para recepción y otra para la entrega del vehículo, cada una de las cuales con un ancho mínimo de 3.00 m y un largo mínimo de 6.30 m, además de un espacio de espera para los usuarios.

Artículo 180. SISTEMA ELÉCTRICO. La alimentación eléctrica, los controles y la conexión eléctrica de los equipos y dispositivos serán instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y cumplir con las disposiciones del Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Edificios vigente, que sean aplicables.

Artículo 181. CONDICIONES DE SEGURIDAD. Se establecen como medidas de seguridad mínimas las siguientes:

- a) Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento.
- b) Dispondrán de un sistema de parada automática en el caso de interposición accidental de un obstáculo en su recorrido, o de fallo del suministro de energía eléctrica. Estos dispositivos de

parada deberán accionar un sistema de alarma que alerte sobre la situación que se ha presentado.

- c) Dispondrán de un dispositivo de parada de emergencia de acción manual.
- d) Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de funcionamiento y de las acciones a seguir en caso de emergencia o mal funcionamiento de los equipos.
- e) Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será accesible al personal de los servicios de auxilio exterior.
- f) Las zonas no accesibles al público estarán claramente señalizadas.
- g) Las plataformas deberán ser construidas de forma tal que en caso de derramamiento de algún líquido, ocasionado por un vehículo colocado en la parte superior, el vehículo que esté inmediatamente debajo de éste, no se vea afectado por esta situación.
- h) Todo edificio de estacionamiento mecánico deberá contar con medios de egreso, sistemas de detección y alarma, así como de supresión de incendios, según las indicaciones del Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios.

TÍTULO VI CONTROL DE ACCESOS

CAPÍTULO I ACCESO ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ESTACIONAR

Artículo 182. ASPECTOS GENERALES. Los accesos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Las entradas y las salidas deberán tener buena iluminación y señalización adecuada.
- b) No deberán existir elementos (postes de energía u otros, carteles, árboles, entre otros) que limiten la visual del conductor.
- c) Todos los elementos que constituyan los accesos deben estar claramente delimitados por guarniciones o defensas.

Artículo 183. DISTANCIA MÍNIMA DE LOS ACCESOS A LA ESQUINA MÁS PRÓXIMA (DE). La separación se medirá en el contén, entre los puntos de tangencia del radio de giro de la esquina y el del acceso (véase Figura 8). La distancia mínima permitida será la siguiente:

1. Intersecciones controladas por semáforos:

- a) Con respecto a una vía principal: 20.00 m
- b) Con respecto a una vía secundaria: 15.00 m.

2. Intersecciones No controladas por semáforos:

- a) Proyectos Habitacionales
DE mín. = 10.00 m en arterias, avenidas o vías colectoras.
DE mín. = 6.00 m en vías locales.

b) Proyectos con Otros Usos

DE mín. = 15.00 m en arterias, avenidas o vías colectoras.

DE mín. = 10.00 m en vías locales.

Párrafo1: Se exigirán distancias mayores cuando las características del tránsito, la geometría vial del entorno o las condiciones del área adyacente al proyecto así lo requieran, de acuerdo a las observaciones que emita la Sección de Acceso y Estacionamiento.

Artículo 184. SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE DOS ACCESOS (IS). En edificios de uso público, cuando haya más de un acceso de entrada y salida en un área específica para estacionar, la separación mínima permitida entre los accesos (IS) será de 2.00 metros, medida entre los puntos de tangencia de las curvas de enlace de ambos accesos con el contén o bordillo.

Artículo 185. DISTANCIA DESDE EL ACCESO AL LÍMITE DE PROPIEDAD (DP). En edificios de uso público, la distancia mínima desde el acceso del estacionamiento al límite de propiedad adyacente será de 1.00 m, medida desde el punto de tangencia de la curva de enlace más cercana con el contén. (Véase Figura 7).

Artículo 186. ACCESOS DE PROYECTOS EN INTERSECCIONES. No se permitirá la construcción de accesos que den directamente a las intersecciones de dos o más vías.

Artículo 187. ANCHO DE ACCESOS DE ENTRADA O SALIDA (S). El ancho de los accesos de entrada o salida a los estacionamientos estará comprendido entre los siguientes límites, y será medido a ángulo recto con el eje del acceso, en la línea formada por las intersecciones de las curvas de enlace del mismo, con la parte exterior de la acera:

c) Proyectos Habitacionales.

Mínimo de 6.00 m

Máximo de 7.00 m

d) Proyectos con Otros Usos

Mínimo de 7.00 m

Máximo de 10.00 m

Artículo 188. RADIO DE LA CURVA DE ENLACE (Rc). El radio de la curva de enlace del acceso al estacionamiento con el contén o bordillo estará regido por lo siguiente:


a) Vehículos Livianos

$1.50\text{ m} \leq R_c \leq 6.00\text{ m}$

b) Vehículos Pesados

$8.00\text{ m} < R_c < 15.00\text{ m}$

FIGURA 7
ACCESOSTÍPICOS

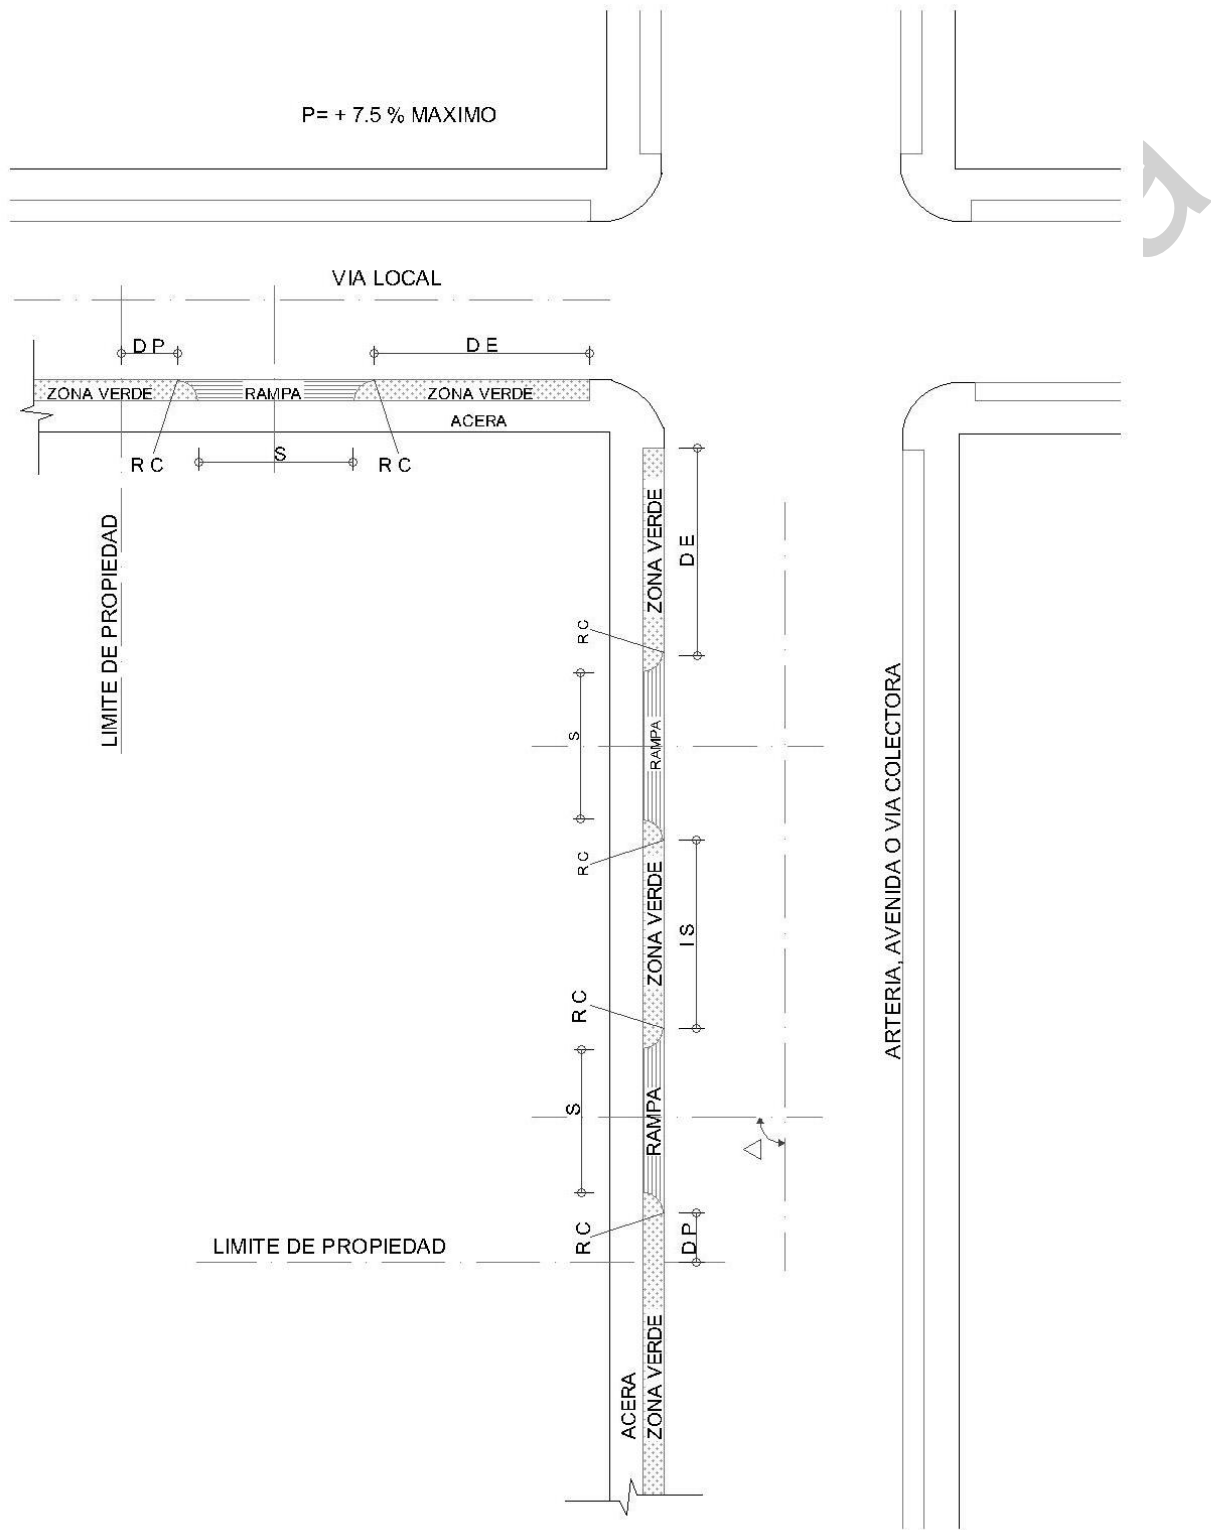

Artículo 189. ACCESOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, PUESTOS DE COMBUSTIBLE Y ENVASADORAS DE GAS. Los accesos en las estaciones de servicio y puestos de combustible estarán acorde con las disposiciones establecidas en las leyes que regulan las instalaciones de éstas en el país, y con las resoluciones y los reglamentos emitidos por las Salas Capitulares de los Ayuntamientos correspondientes, y deberán cumplir los requerimientos mínimos indicados a continuación:

TABLA 8
REQUERIMIENTOS PARA ACCESOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, PUESTOS DE COMBUSTIBLE Y ENVASADORAS DE GAS

Símbolo	Elemento del Acceso	Zona	
		Urbana	Rural
Δ	Ángulo de Inclinación	90° en calles con tránsito en dos direcciones. 45° a 60° en calles de una dirección.	90° en carreteras con tránsito en dos direcciones. 45° a 60° en carreteras de una dirección.
S	Ancho del Acceso	10.00 m para accesos a 90°. 7.00 m para accesos a 45° y 60°.	10.00 m para accesos a 90°. 8.00 m para accesos a 45° y 60°.
RC	Radio de la Curva de Enlace	3.00 m a 6.00 m	8.00 m a 12.00 m
IS	Separación entre Accesos	6.00 m mínimo	10.00 m Mínimo
DP	Distancia al Límite Lateral de Propiedad	3.00 m mínimo	5.00 m
DE	Distancia a la Esquina	20.00 m mínimo en vías principales 10.00 m mínimo en vías secundarias	35.00 m mínimo, cuando la distancia sea referida a una de carretera.
MP	Muro Protector Acceso	0.20 m de alto	0.20 m de alto

Párrafo 1: Las disposiciones emitidas sobre los diseños de acceso para estaciones de servicio y puestos de combustible serán aplicables a las envasadoras de gas con las variaciones que de su aplicación se deriven.

Párrafo 2: Bajo ningún concepto se permitirá la instalación de estos tipos de proyectos en aquellas partes de las vías cuyas características geométricas sean desfavorables (en curvas, pendientes y vías de sección estrecha)

Artículo 190. DISTANCIA DE VISIBILIDAD EN ACCESOS. Para el diseño de cualquier acceso desde la vía pública hacia un proyecto, se deberá respetar la distancia de visibilidad de la vía, según se establece en el Reglamento sobre Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras (R-012).

TABLA 9
DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA

Distancia de Visibilidad de Parada (metros)								
Velocidad Directriz (Km/hr.)	30	40	50	60	70	80	90	100
Pendiente 0%	30	45	60	75	95	115	135	160
Pendiente -6%	35	50	65	85	105	125	155	185
Pendiente +6%	30	40	55	70	85	100	120	145

Artículo 191. DISTANCIA DEL ACCESO A ESTRUCTURAS VIALES. La distancia mínima que se permitirá desde el acceso de un proyecto a una estructura vial existente en avenidas, carreteras y autopistas que no estén provistas de calles marginales o de servicio, será:

- a) De 100 m en cruces a desnivel (tréboles, diamantes, trompetas, etc.), medidos desde el punto de tangencia de la curva de enlace del acceso hasta el punto de inicio o final de la rampa.
- b) De 50 m a 200 m en puentes o viaductos, la cual dependerá de las dimensiones del puente. Esta distancia será medida desde el punto de tangencia de la curva de enlace del acceso hasta donde inicia o finaliza el puente o viaducto.
- c) De 200 m en caso de proyectos de estaciones de servicio y puestos de combustible, así como envasadoras de gas, medidos desde el punto de tangencia de la curva de enlace del acceso hasta la estructura vial existente.

Párrafo 1. El MOPC requerirá distancias mayores, cuando las características del proyecto o de la estructura misma y las condiciones de la vía lo justifiquen.

Artículo 192. ACCESOS EN CARRILES DE CAMBIOS DE VELOCIDAD Y CARRILES DE VIRAJE. No se permitirá la construcción de accesos en carriles de cambios de velocidad (carriles de aceleración o desaceleración), o hacia los carriles especiales para virajes (a la derecha, izquierda o en U).

CAPÍTULO II ACCESO DESDE LA VÍA PÚBLICA HACIA LOS PROYECTOS

Artículo 193. Cuando los proyectos requieran de la construcción o modificación de un acceso desde la vía pública (corte isleta central u otra solución), el interesado presentará un estudio justificativo de acuerdo a la demanda del mismo, acompañado de la propuesta de diseño del acceso a construir o mejorar, en fase de anteproyecto, en la Oficina Central de Tramitación de Planos, junto con los planos del proyecto, para fines de evaluación y aprobación en caso pertinente.

Artículo 194. CARRIL ADICIONAL PARA GIRO A LA IZQUIERDA. Cuando el proyecto esté ubicado en carreteras, y se requiera de accesos cuya solución involucre el diseño de carriles adicionales para giro a la izquierda, éstos deberán cumplir con los siguientes criterios:

- a) **Longitud.** Será determinada de acuerdo a la velocidad de diseño de la vía, según se indica en la Tabla 10, cuyo valor será aumentado, dependiendo de la cantidad de vehículos que giran, según se indica en la Tabla 11.

**TABLA 10
LONGITUD CARRIL ADICIONAL**

Velocidad de diseño (km/h)	50	60	80	95	110
Longitud Mínima Carril (m)	40	47	54	61	68
Longitud Recomendada Carril (m)	45	60	70	75	90

TABLA 11
LONGITUD DE ALMACENAMIENTO

Vehículos que giran (veh/h)	30	60	100	200	300
Longitud de almacenamiento (m)	7.50	15.00	30.00	50.00	75.00

b) Ancho.

TABLA 12
ANCHO DEL CARRIL

Ancho (m)	Sin isleta central	Con isleta central
Mínimo	3.05	3.65
Deseable	3.65	4.25

c) Radio de control mínimo con relación al tipo de vehículo elegido.

TABLA 13
RADIO DE CONTROL MÍNIMO

Tipo Vehículo	Radio de Control (m)
P	12.00
SU	15.00
W-50	23.00

CAPÍTULO III
ACCESO PARA GENERADORES DE TRÁNSITO EXTRAORDINARIO

Artículo 195. Se considerarán como generadores de tránsito extraordinario aquellos proyectos que sobrepasen de 10,000 m² (diez mil metros cuadrados) de superficie bruta total, cuyos usos sean: comerciales, oficinas, edificios para reuniones públicas, universidades, y otros. En estos casos se requerirá:

- Un Estudio de Impacto respecto a las condiciones del tránsito de las vías que circundan el proyecto, incluyendo las posibles mejoras en dichas vías y los futuros espacios de estacionamiento.
- Diferenciar las zonas de estacionamiento de vehículos livianos de las zonas especiales para vehículos pesados.
- Proveer accesos canalizados a través de vías marginales.
- Espacios de Espera

Artículo 196. ESPACIO DE ESPERA. El diseño del estacionamiento de estos proyectos deberá contemplar espacios para espera, tanto en la entrada como en la salida de los edificios, con la finalidad de acomodar los vehículos en las horas pico, cuando la frecuencia de llegada es mayor que la de colocación en el área de estacionamiento, y cuando la frecuencia de salida de los vehículos es mayor que la que permite su integración en la vía pública.

Artículo 197. La distancia de espera a la entrada del proyecto se determinará en base al valor que resulte de calcular el 5% del total de los estacionamientos requeridos para la edificación, expresada en metros, considerando una distancia de 7.00 m por vehículo. El espacio para espera destinado a los vehículos que salen del área de estacionamiento, podrá ser menor que el espacio reservado a la entrada.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 198. El presente Reglamento sustituye el Reglamento para Estacionamiento Vehicular en Edificaciones oficializado por el Decreto No.284-91, d/f. 31 de Julio de 1991. Los demás reglamentos contenidos en el Decreto No.284-91 quedarán vigentes hasta tanto sean sustituidos por reglamentos actualizados, mediante el proceso establecido en la Ley No. 687.

Artículo 199. SANCIONES. El no cumplimiento a las disposiciones establecidas en este reglamento, conllevará a la aplicación de las sanciones instituidas en los capítulos V y VI de la ley 687, de fecha 27 de julio del 1982, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos Técnicos para Preparación y Ejecución relativos a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines.


Artículo 200. Envíese al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para los fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ----- () días del mes de ----- del año dos mil ----- (201--), año ----- de la Independencia y --
----de la Restauración.


DANILO MEDINA

ANEXOS

EJEMPLO DE ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS

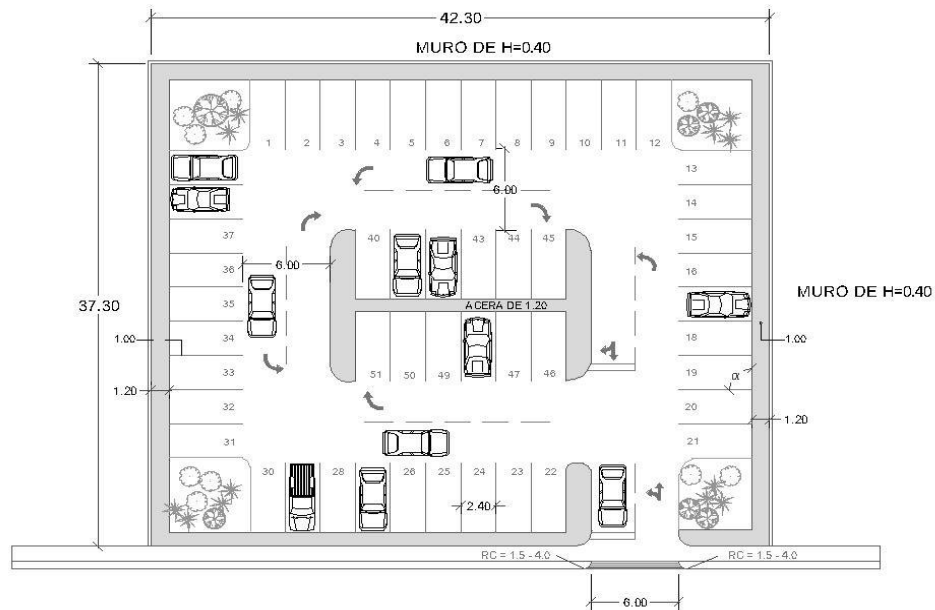

A) $\alpha = 90^\circ$

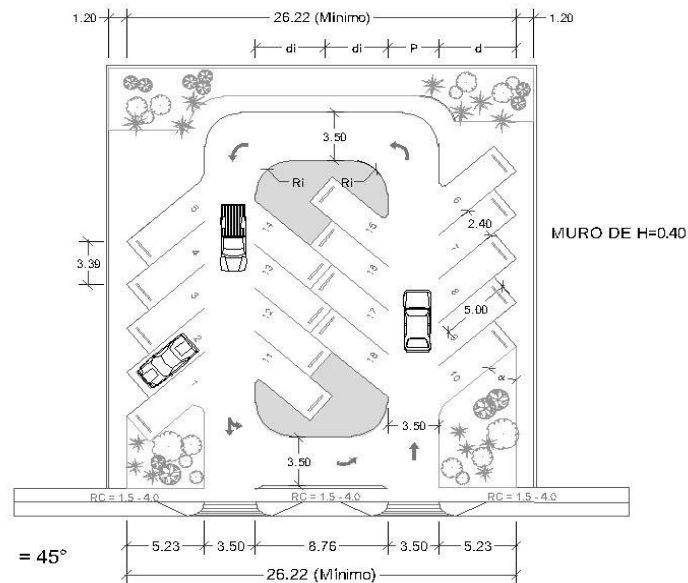


B) $\alpha = 45^\circ$

DIMENSIONES EN METROS

NO ESCALA

ESTACIONAMIENTO LONGITUDINAL

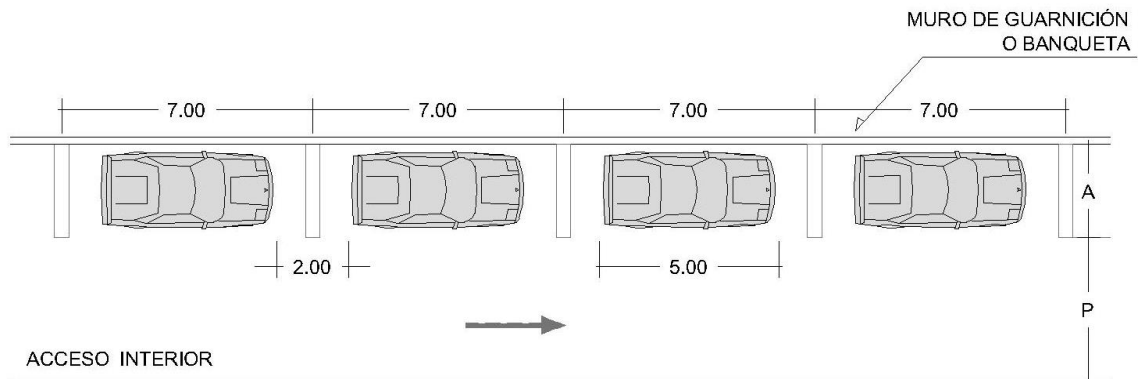

$N = L/7.00$


N= NÚMERO DE ESPACIOS

L= LONGITUD DEL ESPACIO
DISPONIBLE EN METRO


A= MÍNIMO= 2.40 mts
RECOMENDABLE= 2.60 mts

P= MÍNIMO= 3.50 mts
RECOMENDABLE= 4.00 mts


ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS

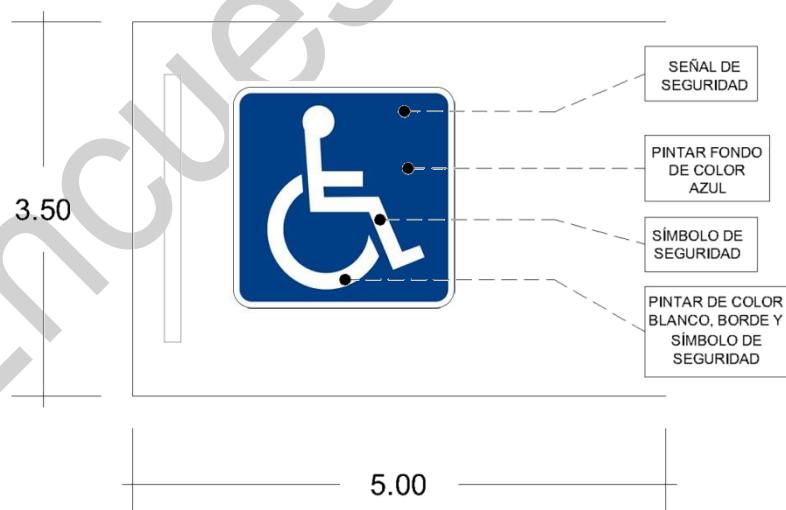


ESTACIONAMIENTOS DE AUTOBUSES

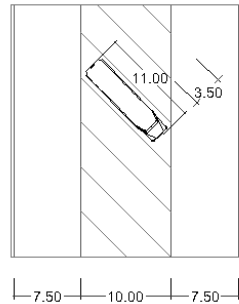

A) ESTACIONAMIENTO A 45° DE GRANDES AUTOBUSES

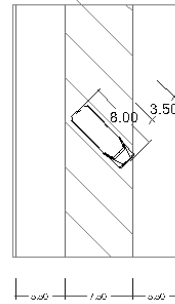


B) ESTACIONAMIENTO A 45° DE PEQUEÑOS AUTOBUSES (LARGO < 8 mts.)

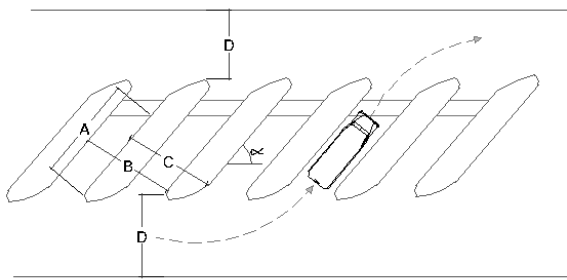

C) DIMENSIONES RECOMENDADAS EN PARADEROS DE AUTOBUSES


DIMENSIONES EN METROS				
α	A	B	C	D
45	$L \text{ o } 2L + 1.00$	1.50 - 3.00	3.50	8.00-10.00
60	$L \text{ o } 2L + 1.00$	1.50 - 3.00	3.50	10.00 - 12.00
90	$L \text{ o } 2L + 1.00$	1.50 - 3.00	3.75	12.00 - 14.00

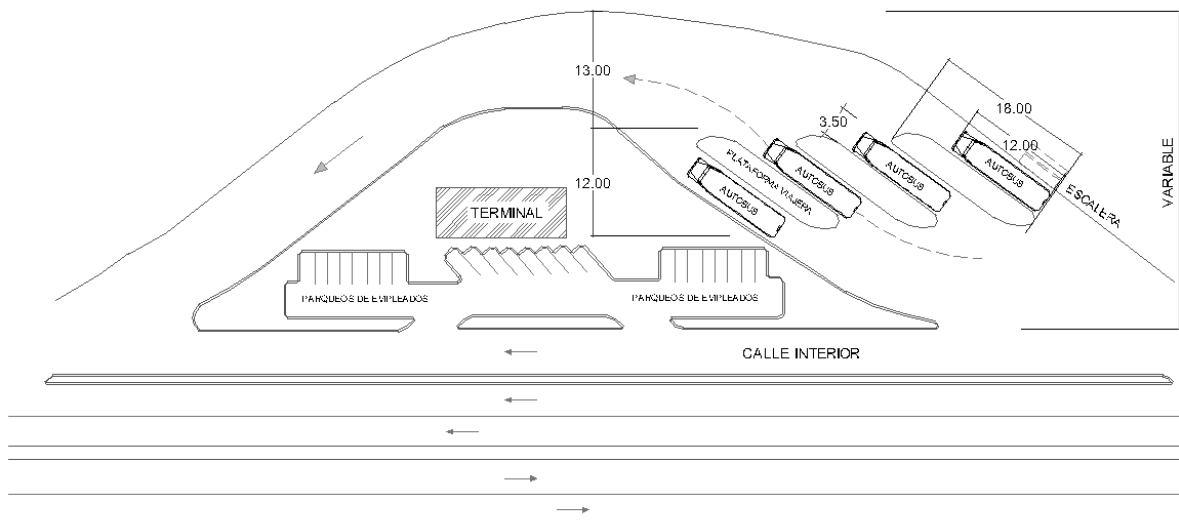


D) DISPOSICIÓN DE UNA TERMINAL DE AUTOBUSES

DIMENSIONES EN METROS


DIMENSIONES Y HUELLAS DE GIRO DE LOS VEHICULOS REPRESENTATIVOS

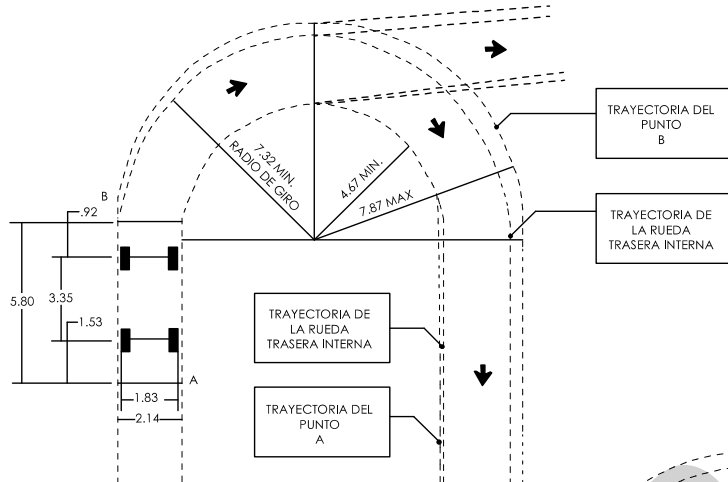

A) VEHICULO DE DISEÑO "P"

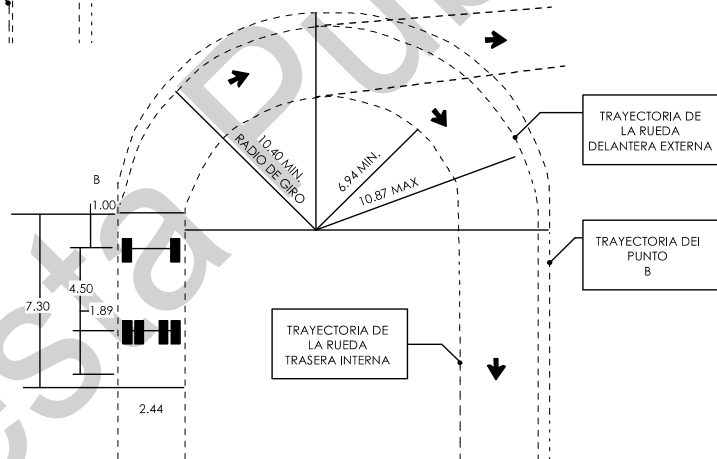


B) VEHICULO DE DISEÑO "W"

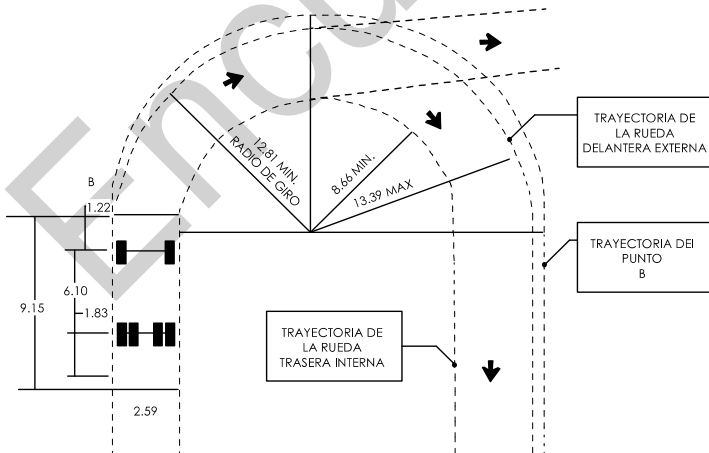


C) VEHICULO DE DISEÑO "SU"

DIMENSIONES EN METROS

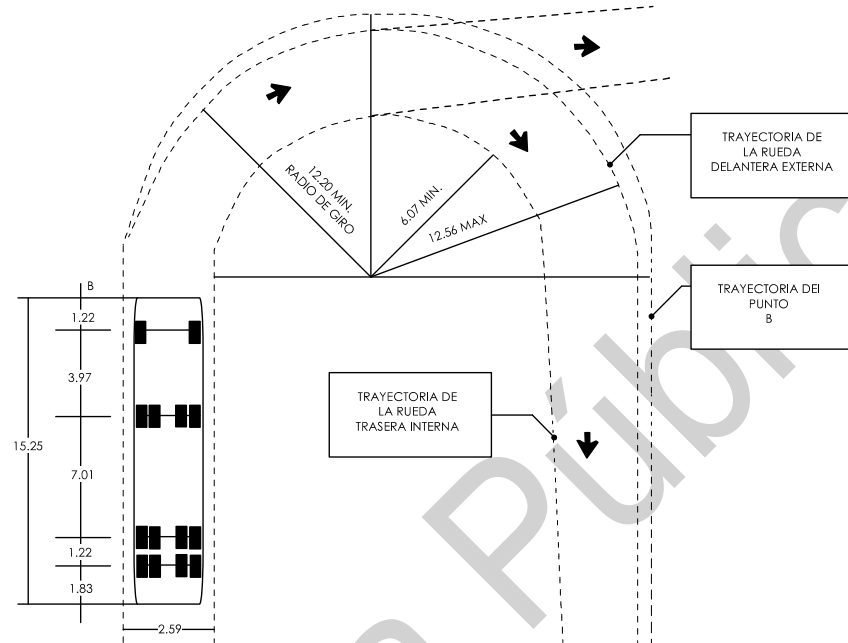


A) VEHICULO DE DISEÑO "WB-40"

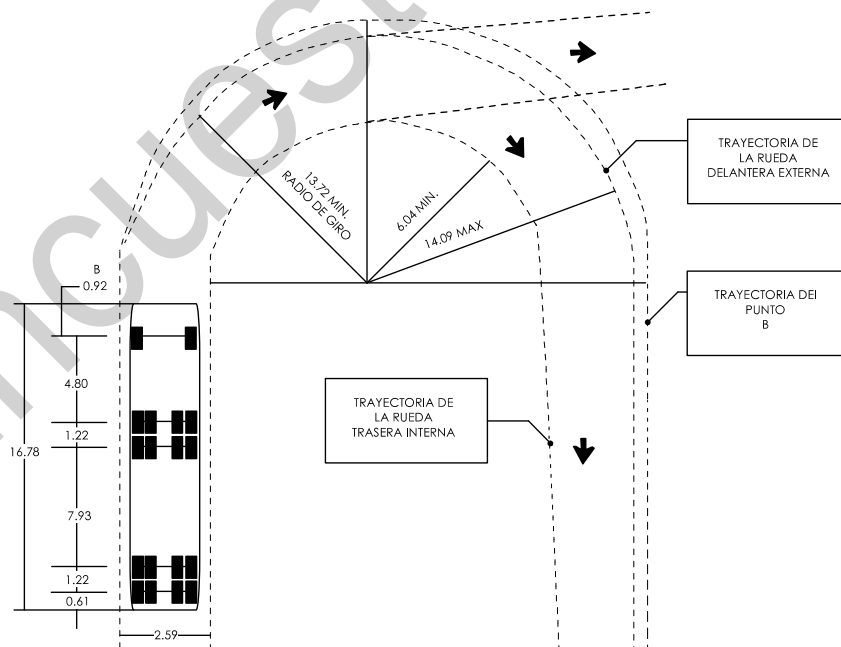


B) VEHICULO DE DISEÑO "WB-50"

DIMENSIONES EN METROS

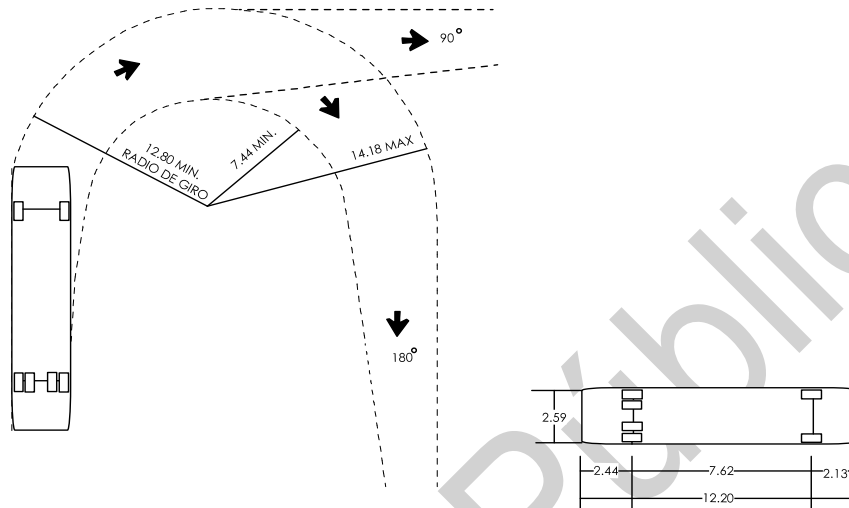


A) VEHICULO DE DISEÑO "BUS"

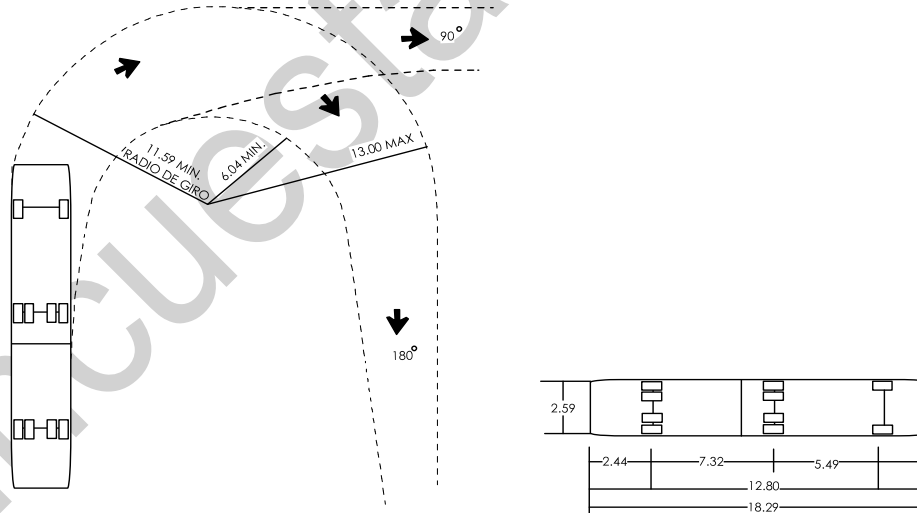

B) VEHICULO DE DISEÑO "A-BUS"


DIMENSIONES EN METROS

EJEMPLO DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARA GRANDES GENERADORES DE TRÁNSITO

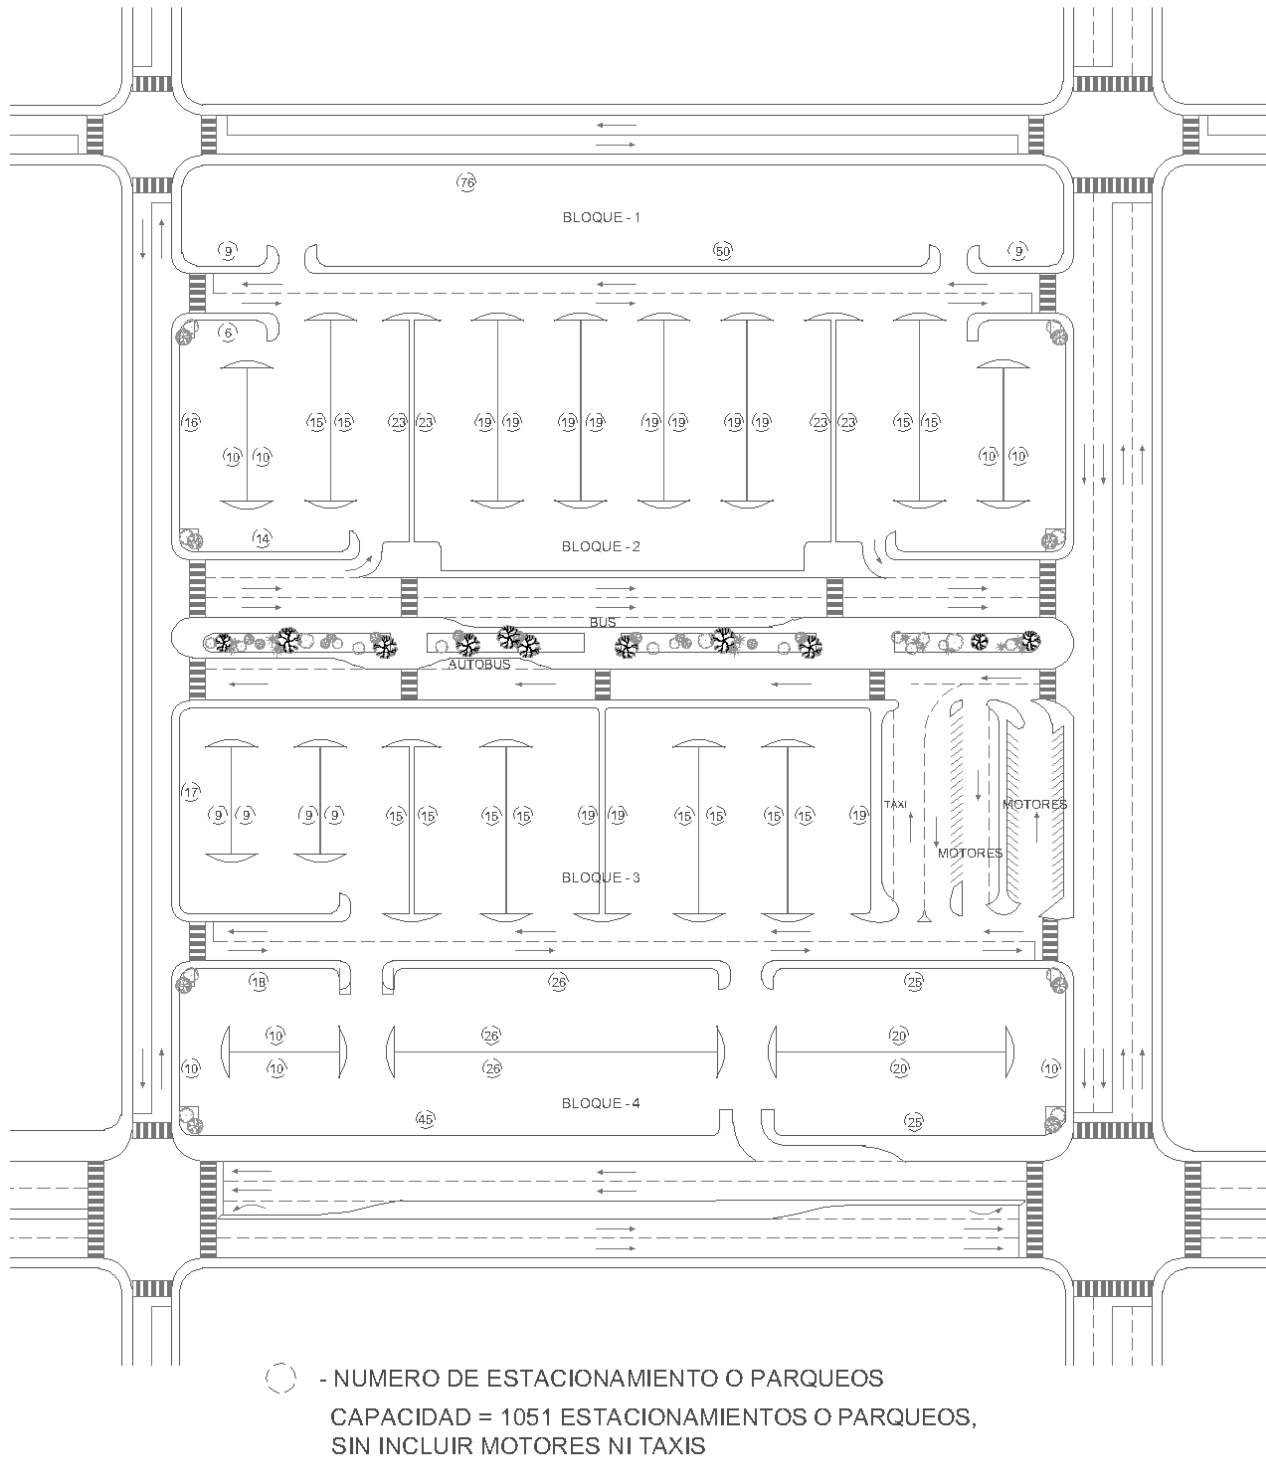


ESQUEMAS DE ACCESOS TÍPICOS


(PARA VOLUMENES DE TRANSITO BAJOS EN EL CAMINO Y EL ACCESO)

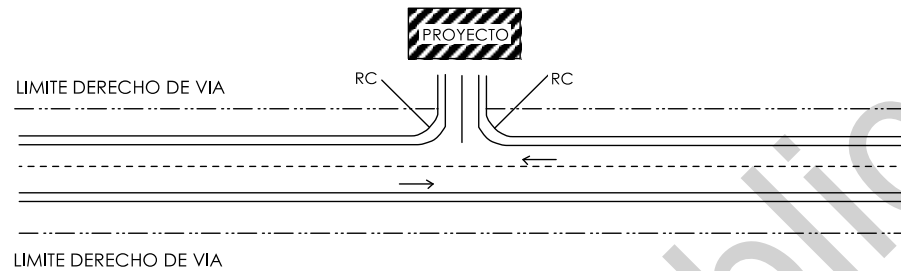


(PARA VOLUMENES IMPORTANTES DE VUELTAS IZQUIERDAS Y TRANSITO ALTO EN EL CAMINO PRINCIPAL)

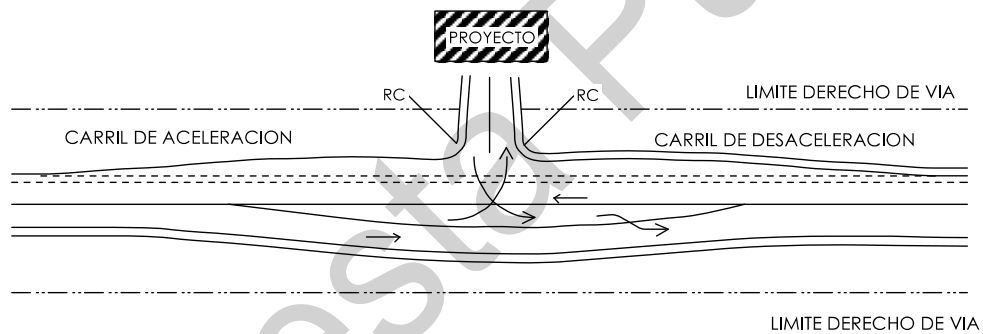


(SE PROVEEN CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION)

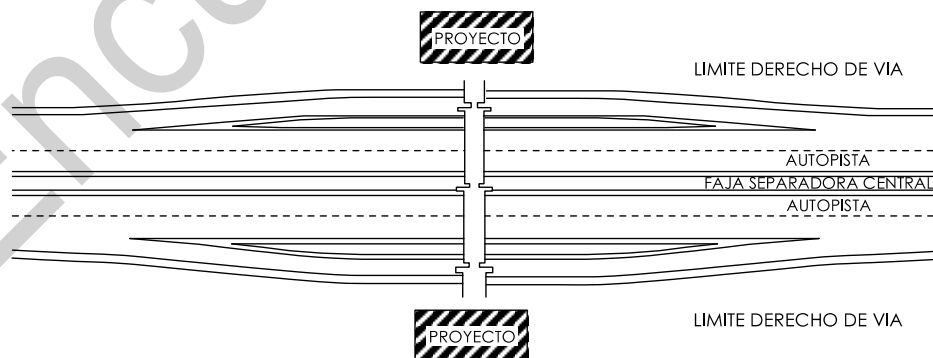


ACCESOS TÍPICOS PARA RESIDENCIALES EN CALLES Y VÍAS PRINCIPALES

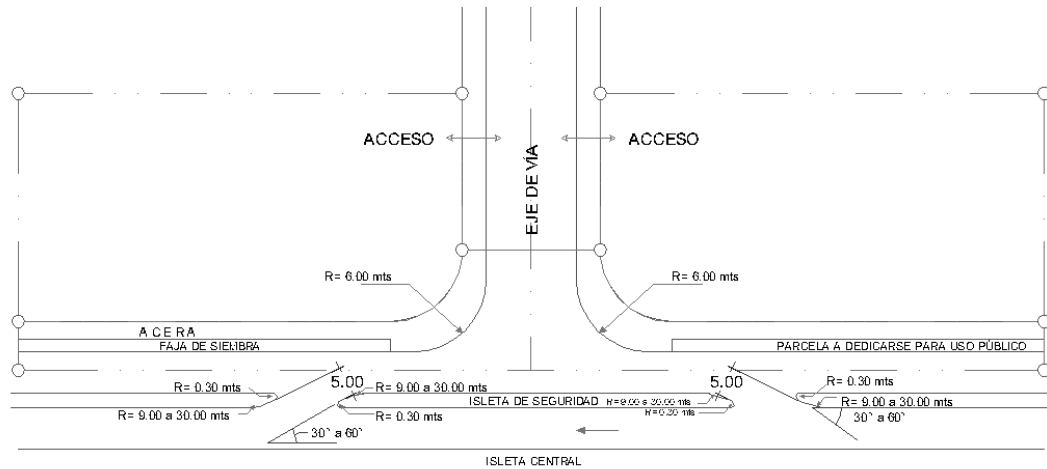

A)

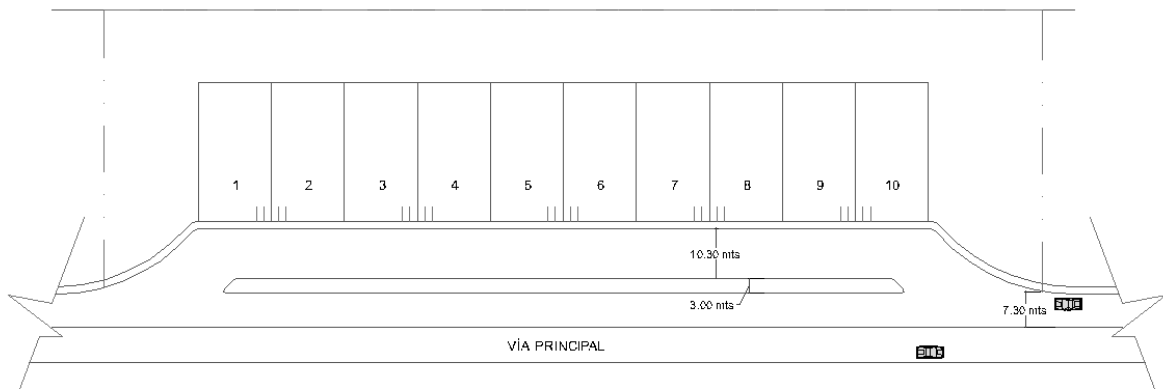

B)

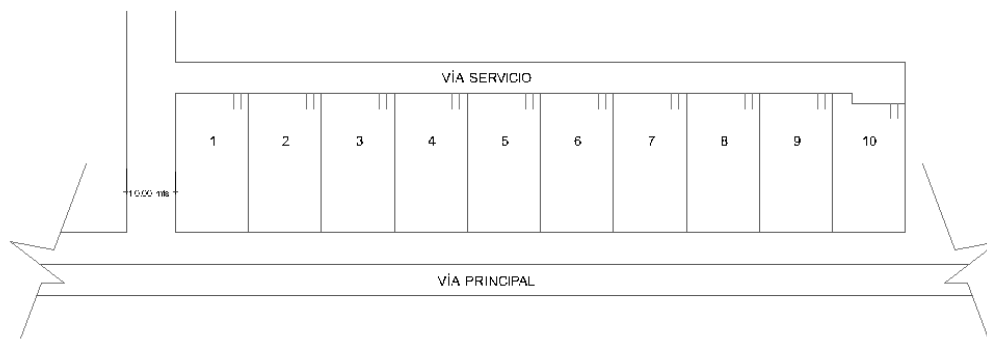


C)


No Escala

DIMENSIONES EN METROS

ACCESOS TÍPICOS PARA RESIDENCIALES EN CALLES Y VÍAS PRINCIPALES

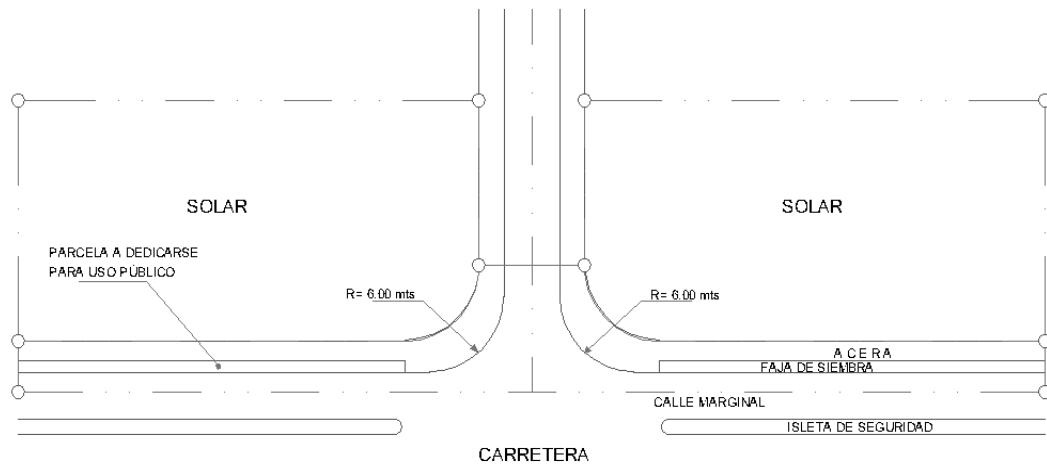


D)

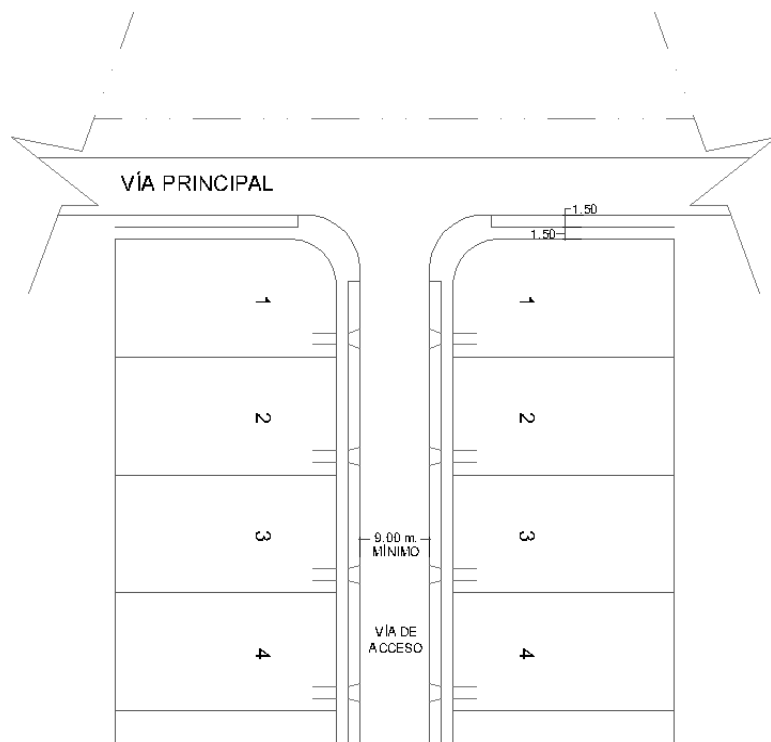


E)

No Escala


ACCESOS CANALIZADOS

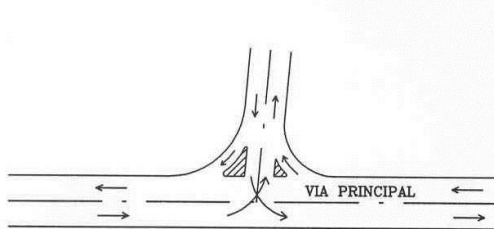


a) CRUCE EN "T" CON ISLETAS CANALIZADORAS DE TRANSITO

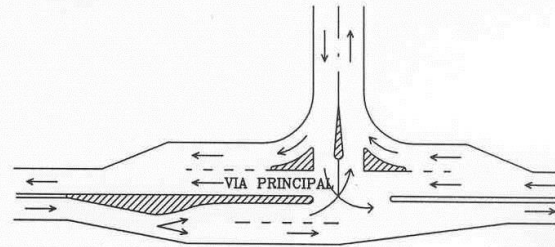

b) CRUCE EN "T" CON ISLETAS CANALIZADORAS DE TRANSITO Y CARRILES ADICIONALES PARA GIROS

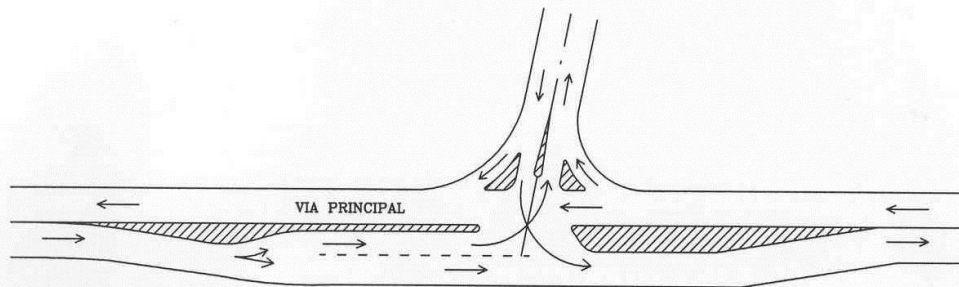

c) CRUCE EN "T" CON ISLETAS CANALIZADORAS DE TRANSITO Y CARRIL DE VIRAJE A LA IZQUIERDA.

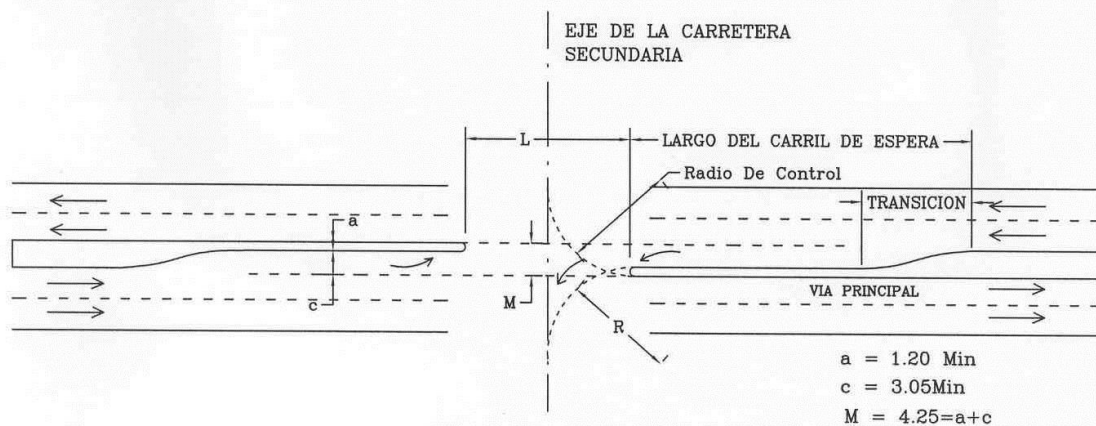


d) DISEÑOS MINIMOS DE CARRILES EN LA FAJA SEPARADORA CENTRAL.


(DIMENSIONES EN METROS)

FUENTE: Referencia (1.4y7)


ACCESOS TÍPICOS A ESTACIONES DE SERVICIOS

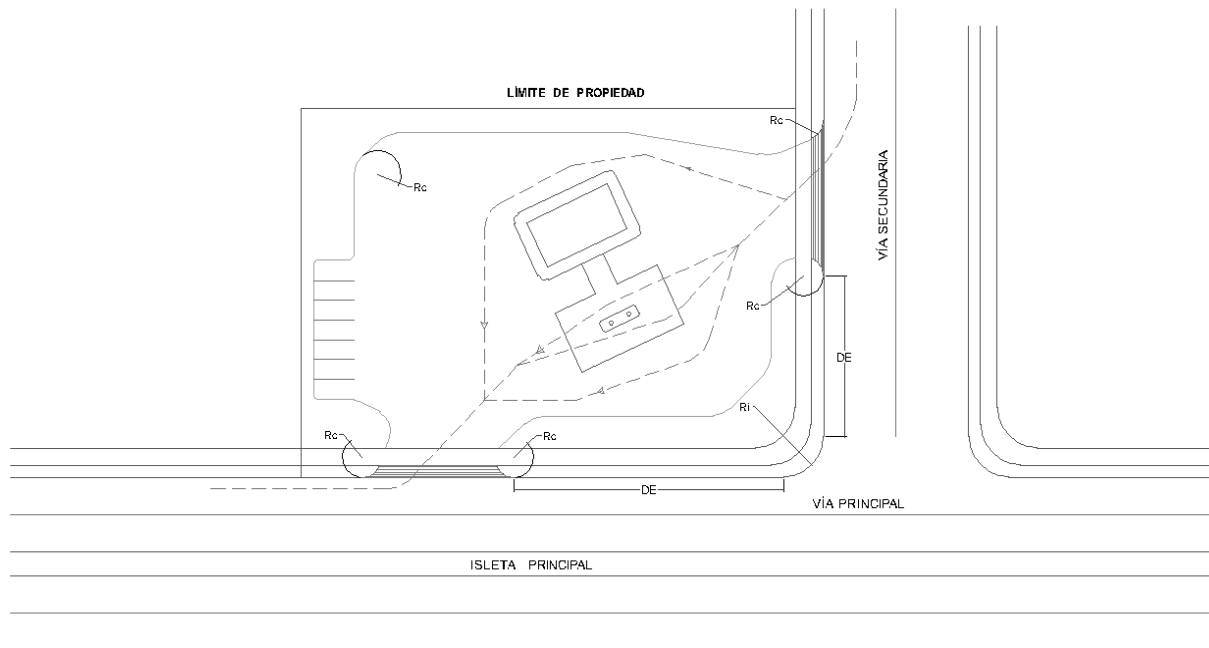


A) ACCESO A UNA ESTACION DE SERVICIO EN ESQUINA

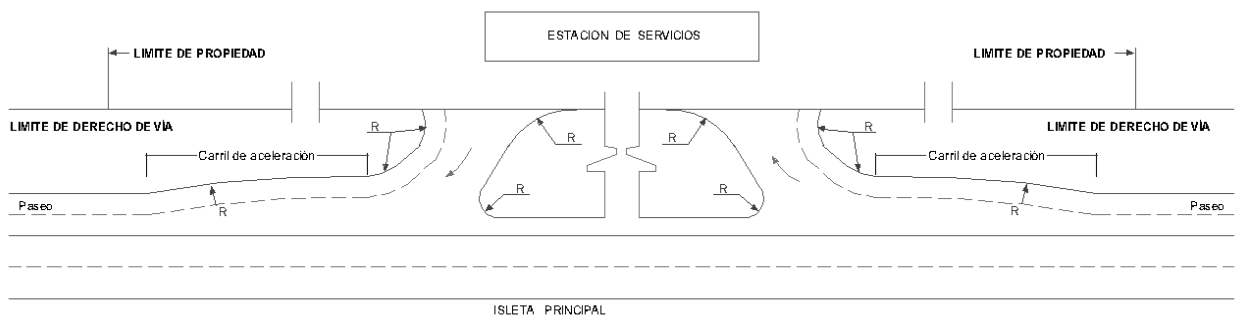

B) ACCESO A UNA ESTACION DE SERVICIO, A PARTIR DE UNA CARRETERA DE ALTA VELOCIDAD Y ALTO VOLUMEN DE TRANSITO

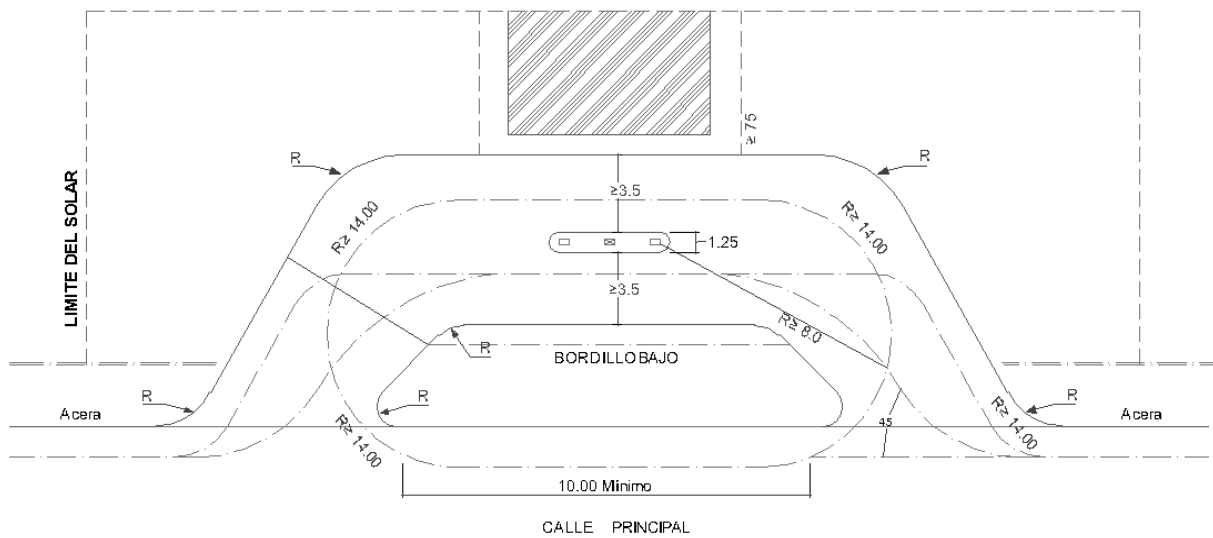


C) ACCESO A UNA ESTACION DE SERVICIO EN ZONA URBANA
(VÍA PRINCIPAL)

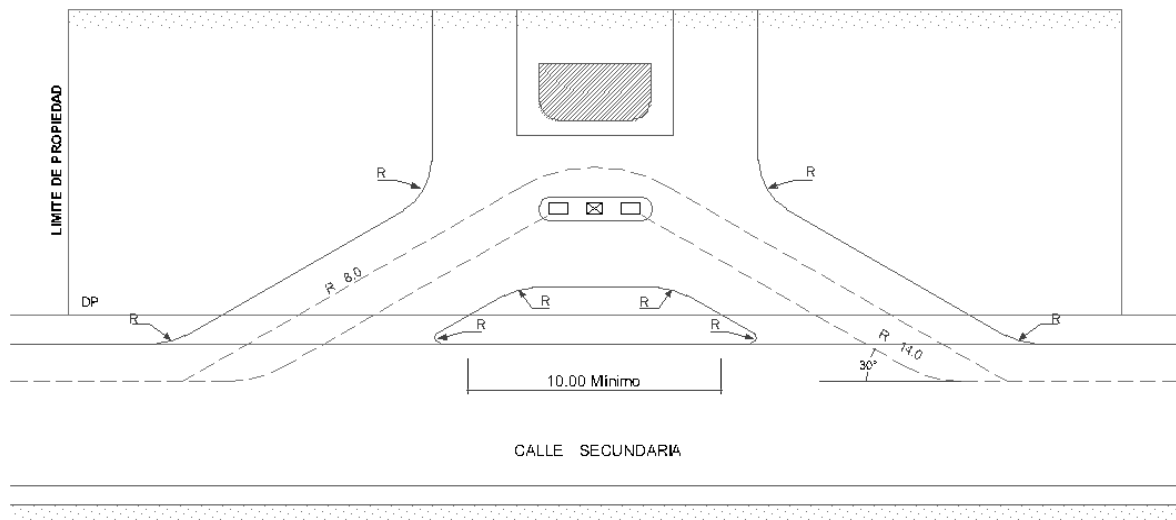


D) ACCESO A UNA ESTACION DE SERVICIO EN ZONA URBANA
(VÍA SECUNDARIA)

(DIMENSIONES EN METROS)


ZONAS DE DESCANSO

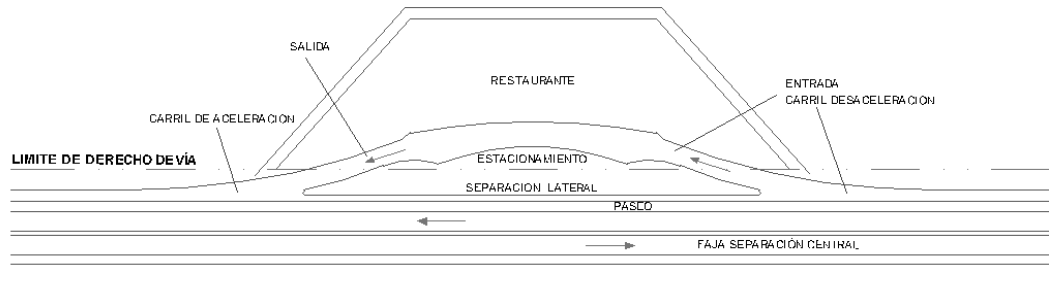

TERMINOS USADOS ZONAS DE DESCANSO

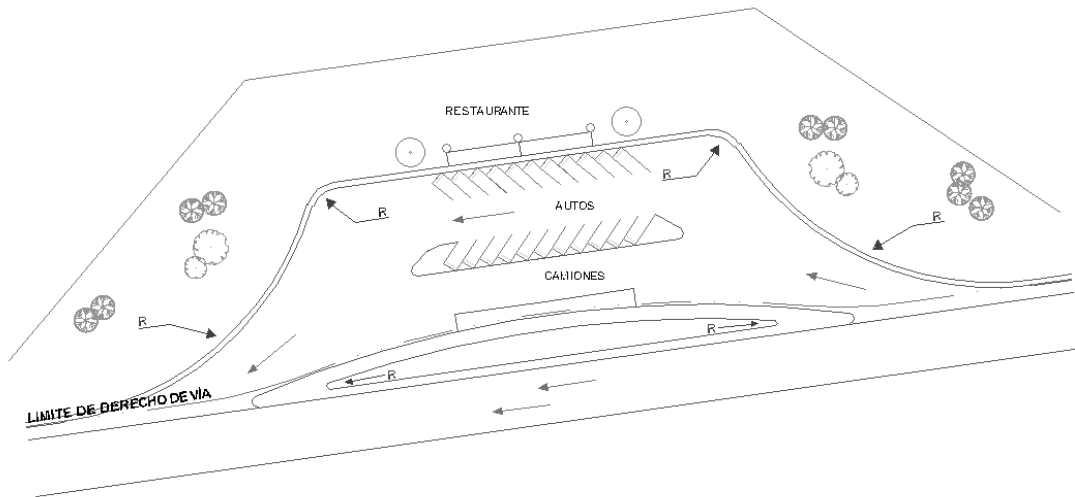

ZONA DE DESCANSO CON UNA GRAN ÁREA PAVIMENTADA PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

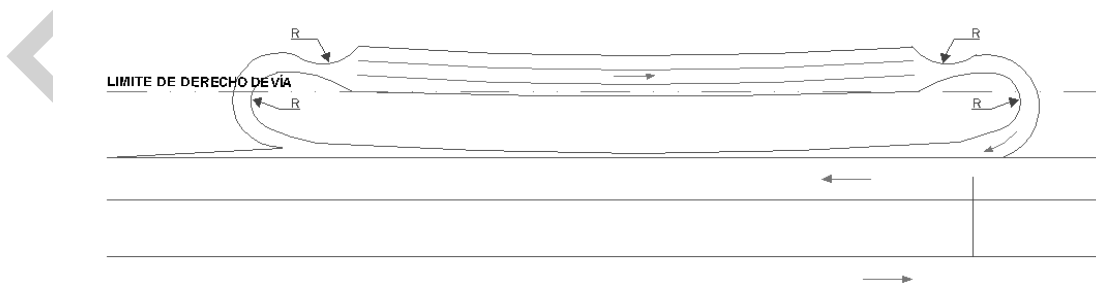

ZONA DE DESCANSO APROPIADA PARA CAMINOS CON BAJOS VOLUMENES DE TRÁNSITO