


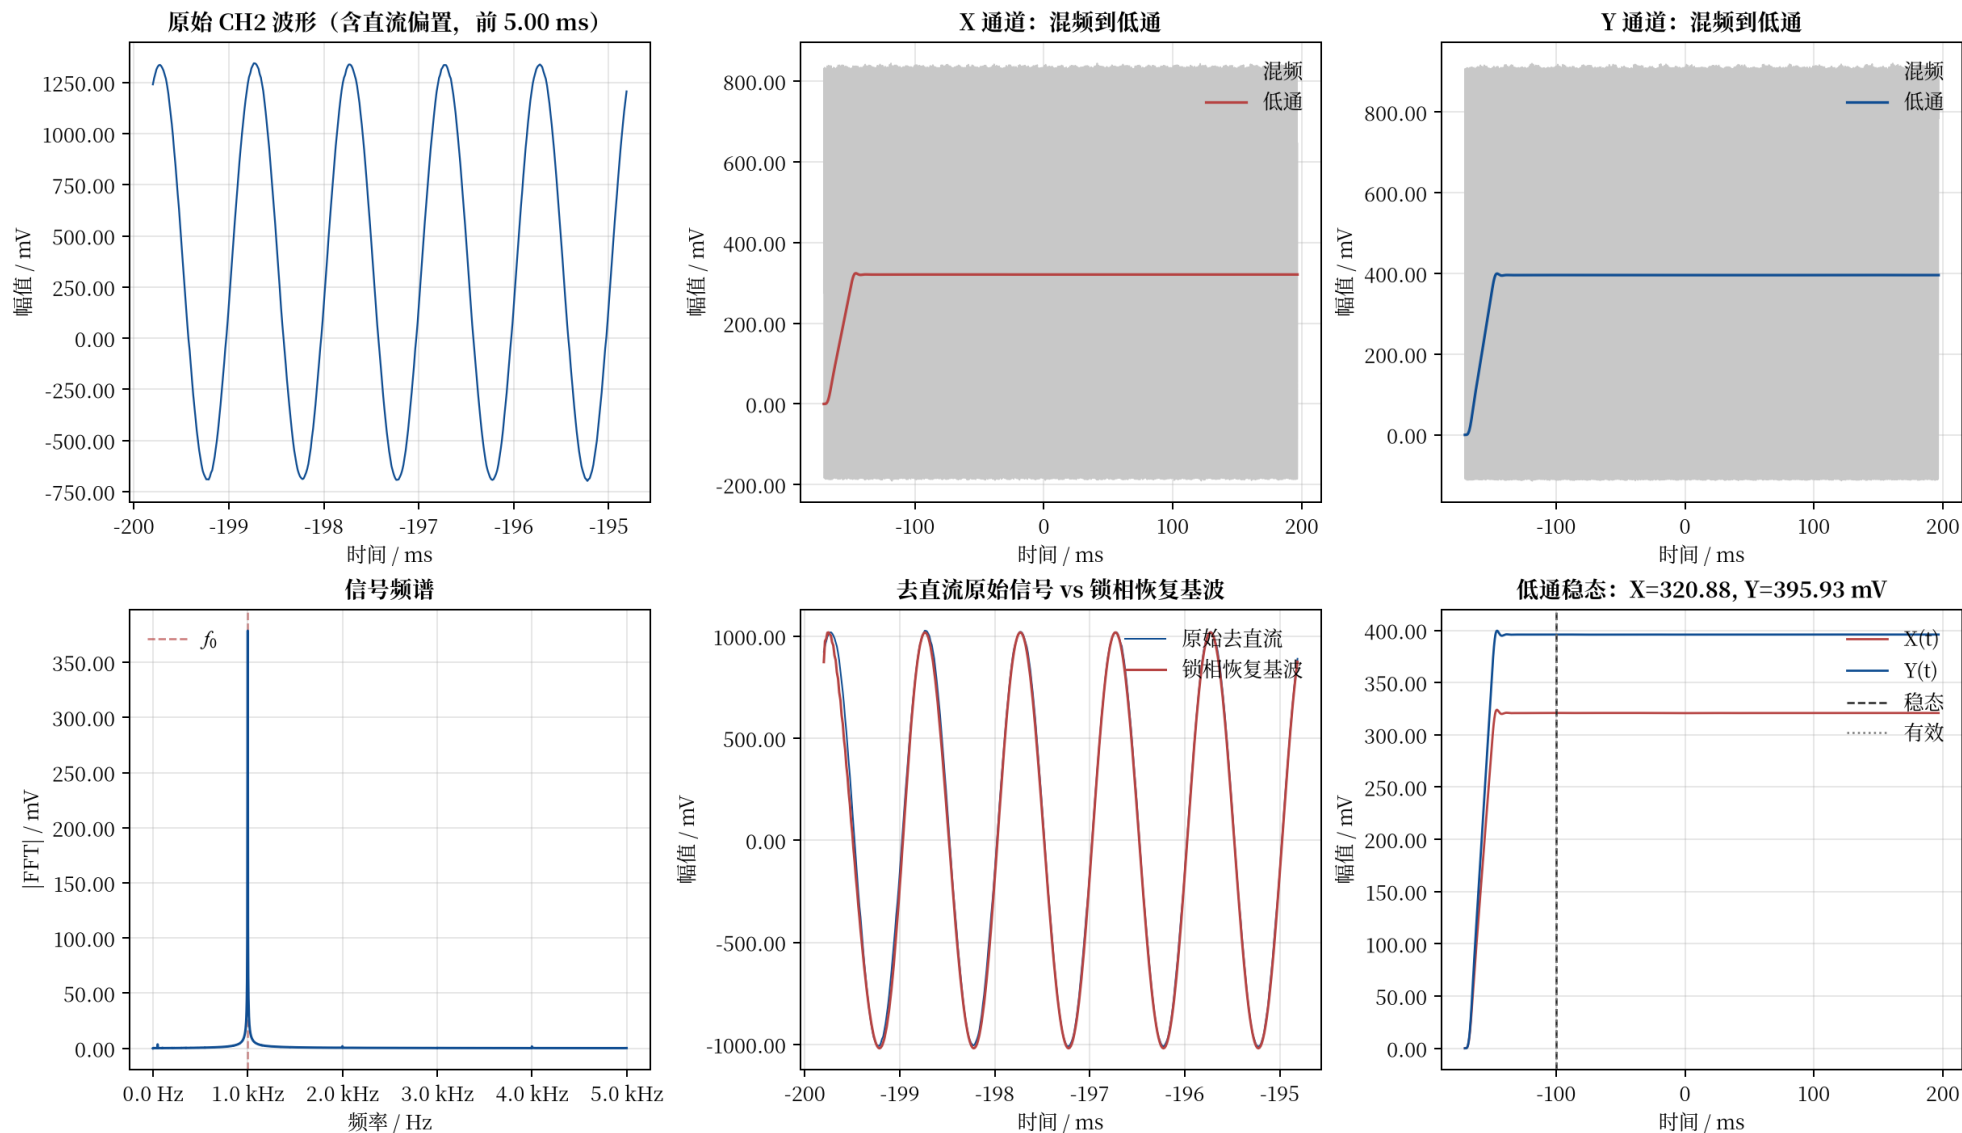

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
1019.21 mV	1019.26 mV	44.99°	45.00°	0.03 mV	0.00°	+45.32 dB