


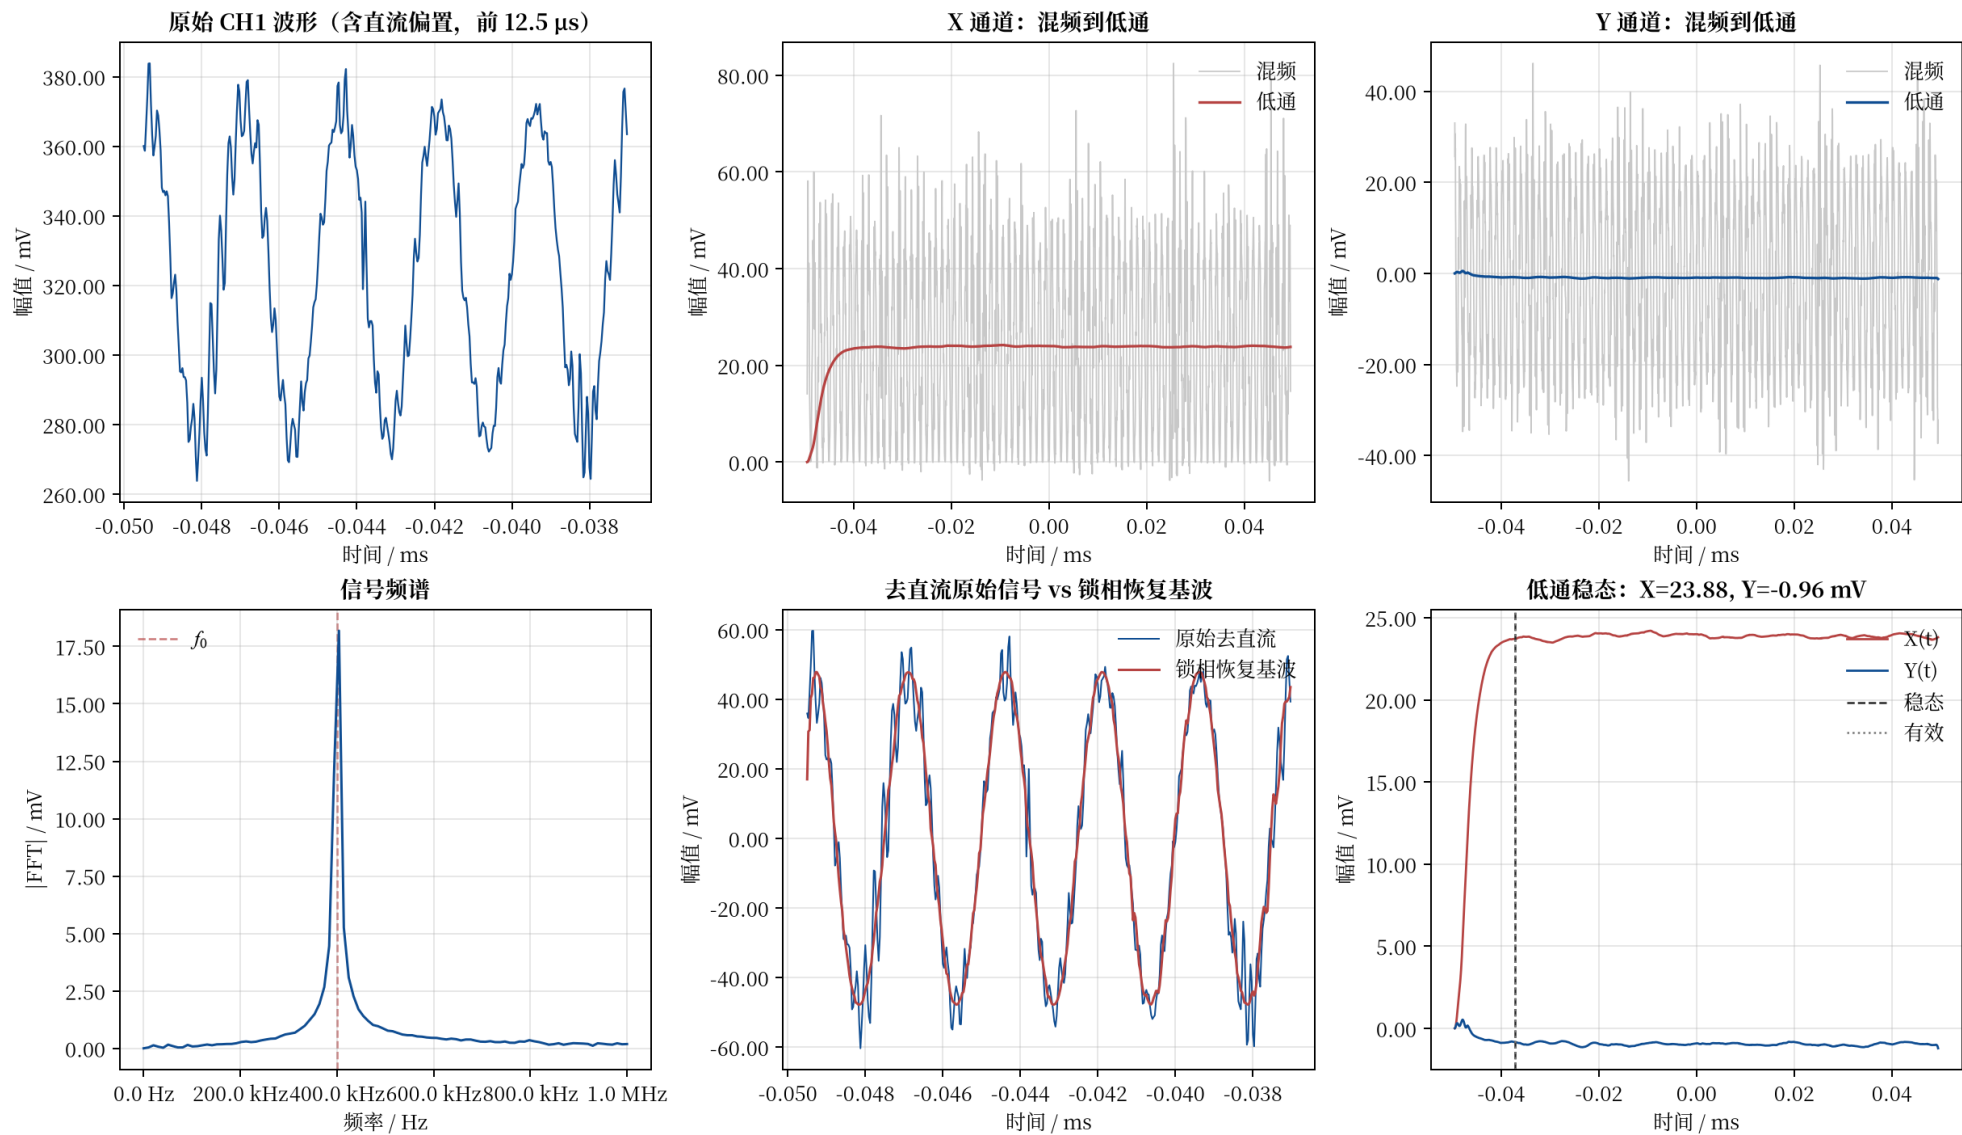

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
47.84 mV	47.80 mV	-2.27°	-2.30°	0.07 mV	0.05°	+32.64 dB