


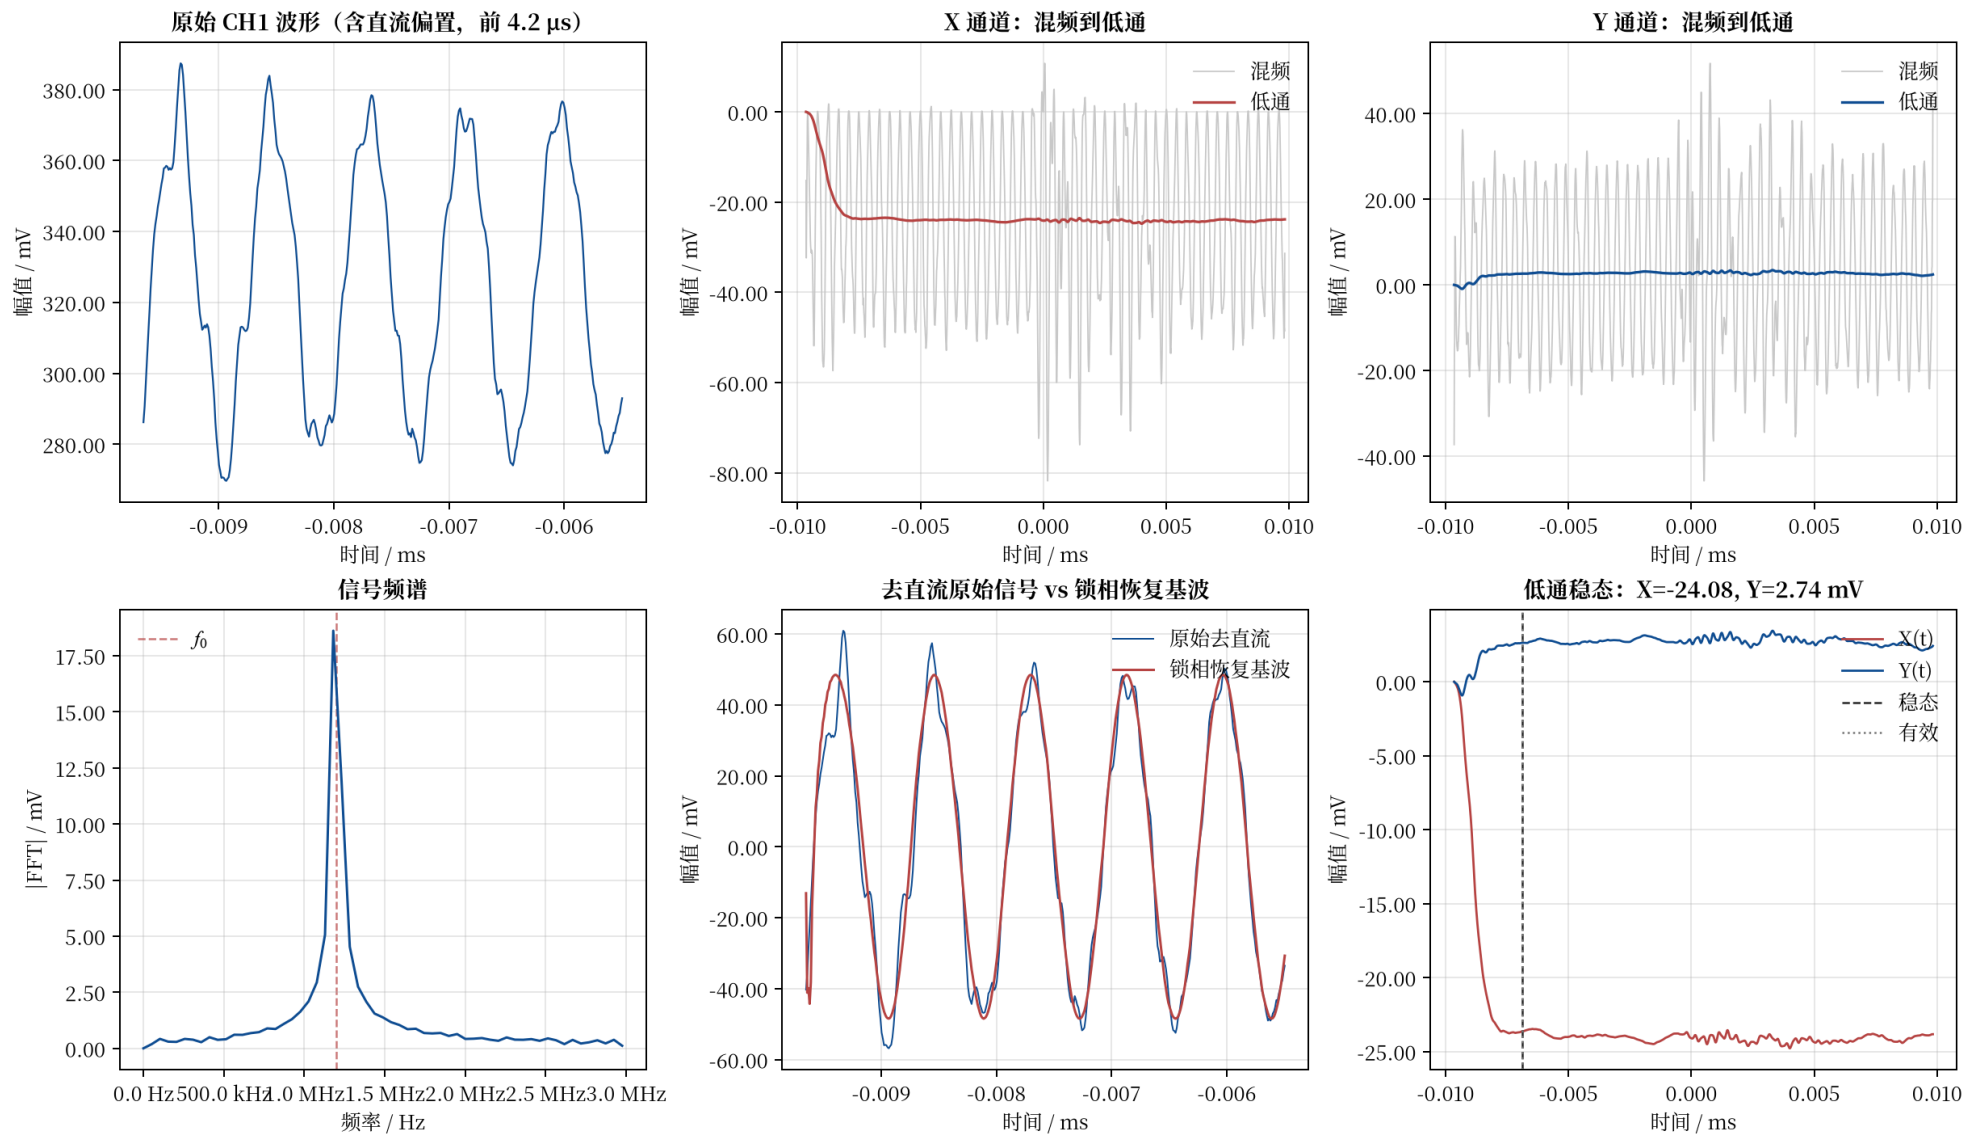

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
48.29 mV	48.48 mV	173.19°	173.51°	0.15 mV	0.16°	+26.55 dB